


AFSTANDSBEDIENING RC-EX3A

INSTALLATIEHANDLEIDING

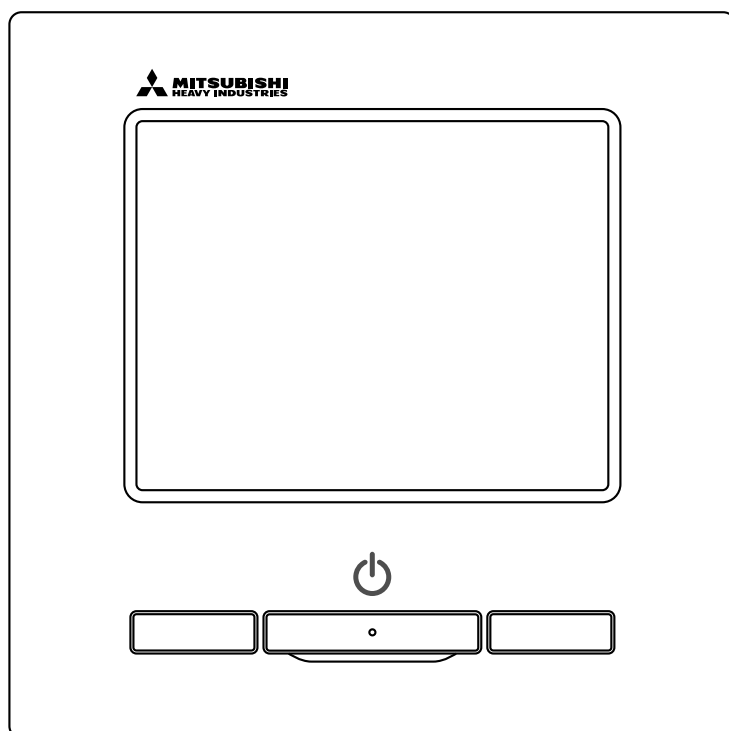

Inhoud

1. Veiligheidsinstructies	4
2. Toebehoren & voorbereiding op locatie	5
3. Installatieplaats	6
4. Installatieprocedure	6
5. Hoofd/Sub-instelling bij gebruik van meerdere afstandsbedieningen	8
6. Functies en menuopties van de afstandsbediening	9
7. Hoofdditem	11
8. Inschakelen en initialiseren	13
9. Installatie-instellingen en testrun	15
10. RC functie instellingen	18
11. Instellingen binnenunit	21
12. Service en onderhoud	29
13. Selecteer de taal	33

1. Veiligheidsinstructies

• Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de unit installeert.

Het is van groot belang dat u zich strikt houdt aan alle onderstaande aanwijzingen.

⚠ WAARSCHUWING Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige ongelukken, zoals zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood, tot gevolg hebben.

⚠ LET OP Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.

Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn.

• In de tekst worden de volgende pictogrammen gebruikt.

	Nooit doen.		Volg altijd de gegeven instructies nauwkeurig op.
--	-------------	---	---

• Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en zorg dat u deze zo nodig kunt raadplegen. Toon deze handleiding aan installateurs bij verplaatsing of reparatie van de unit. Als de unit van eigenaar wisselt, moet deze handleiding aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.

⚠ WAARSCHUWING	
	• Neem contact op met uw dealer of een erkend bedrijf voor de installatie van de unit. Een onjuiste installatie door uzelf kan resulteren in een elektrische schok, brand of valschade.
	• Installatiewerkzaamheden dienen correct overeenkomstig deze installatiehandleiding te worden uitgevoerd. Een onjuiste uitgevoerde installatie kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.
	• Gebruik de accessoires en gespecificeerde onderdelen voor de installatiewerkzaamheden. Het gebruik van niet gespecificeerde onderdelen kan resulteren in uitval, brand of een elektrische schok.
	• Installeer de unit correct op een plaats met voldoende kracht om het gewicht te dragen. Als de plaats niet sterk genoeg is, kan de unit vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
	• Zorg ervoor dat de werkzaamheden voor de elektrische bedrading worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien en gebruik het exclusieve circuit. De voedingsbron met onvoldoende en onjuiste werkzaamheden, kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
	• Schakel de hoofdvoeding UIT voordat u begint aan elektrotechnische werkzaamheden. Anders loopt u het risico van een elektrische schok, brand of defect.
	• Pas de unit niet aan. Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.
	• Schakel de stroomonderbreker UIT voordat u de unit repareert of controleert. De unit repareren of controleren met de stroomonderbreker ingeschakeld, kan tot elektrische schokken of lichamelijk letsel leiden.
	• Installeer de unit niet in een ongeschikte omgeving of ergens waar brandbare gassen (zich) kunnen ontstaan, instromen, lekken of ophopen. Als de unit wordt gebruikt op plaatsen waar zich in de lucht oliedamp, stoom, dampen van organische oplosmiddelen, corrosief gas (ammoniak, zwavel(zuur), etc.) bevindt of waar een zuur- of basische oplossing, speciale spray, etc. wordt gebruikt, kan dit leiden tot een elektrische schok, defecten, rook of brand ten gevolge van verhoogde slijtage of corrosie.
	• Installeer de unit niet op een plaats waar relatief veel waterdamp of condensatie voorkomt. Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.
	• Gebruik de unit niet op een plaats waar deze nat kan worden, zoals een wasruimte. Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.
	• Bedien de unit niet met natte handen. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
	• Reinig de unit niet met water. Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.
	• Gebruik de gespecificeerde kabels voor de bedrading en sluit deze met de nodige voorzichtigheid aan om elektronische onderdelen te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Onjuiste aansluiting of bevestiging kan leiden tot overmatige verhitte, brand, etc.
	• Dicht de inlaatopening voor de afstandsbedieningskabel af met kit. Als dauw, water, insecten, etc. door de opening binnendringen, kan dit resulteren in een elektrische schok, brand of defect. Als dauw of water in de unit terechtkomt, kan dit tot afwijkingen van het schermdisplay leiden.

⚠ WAARSCHUWING



- **Wanneer u de unit installeert in een ziekenhuis, telecommunicatiefaciliteit, etc. moet u maatregelen nemen om de kans op elektrische storingen te verminderen.**

Deze kunnen een onjuiste werking of defect tot gevolg hebben door gevaarlijke effecten op de omvormer, de eigen stroomgenerator, hoogfrequente medische apparatuur, radiocommunicatieapparatuur, etc.

De signalen die door de afstandsbediening worden uitgezonden, kunnen medische apparatuur of communicatie-apparatuur beïnvloeden en medische activiteiten, videouitzendingen verstoren en/of elektrische interferentie veroorzaken.



- **Plaats altijd het bovenste deel van de behuizing weer (terug) op de afstandsbediening..**

Als dauw, water, insecten, etc. door de opening binnendringen, kan dit resulteren in een elektrische schok, brand of defect.

⚠ LET OP



- **Installeer de afstandsbediening niet op de volgende plaatsen.**

(1) Dit kan leiden tot een defect of vervorming van de afstandsbediening.

- Waar deze is blootgesteld aan direct zonlicht
- Als de omgevingstemperatuur 0 °C wordt of lager of 40 °C of hoger
- Op oneffen (niet-platte) oppervlakken
- Waar de sterkte van het installatiegebied onvoldoende is

(2) Er kan vocht aanwezig zijn op interne onderdelen van de afstandsbediening, wat tot een schermfout kan leiden.

- Plaats met hoge vochtigheid waar condensatie optreedt in de afstandsbediening
- Waar de afstandsbediening nat wordt

(3) Er kan geen nauwkeurige kamertemperatuur worden gedetecteerd met de temperatuursensor van de afstandsbediening.

- Waar de gemiddelde kamertemperatuur niet kan worden gedetecteerd
- In de buurt van een apparaat dat warmte genereert
- Plaats beïnvloed door buitenlucht door het openen en sluiten van de deur
- Plaats blootgesteld aan direct zonlicht of wind van de airconditioning
- Plaats waar het verschil tussen de muur- en kamertemperatuur groot is



- **Gebruik de desbetreffende software om via USB op een pc aan te sluiten.**

Sluit geen andere USB-apparaten en de afstandsbediening tegelijkertijd aan.

Dit kan een defect of uitval van de afstandsbediening of pc leiden.

2. Toebehoren & voorbereiding op locatie

De volgende onderdelen worden geleverd.

Toebehoren	Afstandsbediening hoofdunit, houtschroef (ø3.5 x 16) 2 stuks, beknopt overzicht
------------	---

De volgende onderdelen worden ter plaatse geregeld. Bereid ze voor overeenkomstig de desbetreffende installatieprocedures.

Itemnaam	Aantal	Opmerking
Voor 1 of 2 stuks (JIS C8340 of equivalent)	1	Deze zijn niet nodig bij installatie direct op een muur.
Stalen pijp met dunne wand voor elektriciteit "Installatie direct op een muur" (JIS C8305 of equivalent)	Als nodig	
Borgmoer, doorvoer (JIS C8330 of equivalent)	Als nodig	
Verdeelwapening (JIS C8425 of equivalent)	Als nodig	Nodig om afstandsbedieningskabel over de muur te leiden.
Kit	Passend	Voor het afdichten van openingen
Molly-anker	Als nodig	
Afstandsbedieningskabel (0.3 mm ² , 2 stuks)	Als nodig	Zie juiste tabel indien langer dan 100 m

Als de kabel langer is dan 100 m, is de maximale grootte voor kabels in de behuizing van de afstandsbediening 0.5 mm². Verbind deze met grotere draden nabij de buitenkant van de afstandsbediening. Als u de draden hebt verbonden, moet u ervoor zorgen dat er geen water, etc. kan binnendringen.

≤ 200 m	0.5 mm ² x 2-core
≤ 300m	0,75 mm ² x 2-core
≤ 400m	1,25 mm ² x 2-core
≤ 600m	2,0 mm ² x 2-core

3. Installatieplaats


Beveilig de installatieplaats zoals weergegeven in de afbeelding.

Voor de installatiemethode kan "weggewerkte bedrading" of "openliggende bedrading" worden geselecteerd.

Voor de richting van de bedrading kan "achter", "middenboven" of "linksboven" worden geselecteerd.

Bepaal de installatieplaats met inachtneming van de installatiemethode en de richting van de bedrading.


Installatieruimte

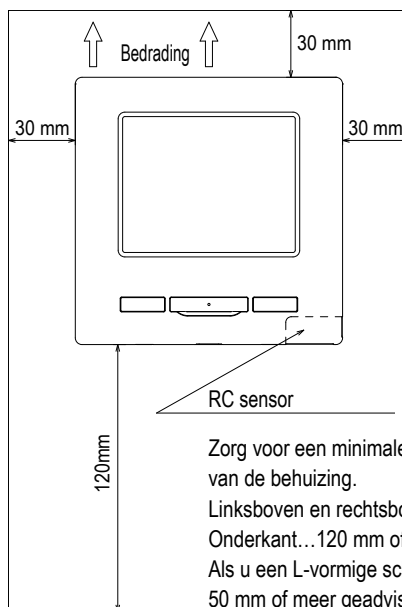

4. Installatieprocedure

Voer de installatiewerkzaamheden en de bedrading voor de afstandsbediening uit overeenkomstig de volgende procedure.

Afmetingen (vooraanzicht)

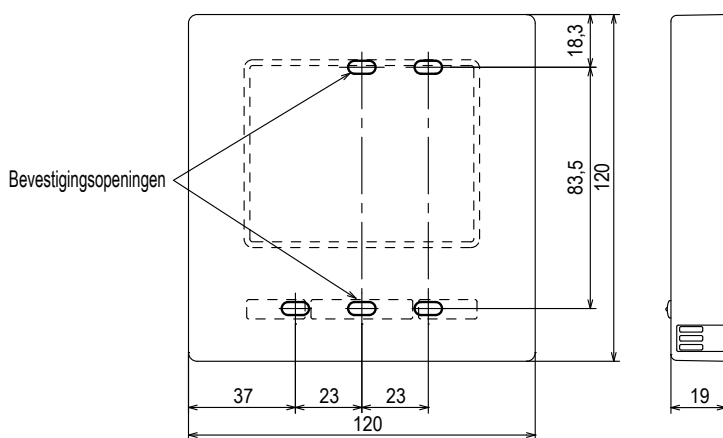

Om het bovenstuk en onderstuk van de behuizing van de afstandsbediening te demonteren nadat ze één keer zijn gemonteerd

- Steek een platkopschroevendraaier (of iets vergelijkbaars) in de uitsparing van het onderste deel van de afstandsbediening en draai het voorzichtig los. Het wordt aanbevolen om het uiteinde van de schroevendraaier met tape in te wikkelen, om het beschadigen van de behuizing te voorkomen.



Bescherm het verwijderde bovenste deel van de behuizing tegen vocht en stof.

Bij weggewerkte bedrading



(als de bedrading van "Achter" wordt aangesloten)

- Werk de schakelkast en de bedrading van de afstandsbediening van tevoren weg.
Dicht de inlaatopening voor de bedrading van de afstandsbediening af met kit.

Printplaatzijde (achteraanzicht)

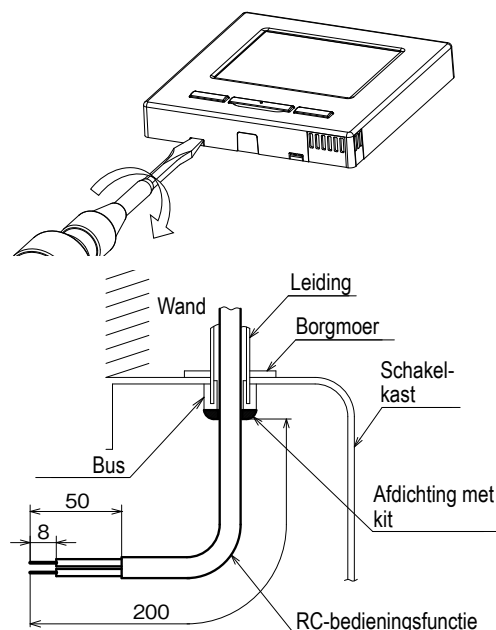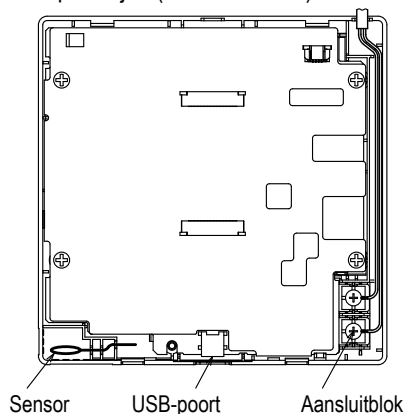

- ② Als u draden door het onderste deel van de behuizing voert, bevestigt u het onderste deel op 2 plaatsen op de schakelkast.

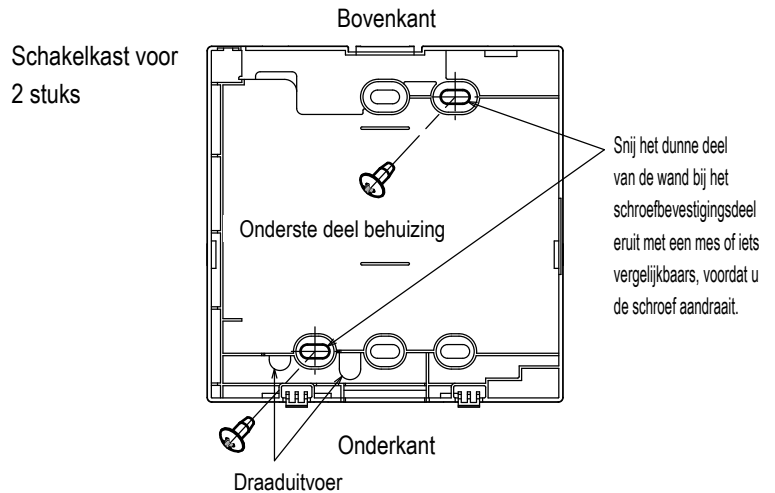
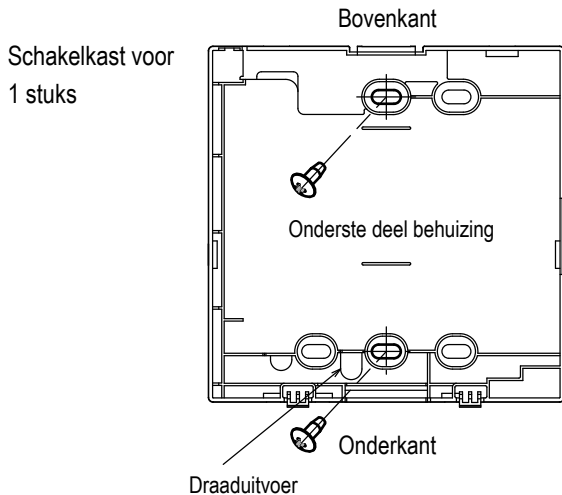


- ③ Verbind de draden van de aansluitpunten X en Y van de afstandsbediening met de aansluitpunten X en Y van de binnenunit. De draden van de afstandsbediening (X, Y) hebben geen polariteit. Als u het onderste deel van de behuizing diagonaal bevestigd op 2 plaatsen, snijdt u het dunne wanddeel op de behuizing uit.
- ④ Bevestig de draden zo, dat de draden om de terminalschroeven op het bovenste deel van de afstandsbediening heen lopen.

Waarschuwingen voor het verbinden van de bedrading

Gebruik geen draden van meer dan 0.5 mm^2 voor bedrading die door de behuizing van de afstandsbediening loopt. Zorg ervoor dat u niet de kabelmantel bekneeld. Draai de draadverbinding met de hand vast ($0,7 \text{ Nm}$ of minder). Als u de draad met een elektrische schroefmachine vastdraait, kan deze storing veroorzaken of vervormen.



Bij openliggende bedrading

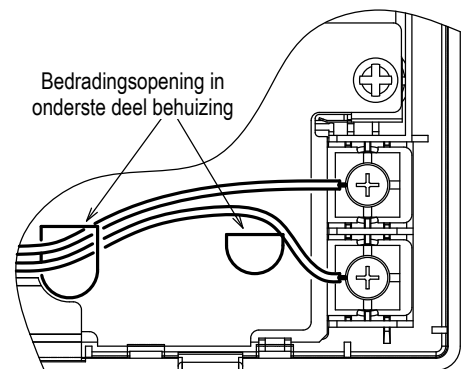


(als de bedrading van "middenboven" of "linksboven" uit de afstandsbediening wordt aangesloten)

- ③ Snijd de dunne wandgedeelten van de behuizingen uit voor de grootte van de draad.

Als u de bedrading van middenboven uitleidt, moet u een gat maken voordat u het bovenste deel scheidt van het onderste deel van de behuizing. Dit vermindert u het risico dat de printplaat beschadigd raakt en vergemakkelijkt volgende werkzaamheden. Wanneer u de bedrading van linksboven uitleidt, moet u oppassen dat u de printplaat niet beschadigt en dat er binnenin geen schilfers van het uitgesneden wandgedeelte achterblijven.

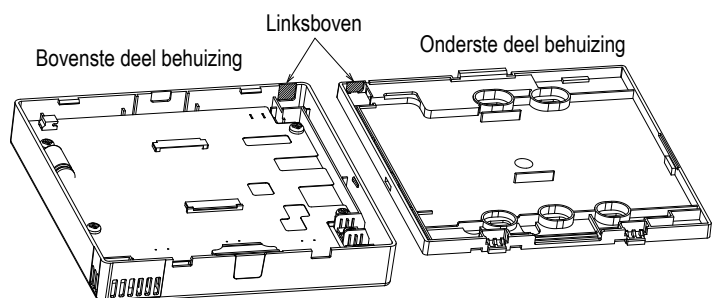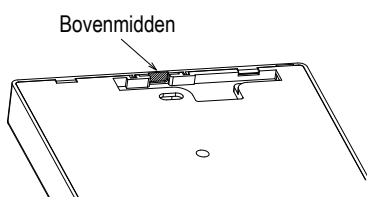

- ② Bevestig het onderste deel van de afstandsbediening op een plat oppervlak met houtschroeven.
- ③ Als de bedrading van middenboven uitleidt, leidt u deze achter het onderste deel van de behuizing langs (gedeelte met uitsparing). (gedeelte met uitsparing)
- ④ Verbind de draden van de aansluitpunten X en Y van de afstandsbediening met de aansluitpunten X en Y van de binnenunit. De draden van de afstandsbediening (X, Y) hebben geen polariteit. Als u het onderste deel van de behuizing diagonaal bevestigd op 2 plaatsen, snijdt u het dunne wanddeel op de behuizing uit.
- ⑤ Plaats het bovenste deel van de behuizing.
- ⑥ Dicht het gebied af ① met kit.

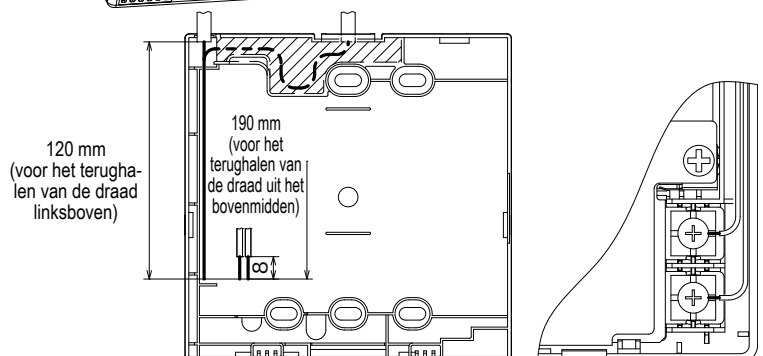


5. Hoofd/Sub-instelling bij gebruik van meerdere afstandsbedieningen

U kunt maximaal twee afstandsbedieningen gebruiken voor 1 binnenunit of 1 groep.

De een is de hoofd-RC (master) en de ander is de sub-RC (slave).

Het bedieningsfunctiebereik van de hoofd- en sub-RC is verschillend.

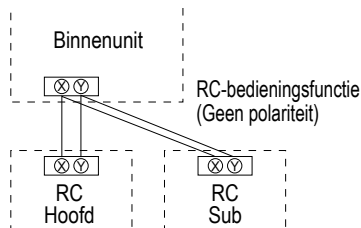

Stel "Hoofd" en "Sub" in zoals beschreven in sectie 8.

RC-bedieningsfunctie		Hoofd	Sub
Start/Stop, Wijzig temperatuurstelling, Wijzig uitblaasrichting, Auto swing, Wijzig bediening ventilatorsnelheid		○	○
Functies voor high power modus en energiebesparingsmodus		○	○
Regeling stille modus		○	✕
Handige functies	Individuele uitblaasluuvers instelling	○	✕
	Anti-tochtinstelling	○	✕
	Tijd klok	○	○
	Pre-set	○	○
	Wekelijkse timer	○	✕
	Afwezigheidsinstelling	○	✕
	Externe ventilatie	○	○
	Selecteer de taal	○	○
Bediening stille modus		○	✕
Energiebesparingsinstellingen		○	✕
Filter	Filter signaal herstellen	○	○
Gebruikersinstellingen	Initialisatie instellingen	○	○
	Administrator instellingen	○	✕
	Toestemming/ Verbod-instelling	○	✕
	Buitenunit timer stille modus	○	✕
	Instelling temperatuurbereik	○	✕
	Oplopende temperatuur instellingen	○	✕
	Temp. instelscherm	○	○
	RC display instellingen	○	○
	Wijzig administrator wachtwoord	○	○
	F1/F2 functie instelling	○	○

○ : operationeel x : niet-operationeel

RC-bedieningsfunctie		Hoofd	Sub	
Onderhoudsinstelling	Installatie-instellingen	Installatiedatum	○	x
		Onderhoudscontract	○	○
		Testrun	○	x
		Statische druk verstelling	○	x
		Wijzig auto-adressering	○	x
		Adresinstelling van hoofd binnenunit	○	x
		Binnenunit back-up	○	x
		Instellingen bewegingssensor	○	x
	RC functie instellingen	Master/slave RC	○	○
		Retourluchttemp.	○	x
		RC sensor	○	x
		RC sensor aanpassen	○	x
		Bedrijfsmodus	○	x
		°C / °F	○	x
		Ventilator snelheid	○	x
		Externe invoer	○	x
		Louvrecontrole boven/onder	○	x
		Louvrecontrole links/rechts	○	x
		Ventilator instellingen	○	x
		Automatische herstart	○	x
	Automatische temperatuur instelling	○	x	
	Automatische ventilatorsnelheid	○	x	
	Instellingen binnenunit		○	x
	Service & Onderhoud	Adres binnenunit		○
Inspectedatum volgend onderhoud		○	x	
Data bedrijfsgegevens		○	x	
Inspec display		Fouthistorie	○	○
		Weergave afwijkende data	○	x
		Reset periodieke check	○	○
Instellingen binnenunit opslaan		○	x	
Speciale instellingen		Adres binnenunit wissen	○	x
		CPU reset	○	○
		Initialiseren	○	x
	Touchpanel kalibratie	○	○	
Capaciteitsweergave binnenunit		○	x	

Advies: Opmerking: verbinding met personal computer


Dit kan worden ingesteld vanaf een pc via de USB poort (mini-B).

Voor het maken van een verbinding moet u de afdekking voor de USB-poort van het bovenste deel van de behuizing verwijderen.

Plaats de afdekking terug na gebruik.

Voor de verbinding is speciale software vereist.

Zie de website of de technische gegevens voor meer informatie.

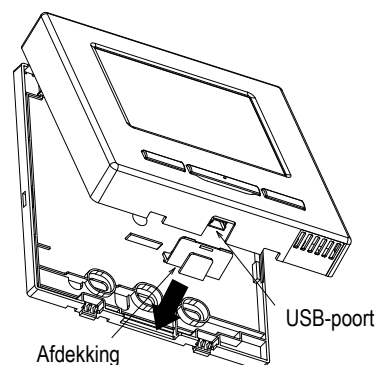

Advies: Initialisatie van wachtwoord


Administratorwachtwoord (voor dagelijkse instellingen) en servicewachtwoord (voor installatie, testrun en onderhoud) worden gebruikt.

- Het administrator wachtwoord is standaard "0000" (fabrieksinstelling). U kunt deze instelling desgewenst wijzigen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding.

Als het administratorwachtwoord is vergeten, kan het wachtwoord geïnitieerd worden door de schakelaars [F1] en [F2] tegelijkertijd vijf seconden op het invoerscherm van het administratorwachtwoord in te drukken.

- Het service wachtwoord is "9999". Dit wachtwoord kan niet worden gewijzigd.

Wanneer u het administrator wachtwoord moet invoeren, wordt ook het service wachtwoord geaccepteerd.

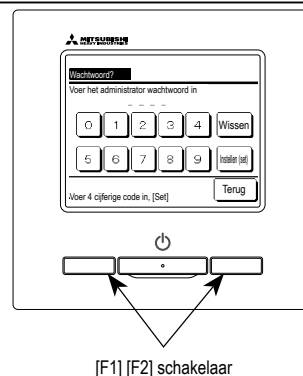


Advies

Wanneer u twee of meer FDT's/FDTC's toevoegt aan één afstandsbediening, gebruik dan alleen een paneel met anti-tochtfunctie of een standaardpaneel.

6. Functies en menuopties van de afstandsbediening

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (bedieningsgedeelte)

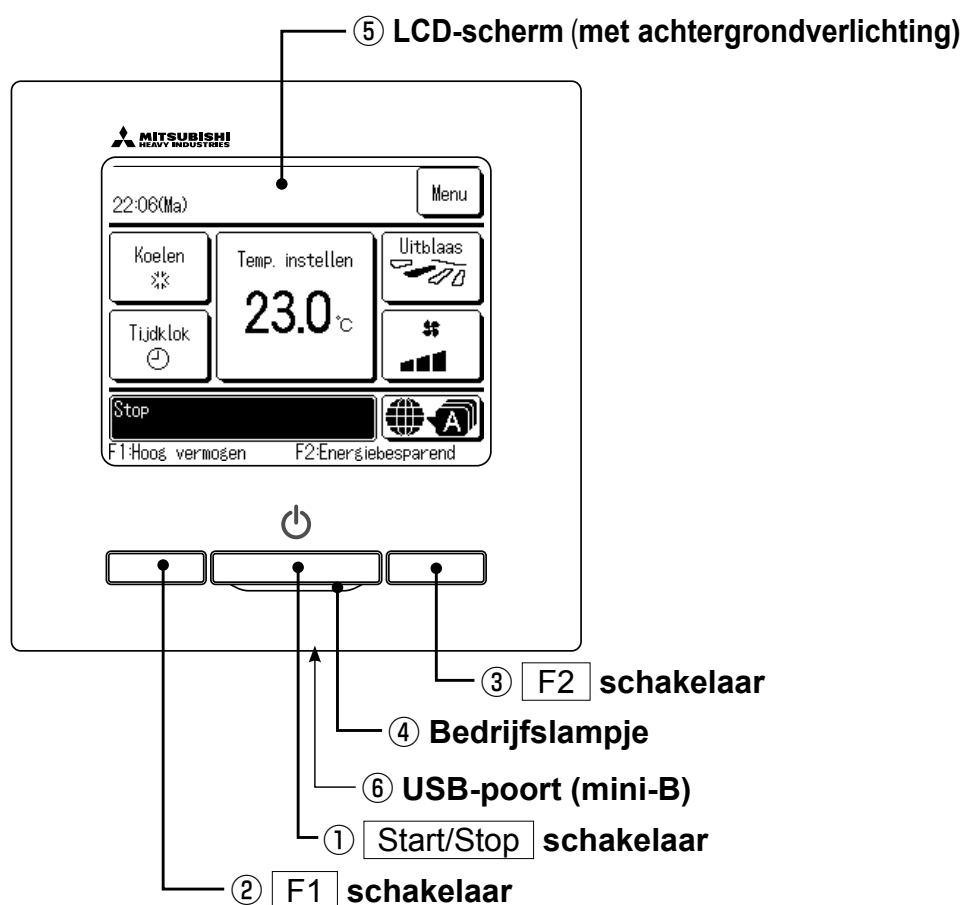

Touchscreensysteem, dat wordt bediend door met een vinger op het LCD-scherm te drukken. dit scherm wordt gebruikt voor alle bedieningsfuncties, behalve de schakelaars ① Start/Stop, ② F1 ③ F2.

① Start/Stop schakelaar

Als u eenmaal op deze knop drukt, start het apparaat. Als u nogmaals op deze knop drukt stopt het apparaat.

② F1 schakelaar ③ F2 schakelaar

Deze schakelaar start de werking die ingesteld is in de F1/F2 functie instelling.

④ Bedrijfslampje

Dit lampje licht groen (geelgroen) op als het apparaat in bedrijf is. Bij een fout wordt het lampje rood (oranje).

De helderheid van het bedrijfslampje kan worden gewijzigd.

⑤ LCD (met achtergrondverlichting)

Als u op het LCD-scherm drukt, gaat de achtergrondverlichting aan.

De achtergrondverlichting gaat na een bepaalde tijd van inactiviteit automatisch weer uit.

De tijdsduur van de achtergrondverlichting kan worden gewijzigd.

Als de achtergrondverlichting is ingesteld op "AAN" en op het scherm wordt gedrukt terwijl de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, wordt alleen de achtergrondverlichting ingeschakeld. (Dit gebeurt niet bij de bediening met de schakelaars ①, ② en ③.)

⑥ USB-poort

Via de USB-aansluiting (mini-B) kunt u het apparaat aansluiten op een pc (personal computer). Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de software voor uw pc (utility-software afstandsbediening) voor informatie over bedieningsmogelijkheden.


Opmerking

Als u het apparaat aansluit op een pc, sluit deze dan niet tegelijkertijd aan op andere USB-apparaten.

Verbind het apparaat rechtstreeks met de computer, niet eerst via een hub of iets dergelijks.

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (display)

* Alle pictogrammen worden weergegeven ter informatie.

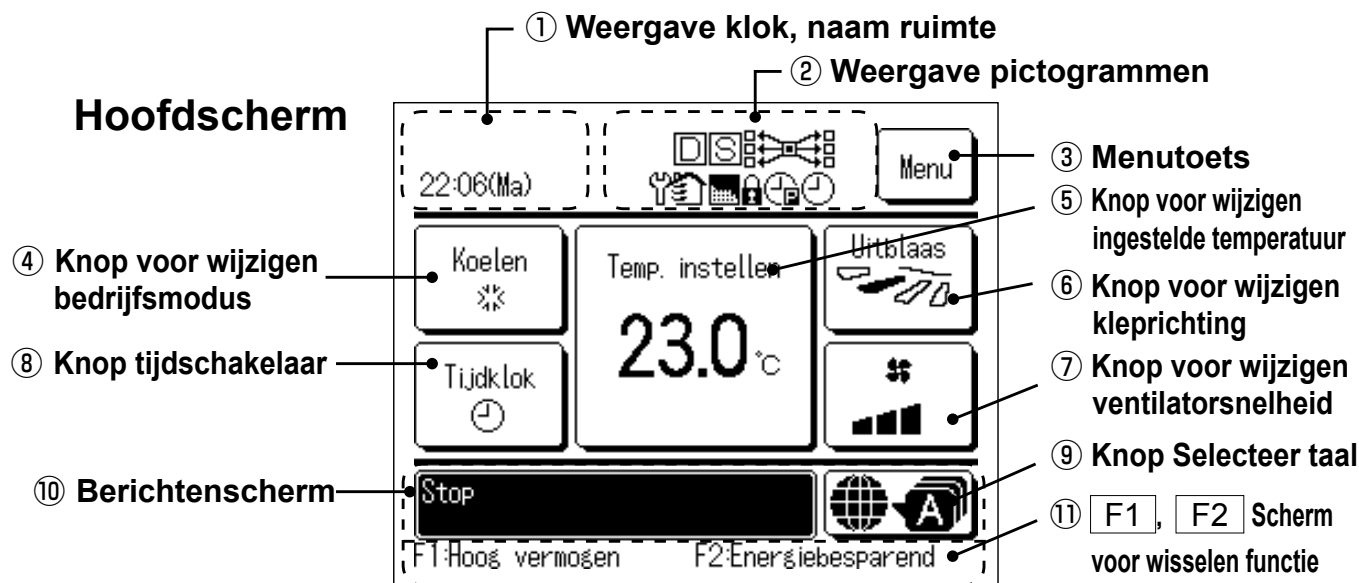

1 Weergave klok, naam ruimte

Weergave van de huidige tijd en de naam van de kamer.

2 Weergave pictogrammen

Elk afzonderlijk pictogram wordt weergegeven bij een van de volgende instellingen.

 Wanneer de opdrachtbesturing in werking is.

 Wanneer de centrale besturing (optioneel) in bedrijf is.

 Tijdens het ventileren.

 Wanneer Toestemming/Verbod is ingesteld.

 Wanneer de Wekelijkse timer is ingesteld.

 Wanneer een instelling plaatsvindt vanaf de sub-RC.

 Wanneer de periodieke inspectie nodig is.

 Wanneer "filtersignaal" actief is

 Wanneer de laagtarief tijdklok is ingesteld.

3 Menutoets

Wanneer u andere instellingen dan 4-8 wilt instellen of wijzigen, drukt u op de menuknop. Wanneer menuopties worden weergegeven, selecteert u er een en stelt u deze in.

4 Knop voor wijzigen bedrijfsmodus

Weergave van de bedrijfsmodus die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de bedrijfsmodus wilt wijzigen.

5 Knop voor wijzigen ingestelde temperatuur

Weergave van de temperatuur die momenteel is ingesteld. Druk op deze knop als u de temperatuurinstelling wilt wijzigen.

6 Knop voor wijzigen kleprichting

Weergave van de uitblaasrichting die momenteel is geselecteerd. Als de 3D auto stromingsmodus is ingeschakeld, wordt het scherm 3D auto weergegeven. Druk op deze knop als u de uitblaasrichting wilt wijzigen.

7 Knop voor wijzigen ventilatorsnelheid

Weergave van de ventilatorsnelheid die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.

8 Knop tijdschakelaar

Vereenvoudigde inhoudsweergave van de timer/tijdklok die momenteel is ingesteld. (Wanneer er twee of meer timers zijn ingesteld, wordt de inhoud van de eerstvolgende timer weergegeven.) Druk op deze knop als u de timer wilt instellen.

9 Knop Selecteer taal

Selecteer een weergavetaal voor de afstandsbediening.

10 Berichtenschermb

Weergave van de status van de airconditioning en berichten omtrent de werking van de afstandsbediening, etc.

11 F1, F2 Scherm voor wisselen functie

Geeft de functie weer die voor iedere F1, F2 schakelaar is ingesteld. De functie voor deze schakelaars kan worden gewijzigd in F1/F2 functie instelling

7. Hoofditem

Hoofdmenu		
Standaardbediening		
	Start	
	Stop	
	Wijzig bedrijfsmodus	
	Wijzig temperatuur instelling	
	Wijzig uitblaasrichting	
	Wijzig de ventilatorsnelheid	
	Werking schakelaar [F1] [F2]	
	Bediening anti-tocht AAN/UIT	
	High power modus	
	Energiebesparingsmodus	
	Regeling stille modus	
Handige functies		
	Individuele uitblaaslouvers instelling	
	Anti-tochtinstelling	
	Tijdklok	
	Activeer tijdklok bij uur	
	Deactiveer tijdklok bij uur	
	Activeer tijdklok bij klok	
	Deactiveer tijdklok bij klok	
	Bevestig	
	Pre-set	
	Wekelijkse tijdklok	
	Home leave-modus	
	Externe ventilatie	
	Selecteer de taal	
Energiebesparingsinstellingen		
	Sleeptimer	
	Laagtarif tijdklok	
	Autom. temperatuur daling	
	Bediening bewegingssensor	
Filter		
	Filtersignaal herstellen	
Gebruikersinstellingen		
	Initialisatie instellingen	
	Tijdsinstellingen	
	Datum en tijd weergeven	
	Zomertijd	
	Contrast	
	Achtergrondverlichting	
	Bedieningsgeluid	
	Helderheid werkamp	
	Administrator instellingen	
	Toestemming/ Verbod-instelling	
	Buitenunit timer stille modus	
	Instelling temperatuurbereik	
	Oplopende temperatuurinstellingen	
	Temp. instelscherm	
	RC display instellingen	
	Wijzig administrator wachtwoord	
	F1/F2 functie instelling	

Raadpleeg
Gebruikershandleiding.

Hoofdmenu

Onderhoudsinstelling

Installatie-instellingen	
— Installatiedatum	15
— Onderhoudscontract	15
— Testrun	15
— Statische druk verstelling	16
— Wijzig auto-adressering	16
— Adresinstelling van hoofdbinnenunit	16
— Binnenunit back-up	16
— Instellingen bewegingssensor	17
RC functie instellingen	
— Master/slave RC	18
— Retourluchttemp.	18
— RC sensor	18
— RC sensor aanpassen	19
— Bedrijfsmodus	19
— °C / °F	19
— Ventilatorsnelheid	19
— Externe invoer	19
— Louvrecontrole boven/onder	20
— Louvrecontrole links/rechts	20
— Ventilator instellingen	20
— Automatische herstart	20
— Automatische temperatuur instelling	20
— Automatische ventilatorsnelheid	20
Instellingen binnenunit	
— Instelling ventilatorsnelheid	21
— Filtersignaal	22
— Externe invoer 1	22
— Externe invoer 1 signaal	22
— Externe invoer 2	22
— Externe invoer 2 signaal	22
— Verwarmen thermisch-UIT temp instelling	23
— Wijziging retourtemperatuur	23
— Ventilator tijdens thermo-UIT	23
— Ventilator tijdens thermo-UIT	23
— Invries beveiliging temperatuur	23
— Invries beveiliging instelling	23
— Condenspomp in werking	24
— Handhaaf ventilatorwerking na het koelen	24
— Handhaaf ventilatorwerk. na verwarm.	24
— Intermittent ventilatorsturing verwarming	24
— Intermittent ventilatorsturing verwarming	24
— Drukverschil instellingen	24
— Automatische bedrijfsmodus	25
— Instelling thermisch bereik	27
— Automatische ventilatorsnelheid bediening	27
— Alarm voor overbelasting van binnenunit	28
— Instell. externe uitgang	28
Service en onderhoud	
— Adres binnenunit	29
— Inspectiedatum volgend onderhoud	29
— Data bedrijfsgegevens	29
— Inspec display	30
— Opslaan binnendeelgegevens	31
— Gegevens speciaal	32
— Capaciteitsweergave binnenunit	32

Vraag uw installateur

Vraag uw installateur.....

Raadpleeg
Gebruikershandleiding.

8. Inschakelen en initialiseren

Schakel het systeem in en stel de hoofd- en sub-RC-eenheden in volgens de aanwijzingen op het scherm.

- Instelling Master/Slave niet uitgevoerd => (1)
- Instelling Master/Slave uitgevoerd => (2)



(1) **Als de master en slave nog zijn ingesteld,**

①⇒② Master/slave-scherm wordt weergegeven.

Als u op de knop **Hoofd** of **Sub** drukt, worden de initialisatie-instellingen geconfigureerd.

Als u per ongeluk op een verkeerde knop drukt, kunt u de instelling aan het einde van het initialisatieproces wijzigen. 10. RC-functie instellingen④)

Als u de twee afstandsbedieningen voor een binnenunit of een groep gebruikt, als de eerste is ingesteld voor de **Hoofd**, wordt de tweede automatisch ingesteld voor de **Sub**.

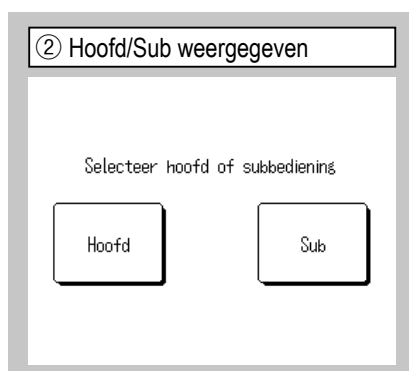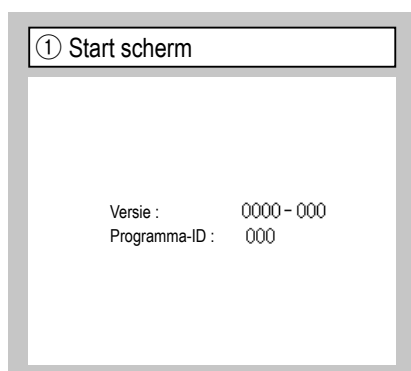



Let op

Als u slechts 1 afstandsbediening gebruikt, moet u op de knop **Hoofd** drukken.

Als u tijdens het initialisatieproces niet op een van beide knoppen (/) drukt, blijft het scherm ongewijzigd.

Hoofd Het scherm verandert in ③⇒④⇒⑤.

Sub Het scherm verandert in ①⇒⑧⇒⑤.

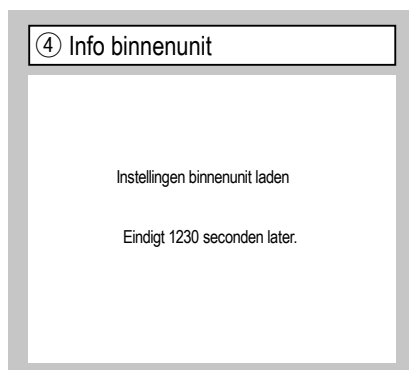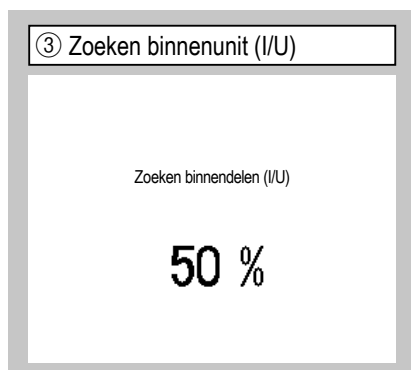

De rode LED knippert als de communicatie niet binnen tien minuten tot stand is gekomen.

(2) Als de master en slave zijn ingesteld

⑥ Stel doorgaan erkennen

Wenst u de vorige instellingen te behouden voordat de power ON gaat?

Het scherm verandert in ⑧⇒⑤.

Het scherm verandert in ⑦.

Als u het scherm gedurende 15 seconden niet aanraakt, wordt automatisch (Doorgaan) geselecteerd en gaat u naar het scherm ⑤.

⑦ Initialiseren

Wenst u alle instellingen van de RC te initialiseren?

Het scherm verandert in ①⇒②.

Het scherm verandert in ⑥.

Na het initialisatieproces keert het systeem terug naar de standaardmodus.

⑧ Initialiseren

RC is aan het initialiseren

9. Installatie-instellingen en testrun

Hoofdscherm ⇒ ⇒ ⇒

① menu #1 Installatie-instellingen

Installatie-instellingen

Installatiedatum

Onderhoudscontract

Testrun

Statische druk verstelling

Wijzig auto-adressering

Selecteer het item

Het geselecteerde scherm wordt weergegeven.

② menu #2 Installatie-instellingen

Installatie-instellingen

Adresinstelling van hoofd binnenunit

Binnenunit back-up

Instellingen bewegingssensor

Selecteer het item

Het geselecteerde scherm wordt weergegeven.

③ Installatiedatum

Installatiedatum

dd mm yy

9/8/2010

Stel de datum in

Selecteer de datum met de knoppen en druk vervolgens op de knop .

④ Bedrijfsgegevens

Onderhoudscontract

Bedrijf

Telefoonnummer

Selecteer het item

Voer de bedrijfsgegevens in.

⑤ Voer het bedrijf in

Bedrijf

Nummer Alfabet Кириллица

カナ 漢字 汉字

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R

Voer kamernummer in en druk op [Set].

Voer de bedrijfsnaam in met de 26 one-byte-tekens in en druk op de knop . U kunt alfanumerieke, Japanse Kana, Kanji, Cyrillische of Chinese tekens invoeren.

⑥ Voer het telefoonnummer in

Telefoonnummer

0 1 2 3 - 4 5 6 - 7 8 9 9

Voer telefoonnummer in en druk op [Set].

Voer tot 13 tekens het telefoonnummer van het bedrijf in en druk op de knop .

⑦ Testrun

Testrun

Testrun koeling

Testrun condenspomp

Compressor Hz vaste waarde

Selecteer het item

Het geselecteerde scherm wordt weergegeven.

⑧ Testrun koeling

Testrun koeling

Druk op [Start] voor een test run voor 30 min. bij 5°C koeling. Testrun zal stoppen na 30 min of bij Doorvoer van 30 min./Stop binnenunit/Wijzig "Ingestelde temp.", "Bedrijfsmodus" in het hoofdscherm.


Dit kan worden bediend als de koeling is gestopt. Als de kamertemperatuur te laag is om de koelingstestrun te starten, werkt deze 30 minuten lang door de ingestelde temperatuur te verlagen tot 5°C.

⑨ Testrun condenspomp



Testrun condenspomp

Selecteer het item

De condenspomp kan afzonderlijk in werking worden gesteld.

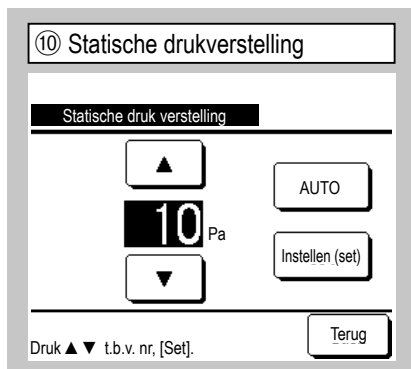

U kunt deze optie gebruiken als het binnendeel is voorzien van een leidingtype met de externe statische-drukverstellingsfunctie. Selecteer de externe statische druk en druk op de knop **Instellen (set)**.

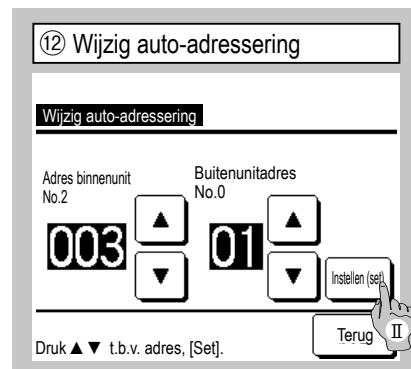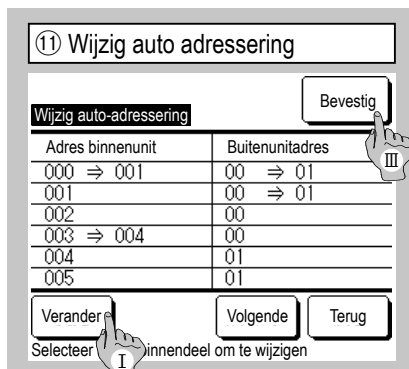


Bij de Multi Series (KX) modellen kunnen de automatisch ingestelde adressen van de binnendelen met deze functie worden gewijzigd.

Deze functie wijzigt het buitenunitadres voor iedere binnenunit. Selecteer een I/U adres.

- I Als u een binnenunit hebt geselecteerd en op de knop **Verander** drukt, schakelt het scherm naar Wijzig auto adressering 12.
- II Druk op de knop **Instellen (set)** om terug te keren naar het scherm 11 en geef het nieuwe adres weer.
- III Druk op de knop **Bevestig** om het nieuwe adres vast te leggen.



Bij de Multi Series (KX) modellen kunt u (sub-)binnenunits de bedrijfsmodus (verwarmen, koelen) van een (hoofd-) binnendeel laten volgen. Stel het adres van de hoofdbinnenunit in op de subbinnenunit. De subbinnenunit waarop het adres van de hoofdbinnenunit is ingesteld, volgt de instellingen van de hoofdbinnenunit.

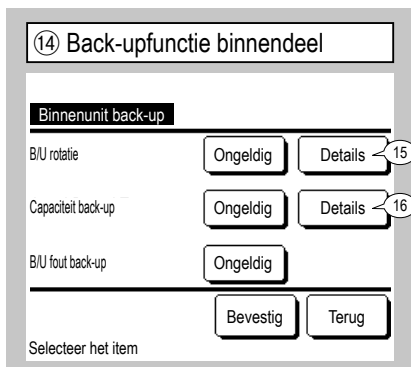

Als er twee binnenunits (2 groepen) aangesloten zijn op één R/C, kunt u deze laten fungeren als back-up.

1. B/U rotatie Laat twee binnenunits afwisselend werken, waarbij telkens wordt gewisseld na het ingestelde tijdsinterval.
2. Capaciteit back-up Als het temperatuurverschil tussen de ingestelde temperatuur en de werkelijke kamertemperatuur groter is dan het ingestelde temperatuurverschil, worden er twee binnenunits in werking gesteld.
3. B/U fout back-up Als een van beide binnenunits stopt vanwege een fout of storing, wordt de andere unit gestart.

Selecteer **Geldig** / **Ongeldig** (door op **Ongeldig** te drukken, wordt er gewijzigd naar **Geldig**) en druk op de knop **Bevestig** om de instellingen te bevestigen.

Bij de functie "B/U rotatie" wordt de tijd klok voor de afwisselende werking van twee binnenunits ingesteld.

De tijd klok kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 tot 999 uur in stappen van tien uur.

Druk op **Instellen (set)** voor een tijdelijke instelling, nadat de tijd is gewijzigd.

Keer na de tijdelijke instelling terug naar het scherm Back-up binnendeel en druk op **Bevestig**.

Het verschil tussen de ingestelde temperatuur voor een wijziging tussen een unit en twee units voor capaciteitsback-up en kamertemperatuur is ingesteld.

De temperatuur kan ingesteld worden binnen 2°C tot 5 °C, in stappen van 1 °C.

Druk op **Instellen (set)** voor een tijdelijke instelling, nadat de temperatuur is gewijzigd.

Keer na de tijdelijke instelling terug naar het scherm Back-up binnendeel en druk op **Bevestig**.

Beperkingen back-upregeling

1. De back-upregeling is niet beschikbaar als de bedrijfsmodus "Auto" is. Als de back-upregeling is ingesteld voor de airconditioning die "Auto" specificeert voor de bedrijfsmodus, verandert de bedrijfsmodus automatisch in "Koelen".
2. Als de rotatieregeling is ingesteld, wordt automatisch de foutback-upregeling ingeschakeld. In dit geval kan de foutback-upregeling niet alleen worden uitgeschakeld. Als de rotatiemodus wordt uitgeschakeld, wordt ook de foutback-upregeling uitgeschakeld.
3. Als de capaciteitsregeling is ingesteld, wordt automatisch de foutback-upregeling ingeschakeld. In dit geval kan de foutback-upregeling niet alleen worden uitgeschakeld. Als de capaciteitsregeling wordt uitgeschakeld, wordt ook de foutback-upregeling uitgeschakeld.
4. Het is ook mogelijk om de foutback-upregeling alleen in te schakelen.
5. De afwezigheidsinstelling, de optie opwarmen en externe invoer kunnen niet in combinatie met de back-upregeling worden ingesteld.
6. Als de rotatie- of foutback-upregeling is ingesteld, zal een van de twee doelbinnenunits (twee groepen) werken. Beide units werken niet tegelijkertijd.
7. Een binnenunit die een nieuwer adres heeft, zal bij iedere regeling als eerste starten.

Selecteer **Geldig** / **Ongeldig** voor de bewegingssensor van de binnenunit die is aangesloten op de afstandsbediening.

- Klanten die een bewegingssensor aanpassen, moeten verdergaan met de instelling die aan de linkerkant wordt weergegeven en de binnenunit inschakelen om de mate van activiteit van personen te detecteren. Wanneer de bewegingssensor is uitgeschakeld, wordt de activiteit van personen niet gedetecteerd en wordt de bediening van de bewegingssensor (energiebesparing en automatisch uitschakelen) niet uitgevoerd.
- Als u op binnenunits zonder bewegingssensor op Instellingen bewegingssensor tikt, wordt "Ongeldige invoer" weergegeven.

10. RC functie instellingen

Advies: Geldig indien unit stopt

Hoofdscherm ⇒ ⇒ ⇒

⑦ menu #1 RC functie-instellingen

RC functie instellingen

Master/slave RC	④
Retourluchttemp.	⑤
RC sensor	⑥
RC sensor aanpassen	⑨
Bedrijfsmodus	⑫

Selecteer het item

⑦ menu #2 RC functie-instellingen

RC functie instellingen

°C / °F	⑬
Ventilator snelheid	⑭
Externe invoer	⑮
Louvrecontrole boven/onder	⑯
Louvrecontrole links/rechts	⑰

Selecteer het item

⑦ menu #3 RC functie-instellingen

RC functie instellingen

Ventilator instellingen	⑱
Automatische herstart	⑲
Automatische temperatuur instelling	⑳
Automatische ventilatorsnelheid	㉑

Selecteer het item

Het geselecteerde scherm wordt weergegeven.

④ Master/slave RC

Master/slave RC

Hoofd

Sub

Selecteer het item

Hiermee kunt u de instelling Master/Slave RC (Hoofd/Sub) wijzigen.

⑤ Retourluchttemperatuur

Retourluchttemp.

Individueel

Master binnendeel

Gemiddelde temp.

Selecteer het item

Thermisch bereik* wordt toegepast op basis van de temperatuur die door de retourluchttemperatuursensor van het binnendeel wordt gedetecteerd.

Als er meerdere binneneenheden zijn aangesloten op één RC, kunt u selecteren welke retourluchttemperatuur wordt toegepast op het thermisch bereik*.

1. **Individueel** : Thermisch bereik* wordt toegepast op basis van de retourluchttemperatuur van elke binneneenheid. Als er meerdere binneneenheden zijn aangesloten op één RC, gebeurt dit op basis van de retourluchttemperatuur van de hoofdeenheid.
2. **Master binnendeel** : Thermisch bereik wordt toegepast op basis van de retourluchttemperatuur van de binneneenheid met het meest recente adres van alle aangesloten binneneenheden.

Als er meerdere verschillende eenheden zijn aangesloten op één RC, gebeurt dit op basis van de binneneenheid met het meest recente adres van alle hoofdeenheden.

3. **Gemiddelde temp.** : Thermisch bereik wordt toegepast op basis van de gemiddelde retourluchttemperatuur van alle aangesloten binnendeelen.

⑥ RC-sensor

RC sensor

Ongeldig

Geldig

Inschakelen (Alleen verwarmen)

Inschakelen (Alleen koelen)

Selecteer het item


U kunt de retourluchttemperatuursensor van de hoofdbinneneenheid op RC zetten.

Ongeldig De binnentemperatuurweergave wijzigt in de temperatuur die door de sensor bij de hoofdeenheid wordt gemeten. ⇒ ⑦


Geldig De binnentemperatuurweergave wijzigt in de temperatuur gemeten bij de RC-sensor. ⇒ ⑧

Inschakelen(Alleen verwarmen) De binnentemperatuurweergave wijzigt in de temperatuur gemeten bij de RC-sensor, alleen tijdens verwarmen.


Inschakelen(Alleen koelen) De binnentemperatuurweergave wijzigt in de temperatuur gemeten bij de RC-sensor, alleen tijdens koelen.

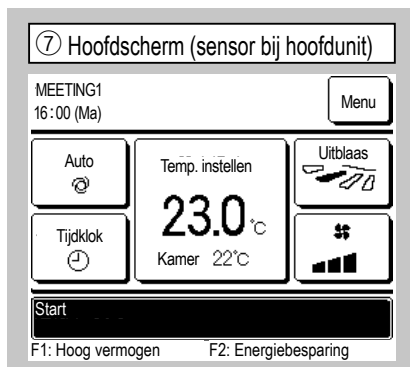

Als de RC-sensor is uitgeschakeld, geeft het hoofdscherm "Kamer ○ °C" weer.

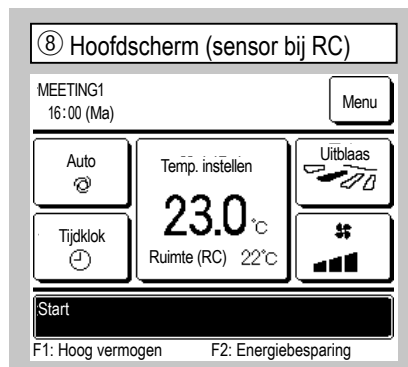


Als de RC-sensor is ingeschakeld, geeft het hoofdscherm "Kamer (RC) ○ °C" weer.

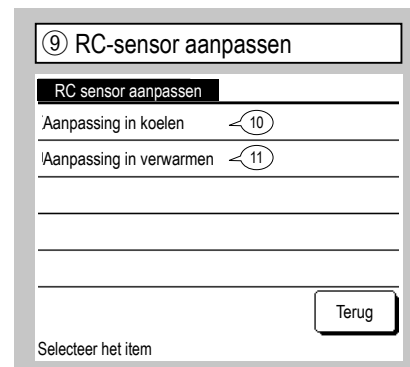


U kunt de RC-sensor voor het detecteren van de temperatuur instellen.


Aanpassing in koelen ⇒ 10
Aanpassing in verwarmen ⇒ 11

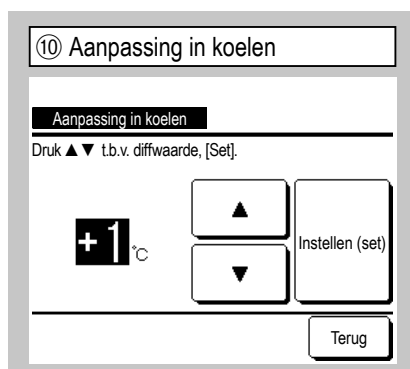

De RC-sensor voor de detectie van de temperatuur kan tijdens de koelmodus worden gecorrigeerd.
Stel de waarde in binnen het bereik van -3 tot +3.

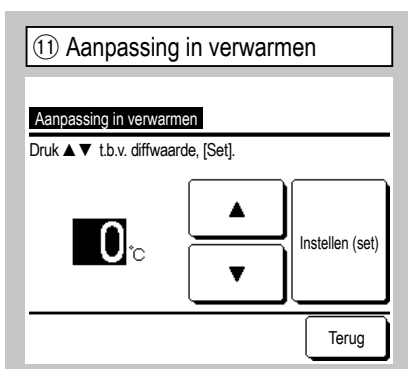


De RC-sensor voor de detectie van de temperatuur kan tijdens de verwarmingsmodus worden gecorrigeerd.
Stel de waarde in binnen het bereik van -3 tot +3.

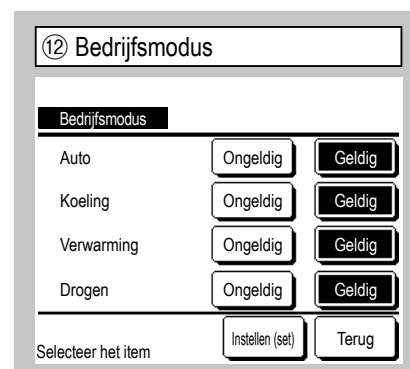


Geldig of Ongeldig instellen voor elke bedrijfsmodus.


Als u "Koelen" of "Verwarmen" uitschakelt, wordt "Auto" ook uitgeschakeld.

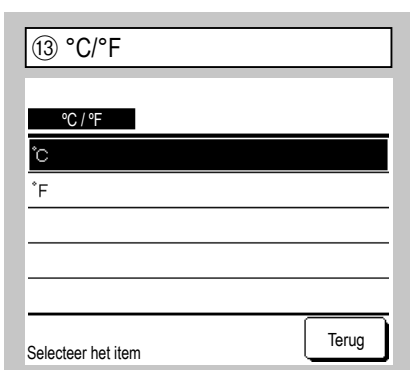

Selecteer de unit waarin de temperatuur moet worden weergegeven op de RC.

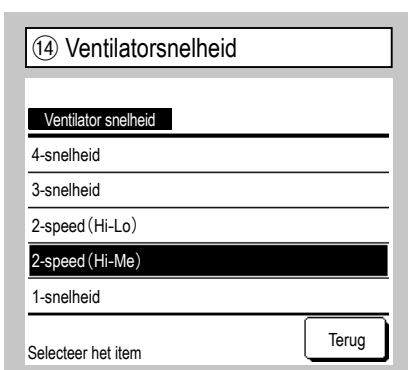

U kunt de ventilatorsnelheid wijzigen in de geselecteerde snelheid.
Mogelijk kunt u sommige ventilatorsnelheden bij bepaalde binnenunitmodellen niet selecteren.

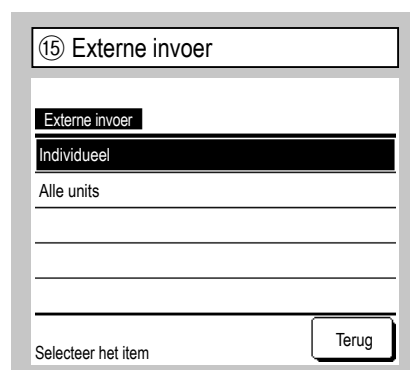

Stel het bereik in voor toepassing van de externe invoer die wordt ontvangen via CNT of via een van de binnenunits die zijn verbonden in één systeem.

Individueel Dit is alleen van toepassing op het binnendeel dat CNT-invoer ontvangt.

Alle units Dit is van toepassing op alle verbonden binnenunits (indoor units).

16 Louvrecontrole boven/onder

Louvrecontrole boven/onder

Stoppen op vaste positie

Stoppen op willekeurige positie

Selecteer het item

Terug

Stoppen op vaste positie De louvre kan worden ingesteld om te stoppen op een van 4 posities.

Stoppen op willekeurige positie De louvre kan worden ingesteld om direct na bediening van de RC-schakelaar te stoppen op een willekeurige positie.

17 Louvrecontrole links/rechts

Louvrecontrole links/rechts

Vaste-positiestop

Stoppen op willekeurige positie

Selecteer het item

Terug

Vaste-positiestop De linker en rechter louvre kan in acht verschillende patronen worden ingesteld.

Stoppen op willekeurige positie De louvre kan worden ingesteld om direct na bediening van de RC-schakelaar te stoppen op een willekeurige positie.

18 Ventilatorinstellingen

Ventilator instellingen

Ongeldig

Overlapping

Onafhankelijk

Selecteer het item

Terug

Stel deze instellingen in als er een ventilator is aangesloten.

Ongeldig Er is geen ventilator aangesloten.

Overlapping De ventilator wordt vergrendeld met de Start/Stop of airconditioning en regelt de uitvoer van de ventilator.

Onafhankelijk Als in het menu "Ventilatie" wordt gekozen, wordt alleen de ventilator gestart of gestopt, onafhankelijk van andere apparaten.

19 Automatische herstart

Automatische herstart

Geldig

Ongeldig

Selecteer het item

Terug

Als de unit stopt tijdens de werking,
Geldig De bedrijfsmodus voor de stroomuitval wordt hersteld zodra er weer stroom is (aan het einde van de primaire besturing bij het inschakelen).
Ongeldig De unit stopt na het herstel van de voeding.

20 Automatische temperatuur instelling

Automatische temperatuur instelling

Geldig

Ongeldig

Selecteer het item

Terug

Geldig Auto kan geselecteerd worden op het instelscherm van de kamertemperatuur.
Ongeldig De automatische keuzeschakelaar wordt niet weergegeven in het instelscherm van de kamertemperatuur.

21 Automatische ventilatorsnelheid

Automatische ventilatorsnelheid

Geldig

Ongeldig

Selecteer het item

Terug

Geldig Auto kan geselecteerd worden op het instelscherm van de ventilatorsnelheid.
Ongeldig De automatische keuzeschakelaar wordt niet weergegeven in het instelscherm van de ventilatorsnelheid.

Advies: Geldig indien unit stopt

Hoofdscherm ⇒ ⇒ ⇒

① Selecteer #1 binnenunit

I/U selectie Menu

000 001 002 003

004 005 006 007

Alle units Volgende Terug

Selecteer een I/U adres

② Selecteer #2 binnenunit

Menu

I/U selectie

008 009 010 011

012 013 014 015

Alle units Vorige Terug

Selecteer een I/U adres

③ Laden

Als meerdere binnenunits zijn aangesloten, worden deze op het scherm weergegeven.

000 tot 015 Afzonderlijke instellingen worden uitgevoerd voor binnenunits.

Alle units	Dezelfde instelling is op alle units van toepassing.
------------	--

De weergave wijzigt in ④ na het ontvangen van de data van de binnenunit.

10
Opslaan binnendeelgegevens menu #1

Instellingen binnenuit

Instelling ventilatorsnelheid
9

Filter signaal
10

Externe invoer 1
11

Signaal externe invoer 1
13

Externe invoer 2
14

Volgende

Terug

⑩ Opslaan binnendeelgegevens menu #2

Instellingen binneneenheid

Signaal externe invoer 2 16

Verwarmen thermisch-UIT temp instelling 17

Wijziging retourtemperatuur 18

Ventilator tijdens :thermo-UIT 19

Ventilator tijdens verwarmingsbedrijf UIT 20

Vorige Volgende Terug

Selecteer het item

⑥ Opslaan binnendeelgegevens menu #3

Instellingen binneneenheid

Antivriestemperatuur 21

Antivriesregeling 22

Werking condenspomp 23

Laat de ventilator draaien nadat het koelen is gestopt 24

Laat de ventilator draaien nadat het verwarmen is gestopt 25

Vorige Volgende Terug

Selecteer het item

Het geselecteerde scherm wordt weergegeven.

⑦ Opslaan binnendeelgegevens menu #4

Instellingen binnenunit

Intermitterende ventilatorregeling bij verwarming 26

Werking circulatie ventilator 27

Instellingen regeldruk 28

Automatische bedrijfsmodus 29

Instelling thermisch bereik 40

Vorige Volgende Terug

Selecteer het item

⑧ Opslaan binnendeelgegevens menu 5

Instellingen binnenunit

Automatische regeling ventilatorsnelheid 44

Alarm voor overbelasting van binnenunit 45

Instell. externe uitgang 46

Vorige

Terug

Selecteer het item

9

Instellingsmenu

Instelling ventilatorsnelheid

Standaard

Instelling 1

Instelling 2

Terug

Stel de bediening van de ventilatorsnelheid voor het binnendeel in. Raadpleeg de technische gegevens voor meer details.

⑩ Filtersignaal

Filtersignaal

Geen display

Instelling 1

Instelling 2

Instelling 3

Instelling 4

Selecteer het item Terug

	Standaard
Geen display	Geen
Instelling 1	180 uur
Instelling 2	600 uur
Instelling 3	1.000 uur
Instelling 4	1.000 uur bedrijfsstop

Stel in wanneer het filtersignaal moet worden weergegeven.

⑪ Externe invoer 1 #1

Externe invoer 1

Start/Stop

Toestemming/Verbod

Koelen/Verwarmen

Noodstop

Temperatuurwijziging instell

Selecteer het item Volgende Terug

⑫ Externe invoer 1 #2

Externe invoer 1

Geforceerde thermo-UIT

Tijdelijke stop

Stille modus

Selecteer het item Vorige Terug

⑬ Externe invoer 1 signaal

Signaal externe invoer 1

Level invoer

Puls invoer

Selecteer het item Terug

Stel in wanneer het signaal wordt doorgegeven aan externe invoer 1 (CNT) van het binnendeel.

Raadpleeg de technische gegevens voor meer details.

Stel het soort signaal in dat wordt doorgegeven aan externe invoer 1 (CNT) van het binnendeel.

Raadpleeg de technische gegevens voor meer details.

Deze instelling is mogelijk wanneer het binnendeel dat is voorzien van de externe invoer 2 is aangesloten. Raadpleeg de technische gegevens voor meer details.

⑭ Externe invoer 2#1 signaal

Externe invoer 2

Start/Stop

Toestemming/Verbod

Koelen/Verwarmen

Noodstop

Temperatuurwijziging instell

Selecteer het item Volgende Terug

⑮ Externe invoer 2#2

Externe invoer 2

Geforceerde thermo-UIT

Tijdelijke stop

Stille modus

Selecteer het item Vorige Terug

⑯ Signaal externe invoer 2

Signaal externe invoer 2

Level invoer

Puls invoer

Selecteer het item Terug

17 Verwarmen thermisch-UIT temp instelling

Verwarmen thermisch-UIT temp instelling

Druk ▲ ▼ t.b.v. diffwaarde, [Set].

+2.0 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

Corrigeer de temperatuur voor de beoordeling of de thermostaat AAN of UIT moet zijn bij verwarming.
Het instelbare bereik is 0°C / +1°C / +2°C / +3°C.

18 Wijziging retourtemperatuur

Wijziging retourtemperatuur

Druk ▲ ▼ t.b.v. diffwaarde, [Set].

+1.5 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

Stel de hoofdretourluchttemperatuursensor voor de detectietemperatuur in.
Het instelbare bereik is -2°C / -1.5°C / -1°C / 0°C / +1°C / +1.5°C / +2°C.

19 Ventilatorregeling tijdens koeling, thermo-UIT

Ventilator tijdens thermo-UIT

Laag

Stel ventilatorsnelheid in

Intermittent

Stop

Selecteer het item

Terug

Stel de gewenste ventilatorsnelheid tijdens thermo-UIT in.

Laag De ventilator draait op lage snelheid.

Stel ventilatorsnelheid in De ventilator draait op dezelfde snelheid als wanneer thermo-AAN is.

Intermittent De ventilator draait 2 minuten op lage snelheid en stopt dan 5 minuten. Deze cyclus wordt steeds herhaald.

Stop De ventilator wordt gestopt.

20 Ventilatorregeling tijdens verwarming, thermo UIT

Ventilator tijdens verwarmingsbedrijf UIT

Laag

Stel ventilatorsnelheid in

Intermittent

Stop

Selecteer het item

Terug

Stel de gewenste ventilatorsnelheid tijdens verwarmingsbedrijf UIT in.

Laag De ventilator draait op lage snelheid.

Stel ventilatorsnelheid in De ventilator draait op dezelfde snelheid als wanneer thermo-AAN is.

Intermittent De ventilator draait 2 minuten op lage snelheid en stopt dan 5 minuten. Deze cyclus wordt steeds herhaald.

Stop De ventilator wordt gestopt.

21 Antivriestemperatuur

Antivriestemperatuur

Temperatuur laag

Temperatuur hoog

Selecteer het item

Terug

Selecteer de invriesbeveiligingstemperatuur.

22 Antivriesregeling

Antivriesregeling

Geldig

Ongeldig

Selecteer het item

Terug

Stel de werking van de ventilator tijdens de werking van de invriesbeveiliging in.

Geldig De ventilatorsnelheid wordt verhoogd tijdens de werking van de invriesbeveiliging in.

Ongeldig De ventilatorsnelheid verandert niet tijdens de werking van de invriesbeveiliging in.

23 Werking condenspomp

Werking condenspomp

Standaard (koelen/drogen)

Bedrijf tijdens standaard verwarming

Bedrijf tijdens verwarmen/ventileren

Bedrijf tijdens standaard ventileren

Selecteer het item Terug

Standaard (koelen/drogen) De condenspomp werkt zowel tijdens koelen als drogen.

Bedrijf tijdens standaard verwarming De condenspomp werkt tijdens koelen, drogen en verwarmen.

Bedrijf tijdens verwarmen/ventileren Werkt in alle modi.

Bedrijf tijdens standaard ventileren De condenspomp werkt tijdens koelen, drogen en ventileren.

24 Laat de ventilator draaien nadat het koelen is gestopt

Laat de ventilator draaien nadat het koelen is gestopt

Verkeerd

Instelling 1

Instelling 2

Instelling 3

Selecteer het item Terug

Nadraaitijd ventilator na koeling Selecteer de nadraaitijd van de ventilator na het stoppen en koelen.

Verkeerd Werking nadraaitijd ventilator niet uitgevoerd.

Instelling 1 0,5 uur

Instelling 2 2 uur

Instelling 3 6 uur

* Resttijd kan variëren.

25 Laat de ventilator draaien nadat het verwarmen is gestopt

Laat de ventilator draaien nadat het verwarmen is gestopt

Verkeerd

Instelling 1

Instelling 2

Instelling 3

Selecteer het item Terug

Selecteer de nadraaitijd van de ventilator na het stoppen en verwarmen.

Verkeerd Werking nadraaitijd ventilator niet uitgevoerd.

Instelling 1 0,5 uur

Instelling 2 2 uur

Instelling 3 6 uur

26 Intermitterende ventilatorregeling bij verwarming

Intermitterende ventilatorregeling bij verwarming

Stop

Stoppen bij 20 min en starten bij 5 min

Stoppen bij 5 min en starten bij 5 min

Selecteer het item Terug

Selecteer de ventilatorsturing na de nadraaitijd van de ventilator na het stoppen en verwarmen.

Stop Intermitterende ventilatorregeling is niet uitgevoerd.

Stoppen bij 20 min en starten bij 5 min

Controleer de bedrijfscondities elke 25 minuten en laat de ventilator 5 minuten draaien.

Stoppen bij 5 min en starten bij 5 min

Controleer de bedrijfscondities elke 10 minuten en laat de ventilator 5 minuten draaien.

27 Werking circulatie ventilator

Werking circulatie ventilator

Ongeldig

Geldig

Selecteer het item Terug

Stel deze optie in als de ventilator wordt gebruikt voor luchtcirculatie.

Ongeldig Tijdens de ventilatorsturing draait de ventilator continu.

Geldig Tijdens de ventilatorsturing draait en stopt de ventilator op basis van het verschil tussen de temperatuur die is gedetecteerd door de RC-sensor en de temperatuur die is gedetecteerd door de retourluchtsensor.

28 Instellingen regeldruk

Instellingen regeldruk

Standaard

Type1

Selecteer het item Terug

Corrigeer het drukverschil wanneer de buitenunit van de airconditioning is aangesloten in het Multi (KX)-systeem.

Standaard Normaal

Type1 Als alle binnendelen in deze bedrijfsmodus werken, wordt de drukverschilwaarde gewijzigd.

29 Automatische bedrijfsmodus

Automatische bedrijfsmodus

Auto selectie → 30

Auto 1 details → 31

Auto 2 details → 32

Auto 3 details → 33

Terug

Selecteer het item

30 Auto selectie

Auto selectie

Auto 1

Auto 2

Auto 3

Terug

Selecteer het item

De methode van het schakelen tussen koelen en verwarmen in de automatische bedrijfsmodus. kan uit drie opties worden geselecteerd.
Stel de voorwaarde voor iedere methode in.

Auto 1 Het temperatuurverschil tussen de ingestelde temperatuur en de actuele kamertemperatuurschakelaar koelen en verwarmen.

Auto 2 Het temperatuurverschil tussen de ingestelde temperatuur en de actuele kamertemperatuur-/buitentemperatuurschakelaar koelen en verwarmen.

Auto 3 De actuele kamertemperatuur- en de buitentemperatuurschakelaar koelen en verwarmen.

31 Auto 1 details

Auto 1 details

Temperatuurschakeling naar koelen → 34

Temperatuurschakeling naar verwarmen → 35

Terug


Selecteer het item

Stel de temperaturen in voor omschakeling naar koeling en verwarming.

U kunt de omschakelingstemperaturen instellen op een waarde van 1°C tot 4°C.

"[Ingestelde temperatuur - Temperatuurschakeling naar koelen] < [Binnenretourluchttemperatuur]" en
⇒ Bedrijfsmodus: Koeling

"[Ingestelde temperatuur + Temperatuurschakeling naar verwarmen] < [Binnenretourluchttemperatuur]" en
⇒ Bedrijfsmodus: Verwarming

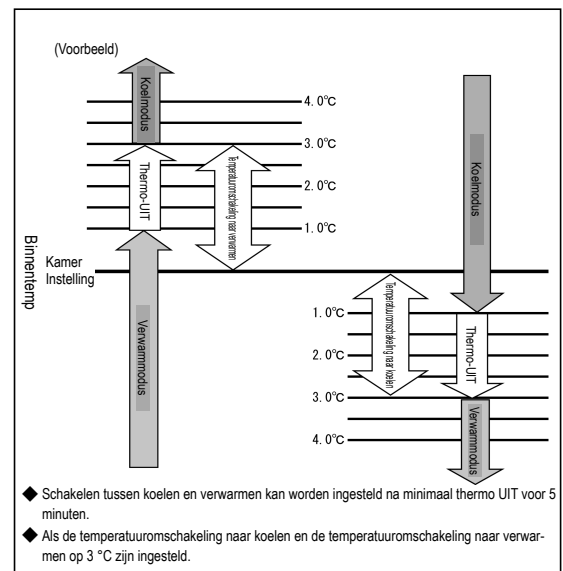

32 Auto 2 details

Auto 2 details

Temperatuurschakeling naar koelen → 34

Temperatuurschakeling naar verwarmen → 35

Instelling buitentemperatuur op koelbegrenzing → 36

Instelling buitentemperatuur op warmtebegrenzing → 37


Terug

Selecteer het item

Stel de temperaturen voor omschakeling naar koeling en verwarming en de buitentemperatuurinstellingen voor weersafhankelijke regeling voor koeling en verwarming in.

"[Temp. instellen - Temperatuurschakeling naar koelen] < [Retourluchttemperatuur buiten]" en
"[Buitentemperatuur, koelen] < [Buitenluchttemperatuur]"
⇒ Bedrijfsmodus: Koeling

"[Temp. instellen - Temperatuurschakeling naar koelen] > [Retourluchttemperatuur buiten]" en
"[Buitentemperatuur, koelen] > [Buitenluchttemperatuur]"
⇒ Bedrijfsmodus: Verwarming

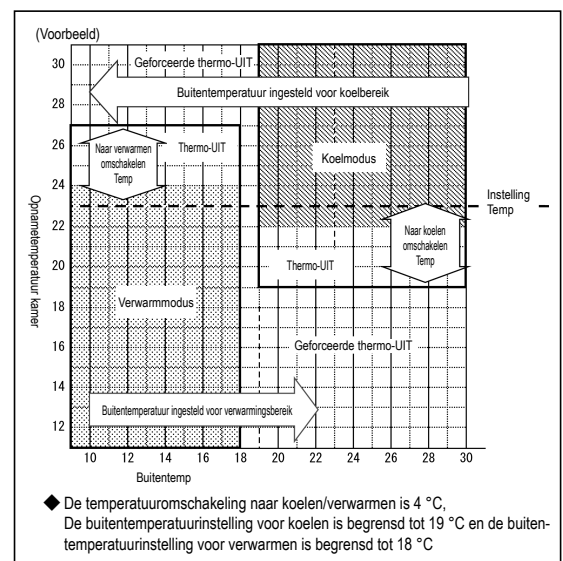

33 Auto 3 details

Auto 3 details

Instelling buitentemperatuur op koelbegrenzing ← 36

Instelling buitentemperatuur op warmtebegrenzing ← 37

Binnentemperatuurschakeling naar koelen ← 38

Binnentemperatuurschakeling naar verwarmen ← 39


Terug

Selecteer het item

Stel de buiten- en binnentemperaturen voor weersafhankelijke regeling voor koeling en verwarming in.

"[Binnentemperatuur, koelen] < [Binnenretourluchttemperatuur]" en "[Buitentemperatuur, koelen] < [Buitenluchttemperatuur]"
⇒ Bedrijfsmodus: Koeling

"[Binnentemperatuur, verwarmen] > [Binnenretourluchttemperatuur]" en "[Buitentemperatuur, verwarmen] > [Buitenluchttemperatuur]"
⇒ Bedrijfsmodus: Verwarming

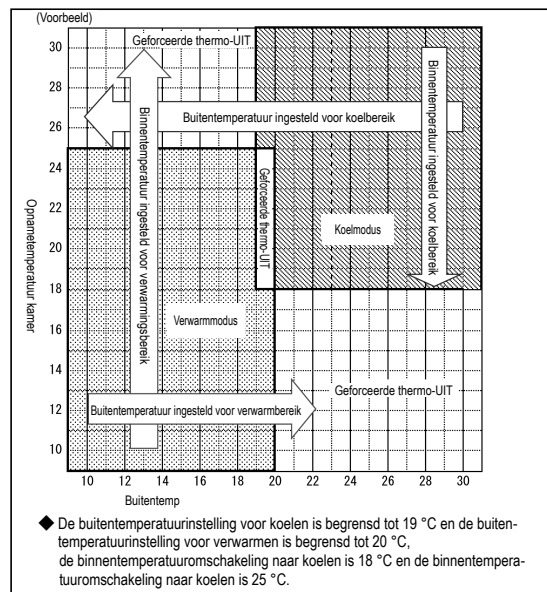

34 Temperatuurschakeling naar koelen

Temperatuurschakeling naar koelen

Druk ▲ ▼ t.b.v. diffwaarde, [Set].

3.0 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

Stel de temperatuurschakeling in op koelen met Auto 1 en Auto 2.
U kunt de omschakelingstemperaturen instellen op een waarde van 1°C tot 4 °C.

35 Temperatuurschakeling naar verwarmen

Temperatuurschakeling naar verwarmen

Druk ▲ ▼ t.b.v. diffwaarde, [Set].

3.0 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

Stel de temperatuurschakeling in op verwarmen met Auto 1 en Auto 2.
U kunt de omschakelingstemperaturen instellen op een waarde van 1°C tot 4 °C.

36 Begrenzing buitentemp koeling

Begrenzing buitentemp koeling

Druk ▲ ▼ t.b.v. diffwaarde, [Set].

18 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

Stel de buitentemperatuur in op koelen met Auto 2 en Auto 3.
U kunt de omschakelingstemperaturen instellen op een waarde van 10°C tot 30 °C.

37 Begrenzing buitentemp verwarm

Begrenzing buitentemp verwarm

Druk ▲ ▼ t.b.v. diffwaarde, [Set].

20 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

Stel de buitentemperatuur in op verwarmen met Auto 2 en Auto 3.
U kunt de omschakelingstemperaturen instellen op een waarde van 10°C tot 22 °C.

38 Begrenzing ruimtetemp koeling

Begrenzing ruimtetemp koeling

Druk ▲ ▼ t.b.v. diffwaarde, [Set].

22 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

Stel de binnentemperatuur in op koelen met Auto 3.
Binnentemperatuur, koeling: U kunt deze temperatuur instellen op een waarde van 18°C tot 30°C.

39 Begrenzing ruimtetemp verwarm.

Begrenzing ruimtetemp verwarm.

Druk ▲ ▼ t.b.v. diffwaarde, [Set].

24 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

Stel de binnentemperatuur in op verwarmen met Auto 3.
U kunt de omschakelingstemperaturen instellen op een waarde van 10°C tot 30 °C.

40 Instelling thermisch bereik

Instelling thermisch bereik

Buitentemperatuur basis 41

Offset koeling 42

Offset verwarming 43

Terug

Selecteer het item

41 Buitentemperatuur basis

Buitentemperatuur basis

Standaard

Buitentemperatuur basis

Terug

Selecteer het item

Stel de kamertemperatuurregeling in, thermostaat t AAN/UIT schakelmethode en conditie.

Standaard De thermostaat wordt geregeld op basis van de binnentemperatuur en de ingestelde temperatuur.

Buitentemperatuur basis De thermostaat wordt geregeld op basis van de buitentemperatuur en de waarden van "Offset koeling" en "Offset verwarming".
De instelling van de kamertemperatuur wordt uitgeschakeld.

42 Offset koeling

Offset koeling

Dit geldt alleen als de "buitentemp basis" is geselecteerd voor de thermostaatregeling.

2 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

43 Offset verwarming

Offset verwarming

Dit geldt alleen als de "buitentemp basis" is geselecteerd voor de thermostaatregeling.

3 °C

▲

▼

Instellen (set)

Terug

De thermostaat wordt geregeld op basis van de buitentemperatuur en de waarden van "Offset koeling" en "Offset verwarming".

(a) Offset koeling: De thermostaat wordt geregeld op basis van [Buitentemperatuur - Offset koeling] bij koeling.
De thermostaat wordt ingeschakeld als [Binnentemperatuur] > [Buitentemperatuur - Offset koeling].
U kunt een waarde instellen van 0°C tot 10°C.

(b) Offset verwarming: De thermostaat wordt geregeld op basis van [Buitentemperatuur + Offset koeling] bij verwarming.
De thermostaat wordt ingeschakeld als [Binnentemperatuur] < [Buitentemperatuur + Offset koeling].
U kunt een waarde instellen van 0°C tot 5°C.

44 Automatische regeling ventilatorsnelheid

Automatische regeling ventilatorsnelheid

Auto 1

Auto 2

Terug

Selecteer het item

Stel het omschakelingsbereik van de ventilatorbediening in bij automatische ventilatorsnelheid.

Auto 1 De ventilatorbediening wordt omgeschakeld van Hoog ⇒ Medium ⇒ Laag.

Auto 2 De ventilatorbediening wordt omgeschakeld van High power modus ⇒ Hoog ⇒ Medium ⇒ Laag.

-27-

④⑤ Alarm voor overbelasting van binnenunit

Alarm voor overbelasting van binnenunit

Annuleren

▲

7 °C

▼

Instellen (set)

Druk ▲ ▼ & bevestig met [Set]

Terug

Als de kamertemperatuur in behoorlijke mate verschilt van de ingestelde temperatuur nadat het systeem is gestart en 30 minuten in bedrijf is geweest, wordt een overbelastings-alarmsignaal verzonden via de externe uitvoer (CNT-5).

④⑥ Ext. uit. set. select uitg bestem

Externe uitgang functie

Externe uitgang 1

Externe uitgang 2

Externe uitgang 3

Externe uitgang 4

Selecteer het item

Terug

④⑦ Externe uitgang functie #1

Externe uitgang functie

Bedrijfsuitgang

Verwarmingsuitgang

Uitgang compressor AAN

Inspectie (fout) uitgang

Koelings-uitgang

Volgende

Terug

Selecteer de uitgangsbepijmming die gewijzigd moet worden en selecteer de functie die toegewezen moet worden aan de geselecteerde uitgang.

Het volgende toont de uitgangaansluitingen en de standaardinstellingen.

Externe uitgang 1	CNT -2 Bedrijfsuitgang
Externe uitgang 2	CNT -3 Verwarmingsuitgang
Externe uitgang 3	CNT -4 Uitgang compressor AAN
Externe uitgang 4	CNT -5 Inspectie (fout) uitgang

Raadpleeg de technische gegevens voor meer details.

④⑧ Externe uitgang functie #2

Externe uitgang functie

Ventilator in bedrijf uitgang 1

Ventilator in bedrijf uitgang 2

Ventilator in bedrijf uitgang 3

Ontdooien/olie retourleiding uitgang

Ventilatie-uitgang

Vorige

Volgende

Terug

④⑨ Externe uitgang functie #3

Externe uitgang functie

Verwarmingsaansturing

Uitgang freecooling

Binnenunit overbelastingsalarm-uitgang

Koudemiddellekkage uitgang

Vorige

Terug

12. Service en onderhoud

Hoofdscherm ⇒ ⇒ ⇒

① Service en onderhoud #1

Service en onderhoud

Adres binnenunit

Inspectiedatum volgend onderhoud

Data bedrijfsgegevens

Inspec display

Instellingen binnenunit opslaan

Selecteer het item

Het geselecteerde scherm wordt weergegeven.

② Service en onderhoud #2

Service en onderhoud

Speciale instellingen

Capaciteitsweergave binnenunit

Selecteer het item

Het geselecteerde scherm wordt weergegeven.

③ Binnenunitadres

Adres binnenunit

Adres binnenunit	Naam binnendeel	Buitenunitadres
000		
001		
002		
003		
004		
005		
006		

Als er 8 of meer zijn aangesloten, kunt u die weergegeven door te drukken op de knop Volgende. Als u op de knop drukt na selectie van een binnendeeladres(nummer), kunt u de ventilator van het geselecteerde binnendeel bedienen. ⇒④

④ Controleer bedrijfsmodus

Controleer bedrijfsmodus

Venti werking

Druk [Run] voor controle

Druk op deze knop als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.

Druk op deze knop als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.

⑤ Volgende servicedatum

Inspectiedatum volgend onderhoud

dd mm yy

Stel de datum in

Als de inspectiedatum voor het volgende onderhoud is ingevoerd, worden berichten weergegeven bij het starten/stoppen van de werking in de maand van onderhoud. De inhoud wordt gereset als het veld "Inspectiedatum volgend onderhoud" wordt bijgewerkt.

Als u op de knop drukt, worden er geen berichten weergegeven.

⑩ Servicebericht

Gebruiksduur 1 jaar en 9 maanden

Volgende controle 10 / 2020

Bedrijf

Telefoonnummer

⑦ Bedrijfsgegevens #1

Data bedrijfsgegevens

Binnenunit 000	OU		
Item	Data	Sche.	
01 Bedrijfsmodus	Koeling	✓	
02 Temp. instellen	28°C	✓	
03 Retourluchttemp.	26°C	✓	
04 RC temperatuur	29°C		
05 I/U verdampersensor1	10°C		

Selecteer 6 items en druk op [Display]

⑧ Bedrijfsgegevens #2

Data bedrijfsgegevens

Binnenunit 000	OU		
Item	Data	Sche.	
06 I/U verdampersensor2	10°C		
07 I/U verdampersensor3	10°C		
08 I/U fansnelheid	5-snelheid		
09 Gevraagd vermogen Hz	51.2Hz		
10 Beantw. vermogen Hz	32Hz		

Selecteer 6 items en druk op [Display]

⑨ Bedrijfsgegevens #3

Data bedrijfsgegevens

Binnenunit 000	OU		
Item	Data	Sche.	
11 Beantw. vermogen Hz	256P		
12 I/U expansieventiel	100H		
13 Toevoerlucht temp.	21°C		
21 I/U draaiuren	22°C		
22 Warmtewisselaar buitenunit Temp 1	29°C		

Selecteer 6 items en druk op [Display]

Na het lezen van de gegevens van het binnenunit, worden de bedrijfsgegevens ten tijde van het lezen weergegeven. Druk op de knop als u de gegevens wilt bijwerken (vernieuwen).

Om de data en weergave automatisch te updaten, er kunnen max. zes items worden geselecteerd. Het indrukken van de knop na het selecteren van zes items verandert de weergave in ⑭.

⑩ Bedrijfsgegevens #4

Data bedrijfsgegevens Bijwerken

Binnenunit 000 OU

Item	Data	Sche.
23 Warmtewisselaar buitenunit Temp 2	29°C	
24 Compressor Hz	51.2Hz	
25 Hoge druk	1.2MPa	
26 Lage druk	0.20MPa	
27 Persgastemp.	76°C	

Scherm Vorige Volgende Terug

Selecteer 6 items en druk op [Display]

⑪ Bedrijfsgegevens #5

Data bedrijfsgegevens Bijwerken

Binnenunit 000 OU

Item	Data	Sche.
28 Comp. cartertemp.	27°C	
29 Stroomafname	8A	
30 SH controle	48°C	
31 SH	48°C	
32 TDSH	48°C	

Scherm Vorige Volgende Terug

Selecteer 6 items en druk op [Display]

⑫ bedrijfsgegevens #6

Data bedrijfsgegevens Bijwerken

Binnenunit 000 OU

Item	Data	Sche.
33 Protectie control	No.1	
34 O/U ventisnelheid	5-snelheid	
35 63H1	ON	
36 Ontdooi-cyclus	ON	
37 Compressor draaiuren	100H	

Scherm Vorige Volgende Terug

Selecteer 6 items en druk op [Display]

⑬ Bedrijfsgegevens #7

Data bedrijfsgegevens Bijwerken

Binnenunit 000 OU

Item	Data	Sche.
38 O/U expansieventiel	512P	
39 O/U 2 expansieventiel	512P	

Scherm Vorige Terug

Selecteer 6 items en druk op [Display]

⑭ Inspec display

Data bedrijfsgegevens

Bedrijfsmodus	Koeling
Temp. instellen	28°C
Retourluchttemp.	29°C
RC temperatuur	28°C
I/U verdampersensor1	10°C
I/U verdampersensor2	15°C

Terug

⑮ Foutweergave

Inspec display

Fouthistorie 16

Weergave afwijkende data 17

Verwijder afwijkende data 24

Reset periodieke check 25

Terug

Selecteer het item

Update automatisch de weergave en geeft de zes geselecteerde items weer.

⑯ Fouthistorie (voorbeeld)

Fouthistorie Wissen

Tijd	Binnenunit	Storing
2011/01/19 6:57 PM	014	E16
2011/01/19 6:57 PM	015	E15
2011/01/19 6:57 PM	012	E14

Terug

De datum en tijd waarop de fout is opgetreden, het adres van het binnendeel en de foutcode worden weergegeven. Druk op de knop Wissen om de fouthistorie te wissen.

⑰ Weergave afwijkende data #1

Weergave afwijkende data

Binnenunit 000 Storing E09 OU

Item	Data
01 Bedrijfsmodus	Koeling
02 Temp. instellen	28°C
03 Retourluchttemp.	26°C
05 I/U verdampersensor1	10°C
06 I/U verdampersensor2	10°C

Volgende Terug

⑱ Weergave afwijkende data #2

Weergave afwijkende data

Binnenunit 000 Storing E09 OU

Item	Data
07 I/U verdampersensor3	10°C
08 I/U fansnelheid	5-snelheid
09 Gevraagd vermogen Hz	51.2Hz
10 Beantw. vermogen Hz	32Hz
11 Beantw. vermogen Hz	256P

Vorige Volgende Terug

De bedrijfsgegevens die vlak voor de fout zich voordeed zijn vastgelegd, worden weergegeven

19 Weergave afwijkende data #3

Weergave afwijkende data

Binnenunit 000	Storing	E09	OU
Item			Data
12 I/U expansieventiel			100H
13 Toevoerlucht temp.			21°C
21 I/U draaiuren			22°C
22 Warmtewisselaar buitenunit Temp 1			29°C
23 Warmtewisselaar buitenunit Temp 2			29°C

Vorige Volgende Terug

20 Weergave afwijkende data #4

Weergave afwijkende data

Binnenunit 000	Storing	E09	OU
Item			Data
24 Compressor Hz			512Hz
25 Hoge druk			1.2MPa
26 Lage druk			0.20MPa
27 Persgastemp.			76°C
28 Comp. cartertemp.			27°C

Vorige Volgende Terug

21 Weergave afwijkende data #5

Weergave afwijkende data

Binnenunit 000	Storing	E09	OU
Item			Data
29 Stroomafname			8A
30 SH controle			48°C
31 SH			3°C
32 TDSH			48°C
33 Protectie control			No.1

Vorige Volgende Terug

De bedrijfsgegevens die vlak voor de fout zich voordeed zijn vastgelegd, worden weergegeven

22 Weergave afwijkende data #6

Weergave afwijkende data

Binnenunit 000	Storing	E09	OU
Item			Data
34 O/U ventisnelheid			5-snelheid
35 63H1			ON
36 Ontdooi-cyclus			ON
37 Compressor draaiuren			100H
38 O/U expansieventiel			512P

Vorige Volgende Terug

23 Weergave afwijkende data #7

Weergave afwijkende data

Binnenunit 000	Storing	E09	OU
Item			Data
39 O/U 2 expansieventiel			512P

Vorige Terug

24 Verwijder afwijkende data

Verwijder afwijkende data

Ja

Selecteer het item _____ Terug

De afwijkende data is gewist.

25 Reset periodieke check

Reset periodieke check

Wenst u de periodieke check te resetten?

Ja

Indien Ja, druk [Ja] Terug

De tijd klok wordt gereset door het resetten van de periodieke controle.

28 Opgeslagen data verzenden

I/U selectie

000	001	002	003
004	005	006	007

Volgende Terug

Selecteer een I/U adres

Als u een binnendeel selecteert waarnaar u opgeslagen gegevens wilt overbrengen, wordt het bevestigingsscherm voor het overbrengen van de opgeslagen gegevens weergegeven. Druk op om de gegevens over te brengen.

26 Instellingen binnendeel opslaan

Instellingen binnendeel opslaan

Instellingen binnendeel opslaan

Automatisch opslaan 27

Opgeslagen data verzenden 28

Terug

Selecteer het item _____

Instellingen binnendeel opslaan
Alle instellingen van binnendeelen die zijn aangesloten op de RC, worden opgeslagen op de RC.

Automatisch opslaan Stel de tijd in waarop de instellingen automatisch elke dag worden opgeslagen.

Opgeslagen data verzenden De binnendeelinstellingen die zijn opgeslagen op de RC, worden overgebracht naar de binnendeel.

27 Automatisch opslaan

Automatisch opslaan

Automatisch opslaan op ingestelde tijd

0:00 AM

Instellen (set)

Verkeerd Terug

Druk op ▲ ▼ t.b.v. kloktijd instelling

Stel de tijd in waarop de instellingen automatisch elke dag worden opgeslagen. Als u op de knop **Verkeerd** drukt, wordt "Automatisch opslaan" niet uitgevoerd.

Advies

Hebt u ooit de inhoud van de instellingen verloren na het vervangen van het binnendeelbord?

Als de instellingen van de binnendeel zijn opgeslagen in de RC, kan de opgeslagen data naar de binnendeel worden weggeschreven met "De opgeslagen data overbrengen".

②9 Speciale instellingen

Speciale instellingen

Adres binnenunit wissen

CPU reset

Initialiseren

Touchpanel kalibratie ③0

Terug

Selecteer het item

Het geselecteerde scherm wordt weer-gegeven.

Adres binnenunit wissen Het binnenunitadres van de Multi Series (KX)-unit wordt uit het geheugen gewist.

CPU reset De microcomputers van het binnen- en buitendeel worden gereset (modus van herstel na stroomstoring).

Initialiseren De instellingen op de RC en het aangesloten binnendeel worden geïntialiseerd (modus van fabrieksinstellingen).

Touchpanel kalibratie Hiermee kunt u het touchscreen corrigeren als niet wordt weergegeven wat u aanraakt.

③0 Touchpanel kalibratie

Touchpanel kalibratie

Start

Indien Ja, druk (Ja)

Terug

③1 Touchpanel kalibratie #1

Druk [+] in de linker onderhoek

+

③2 Touchpanel kalibratie #2

Druk [+] in de linker bovenhoek

+

③3 Touchpanel kalibratie #3

Druk [+] en controleer schermpositie

Annuleren Opnieuw Bevestig

Hiermee kunt u het touchscreen corrigeren als niet wordt weergegeven wat u aanraakt.

Druk op het midden van [+] en controleer de afwijking van het display.

Bevestig ⇒ Kalibratie is voltooid.

③4 Capaciteitsweergave binnenunit

Capaciteitsweergave binnenunit

Adres binnenunit	Capaciteit
000	40
001	71
002	80
003	112
004	224
005	280

Volgende Terug

De capaciteiten van de binnenunits aangesloten op de RC worden weergegeven.

Als er meer dan zeven units zijn aangesloten, dient u op de knop **Volgende** te drukken om ze allemaal weer te geven.

Deze items kunnen afhankelijk van de combinatie van de binnenunits en buitenunits niet worden weergegeven.


13. Selecteer de taal

[De taal selecteren met de knop]



Tik op het BOVENSTE scherm op de knop  wanneer de airconditioner is gestopt.

- Afhankelijk van toe de Toestemming/ Verbod-instelling is ingesteld (Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding), wordt mogelijk het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven.


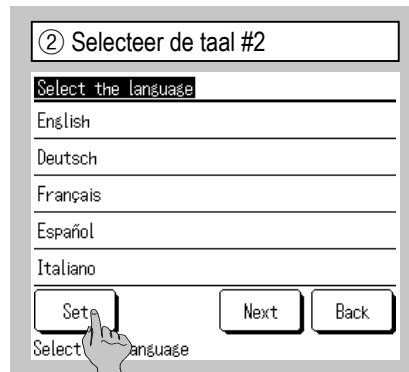



Het menu Selecteer taal wordt weergegeven.

Selecteer de taal die moet worden weergegeven op de afstandsbediening en tik op de knop .

U kunt de volgende talen selecteren:
Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans/
Nederlands/Turks/Portugees/Russisch/
Pools/Japans/Chinees

[De taal selecteren met de knop]

Hoofdscherm  ⇒  ⇒ 

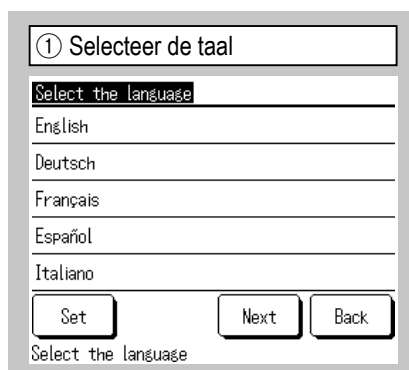

Het menu voor de geselecteerde taal wordt weergegeven.

Selecteer de taal die weergegeven moet worden op de RC en druk op de knop .

U kunt uit de volgende talen kiezen:
Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans/
Nederlands/Turks/Portugees/Russisch/
Pools/Japans/Chinees