






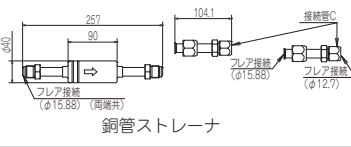
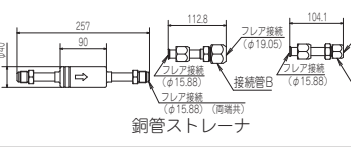

リニューアルキット据付説明書

◎本説明書は“リニューアルキットの据付方法”及び“既設配管と既設配線の再利用”について示したものです。“室内機”及び“室外機”については各々に付属している“据付説明書”をご覧ください。


◎据付される前にこの据付説明書をよくお読みいただき、指示通り据付工事を行ってください。

1. 付属品


・据付工事前に確認してください。

	REW-KIT63T	REW-KIT160T	REW-KIT280T
液管側	 ドライヤ	 ドライヤ	 ドライヤ
ガス管側	 銅管ストレーナ	 銅管ストレーナ	 銅管ストレーナ
断熱材 (パイプカバー)	バンド・・・2本 φ 58 × L330(ドライヤ用)・・・2個 φ 46 × L185(液管用)・・・2個 φ 63 × L530(ガス管用)・・・1個	バンド・・・2本 据付説明書・・・1部	断熱材 (パイプカバー) φ 58 × L330(ドライヤ用)・・・2個 φ 54 × L195(液管用)・・・2個 φ 69 × L210(ガス管用)・・・1個 バンド・・・2本 据付説明書・・・1部

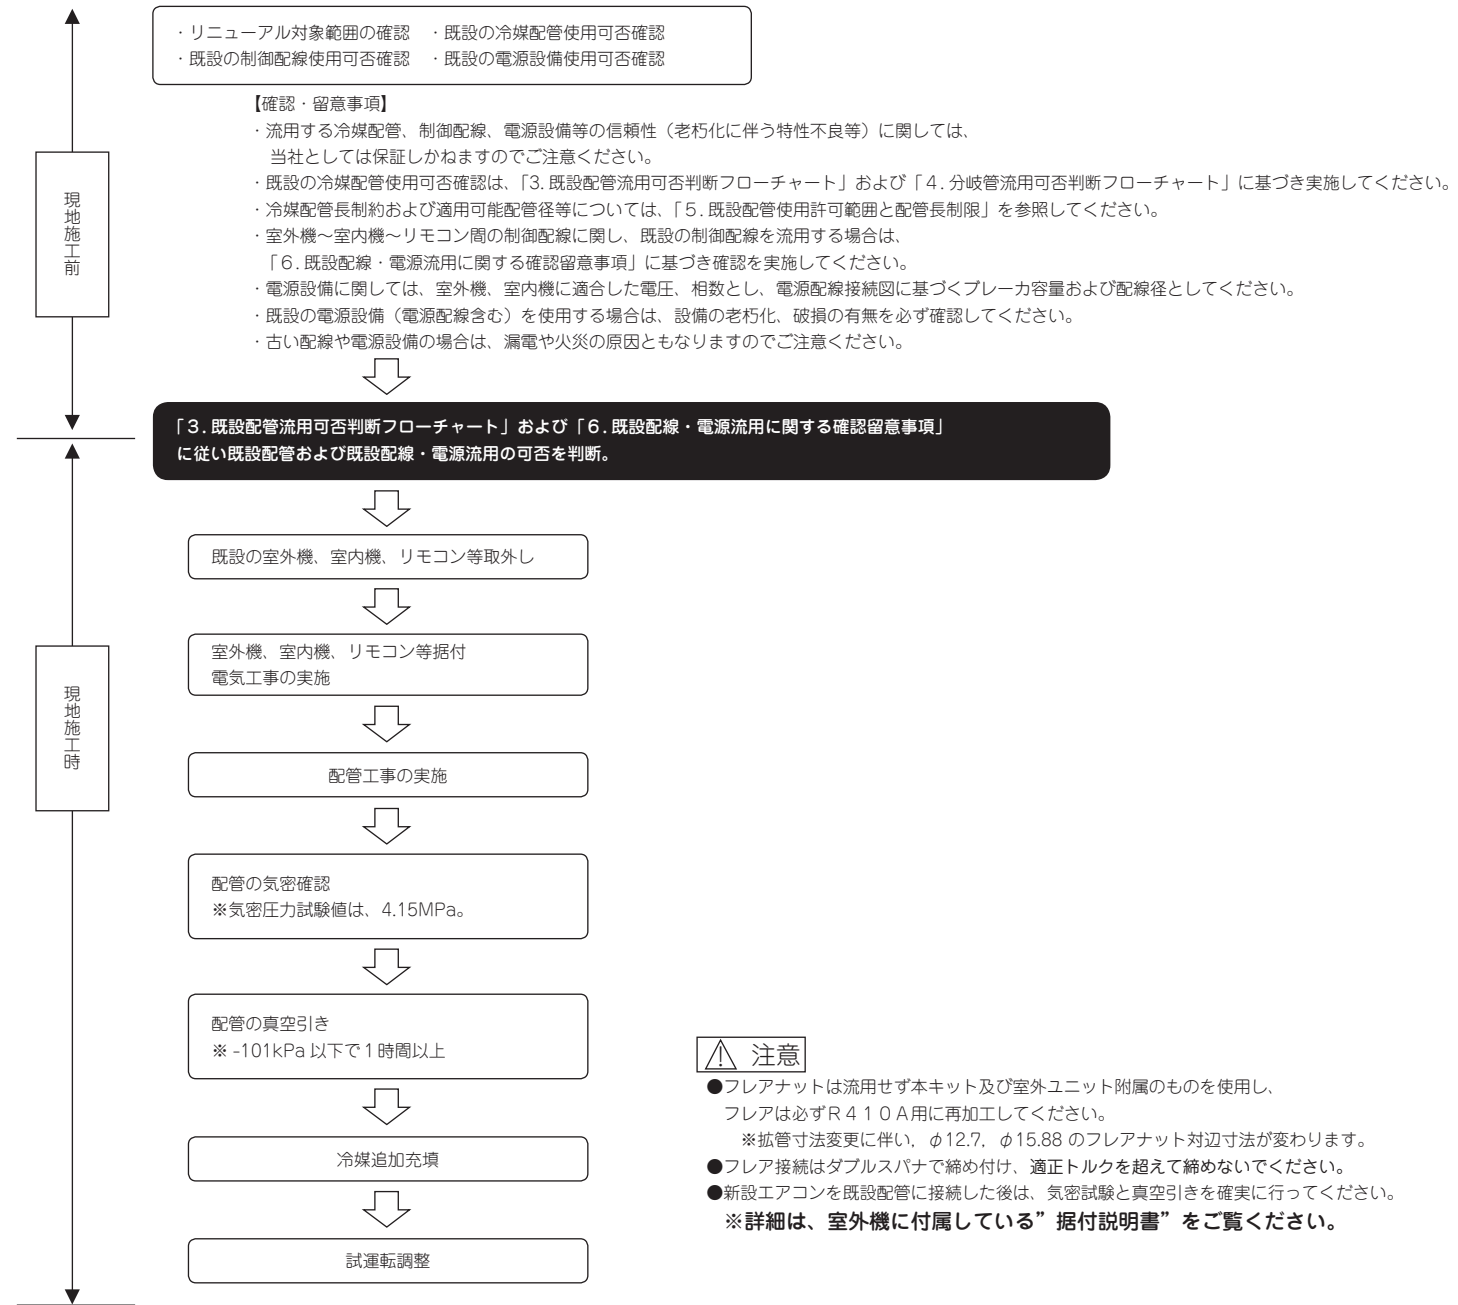2. 既設配管流用時の施工手順



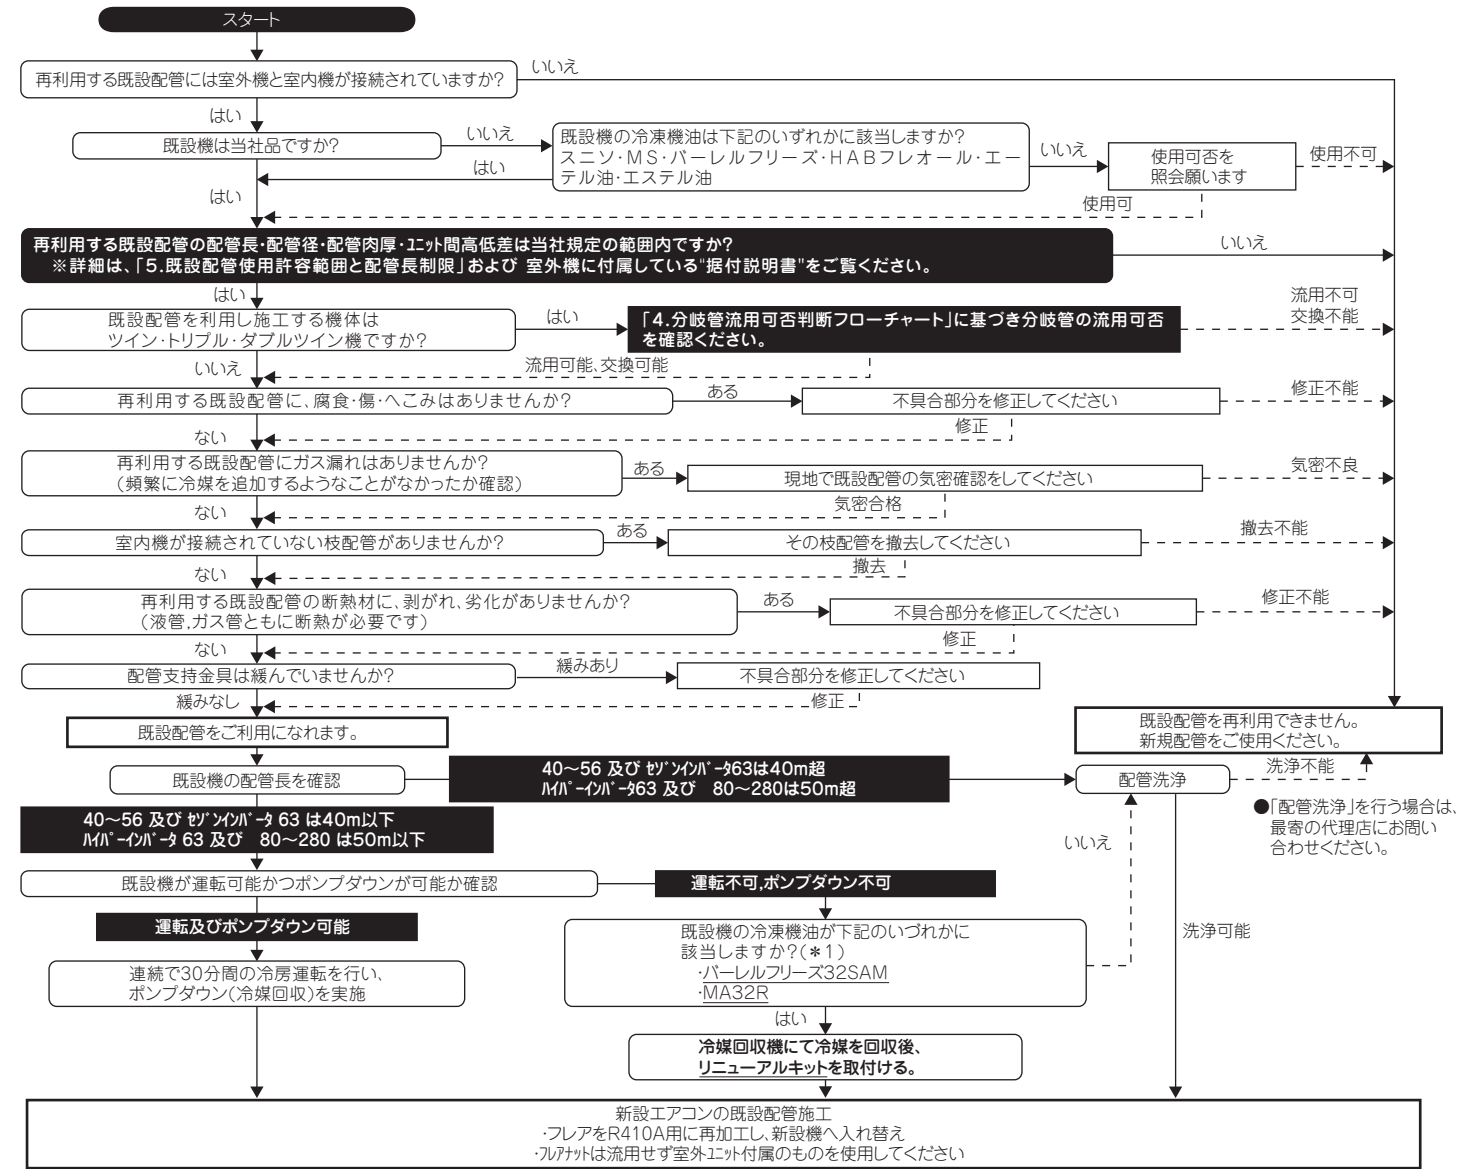3. 既設配管流用可否判断フローチャート



*1:該当する冷凍機油は、改良のため予告なしに変更することがあります。 詳細は、最寄の代理店にお問い合わせください。

*2:冷媒回収はフロン回収破壊法に従い、適正に行ってください。冷媒をみだりに大気中に放出すると罰則が適用されることがあります。

4. 分岐管流用可否判断フローチャート

ツイン、トリプル、ダブルツイン機で既設配管を使用する場合、下記フローチャートで主管・分岐管・分岐後配管の流用可否を確認してください。

