

(イ) 主管(室外側の分岐～室内側の第一分岐間)：図1のB部

最長(室外機から最も近い室内機まで)が90m(実長)以上の場合は、下の通り吸入ガス管・液管の主管サイズを変更してください。
※最長90m(実長)以上の場合でも、吐出ガス管のサイズは変更しません。

室外機	主管			サイズアップ後の配管サイズ		
	吸入ガス管	吐出ガス管	液管	吸入ガス管	吐出ガス管	液管
224	φ19.05×t1.0	φ15.88×t1.0	φ9.52×t0.8	φ22.22×t1.0	φ15.88×t1.0	φ12.7×t0.8
280	φ22.22×t1.0	φ19.05×t1.0		φ25.4×t1.0	φ19.05×t1.0	
335	φ25.4×t1.0	φ22.22×t1.0		φ28.58×t1.0	φ22.22×t1.0	
400	φ28.58×t1.0			φ31.8×t1.1		
450		φ25.4×t1.0	φ31.8×t1.1	φ25.4×t1.0		
500	φ31.8×t1.1				φ28.58×t1.0	φ19.05×t1.0
560		φ31.8×t1.1	φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0		
615	φ31.8×t1.1				φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0
670		φ31.8×t1.1	φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0		
730	φ31.8×t1.1				φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0
775		φ31.8×t1.1	φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0		
850	φ31.8×t1.1				φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0
900		φ31.8×t1.1	φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0		
950	φ31.8×t1.1				φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0
1000		φ31.8×t1.1	φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0		
1060	φ31.8×t1.1				φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0
1120		φ31.8×t1.1	φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0		
1180	φ31.8×t1.1				φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0
1220		φ31.8×t1.1	φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0		
1280	φ31.8×t1.1				φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0
1360		φ31.8×t1.1	φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0		
1400	φ31.8×t1.1				φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0
1450		φ31.8×t1.1	φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0		
1500	φ31.8×t1.1				φ31.8×t1.1	φ22.22×t1.0

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用してください。

(ウ) 室内側の第一分岐～室内側の分岐間：図1のC部

下流に接続される室内機の容量の合計により下表により選定ください。但し、主管(図1のB部)サイズを超えないでください。

室内機合計容量	吸入ガス管(ガス管)	吐出ガス管	液管
70未満	φ12.7×t0.8	φ9.52×t0.8	φ9.52×t0.8
70以上～180未満	φ15.88×t1.0	φ12.7×t0.8	
180以上～371未満	φ19.05×t1.0	φ15.88×t1.0	φ12.7×t0.8
371以上～540未満	φ25.4×t1.0	φ22.22×t1.0	
540以上～700未満	φ28.58×t1.0	φ25.4×t1.0	φ15.88×t1.0
700以上～1100未満	φ31.8×t1.1	φ28.58×t1.0	
1100以上	φ38.1×t1.35	φ31.8×t1.1	φ19.05×t1.0

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用してください。

※1: 下流に室内機280を接続する場合かつ主管のガス管サイズがφ22.22以上の場合は、φ22.22×t1.0を使用してください。

(エ) 室内側分岐～室内機間：図1のD部

室内機接続配管サイズ表 但し、主管(図1のB部)サイズを超えないでください。

容量	吸入ガス管(ガス管)	吐出ガス管	液管
22, 28	φ9.52×t0.8	φ6.35×t0.8	φ6.35×t0.8
36, 45, 56	φ12.7×t0.8	φ9.52×t0.8	
71, 80, 90, 112, 140, 160	φ15.88×t1.0	φ12.7×t0.8	φ9.52×t0.8
224	φ19.05×t1.0	φ15.88×t1.0	
280	φ22.22×t1.0	φ19.05×t1.0	

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用してください。

(4) 室外側分岐管セット選定

本分岐管セットは室外組合せユニット時に必ず必要となります。


(単独ユニットとして使用する場合は必要ありません。)

お願い

●室外機との接続管は室外機の接続配管サイズに合わせてください。

●室内機側への配管(=主管)は主管サイズに合わせてください。

●分岐継手(ガス・液共)は必ず「水平分岐」するように設置してください。



(5) 室内側分岐管セット選定

(ア) 分岐管セット選定方法

●分岐管サイズは室内機の接続容量(下流の合計容量)により異なりますので右表より設定ください。

お願い

●室内機と室内側分岐管の配管サイズは室内機の接続配管サイズに合わせてください。

●分岐継手(ガス・液共)は必ず「水平分岐」又は「垂直分岐」するように設置してください。




(2) 現地配管施工

重要


●施工する配管はユニット内部部品に接触しないように注意ください。

●現地配管施工は、操作弁を全開のまま行ってください。

●配管は、接続の直前まで密栓・キャップ等でカバーして水分、ゴミ、ほこり、切粉、壁材などが入らないようにしてください。

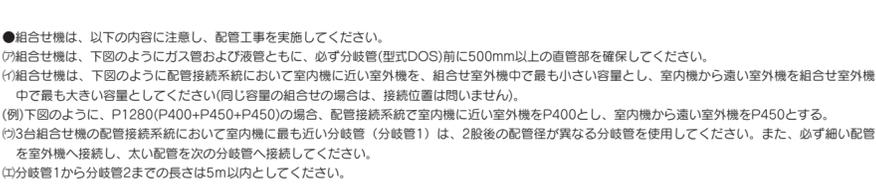

P1280室外機3台接続の場合

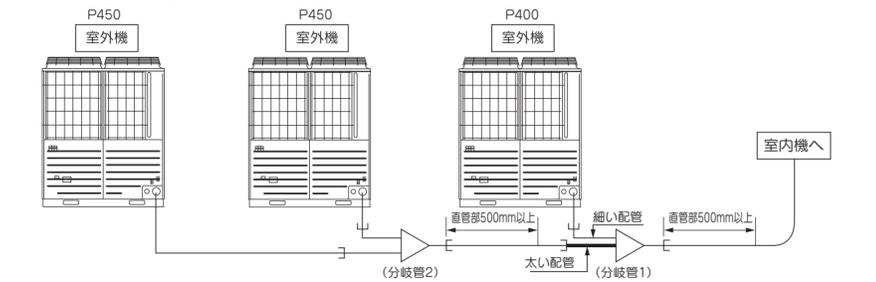


(2) 現地配管施工

重要

●施工する配管はユニット内部部品に接触しないように注意ください。

●現地配管施工は、操作弁を全開のまま行ってください。

●配管は、接続の直前まで密栓・キャップ等でカバーして水分、ゴミ、ほこり、切粉、壁材などが入らないようにしてください。

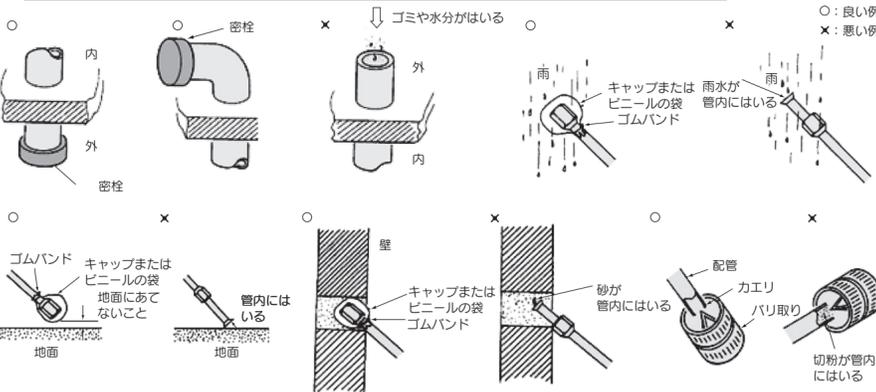

●冷媒配管はできるだけ短く、直線になるように施工する。やむを得ず曲がりを取る場合は、曲げ半径を配管外径の4倍以上にしてください。曲げ直しを何度も行わないでください。

●冷媒配管を曲げる場合はベンダを使用し、パイプが2/3 D 以下につぶれないようにしてください。

●室外機と冷媒配管との接続はフレア方式です。配管にフレアノットを取付後、フレア加工を行ってください。

①パイプ切断：パイプの長さに余裕(30～50mm)をもって、パイプカッターを使用し、切断面を直角にしてください。

②バリ取り：切り粉が配管内に入らないように、配管を下向きにして、リーマーを使用してください。

③バリの削り除去：配管内部の削りくずを、ドライバの柄など軽くたたき、ガーゼ棒を使用して除去してください。

④フレア加工：フレアノットを挿入し、フレアダイス面から配管先端までは適正な寸法でセットし(下表)、フレア内面はキズがないように真円で均一に加工してください。

R410Aのフレア加工寸法は、従来のR22、R407Cとは異なります。R410A用フレアツールを推奨しますが、出し代調整ゲージにて出し代B寸法を調整すれば、従来のツールを使用できます。

⑤フレア部の確認：下表にてA寸法を確認し、図2のような形状となっていないか確認してください。

鋼管外径	H	鋼管外径	A	鋼管外径	B
φ6.35	17	φ6.35	0.4	φ6.35	0～0.5
φ9.52	22	φ9.52	0.4	φ9.52	0～0.5
φ12.7	26	φ12.7	0.4	φ12.7	0～0.5
φ15.88	29	φ15.88	0.4	φ15.88	0～0.5

<分流通ットローラより上流の場合>

下流の合計容量	分岐管セット型式
～180未満	DIS-22-1-RG
180以上～371未満	DIS-180-1-RG
371以上～540未満	DIS-371-1-RG
540以上	DIS-540-2-RG

<分流通ットローラより下流の場合>

下流の合計容量	分岐管セット型式
～180未満	DIS-22-1G
180以上～371未満	DIS-180-1G
371以上～540未満	DIS-371-1G
540以上	DIS-540-2G



(6) 分流通ットローラ選定

- 下流に接続される室内機の合計容量により右表から選定ください。
- 各分流通ットローラに接続可能な室内機の数(台数)は右表の通りです。
- 液管の分流通ットローラとの接続は不要です。
- 分流通ットローラより下流では吐出ガス管の接続は不要です。
- 分流通ットローラに室内機が未接続の状態でもユニットの運転はしないでください。
- 室外機に接続する分流通ットローラの台数制限は下記のとおりです。

下流の合計容量	分流通ットローラ	接続可能台数
～112未満	PFD112	1～5
112以上～180未満	PFD180	1～8
180以上～280以下	PFD280	1～10


室外機	最小接続台数
～280	2台
～560	4台
～850	6台
～1120	8台
～1500	10台

4-2. 配管工事



(1) 配管接続位置と配管取出方向

本図は容量335以下の図を示していますが、400以上もユニット高さが違うのみで配管接続位置と取出方向は同じです。

[]内の寸法が400以上のユニット寸法を示します。

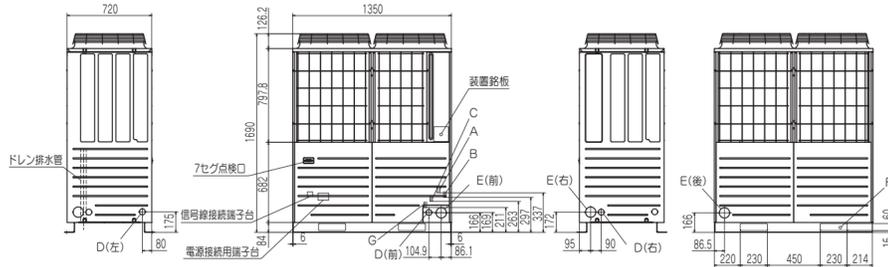


後面 冷媒配管接続口の寸法(平面図)



説明記号 A: 冷媒吸入ガス側配管接続口
B: 冷媒吐出ガス側配管接続口
C: 冷媒液側配管接続口
D: 電源取入口(φ50(右・左・前方向)、長尺40×80(下方向))
E: 冷媒配管取出口(φ88又はφ100)
F: 搬入・吊り下げ穴
G: 均油配管接続口

Gの均油管は室外機組み合わせのみ接続してください。(単独ユニットとして使用する場合は接続しないでください。)


- 配管の取出しは上図に示す通り前・右・下・後が可能です。
- 現地配管接続時、外板の貫通穴のハーフフランジ(φ88又はφ100)をニッパにて切断し切り落としご使用ください。
- 配管取出し部により小動物等の侵入が考えられる場合は、配管取出し口を閉鎖材(現地手配)で塞いでください。
- ドレン集中排水の際には、配線・配管の取出し口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。
- 現地配管は、エルボ(現地手配)を利用して操作弁と接続してください。
- 現地配管の固定は右図のように配管固定部と室外機までの距離が1.5m以上になるようにしてください。(防振方法によっては現地配管が折れる可能性があります。)

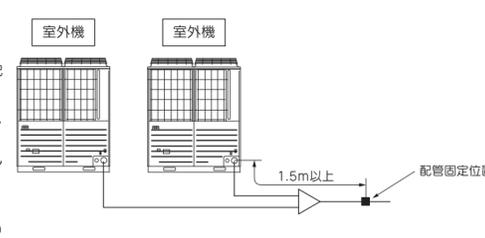

- フレア接続はダブルスパナでしっかり締め付けてください。フレアノットの締め付けトルクは下表の値で行ってください。
- 同一締め付けトルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、フレア部に付け油は使用しないでください。

●液側、ガス側操作弁ともに右の絵のように操作弁本体を固定し、適正な締め付けトルクにて締め付けをお願いします。

操作弁サイズ(mm)	締め付けトルク(N・m)	締め付け角度(°)	工具の推奨長さ(mm)
φ6.35(1/4")	14～18	45～60	150
φ9.52(3/8")	34～42	30～45	200
φ12.7(1/2")	49～61	30～45	250
φ15.88(5/8")	68～82	15～20	300
φ19.05(3/4")	100～120	15～20	450

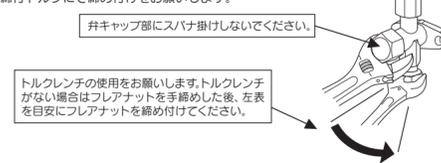

ろう付け接続に関する注意点

- ろう付け作業は高度な技術と経験を要するため、労働安全衛生法で定めた溶接技能士又は、ガス溶接技術講習を終了した者が作業してください。
- ろう付け接合面を重ね、そのすき間にろう材を溶着させるため、接合面積を十分に取り、適切なすき間を取ってください。
- 銅管継手の最少はまり込み深さと、管外径と継手内径のすき間は、下表のとおりです。
- ろうろうの場合のすき間は0.05mm～0.1mm程度が、接続強度を最も高くすることができます。

管継手の最小はまり込み深さとすき間	単位 mm	
	最小はまり込み深さ B	すき間 A-D
5以上8未満	6	0.05～0.35
	7	
	8	
	10	
8以上12未満	10	0.05～0.45
	12	
12以上16未満	12	0.05～0.55
	14	
16以上25未満	16	0.05～0.55
	20	
25以上35未満	25	0.05～0.55
	30	
35以上45未満	35	0.05～0.55
	40	


- ろう材については、次の注意事項を遵守してください。
 - 垂直融ガス濃度が高いなど、腐食性雰囲気では、りん銅ろうBCuPはイオウと反応しやすく、水溶性のもの化合物を作り、冷媒漏れの原因となるので、他のろう材(例えば銀ろう)にしてください。また、ろう付け部を塗装するなどの対策が必要です。
 - 低温ろう(溶融温度が450℃未満のもの、いわゆる「はんだ」)は、強度が弱く冷媒漏れを起こすおそれがあるため、使用しないでください。
 - 修理などで再ろう付けする場合は、同一ろう材を使用してください。ろう材の名称が同じでも号数が異なれば、再ろう付けできない場合があります。
- フラックスを使用する場合は、母材の種類、形状及びろう材の種類及びろう付けの方法などによって、適切なフラックスの選定が必要となります。以下にフラックスの分類と注意事項を示します。
 - ろう付け後、フラックスを除去する。
 - フラックスに含まれる塩素が配管内に残量すると冷凍機油が劣化する原因となるので、塩素含有率の低いフラックスを選定する。
 - フラックスに水を追加する場合は、塩素を含まない蒸留水を使用する。その他、JIS Z 3621参照。

フラックスの分類

AWS No.	使用形状	ろうのタイプ	活性温度範囲 単位℃	フラックスの組成	母材の種類
FB3-A	ペースト	BAG, BCuP	565～870	ほう酸塩、フッ化物	すべてのろう付けできる鉄、非鉄金属合金
FB3-C	ペースト	BAG, BCuP	565～925	ほう酸塩、ホロン、フッ化物	すべてのろう付けできる鉄、非鉄金属合金
FB3-D	ペースト	BAG, BCuP, BNI	760～1205	ほう酸塩、フッ化物	すべてのろう付けできる鉄、非鉄金属合金
FB3-K	液状	BAU, BCuZn, BAG, BCuP	760～1205	ほう酸塩、フッ化物	すべてのろう付けできる鉄、非鉄金属合金
FB4-A	ペースト	BCuZn, BAG, BCuP	595～870	塩化物、ほう酸塩、Al 青銅、Al 黄銅、Ti 及び他の金属が少量添加されたもの	

- ろう付け作業は、配管材の内部に酸化皮膜が発生しないように窒素ガスを流しながら(窒素ガスブロー)施工してください。
- 酸化皮膜が発生すると、はがれてキャピラリチューブ・膨張弁の詰まり及び圧縮機の故障の原因になります。

- 9) 作業手順
- ①窒素容器に減圧弁と流量計を取り付けてください。
 - ②配管材に導く配管は細い銅管を使用し、容器側に流量計を取り付けてください。
 - ③配管材と挿入する窒素用導管のすき間は、外から空気が混入するのを防ぐためにシールしてください。
 - ④窒素ガスを流すときは、配管側の端部は行き止まりにせず、抵抗を付けて開放してください。
 - ⑤窒素ガスの流量は0.05 m³/h、又は減圧弁で0.02 MPa (0.2 kgf/cm²) 以下が適当です。
 - ⑥ろう材に適した温度でろう付けしてください。
 - ⑦操作弁と配管とのろう付けは、弁本体を濡れタオル等で冷やしながらか実施してください。
 - ⑧作業後、配管がある程度冷えるまで (手でさわられる程度、やけど注意) 窒素ガスを流したままにしてください。
 - ⑨ろう付け作業後フラックスは完全に除去してください。

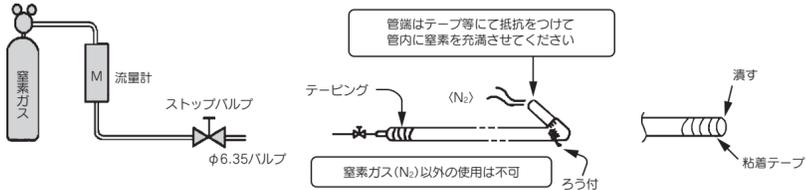


- 10) ろう付け時の注意事項
- a) 過熱防止 ろう付け加熱により母材の内外面は酸化するが、特に配管内部の加熱酸化によるスケールの生成は冷凍系統のゴミとなり、致命的な悪影響を及ぼすので、ろう付け適正温度でしかも必要最小限の加熱面積でろう付けしてください。
 - b) 過熱保護 バーナーの火災によるろう付け部に近い部品の火災による過熱損傷及び変質を防ぐため、金属板による過熱保護並びにウエスを水に浸して保護する、又は熱吸収材を使い過熱保護してください。
 - c) ろう付け後の冷却 加熱後すぐに水をかけると、配管が劣化する場合もあるため、水をかけないことを推奨します。
 - d) ろう付け時の固定 溶融したろう材が凝固する時、動いたり振動が伝わりますと、ろう付け部が割れ入り漏えいの原因となります。
 - e) 酸化防止剤について ろう付け作業の効率化のため、各種酸化防止剤が流通していますが、その成分は多種多様であり、中には配管を腐食し、HFC 冷媒及び冷凍機油などに悪影響を及ぼすことが予想されるものもありますので、注意を要します。

4-3. 気密試験・真空引き

(1) 気密試験

- ①室外機本体の気密試験は弊社にて実施済ですが、配管接続後、接続配管および室内機の気密試験を室外機側の操作弁のチェックジョイントより行ってください。尚、**操作弁は必ず閉のまま**にして実施してください。
- ②気密試験は、窒素ガスで機器の設計圧力まで、冷媒配管内を下記の要領で加圧して行うため、図を参考に試験器具を接続してください。気密試験時に機器を運転しないでください。加圧ガスには塩素系冷媒及び酸素や可燃ガスなどは絶対に使用しないでください。**操作弁は閉じたまま**です。絶対に開かないでください。**必ず液管、ガス管、均油管すべて加圧**してください。ろう付け後、配管温度が下がらないように加圧すると、冷却後に減圧するので注意してください。
- ③加圧要領は以下の通り一度に設計圧力までしないで、徐々に行ってください。
 - (A) **0.5MPaまで加圧したところで、加圧を止めて5分以上放置**し、圧力の低下のないことを確認ください。
 - (イ) **次に1.5MPaまで加圧し、再び5分以上そのまま放置**し、圧力の低下のないことを確認ください。
 - (ウ) その後、設計圧力 (4.15MPa) まで昇圧し、周囲温度と圧力をメモしてください。
 - (エ) 規定値で**約1日放置し、圧力が低下していなければ合格**です。この際周囲温度が1℃変化すると圧力が約0.01MPa変化しますので補正を行ってください。
 - (オ) (ア)~(エ)の確認で圧力低下が認められたものには漏れがあります。接続箇所、フレア部等に発泡試験液等を用いて漏れ箇所を発見し補修してください。補修後は再度気密試験を実施してください。
- ④気密試験後の真空引きを必ず実施ください。

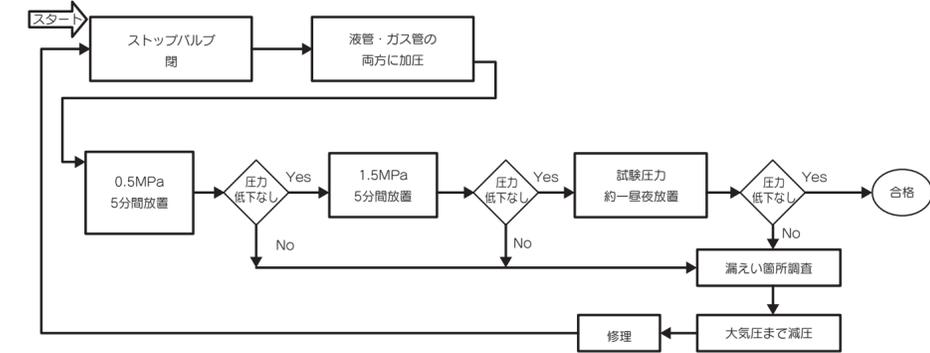

9

B. 室内外機容量差分チャージ量

室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超える場合には、冷媒量Bを計算し計量封入して下さい。
 ※室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超えない場合は、B=0(kg)です。
 $B = (\text{室内ユニットの合計接続容量}) - (\text{室外ユニット容量}) \times 0.01$
 (例) 室外ユニットがFDC400に、室内ユニットがFDT140×3台の場合。
 $B = (140 \times 3) - (400) \times 0.01 = 0.2(\text{kg})$

C. 基準追加冷媒量

容量別に下表より基準追加冷媒量Cを選んでください。

容量	C(kg)	容量	C(kg)	容量	C(kg)
224	0.0	670	0.0	1120	6.4
280	0.0	730	3.2	1180	9.6
335	0.0	775	6.4	1220	9.6
400	3.2	850	6.4	1280	9.6
450	3.2	900	6.4	1360	9.6
500	3.2	950	6.4	1400	9.6
560	0.0	1000	6.4	1450	9.6
615	0.0	1060	3.2	1500	9.6

●重要

現地の追加封入量上記A+B+C下表の値を超える場合には、冷媒系統を分けて下さい。

室外機	追加封入量(kg)
335~670	50
730~1500	100

●本機はR410Aのため下記の点にご注意ください。

- ・異種油の混入を避けるために、冷媒の種類により工具を使い分けてください。特にゲージマニホールド、チャージホースは絶対に他冷媒 (R22、R407C等) と共用しないでください。
- ・冷媒種類はポンペ上部に色表示 (R410Aは桃色) してありますので、誤りなきよう十分確認してください。
- ・チャージシリンダは絶対使用しないでください。R410Aをシリンダに移し換える際に冷媒組成が変化する恐れがあります。
- ・冷媒は液相で封入する必要がありますので、ポンペを倒立させて冷てるるか、サイフォン管付の冷媒ポンパから充て込んでください。

●お願い

配管長から算出した冷媒量をサービスパネル裏面の冷媒量記入銘板に記入してください。

冷媒量記入銘板

●必ず「規定量の冷媒 (R410A)」を封入して下さい。
冷媒不足の状態は長期間運転されますと、能力不足あるいは圧縮機破損の原因となります。銘板記載事項および下記内容を厳密に、必ず計量封入して下さい。
(特に記載しない冷媒封入する場合は必ず30分以内に変更して下さい。)

●冷媒の追加封入
次のサービス時に必要となりますので、必ず記号欄に必要事項を記入して下さい。

A. 冷媒配管分チャージ量
現地液管サイズと長さより冷媒量Aを計算し、計量封入して下さい。

B. 室内外機容量差分チャージ量
室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超える場合には、冷媒量Bを計算し計量封入して下さい。
※室内ユニットの合計接続容量が室外ユニット容量を超えない場合は、B=0(kg)です。
B=[(室内ユニットの合計接続容量)-(室外ユニット容量)]×0.01
(例) 室外ユニットがFDC400に、室内ユニットがFDT140×3台の場合。
B=(140×3)-(400)×0.01=0.2(kg)

C. 基準追加冷媒量
容量別に下表より基準追加冷媒量Cを選んで下さい。

容量	C(kg)	容量	C(kg)	容量	C(kg)
224	0.0	670	0.0	1120	6.4
280	0.0	730	3.2	1180	9.6
335	0.0	775	6.4	1220	9.6
400	3.2	850	6.4	1280	9.6
450	3.2	900	6.4	1360	9.6
500	3.2	950	6.4	1400	9.6
560	0.0	1000	6.4	1450	9.6
615	0.0	1060	3.2	1500	9.6

D. 出荷時冷媒量
本ユニットには、工場出荷時より冷媒量Dが封入されています。
(出荷時冷媒量D)

容量	D(kg)	容量	D(kg)	容量	D(kg)
224	11.0	670	22.0	1120	34.0
280	11.0	730	22.5	1180	34.5
335	11.0	775	23.0	1220	34.5
400	11.5	850	23.0	1280	34.5
450	11.5	900	23.0	1360	34.5
500	11.5	950	23.0	1400	34.5
560	22.0	1000	23.0	1450	34.5
615	22.0	1060	33.5	1500	34.5

冷媒量 0.22,22の合計長さ m × 0.37 kg/m = kg
 冷媒量 0.19,05の合計長さ m × 0.26 kg/m = kg
 冷媒量 0.15,88の合計長さ m × 0.18 kg/m = kg
 冷媒量 0.12,7 の合計長さ m × 0.12 kg/m = kg
 冷媒量 0.05,92の合計長さ m × 0.059kg/m = kg
 冷媒量 0.02,22の合計長さ m × 0.022kg/m = kg


A kg × 1.4 + B kg + C kg = 計量封入量 kg

出荷時冷媒量 kg + 計量封入量 kg = 全冷媒量 kg

PSA011M211AV



冷媒量記入銘板

●注意
機器の保守・サービス時に必要です。必ずご記入ください。



4-5. 断熱・防露


- ①冷媒配管 (ガス管、液管共) の防露断熱工事を行ってください。
断熱工事は、気密試験の時に漏えいを検出可能なように、気密試験実施後に行ってください。
埋設配管途中に配管継手がある場合は、接続箇所の点検が可能なるように点検口などを設けてください。
配管接続部が天井内にある場合にも必ず点検口を設けてください。
防露断熱工事に不備があると、水漏れまたは露たれが発生し、家財等を濡らす原因となることがあります。
- ②断熱材は120℃以上の耐熱性があるものをご使用ください。耐熱性が低いと断熱不良や電線劣化の原因となります。
(ア)ガス管は冷凍運転時、配管に結露したものがドレン水となり水漏れ事故となることを防ぎ、また、暖房時には吐出ガスが流れ、管表面温度が高くなるため、人に接触すると火傷などの危険性があるため、必ず断熱してください。
(イ)室内機のフレア接続部分は断熱材 (パイプカバー) で断熱してください。(ガス管、液管共に断熱してください。)
(ウ)断熱材は又側、液側配管共両方に行ってください。その断熱材と配管を密着させて隙間がないように接続線と共に外装テープを巻いてください。
(エ)本工アコンはJIS露付条件で試験を行い不具合のないことを確認しておりますが、相対湿度70%を超える天井内等では、ガス側液側配管共に厚さ20mm以上の断熱材が必要となります。
周囲の露点温度が28℃以上、または相対湿度80%以上となる場合はさらに10~20mmの断熱材を取付けてください。

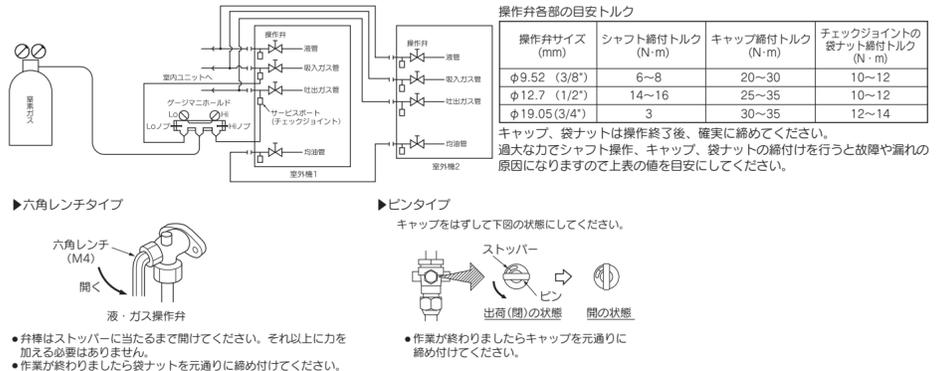

(2) 真空引き


- 1) 気密試験合格後に冷媒配管内部の空気、又は窒素ガスを排除するため、**吸入ガス側操作弁チェックジョイントと吐出ガス側操作弁チェックジョイントの両側から真空ポンプで真空引き**を行ってください。**均油管も必ず真空引き**を行ってください。(均油管操作弁チェックジョイントを用い単独に行ってください。)
- 2) 冷媒によるエアバージは、冷媒の放出を伴うため、禁止されています。

<作業フロー>

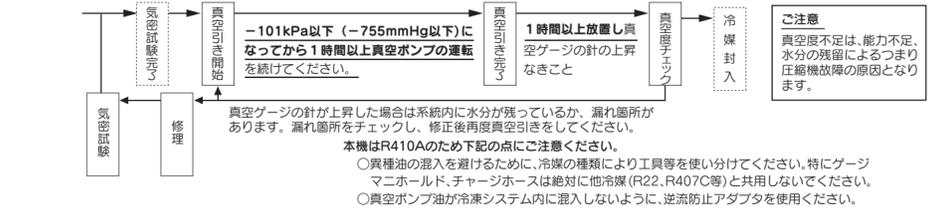

(3) 操作弁の操作方法


- 開閉の方法
- キャップをはずし、ガス管側は右図の“開”状態になるよう回してください。
 - 液管側と均油管側は、六角レンチ (JISB4648) でシャフトがとまるまで回してください。過大な力を加えて開くと弁本体が破壊するおそれがあります。必ず専用工具をご使用ください。
 - キャップを確実に締めてください。



締め付けトルクは下表を参照ください。

	締め付けトルク N・m		
	シャフト (弁本体)	キャップ (ふた)	フロコナット (チェックジョイント部)
吸入ガス管用	7以下	30以下	13
吐出ガス管用	7.85 (MAX 15.7)	29.4 (MAX 39.2)	8.8 (MAX 14.7)
液管用	4.9 (MAX 11.8)	16.2 (MAX 24.5)	8.8 (MAX 14.7)

フレアナットの締め付けトルクは4-2 (2) の現地配管施工を参照ください。

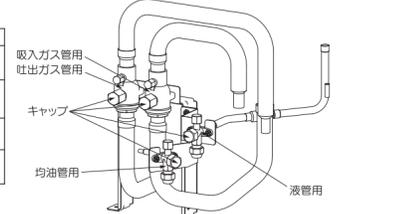

4-4. 冷媒の追加封入

- 液の状態 で冷媒を追加封入してください。
 - 冷媒の封入は必ずはかりを使用して計量封入してください。
室外機停止状態で、全て封入できない場合は試運転モードで運転し封入してください。(試運転方法は8項を参照ください。) 冷媒不足の状態は長時間運転されますと圧縮機の故障の原因となります。(特に運転しながら冷媒封入する場合は必ず30分以内に完了してください。) 追加冷媒量は下記計算式に従い決定し、その追加した冷媒量をサービスパネル裏面の冷媒量記入銘板に記入してください。
 - 液管サイズと長さおよび室内機の容量差により追加封入して下さい。小数点2ケタ目を四捨五入して0.1kg単位で追加冷媒量を決定してください。
追加封入量(kg)=A. 冷媒配管分チャージ量(kg)+B. 室内外機容量差分チャージ量(kg)+C. 基準追加冷媒量(kg)
- A. 冷媒配管分チャージ量
現地液管サイズと長さより冷媒量Aを計算し、計量封入して下さい。冷媒切替マルチ (LX) と冷媒フリーマルチ (LXR) では追加封入量の算出式が異なりますので注意してください。
- A. 冷媒配管分チャージ量(kg)=[(L1×0.37)+(L2×0.26)+(L3×0.18)+(L4×0.12)+(L5×0.059)+(L6×0.022)]×1.4
- L1: φ2.22の合計長さ(m)、L2: φ19.05の合計長さ(m)、L3: φ15.88の合計長さ(m)、
L4: φ12.7の合計長さ(m)、L5: φ9.52の合計長さ(m)、L6: φ6.35の合計長さ(m)
- | 冷媒配管サイズ | φ2.22 | φ19.05 | φ15.88 | φ12.7 | φ9.52 | φ6.35 | 備考 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----|
| 追加封入量(kg/m) | 0.37 | 0.26 | 0.18 | 0.12 | 0.059 | 0.022 | |

5. ドレン配管工事

- 室外機からのドレン水が問題になる場所では、別売品のドレンエルボ、ドレングロメットを利用してドレン配管を施工してください。


6. 電気配線

- 電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。
 電気工事は「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程 JEAC8001(最新版)」に従い施工してください。
 ▲漏電しゃ断器を設置ください。感電、火災事故防止のため漏電しゃ断器の設置が義務付けられています。
 (本機はインバータ装置を有するので漏電しゃ断器の誤動作防止のため**衝撃波不動作形**を使用してください)

お願い

- (ア)電線は銅以外のものを使用しないでください。
- (イ)電源は、**室外機・室内機それぞれ別電源**です。
- (ウ)電気ヒータ (別売品) なしにて記載しております。別売の電気ヒータを組込む場合は、電源仕様、配線仕様及び配線個数が異なりますので、ご注意ください。
- (エ)同一系統内の室内機の電源は、**必ず全て同時ON・OFF**になるようにしてください。
- (オ)電源線のアース工事を必ず行ってください。アース線はガス管、水道管、電話や他のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は感電や誤動作の原因になることがあります。
- (カ)衝撃波不動作形漏電しゃ断器の取付けが必要です。漏電しゃ断器が取付けられていないと、感電や火災の原因になることがあります。電源は工事が完了まで入れないでください。サービスは電源を切ってから行ってください。
- (キ)効率改善用進相コンデンサは絶対に取付けないでください。(効率改善されないだけでなく、異常過熱事故を起こします。)
- (ク)電源配線は電線管を使用してください。
- (ケ)箱外では暗電 (リモコン、信号線) と他の強電配線は同一場所を通さないように配線してください。電気ノイズの影響を受け誤動作や故障の原因になります。
- (コ)電源配線及び信号線は必ず電源端子台に接続しユニット内の配線固定用クランプで固定ください。
- (ク)配線は配管などと接触しないように固定してください。
- (コ)配線接続後、電装品箱内の各電気部品のコネクター抜けや端子外れがないことを確認しふたを確実に取付けてください。(取付け不良等により水が混入すると誤動作や故障の原因になります。)
- (カ)変圧V結線 (三相200Vと単相100Vの両方を作る結線) となっている変圧器には接続しないでください。もし変圧V結線となっている変圧器に多くのエアコンを設置すると本機から発生する高周波の影響により100Vの電子機器が誤動作または故障するおそれがあります。

6-1. 配線系統図

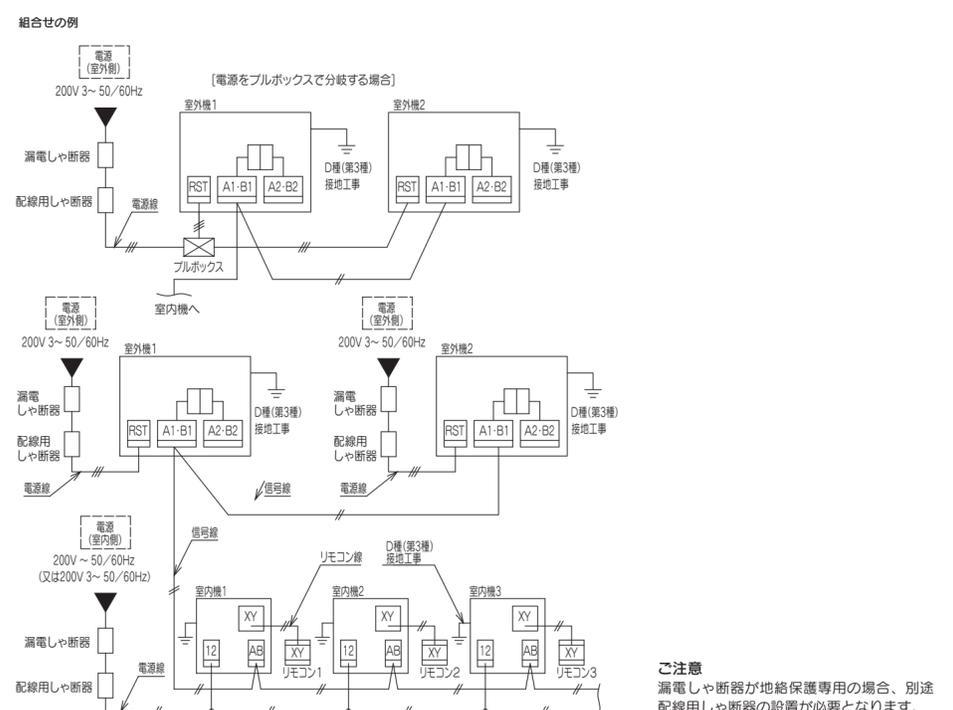

●注意
漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。


6-2. 電源接続要領

(1) 配線取出し方法

- 4-2の(1)に示す図の通り配線の取出しは前・右・下・後が可能です。
- 現地配線接続時、外板の貫通穴のハンプラックをツッパにて切断し切り落とすご利用ください。
- ドレン集中排水の際には、配線・配管の取出口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。

(2) 電源配線接続時の注意

- アース線は電源配線接続前に接続してください。また、端子台にアース線を接続する時は、アース線を電源線より長くし、アース線にテンションがかけられないようにしてください。
- 電源は工事が完了するまで入れないでください。サービスは電源を切ってから行ってください。
- アース工事はD種(第3種)接地工事に基づき実施してください。
- 電源配線は必ず電源端子台に接続し、操作弁フックにあるタイラップでクランプしてください。
- 電源端子台への接続は、丸型圧着端子を使用してください。1個の端子に2本接続する場合は、圧着端子が背合わせになるよう配線ください。また、その場合線径の細い配線が上になるように配線してください。
- 配線は指定の電線を使い確実に接続し、端子部に外力が加わらないように固定ください。
- 端子のねじ締め付けには、適正なドライバーを使用してください。端子ねじを締めすぎるとねじを破損する可能性があります。
- 電源工事終了後、電装品箱内の各電気部品部のコネクタ抜けや端子外れがないことを確認してください。



(3) 室外機電源仕様：三相200V 3~50/60Hz電源

機種	電源用配線太さ(mm ²)	配線こう長(m)	漏電しゃ断器(絶縁、過負荷、短絡保護兼用)	アース線太さ(mm ²)	ねじの呼び	機種	電源用配線太さ(mm ²)	配線こう長(m)	漏電しゃ断器(絶縁、過負荷、短絡保護兼用)	アース線太さ(mm ²)	ねじの呼び
224	22	60	60A 100mA 0.1sec以下	5.5	M8*	900	150	121	175A 200mA 0.1sec以下	14	M8
280	22	60	60A 100mA 0.1sec以下	5.5	M8*	950	150	121	175A 200mA 0.1sec以下	14	M8
335	22	60	60A 100mA 0.1sec以下	5.5	M8*	1000	150	121	175A 200mA 0.1sec以下	14	M8
400	38	61	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M8*	1060	150	119	175A 200mA 0.1sec以下	14	M8
450	38	61	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M8*	1120	150	96	225A 200mA 0.1sec以下	22	M10
500	38	61	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M8*	1180	150	108	250A 200mA 0.1sec以下	22	M10
560	38	60	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M6	1220	200	108	250A 200mA 0.1sec以下	22	M10
615	38	60	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M6	1280	200	108	250A 200mA 0.1sec以下	22	M10
670	38	60	100A 100mA 0.1sec以下	5.5	M6	1360	200	108	250A 200mA 0.1sec以下	22	M10
730	100	107	125A 100mA 0.1sec以下	8	M6	1400	200	108	250A 200mA 0.1sec以下	22	M10
775	150	121	175A 200mA 0.1sec以下	14	M8	1450	200	108	250A 200mA 0.1sec以下	22	M10
850	150	121	175A 200mA 0.1sec以下	14	M8	1500	200	108	250A 200mA 0.1sec以下	22	M10

*計算上はM6ですが、ユニット付属のアースネジサイズに合わせています。

お願い

- (ア) 配線要領は内線規程(JEAC8001)に基づいて決められています。
 (イ) 表中のこう長・配線太さは、電圧降下を2%以内とした場合のこう長・配線太さを示します。配線こう長が左表の値を超える場合は、内線規程に従い配線太さを再確認してください。
 (ウ) 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。配線用しゃ断器の選定については技術資料を参照いただくか、代理店又は弊社へお問い合わせください。

(4) 室内機電源仕様：単相200V ~ または 三相200V 3~50/60Hz電源

室内機合計電流	配線太さ(mm ²)	配線こう長(m)	漏電しゃ断器(絶縁、過負荷、短絡保護兼用)
7A以下	2	21	20A 30mA 0.1sec以下
11A以下	3.5	21	20A 30mA 0.1sec以下
12A以下	5.5	33	20A 30mA 0.1sec以下
16A以下	5.5	24	30A 30mA 0.1sec以下

お願い

- (ア) 左表は標準仕様を示します。電源は単相200Vまたは三相200Vを準備ください。
 (イ) 表中のこう長は、室内機を直列に接続した場合の値を示します。また、室内機合計電流別に、電圧降下を2%以内とした場合の配線太さを示しています。電流が左表の値を超える場合、内線規程に従い配線太さを再確認してください。
 (ウ) 室内機への接続線は3.5mm²まで可能です。5.5mm²以上は専用プルボックスを使用し、室内機へ3.5mm²以下で分岐してください。
 (エ) 左表は電気ヒータ(別売)を含まずに記載しています。電気ヒータを組み込む場合は、電源仕様・配線仕様が異なりますので、ご注意ください。
 (オ) 室内機端子台の③端子は別売の補助ヒータ使用時のみ接続(ヒータ用電源)してください。

6-3. 信号線接続要領

本機では旧通信方式であるスーパーリンク(以下「IBSL」と表記します)とスーパーリンクⅡ(以下「SLⅡ」と表記します)の2通りの通信方式が選択できます。それぞれ以下の特徴・制限がありますので接続する室内機や集中制御に合わせて選択してください。SLⅡ未対応の室外機、室内機、集中制御機器が接続されているネットワークに信号線を接続する場合は冷媒系統が別であってもIBSLでの通信を選択してください。

通信方式	スーパーリンク(IBSL)	スーパーリンクⅡ(SLⅡ)
室外機の設定(SW5-5)	ON	OFF(出荷時設定)
同一ネットワーク内の室内機台数	最大48台	最大128台
同一ネットワーク内の室外機台数	最大48台	最大32台
信号線(合計長さ)	1000mまで	シールド線以外を使用する場合は2000mまで シールド線(MVVS) 0.75mm ² を使用する場合は1500mまで シールド線(MVVS) 1.25mm ² を使用する場合は1000mまで
(最長長さ)	1000mまで	1000mまで
ネットワークに接続可能な機器	SLⅡ未対応機(FDOP○○○2LXシリーズ) SLⅡ対応機(FDOP○○○3LXシリーズ) (FDOP○○○4LXシリーズ) 混在も可能(同一冷媒系統内での混在は不可)	SLⅡ対応機(FDOP○○○3LXシリーズ) (FDOP○○○4LXシリーズ)

注：FDTP224.280形は室内機1台につき通信上は2台分として台数計算してください。


●信号線はDC5Vですので絶対に200Vの配線を接続しないでください。

- 基板上の保護ヒューズが動作します。
 ①信号線に200Vが印加されないようになっていることを確認してください。
 ②電源投入前に信号線端子台抵抗をご確認ください。信号線端子台抵抗が100Ω以下の場合は、電源線を信号線端子台に接続している可能性があります。3型以降のユニットだけが接続されている場合
抵抗値の目安=5100/接続台数
 2型以前のユニットだけが接続されている場合
抵抗値の目安=9200/接続台数
 3型以降と2型以前のユニットが混在して接続されている場合
抵抗値の目安=46000/(2型以前の接続台数×5)+(3型以降の接続台数×9)です。
 接続台数は室内機・室外機・SL機器を含みます。
 抵抗値が100Ω以下になる場合は同一ネットワーク上の室内機台数を減らすため、一時的に信号線を外して複数のネットワークに分離し、個別に確認してください。


●室内・室外信号線

- A1・B1に室内・室外機間信号線をつないでください。
- A2・B2に室外機間信号線をつないでください。


(1) 室外機1台の場合

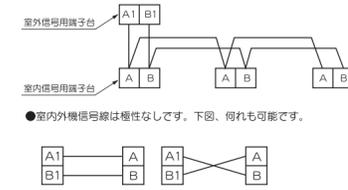

- 室内外機信号線は極性を反す。下図、何れも可能です。




(3) 下図のように信号線を接続する方法も可能です。

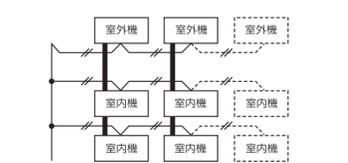


リモートコントロール配線仕様

- リモコン線は0.3mm²×2心(3LXシリーズ室内機)、3心(2LXシリーズ室内機)が標準です。延長は600mまで可能です。100m以上の場合は、右表に示す配線を使用してください。

(2) 室外機複数台の場合

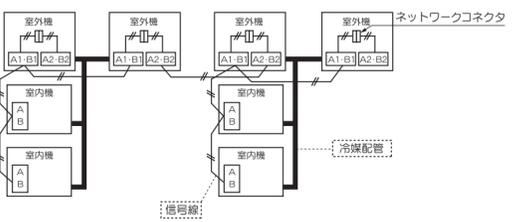

重要

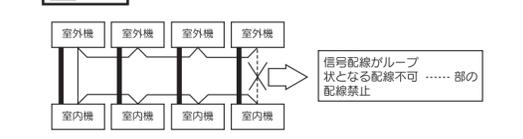


お願い

- 電源端子台への結線は、M8用の右図圧着端子を使用してください。
- 信号端子台への結線は、M3.5用の右図圧着端子を使用してください。

長さ(m)	配線太さ
100~200以内	0.5mm ²
~300以内	0.75mm ²
~400以内	1.25mm ²
~600以内	2.0mm ²

ご注意

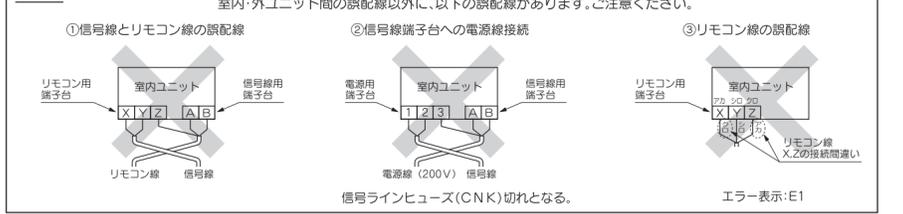

7. コントローラーの設定

7-1. ユニットアドレスの設定

本制御システムでは、複数の空調機の室外機と室内機及びリモコンからなるコントローラーを、各コントローラー内のマイコンにより通信制御するものです。アドレスの設定は室外機と室内機の間でも行うことができます。室外機-室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分を目安にしてください。本機では旧通信方式であるスーパーリンク(IBSL)とスーパーリンクⅡ(SLⅡ)の2通りの通信方式が選択できます。それぞれ6-3の表の特徴・制限がありますので接続する室内機や集中制御に合わせて選択してください。SLⅡ未対応の室外機、室内機、集中制御機器が接続されているネットワークに信号線を接続する場合は冷媒系統が別であってもIBSLでの通信を選択してください。**アドレス設定後通信ができるようになったら室外機7セグで通信方式を確認してください。**

●アドレス設定の種類

アドレス設定方法は下記の方法があります。自動アドレスは従来と手法が異なります。本説明書をよく読んでご使用願います。


通信方法 アドレス方法	ケース1 複数の冷媒系統を接続する信号線が室外機間で接続されている場合(ネットワークコネクタを外した際に各冷媒系統が1系統ずつに分離される状態) ケース2 複数の冷媒系統を接続する信号線が室内機間で接続されている場合(例えば集中制御を行う場合)	SLⅡ		IBSL	
		自動	手動	自動	手動
複数の冷媒系統を接続する信号線が室外機間で接続されている場合(ネットワークコネクタを外した際に各冷媒系統が1系統ずつに分離される状態)	OK*	OK	×	OK	OK
複数の冷媒系統を接続する信号線が室内機間で接続されている場合(例えば集中制御を行う場合)	×	OK	×	OK	OK
冷媒系統が1系統の場合(信号線が冷媒系統をまたがない場合)	OK	OK	OK	OK	OK

- ※1 A1・B1に室外機間信号線を接続しないでください。アドレス設定ができない場合があります。(ケース3)
- ※2 A2・B2に室内外機間信号線を接続しないでください。アドレス設定ができない場合があります。(ケース4)
- ※2 (ケース2)の場合自動アドレス設定ができません。手動にてアドレス設定を行ってください。

③室外機-室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分以上を目安にしてください。

※同一ネットワーク内にSLⅡ未対応機がある場合、SW5-5をONにして通信方式をIBSLとしてください。IBSLの場合、ネットワーク最大接続室内機台数は48台です。

アドレス設定例(手動)

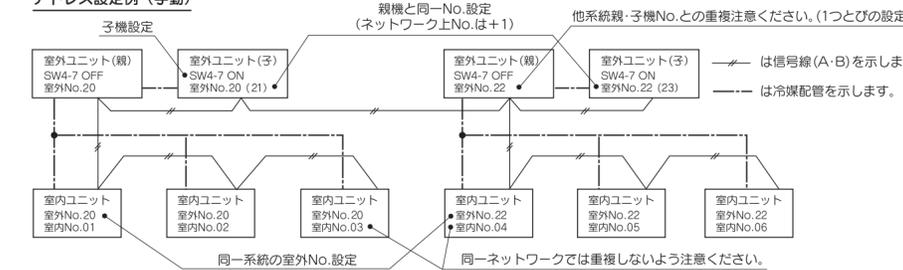

自動アドレス設定 SLⅡ/IBSL共通 []内はIBSL用の数値

SLⅡでは従来の冷媒系統が1系統の場合の自動アドレス設定に加え、複数の冷媒系統を信号線で接続する場合でも室内機の自動アドレス設定が可能です。ただし、配線方法、条件がありますので本説明書をよく読んで実施願います。

(1)冷媒系統が1系統の場合(SLⅡ/IBSL共通 []内はIBSL用の数値)

- ①室外機のアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。**室外機No.スイッチが出荷時の49に設定されていることを確認してください。**
組合せの親機の場合も同様に、室外機No.用のロータリスイッチを**出荷時の49**の設定を確認してください。
組合せの子機の場合も同様に、室外機No.用のロータリスイッチを**出荷時の49**の設定を確認してください。
さらに2台組合せ時は子機のディスプレイスイッチSW4-7をONに設定し、3台組合せ時は子機1のディスプレイスイッチSW4-7をONおよび子機2のディスプレイスイッチ4-8をONに設定してください。(親機と子機の室外機No.を同じ設定にしてください)

室外機	SW1	SW2	SW4-7 ネットワーク上のアドレス	室外機	SW1	SW2	SW4-7	SW4-8	ネットワーク上のアドレス	
親機	4	9	OFF	49	親機	4	9	OFF	49	
子機	4	9	ON	00	子機1	4	9	ON	OFF	00
					子機2	4	9	OFF	ON	01

- ②室内機のアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。**室内機No.スイッチが出荷時の000 [IBSLの場合49]**に設定されていることを確認してください。
室内機No.スイッチが出荷時の49に設定されていることを確認してください。

- ③室外機-室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分以上を目安にしてください。(2)の手順のように7セグで設定を行う必要はありません。
- ④室外機(組合せの場合:親機)の7セグにて表示される室内機台数と実際に冷媒配管が接続されている室内機台数が一致するか確認してください。

(2)冷媒系統が複数台の場合(SLⅡのみ可能、IBSLの場合、手動アドレス設定してください)

- (冷媒系統を接続する信号線が室外機間で接続されており、通信方式としてSLⅡを選択した場合のみ実施できます。)
- 操作手順**(各室外機で実施願います)
 [STEP1](電源投入前実施内容)
 - ①室外機のアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。**室外機No.スイッチを00~31**の範囲で設定してください。ネットワーク上の他の室外機No.と重複しないように設定してください。**組合せの親機の場合も同様に**、室外機No.用のロータリスイッチを**00~31の範囲**で設定してください。**組合せの子機の場合は**、室外機No.用のロータリスイッチを**組合せの親機と同じ室外機No.**に設定し、さらに**子機用のディスプレイスイッチSW4-7をONに設定してください。**(親機と子機の室外機No.を同じ設定にしてください)
 - ②室内機のアドレス設定 電源投入前に次のとおり設定してください。**室内機No.スイッチが出荷時の000**に設定されていることを確認してください。**室内機No.スイッチが出荷時の49に設定されていることを確認してください。**各室外機ごとの接続台数(組合せの場合:同一冷媒系統の接続台数)を入力願います。(7セグのP33で入力できます) 接続室内機が入力されたら7セグ表示は「AUX」となり点滅します。
 - ③自系統を分離 電源投入前に次のとおり設定してください。**室外機アドレス決定** 室内機アドレスが確定したら7セグが「AUE」となり点滅します。このときエラーがあれば「AOC」表示となります。各室外機(組合せの場合:親機)の表示を確認願います。室内機接続台数により確定するまで**10分程度**かかる場合があります。
- [STEP2](電源投入と自動アドレス設定)
 - ④室外機室内機電源投入 室外機-室内機の順で電源を入れてください。間隔は1分以上を目安にしてください。
 - ⑤各室外機(組合せの場合:親機)の7セグのP31で「1」を選択して確定をし、自動アドレス開始を入力してください。
 - ⑥開始アドレスと室内機接続台数の入力 各室外機の7セグのP32で室内機の開始アドレスを入力してください。
 - ⑦開始アドレスを設定すると接続台数入力表示に戻ります。
 - ⑧開始アドレス(組合せの場合:親機)の7セグで室内機接続台数を入力してください。各室外機ごとの接続台数(組合せの場合:同一冷媒系統の接続台数)を入力願います。(7セグのP33で入力できます) 接続室内機が入力されたら7セグ表示は「AUX」となり点滅します。
 - [STEP3](自動アドレス完了確認)
 - ⑨室内機アドレス決定 室内機アドレスが確定したら7セグが「AUE」となり点滅します。このときエラーがあれば「AOC」表示となります。各室外機(組合せの場合:親機)の表示を確認願います。室内機接続台数により確定するまで**10分程度**かかる場合があります。

〔STEP4〕ネットワーク確定設定)

⑨ネットワーク接続

各室外機 (組合せの場合:親機) ごとに「AUE」表示を確認したら③で外したネットワークコネクタを接続してください。

⑩ネットワーク極性設定


ネットワークコネクタの接続を確認後、ネットワークの極性設定のため、**任意の室外機1台のみ(組合せの場合:親機1台のみ)**

より7セグのP34で「1」を選択して確定をしてください。

⑪設定完了確認

ネットワークが確定したら各室外機 (組合せの場合:親機) の7セグに「End」を表示します。「End」表示は7セグ操作もしくは3分経過後消灯します。

	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4
内電源	②OFF	④ON	—	—
外電源	①OFF	④ON	—	—
室内機 (室内/室外 No.SW)	②内000 /外 49 (出荷時)	—	—	—
室外機(室外 No.SW)	①01.03 (例)	—	—	—
ネットワークコネクタ	③外す	—	—	⑨接続(各室外機)
自動アドレス開始設定	—	⑤各室外機で開始設定セット	—	—
開始アドレス設定	—	⑥外01: f01] (例) 外03: f04] (例)	—	—
接続台数設定	—	⑦外01: f03] (例) 外03: f03] (例)	—	—
極性設定	—	—	—	⑩任意室外機から7セグP34セット
7セグ表示(組合せの場合:親機)	—	⑦ [AUX] (点滅)	⑧ [AUE] (点滅) エラー時は[ACC]表示	⑪ [End]

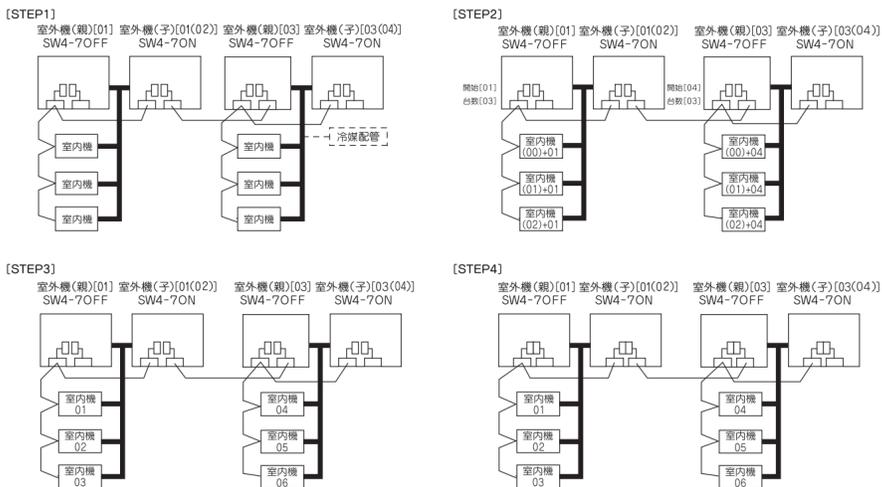

- ・同一冷媒系統内のアドレス設定は室外機の認識した順番に設定されますので、必ずしも図のように室外機から近い順番に付番されるわけではありません。
- ・必ず全ての室内機の電源が入っていることを確認してください。
- ・設定完了後リモコンの点検スイッチを押すと確定した室内機アドレスNo.と室外機アドレスNo.が表示されます。
- ・1つのリモコンで複数台制御する場合でも自動アドレス設定が可能です。
- ・1度登録したアドレスは電源を切ってもマイコンに記憶されています。
- ・自動アドレス後アドレスを変更したい場合は、リモコンで行う「アドレス変更」もしくは室内機アドレススイッチで行う「手動設定」により変更が可能です。
- ・変更する場合はネットワーク上の他のアドレスNo.と重複しないように設定してください。
- ・自動アドレスが終了するまでは集中制御機器の電源は投入しないでください。
- ・アドレス設定後は必ず試運転を実施し、全ての室内機、室外機が正常に運転できることを確認し各室内機のアドレスを確認してください。

アドレス変更 (SLⅡのみ可能)

「アドレス変更」とは「自動アドレス設定」で既に設定した室内ユニットアドレスをリモコンで変更したい場合に使用します。従ってリモコンによるアドレス変更ができる条件は次の通りとなります。

	室内機アドレス設定		室外機アドレス設定
	室内No./SW	室外No./SW	室外No./SW
1 冷媒系統自動アドレス	000	49	49
複数冷媒系統自動アドレス	000	49	00~31

この条件以外のアドレス設定の場合に「アドレス変更▼」を選択した時点でリモコンに下記表示を3秒間します。
ドット液晶表示: 「操作無効です」 (3秒間点灯)

操作手順

ecoタッチリモコンを接続の場合は、リモコンに同梱しております据付工事説明書の据付設定をご覧ください。

(1)リモコンに接続している室内機が1台の場合

項目	操作	表示
1 アドレス変更モード	①エアコンNo.スイッチを3秒以上押し続けてください。	「アドレス変更▼」
	②◆を押す毎に表示が切り替わります。	「アドレス変更▼」 ⇨「親室内アドレス▲」
	③「アドレス変更▼」表示のときにセットスイッチを押してください。これでアドレス変更モードとなり現在の設定アドレスを表示し、室内No.設定表示となります。	「内001 外01」(1秒) →「室内No設定◆」(1秒) →「内 001◆」(点滅)
2 新室内No.の設定	④◆スイッチにより新室内No.をセットしてください。▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。	「内 000▲」 ⇨「内 001◆」 ⇨「内 002◆」 ⇨「内 127▼」
	⑤アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室内アドレスNo.を確定します。	「内 002」(2秒)
3 新室外No.の設定	⑥確定した室内アドレスNo.を2秒表示した後、室外アドレスNo.設定表示となります。初期表示は現在の設定アドレスを表示します。	「内 002」(2秒点灯) →「室外No設定◆」(1秒) →「外 01◆」(点滅)
	⑦◆スイッチにより新室外No.をセットしてください。▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。	「外 00▲」 ⇨「外 01◆」 ⇨「外 02◆」 ⇨「内 31▼」
	⑧アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室外No.及び室内No.を確定します	「内002 外02」(2秒点灯) →「設定完了」(2秒点灯) →停止状態に戻る

(2)リモコンに接続している室内機が複数台の場合

接続している室内機が複数台の場合は記録はそのままで夫々のアドレスを変更することができます。

項目	操作	表示
1 アドレス変更モード	①エアコンNo.スイッチを3秒以上押し続けてください。	「アドレス変更▼」
	②◆を押す毎に表示が切り替わります。	「アドレス変更▼」 ⇨「親室内アドレス▲」
	③「アドレス変更▼」表示のときにセットスイッチを押してください。リモコンに接続している室内機のうち最も若い番号を表示します。	「室内ユニット選択」(1秒) →「内 001 外01▲」(点滅)
2 変更する室内機を選択	④◆スイッチによりリモコンに接続している室内機と、それに接続している室外機の番号が順に表示されます。	「内001外 01▲」 ⇨「内002 外 01◆」 ⇨「内003 外 01◆」 ⇨「内016 外 01▼」
	⑤アドレス選択後、セットスイッチを押してください。変更する室内機アドレスNo.を確定し、室内No.設定表示となります。	「室内No設定◆」(1秒) →「内 001◆」(点滅)
3 新室内No.の設定	⑥◆スイッチにより新室内No.をセットしてください。▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。	「内 000▲」 ⇨「内 001◆」 ⇨「内 002◆」 ⇨「内 127▼」
	⑦アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室内No.を確定します。	「内 002」(2秒)
4 新室外No.の設定	⑧確定した室内アドレスNo.を2秒表示した後、室外アドレスNo.設定表示となります。初期表示は現在の設定アドレスを表示します。	「内 002」(2秒点灯) →「室外No設定◆」(1秒) →「外 01◆」(点滅)
	⑨◆スイッチにより新室外No.をセットしてください。▲スイッチで+1、▼スイッチで-1づつ表示が変化します。	「外 00▲」 ⇨「外 01◆」 ⇨「外 02◆」 ⇨「外 31▼」
	⑩アドレス選択後、セットスイッチを押してください。室外No.及び室内No.を確定します	「内002 外02」(2秒点灯) →「設定完了◆」(1秒点灯) →「室内機選択▼」(点灯)
5 終了	⑪引き続きアドレス変更を実施したい場合 ④に戻ります	「◆で選択」(1秒) →「設定完了」(2~10秒点灯)
	⑫終了したい場合1 (変更したアドレスを反映する場合) ⑩の状態でも◆スイッチを押し「終了▲」を選択してください。アドレス変更が終了した場合は「終了▲」でセットスイッチを押して下さい。設定を送信している間、「設定完了」の表示がでます。その後リモコン表示が停止状態に変わります。 ⑬終了したい場合2 (変更したアドレスを反映しない場合) 設定の途中で「運転/停止」スイッチを押してください。本モードを強制終了し停止状態となります。それまでに変更したアドレス設定は反映されません。	「終了▲」 →「設定完了」(2~10秒点灯) →停止状態 「運転/停止」 →強制終了

- ◆スイッチはを0.75秒以上押しつづけることで0.25秒毎に表示を連続して1づつ切替えます。
- ・操作途中でリセットスイッチを押すと直前のセットスイッチ操作前の表示に戻ります。
- ・本モードの途中で、室内No.を変更しても、「室内機選択▼」で表示される室内No.は本制御に入る前に記憶している室内No.を順に表示します。「設定完了」となった時点で、室内No.が確定します。

【ご注意】集中制御機器はアドレス決定後、電源を入れてください。・電源を入れる順番を間違えたとアドレスを認識しない場合があります。

●自動アドレス設定時の7セグ表示

お客様で設定して頂く項目

Code	表示内容
P30	通信方式表示 0:IBSL方式 1:SLⅡ方式 (通信状態を表示します。設定はできません。)
P31	自動アドレス開始入力
P32	開始アドレス入力 自動アドレス時の開始室内アドレスを指定する
P33	接続室内機台数入力 自動アドレス時の冷媒配管を接続している室内機台数を指定する
P34	極性送信 0:ネットワークを確認しない 1:ネットワークを確認する

アドレス設定時の表示

Code	表示内容
AUX	自動アドレス設定中 X: 室外機が認識した室内機の数
AUE	室内機アドレス 付番 正常終了
End	極性確定 (自動アドレス) 正常終了

エラー時の表示

Code	表示内容	ここを点検して下さい
A01	実際に通信できる室内機台数が7セグP33で設定した台数より少ない	信号線はゆるみなく接続されていますか。接続室内機台数を入力し直してください。
A02	実際に通信できる室内機台数が7セグP33で設定した台数より多い	信号線はゆるみなく接続されていますか。ネットワークコネクタは外してありますか。接続室内機台数を入力し直してください。
A03	開始アドレス(P32)+接続室内機台数(P33)>128台	開始アドレスを入力し直してください。接続室内機台数を入力し直してください。
A04	IBSL設定ユニットがネットワーク上に存在する時に、複数系統自動アドレス設定を行った。	手動アドレス設定を行って下さい。IBSL設定機をネットワークから分離してください。全てのユニットを新SL設定にしてください。

異常表示

Code	表示内容	要因
E31	室外機アドレス重複	・同一ネットワーク上に複数のモジュールが存在
E46	設定不良	・同一ネットワーク上で自動アドレスとリモコンアドレス混在

7-2. 制御の切換

室外機の制御内容は、下記のとおり基板上のディップスイッチと7セグ上のPOOにて切換えることができます。7セグ上のPOO切換時は、SW8(7セグ表示アップ:1位)、SW9(7セグ表示アップ:10位)及びSW7(データ書込/決定)長押しにて設定することができます。

制御切換方法	制御切換内容
基板上 SW設定	7セグ上 POO設定
SW3-7 を ON*1	外部入力機能割り当てを "2" に設定*1 冷暖強制モード (外部入力端子開放の場合冷房、短絡の場合暖房と固定できます)
SW5-1 を ON + SW5-2 を ON	— 冷房試運転
SW5-1 を ON + SW5-2 を OFF	— 暖房試運転
室外機の液操作弁を開し、下記に示す順に操作する。 (1)基板上 SW5-2 を ON (2)基板上 SW5-3 を ON (3)基板上 SW5-1 を ON	— ポンプダウン運転
SW4-5:OFF, SW4-6:OFF*1 SW4-5:ON, SW4-6:OFF*1 SW4-5:OFF, SW4-6:ON *1 SW4-5:ON, SW4-6:ON *1	80% (出荷時設定) 60% 40% 0%
SW5-5	外部入力機能割り当てを "1" に設定*1 外部入力端子に信号を入力するとデマンドモードになります。(J13短絡時:レベル入力, J13開放時:パルス入力)
J13:短絡 (出荷時設定), J13:開放時	— 通信方式切換 ON:IBSL通信 OFF:SLⅡ 外部入力切換(CnS1, CnS2のみ) 短絡:レベル入力, 開放:パルス入力
J15:短絡 (出荷時設定), J15:開放時	— デフロスト切換 短絡:通常デフロスト, 開放:強化デフロスト
—	P01 運転優先切換 0:先押し優先 (出荷時) 1:後押し優先
—	P02 室外ファン防雪制御 0:制御無効 (出荷時) 1:制御有効
—	P03 室外ファン防雪制御 ON時間設定 30秒 (出荷時) 10, 30~600秒
—	P04 デマンド率変更値(2段階デマンド)or省エネモード制御*2 OFF:無効 (出荷時) 000, 040, 060, 080 [%]
—	P05 静音モード設定 0:制御有効 (出荷時)
—	P06 外部出力(CnZ1)機能割り当て
—	P07 外部入力(CnS1)機能割り当て
—	P08 外部入力(CnS2)機能割り当て
—	P09 外部入力(CnG1)機能割り当て
—	P10 外部入力(CnG2)機能割り当て
—	P11~ P12 予備

- *1 外部入力機能割り当て (P07~10) と、SW両方が切り替えられた時に制御が切り替わります。(例: CnS1を冷暖強制モードの入力に使用する場合はP07を2、SW3-7をON、CnS2を冷暖強制モードの入力に使用する場合はP08を2、SW3-7をONする)
- *2 省エネモード制御の時は、外部入力端子に信号を入力しなくても能力制限が有効となります。

7セグ上で外部入力機能割り当て (P07~10) を切り換えることで外部入力端子の機能を切り換えることができます。外部入力端子に信号を入力すると下記の機能が有効になります。

外部入力機能割り当ての設定値	外部入力端子短絡時	外部入力端子開放時
"0": 外部運転入力	許可	禁止
"1": デマンド入力	無効	有効
"2": 冷暖強制入力	暖房	冷房
"3": 静音モード1*1	有効	無効
"4": 予備	—	—
"5": 室外ファン防雪制御入力	有効	無効
"6": 試運転外部入力1 (SW5-1同等)	試運転	通常
"7": 試運転外部入力 (SW5-2同等)	冷房	暖房
"8": 静音モード 2**	有効	無効
"9": 2段階デマンド入力	無効	有効
"10": A F 定期点検表示	有効	無効
"11": A F 異常表示	有効	無効
"12": ビルマル子省エネ制御	有効	無効

- *1 外温によって有効/無効を切替える。
- *2 外温によらず常に有効。

7セグ上のP06を切り換えることでCnZ1の外部出力機能を切り換えることができます。
"0": 運転出力
"1": 異常出力
"2": コンポン出力
"3": ファンON出力
"4~9": 予備

7-3. 外部入出力端子仕様


名称	用途 (工場出荷時)	仕様	基板側コネクタ
外部入力CnS1	外部運転入力 (工場出荷時短絡)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XAMK-2 (LF) (SN)
外部入力CnS2	デマンド入力 (工場出荷時短絡)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XARK-2 (LF) (SN)
外部入力CnG1	冷暖強制入力 (工場出荷時開放)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XAEK-2 (LF) (SN)
外部入力CnG2	静音モード入力 (工場出荷時開放)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XASK-2 (LF) (SN)
外部出力CnZ1	予備出力 (外部出力)	DC12V出力	モレックス 5566-02A-RE
外部出力CnH	運転出力	DC12V出力	モレックス 5266-02A-BU
外部出力CnY	異常出力	DC12V出力	モレックス 5266-02A

7-4. 分流通ローラ下流の室内機の設定

分流通ローラの下流に複数台の室内機を接続する場合は、下記何れかの方法により全て同一の冷/暖モードで運転するように設定してください。

(1) リモコン1台による複数室内機制御

1台のリモコンにより全ての室内機の運/停/冷/暖モード・設定温度等を同一に制御できます。

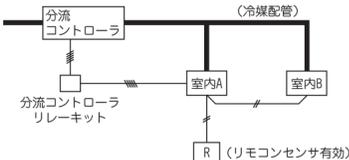


- 1台のリモコンを下流の全ての室内機に接続してください。
- リモコンセンサを有効にしてください。

(2) 運転モード親子室内機制御

室内機個々に接続したりリモコンにより **冷/暖モード以外** を個別に制御できます。

冷/暖モードについては分流通ローラリレーキットが繋がった室内機のリモコンからのみ設定可能です。

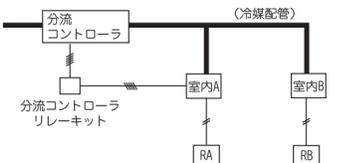

- 下流の室内機1台毎に全てリモコンを接続してください。
- 下記リモコン操作により、分流通ローラリレーキットが **つながっていない** 全ての室内機 (=子室内機: 室内B) にリレーキットが **つながった** 室内機 (=親室内機: 室内A) のアドレスを設定してください。
- 親室内機は特別な設定をする必要はありません。

項目	操作	表示
1 アドレス変更モード	①子室内機のリモコン (RB) のエアコンNo.スイッチを3秒以上押し続けてください。	[アドレス変更▼]
	②◆を押す毎に表示が切替わります。	[アドレス変更▼] ⇔ [親室内アドレス▲]
2 新室内No.の設定	③ [親室内アドレス▲] 表示のときにセットスイッチを押ししてください。これでアドレスセットモードとなり、親室内No. 設定表示となります。	[内...▲] (点滅)
	④ ◆スイッチにより親室内No. をセットしてください。 ▲スイッチで+1、▼スイッチで-1ずつ表示が変化します。	[内 000▲] ⇔ [内 001◆] ⇔ [内 002◆] ⇔ ... ⇔ [内 127▼]
	⑤アドレス選択後、セットスイッチを押ししてください。親室内No. を確定します。	[内 002] (2秒点灯) → [設定完了] (2秒点灯) → 停止状態に戻る

◆スイッチはを0.75秒以上押しつづけることで0.25秒毎に表示を連続して1ずつ切替えます。

・操作途中でリセットスイッチを押すと直前のセットスイッチ操作前の表示に戻ります。運転/停止スイッチを押すと本モードを終了し停止状態に戻ります。

<注意事項>

(ア) 本操作はユニット停止中のみ実施可能です。

(イ) 本制御により親室内機No. を決定した室内機のリモコンにて運転切替スイッチを押すと「操作無効です」表示を3秒間点灯し元の状態に戻ります。

(ウ) 関連異常表示

Code	要因
E11	アドレスセットしたリモコンに2台以上の室内機を接続した場合
E18	設定した親室内No. が同一のSLネットワーク上に存在しない場合 又は子室内機として設定済みのアドレスを親室内No. として設定した場合

チェック運転終了後の7セグエラー表示

コード表示	データ表示	表示内容	ここを点検してください
CHL	---	操作弁が閉じています。(冷媒回路の一部が閉塞状態。)	・室外機の操作弁が閉じたままになっていませんか。 ・低圧センサは正常ですか。(7セグにて検知圧力を確認できます) ・室内膨張弁コイルのコネクタは接続されていますか。 ・室内膨張弁コイルが膨張弁本体から外れていませんか。 ・室内熱交センサは正常ですか。(センサの抜けはありませんか)
CHU	異常室内No.	冷媒配管・信号線アンマッチ。 室内No. 表示の室内機に冷媒が循環していません。	・室内外ユニット間の冷媒配管・信号線は適正に接続されていますか。 ・室内膨張弁コイルのコネクタは接続されていますか。 ・室内膨張弁コイルが膨張弁本体から外れていませんか。 ・室内熱交センサは正常ですか。(センサの抜けはありませんか)
CHJ	異常室内No.	室内No. 表示の室内機の膨張弁が適正に動作していません。	・室内膨張弁コイルのコネクタは接続されていますか。 ・室内膨張弁コイルが膨張弁本体から外れていませんか。 ・室内熱交センサは正常ですか。(センサの抜けはありませんか)
CHE	---	チェック運転異常終了。	・室内機又は室外機にエラー表示(E??)が出ていませんか。 ・信号線はゆるみなく接続されていますか。 ・チェック運転中にSWの設定を変更していませんか。

※上記以外にも異常検知によるエラー表示が出ることがあります。その場合は別途技術資料を参照して点検してください。

※コード表示とデータ表示の内容は4秒間隔で交互に表示されます。

8-3 試運転

(1) 室外機からの試運転

室外基板のSW5-1とSW5-2のスイッチにより、外部入力端子のON/OFFにかかわらず室外から試運転ができます。はじめに試運転するモード(冷房/暖房)をお選びください。冷房試運転の場合はSW5-2をONに、暖房試運転の場合はSW5-2をOFFにしてください。(工場出荷時はOFFです。)

次にSW5-1をOFF→ONにすることで、接続されているすべての室内機を運転します。試運転終了後はSW5-1をOFFとさせていただきます。

ご注意：試運転中は、室内機のリモコンからの操作(変更)はできません。(集中管理中の表示がです。)

(2) 室内側からの冷房試運転方法。リモコンを次の手順で操作してください。

(ア)冷房試運転の開始

① **[運転/停止]** ボタンを押して運転します。

② **[運転切替]** ボタンにより「冷房」を選択します。

③ **[試運転]** ボタンを3秒以上押しします。「項目◆で選択」→「**[セット]**」で決定→「冷房試運転▼」と表示が切り換ります。

④ 「冷房試運転▼」の表示で、セットボタンを押すと、冷房試運転を開始します。表示は「冷房試運転」となります。

(イ)冷房試運転解除

⑤ **[運転/停止]** ボタンまたは、温度設定 **[△]** **[▽]** ボタンを押すと、冷房試運転を終了します。「冷房試運転」表示が消灯します。

ご注意：配管工事の方へ、または電気工事の方へ

試運転終了後、お客様へお引渡しの際に、電装品箱のふた、本体パネルが取り付けであることをもう一度ご確認ください。

8. 試運転・引渡し

8-1. 運転を始める前に

- 電源端子台と設置面を500Vメーターで測って1MΩ以上であることを確認**してください。
据付け直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合には、圧縮機内に冷媒が溜まることにより、電源端子と接地端子の絶縁抵抗が1MΩ近くまで低下することがあります。
絶縁抵抗が1MΩ以上ある場合は、元電源を入れてクランクケースヒーターを6時間以上通電することにより、圧縮機内の冷媒が蒸発しますので絶縁抵抗は上昇します。
- 電源投入前に信号線端子台抵抗が100Ω以下の場合は、電源線を信号線端子台に接続している可能性があります。6-3の抵抗値の目安を参考に配線を確認してください。
- 運転6時間前に必ず電源をONとし、クランクケースヒーターに通電してください。圧縮機が故障する原因となります。**
クランクケースヒーター通電後、上記時間が経過するか圧縮機内部の温度が上昇しないと圧縮機が運転しない場合があります。(圧縮機保護のため)7セグLEDに「dL○○○○」と表示されています。クランクケースヒーター通電により圧縮機内部の温度が上昇してから試運転を行ってください。
- 圧縮機底部が暖かくなっていることを確認してください。**
- 室外機の操作弁(ガス・液)は必ず全開にしてください。閉のまま運転しますと圧縮機が故障する場合があります。
- 全室内機の電源が入っていることを確認してください。一部の室内機電源が入っていない場合、故障の原因になります。**

ご注意

試運転前に操作弁(ガス・液)の全開をチェックしてください。閉状態では圧縮機故障の原因になります。

8-2. チェック運転

試運転の前にチェック運転を行うことを推奨します。
(チェック運転を行わなくても試運転及び通常の運転は可能です。)
チェック運転の詳しい作業内容については、技術資料をご覧ください。

重要

- ・チェック運転は室内外ユニットアドレス設定終了後かつ冷媒封入後に実施してください。
- ・冷媒量が適正でない場合は正確なチェックができません。
- ・システムが異常停止中の場合はチェック運転を行うことができません。
- ・室内機合計接続容量が室外機容量の80%未満の場合はチェック運転を行うことができません。
- ・システム通信方式が従来通信方式(LISL)の場合は、チェック運転を行うことができません。
- ・複数の冷媒系統で同時にチェック運転を行わないでください。正確なチェックができません。
- ・チェック運転は適用温度範囲内(外温：0~43℃、室温：10~32℃)で行ってください。適用温度範囲外では、チェック運転を開始しません。
- ・チャージユニットおよび給気処理ユニットはチェックができません。(同一冷媒系統の外気処理ユニットおよび給気処理ユニット以外の室内機についてはチェックできます)
- ・接続室内機が1台の時はチェックができません。
- ・デマンドモード、省エネモードで0%設定になっている時はチェックができません。
- ・ドーム下過熱度が15℃より低い場合、保護制御によりチェック運転が作動しない場合があります。
クランクケースヒーターをチェック運転時の6時間前に入れてください。

(1) チェック項目

- ・チェック項目は下記について確認できます。
- ・操作弁が開いたままになっていないか(操作弁開閉チェック)(但し、組合せの場合正確に判断できるのは親・子機全て操作弁開 のときのみです。)
- ・室内外ユニット間の冷媒配管・信号線が適正に接続されているか(アンマッチチェック)
- ・室内膨張弁が適正に動作するか(膨張弁故障チェック)

(2) チェック運転方法

① チェック運転の開始

- ・SW3-6(配管洗浄モード)、SW3-7(冷暖強制モード)、SW5-1(試運転)、SW5-2(試運転/冷房設定)、SW5-3(ポンプダウン運転)
- SW5-6、7、8(テストモード)、全てがOFFであることを確認してください。
- 次にSW3-5(チェック運転)をOFF→ONにすることでチェック運転を開始します。
- チェック運転を開始してから終了するまでの所要時間は通常15~30分(最長80分)です。

② チェック運転の終了及び結果表示

- ・チェック運転が終了するとシステムは自動的に停止し、7セグに結果を表示します。
<正常終了>
 - ・7セグに「CHO End」表示が出ます。
 - ・SW3-5をOFFに戻してください。7セグは通常表示に戻ります。<異常終了>
 - ・7セグにエラー表示が出ます。
 - ・「ここを点検してください」を参照して不適合部分を修正し、SW3-5をOFFに戻してください。
 - ・その後再度①からチェック運転を行ってください。

チェック運転時の7セグ表示

コード表示	データ表示	表示内容
H1	最大残り時間	チェック運転準備運転中。最大残り時間(分)を表示する。
H2	最大残り時間	チェック運転中。最大残り時間(分)を表示する。
CHO	End	チェック運転正常終了。

8-4 引き渡し

- 据付、試運転完了後、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの方法を説明してください。また、この据付説明書は取扱説明書とともにお客様にて保管頂くようにご依頼ください。
- 長時間運転しない場合でも、電源スイッチは切らないようにご指導ください。暖房や冷房運転をしたいときいつでも運転が可能となります。(クランクケースヒーターにより圧縮機底部が暖められているためシーズンインの圧縮機トラブルを防ぐことができます。)**

JRA GL-14「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく漏えい点検記録簿の管理と定期的な冷媒漏えい点検のお願い

設置が完了したら、漏えい点検記録簿を作成し所有者に保管の義務を説明してください。

漏えい点検記録簿に気密試験の結果、設置の際の冷媒追加充てん量、漏えい点検の結果を記録してください。

●**本製品を所有されているお客様へ**

製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フロン類を適切に管理していただくために、定期的な冷媒漏えい点検(有償)をお願い致します。漏えい点検時には、漏えい点検資格者によって「漏えい点検記録簿」、機器を設置した時から廃棄する時までの全ての点検記録が記載されます。本製品の引渡しの際には、本製品の設置工事をされた工事業者様より「漏えい点検記録簿」を受け取り、記載内容の確認と記録簿の管理(管理委託を含む)をお願い致します。なお、詳細は下記のサイトをご覧ください。

●**本製品を設置する工事業者様へ**

本製品をご使用になるお客様には、製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フロン類を適切に管理していただくために、上記ガイドラインに基づいた「漏えい点検記録簿」による定期的な冷媒漏えい点検をお願いしております。

本製品の据付後、所定の漏えい点検作業を行い「漏えい点検記録簿」を作成いただいた後、お客様に点検周期についてご説明いただき、取扱い説明書・据付説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。

尚、冷媒漏えい点検には、漏えい点検資格が必要です。

漏えい点検資格制度、「漏えい点検記録簿」の用紙については、以下の日設連ホームページをご覧ください。

JRA GL-14は、 <http://www.jraia.or.jp/index.html>

フロン漏えい点検制度は、 <http://www.jarac.or.jp/roel/>

様式 1 冷媒漏えい点検記録簿 (汎用版)		年 月 日	年 月 日	管理番号	
施設所有者				設備製造者	
施設名称	系統名			設置年月日	
施設所在地	電話			型式	製品区分
運転管理責任者	電話			製番	設置方式 現地施工
点検事業者	会社名	責任者		使用機器	用途 空調用 検知装置 なし
	所在地	電話			合計充填量 合計回収量 合計排出量 排出係数(%)
使用冷媒	R-410A	初期充填量(kg)		点検周期 基準	実績(月)
作業年月日	点検理由	充填量(kg)	回収量(kg)	監視・検知手段(最終)	センサー型式
				センサー感度	資格者名
					資格者登録No.
					チェックリストNo.
					確認者

9. サービス時の注意 (R410A対応機)

- (1) 異種油の混入を避けるために、冷媒の種類により工具類を使い分けてください。
- (2) 冷媒機油への吸湿を避けるために、冷媒回路の開放時間は極力短くしてください。(10分以内としてください)
- (3) その他配管施工、気密試験、真空引き、冷媒封入に関しては「冷媒配管」をご覧ください。
- (4) 故障診断
故障診断内容はユニットに貼り付けている記録板と技術資料を参照してください。
- (5) 7セグLED表示
表示切替スイッチにより、データを表示できます。表示内容はユニットに貼り付けている記録板を参照ください。