



AUCJ150DC

AUCJ150DCの外形図はAUCJ140と同一です。74ページをご覧ください。

AUCJ212DC , 300DC

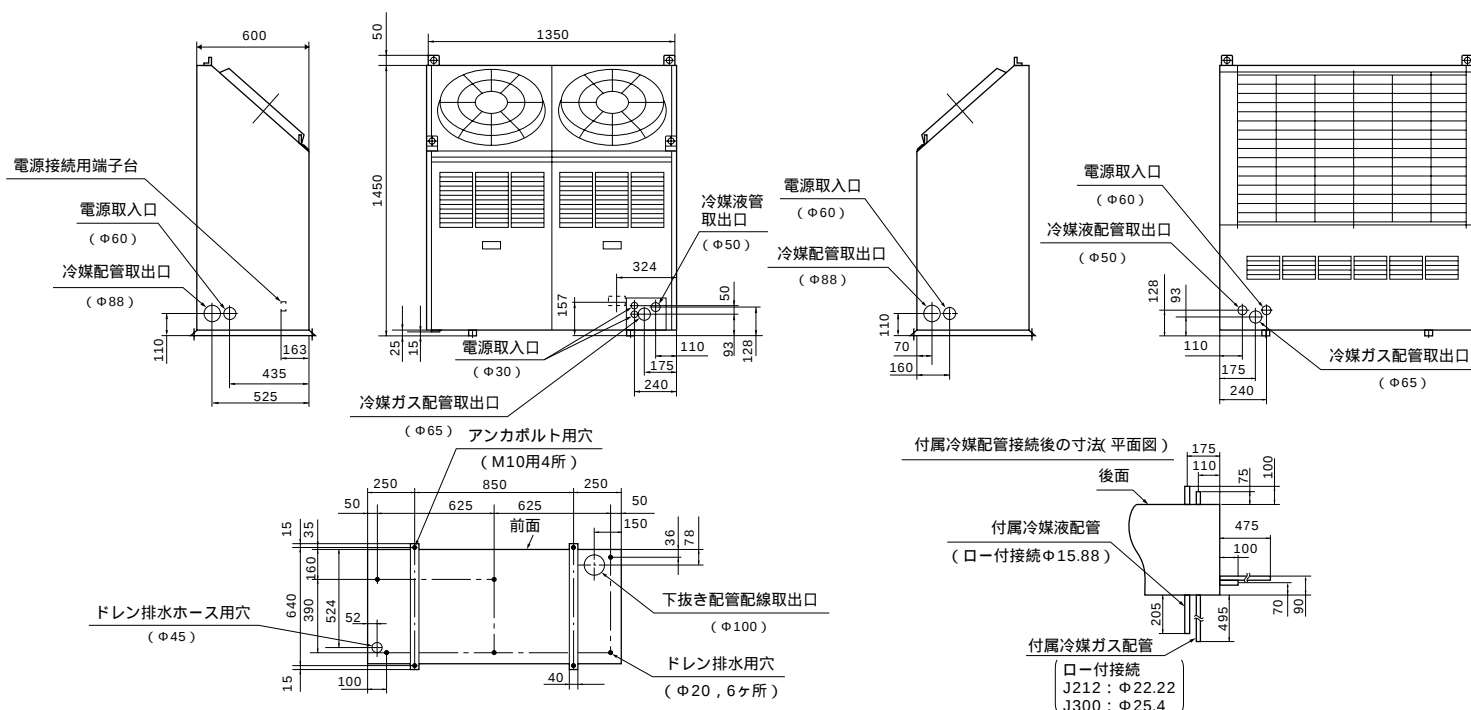

吸込・吹出・サービススペース




攝付例 寸法			
L1	開放	開放	500
L2	0	500	500
L3	200	200	200
L4	500	0	500

- 注(1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
- (2) 強風が吹きつける場合は、吹出口と風向を直角にしてください。
- (3) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (4) 隣接して設置する時は、10mmあけてください。(ビス用)
- (5) 装置銘板は正面下方に付いています。

3.1.4 冷媒配管系統図

ASJ150DC , 150DCT

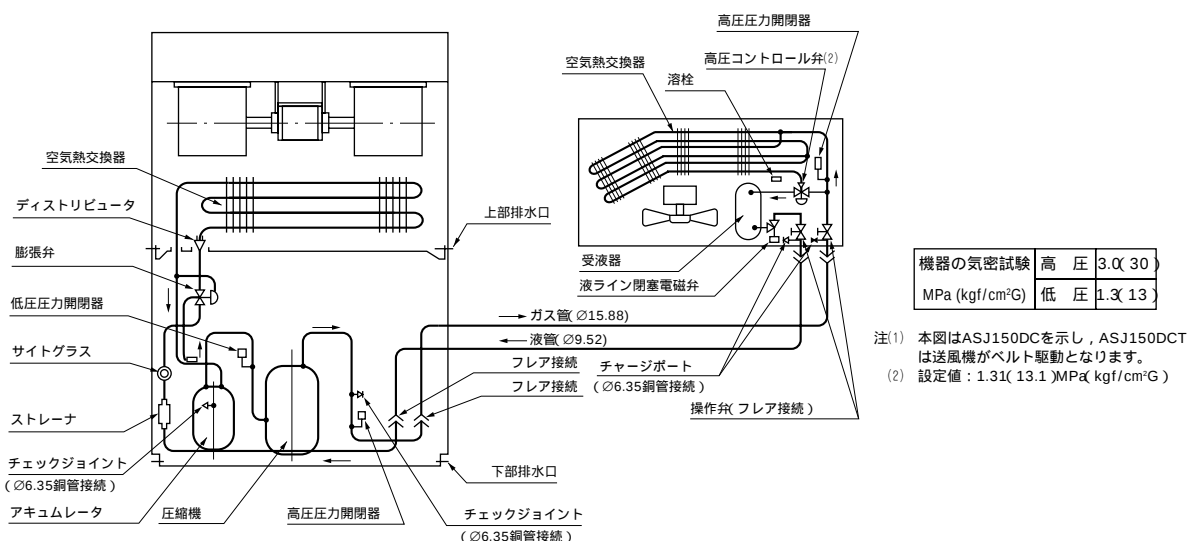

注(1) 液管サイズは下表をご覧ください。

高低差 配管長(片道)	室外ユニットが ㊦		室外ユニットが ㊧
	20m未満	20～35m	15m以下
30m未満	φ 9.52 × 0.8mm		φ 9.52 × 0.8mm
30～50m	φ 12.7 × 1.0mm	φ 9.52 × 0.8mm	φ 12.7 × 1.0mm