


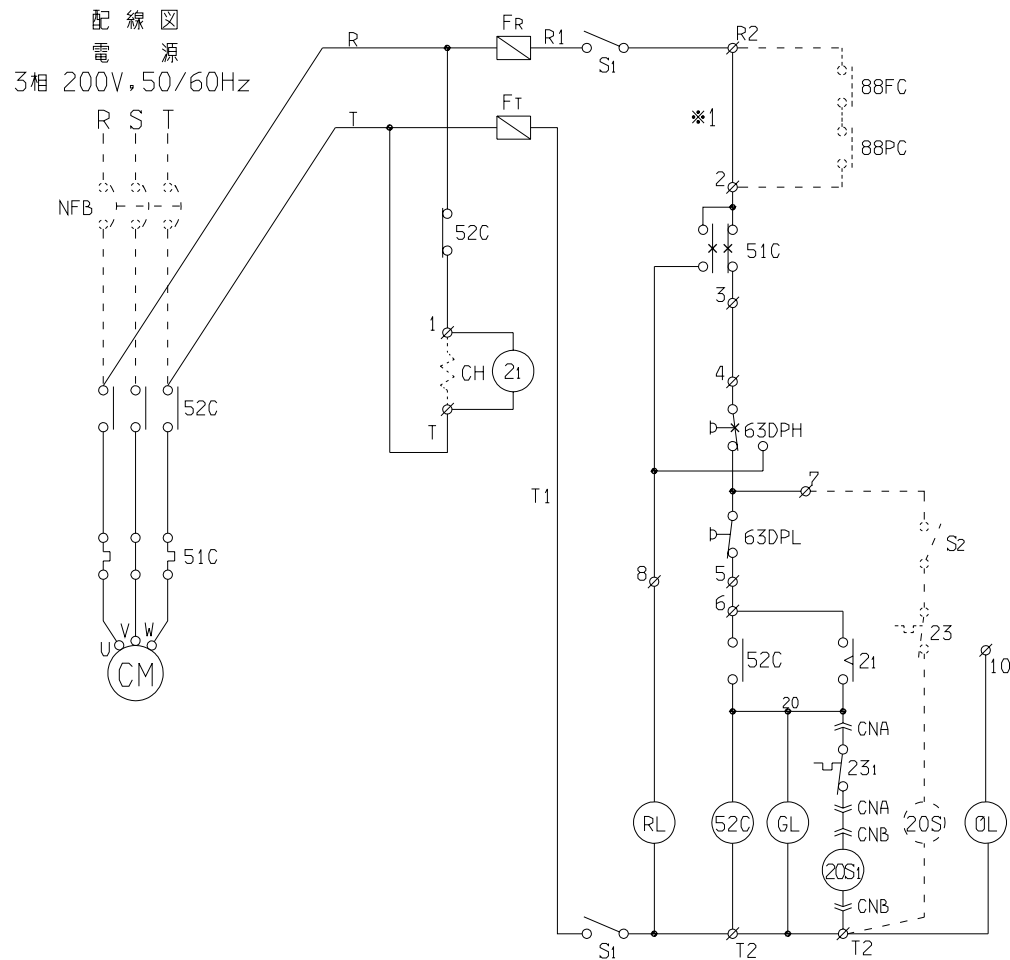

記事

- 配線図の実線部分は本機組込配線を示します。点線, ※は現地手配配線及び部品を示します。
- 冷却塔インターロックは※1印の青リード線はらずし、上記の様に結線してください。
- 高低圧圧力開閉器設定値 (63DPH, 63DPL) 出荷時高圧CUT OFF 1.96MPa
低圧CUT OFF 0.05MPaにてセットしてあります。
吸入圧力飽和温度-30℃以下にて御使用の場合はレトロフィットキットを
取り付けた上でキット付属の配線図に記載の値に再調整して下さい。

適用機種

ARU302W
ARU372W
ARU552W
ARU752W
ARU1052W

訂符 MARK		訂番 REV. NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 NAME	図種 図番 DWG NO.	品別 SUFFIX	訂符 REV. MARK	業別 PAGE	標準配布 ST. DISTR.
認可 APPD		検図 CHKD		製図 DRAWN	市川	ZLJF000Z446	1	1	1	1
訂符 MARK		訂番 REV. NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 NAME	図種 図番 DWG NO.	品別 SUFFIX	訂符 REV. MARK	業別 PAGE	標準配布 ST. DISTR.
認可 APPD		検図 CHKD		製図 DRAWN	市川	ZLJF000Z446	1	1	1	1