


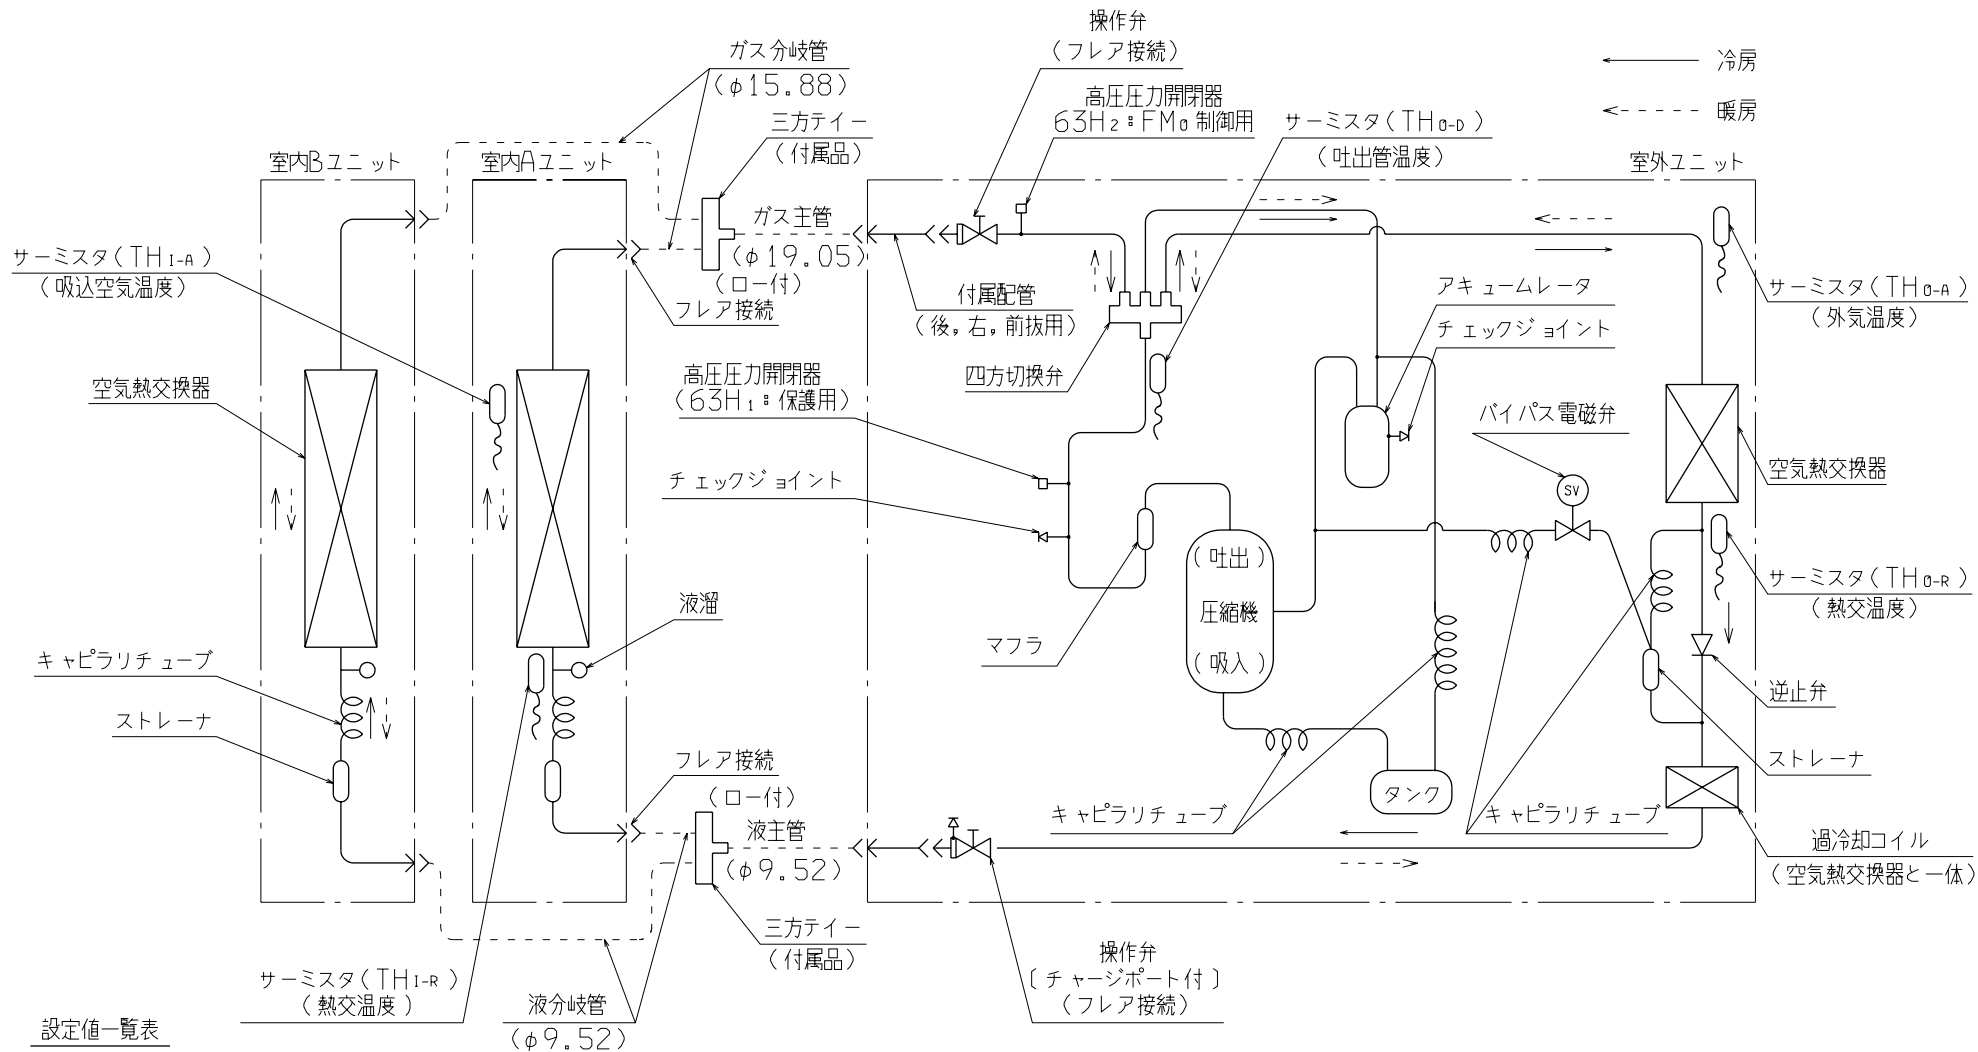

設定値一覧表

名 称	設 定 値
サージスタ (TH _{I-R} :熱交温度)	1開/16閉 - 冷房時フロスト防止, 70開/60閉(℃) - 暖房時過負荷保護
サージスタ (TH _{O-R} :熱交温度)	70開/60閉(℃) - 冷房時過負荷保護
サージスタ (TH _{O-D} :吐出管温度)	135開/90閉(℃) - 吐出温度異常上昇保護 115開/108閉(℃) - 冷暖房時吐出温度制御用 (SVを開) 115開/108閉(℃) - 吐出温度制御 (FM ₀ を発停) - (暖房時)
高圧圧力開閉器 (63H ₂)	25.5開/19閉(kg/cm ² G) - 高圧制御 (FM ₀ を発停) - (暖房時)
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	30開/24閉(kg/cm ² G) - 高圧保護

訂 符 MARK	訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	尺 度 SCALE	形 式 MODEL	親 部 番 NEXT ASSY	特 別 配 布 先
認 可 APPD	検 図 CHKD	製 図 DRAWN	池 田	冷 媒 系 統	×	FDE125HCP8		1
				DIAGRAM, REF. SYSTEM				2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9