



7.1.4 冷媒配管系統図

UD2W2

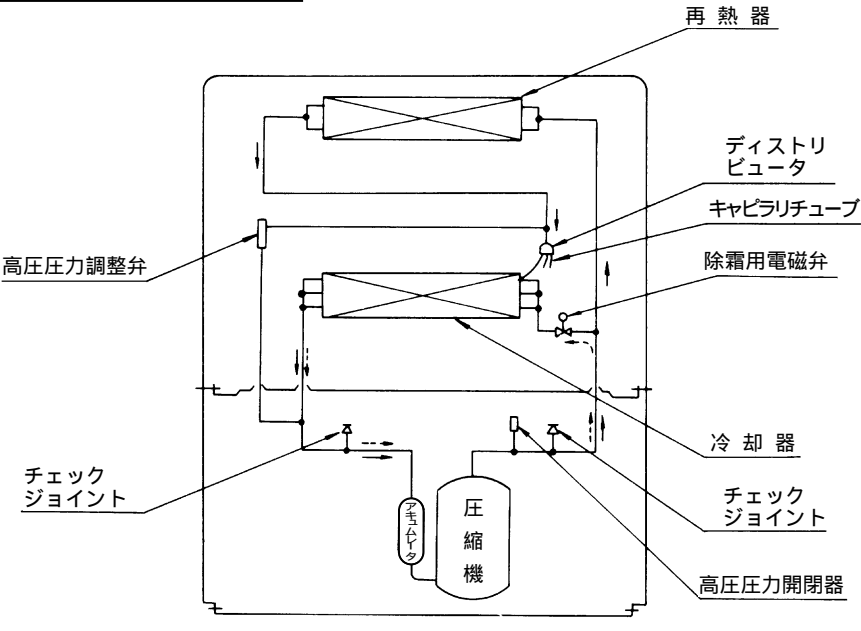


←←	除	湿
←---	除霜（ホットガス方式）	

UD3W2

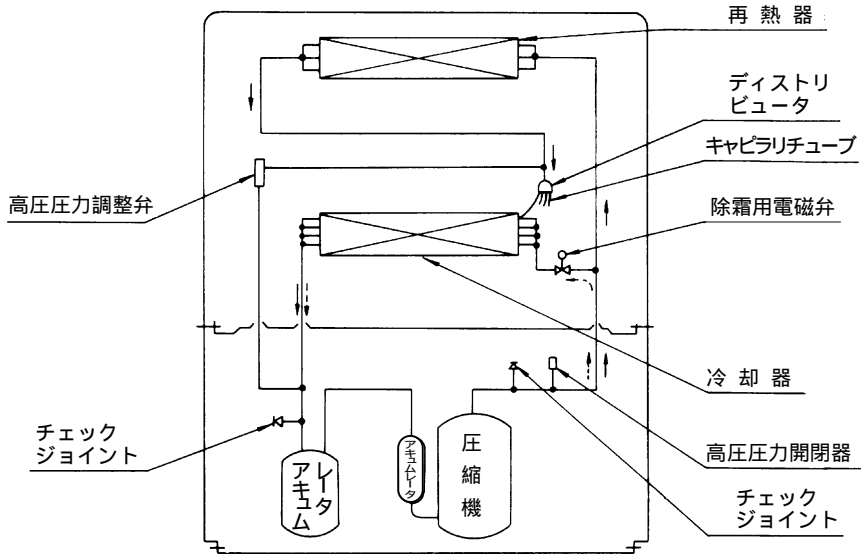

←←	除	湿
←---	除霜（ホットガス方式）	

UD5W2

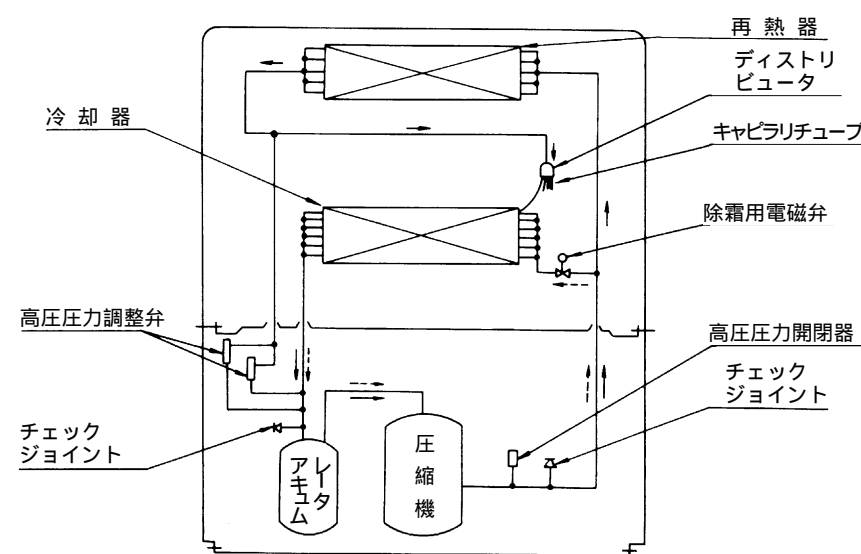

←←	除	湿
←---	除霜（ホットガス方式）	

注(1) 冷却器と再熱器は一体です。