


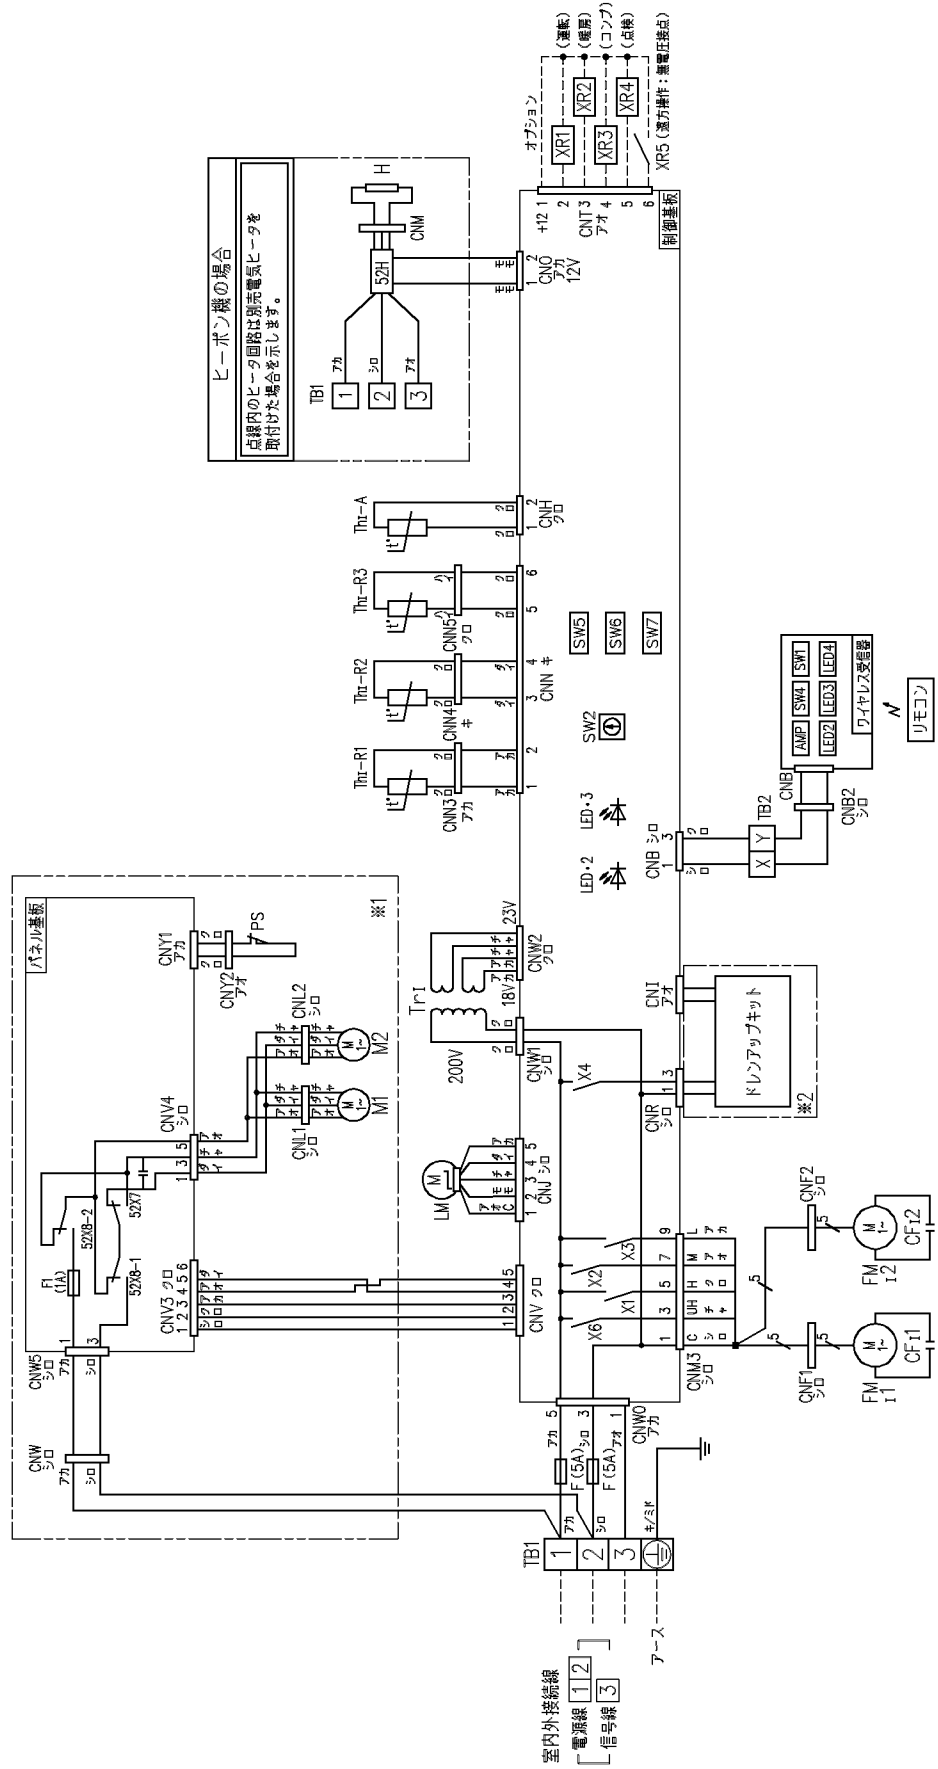

CF11,2	FM1用コンデンサ
CNB~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11,2	ファンモータ (サーモ付)
FS	フロートスイッチ
H	補助ヒータ
LED・2	表示灯 (赤・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
LM	ルーバモータ
M1,2	グリッド自動昇降用モータ
PS	パナールスイッチ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 線/子設定
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チャック/ドレン量減
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	感温圧力センサー
Th1-R1,2,3	熱感センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X4	閉鎖接線子
■印	H用電磁接触器
52H	正逆転用リレー
52X7	M1,M2用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

ワイヤレス受信器

LED2	表示灯 (運転)
LED3	表示灯 (タイマ/点検)
LED4	7セグ表示
SW1	設定スイッチ
SW4	バックアップスイッチ

適用機種

FDENVP503, FDENVP563, FDENVP633,
FDENP633, FDENVP713,
FDENVP803, FDENVP1123,
FDENVP1403, FDENVP1603,
FDENP1603

形式

FDEN

名称

室内機配線図 (WIRING)

発行

笠原

図番

070820 PFA003Z686

別冊

1/1

- 記事 1. --- は接地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線) です。
3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
4. 点検内 (※1印) の回路は自動昇降 (オブション) 無しの場合配線されていません。
5. 点検内 (※2印) の回路はドレンアップキット (オブション) 無しの場合配線されていません。