


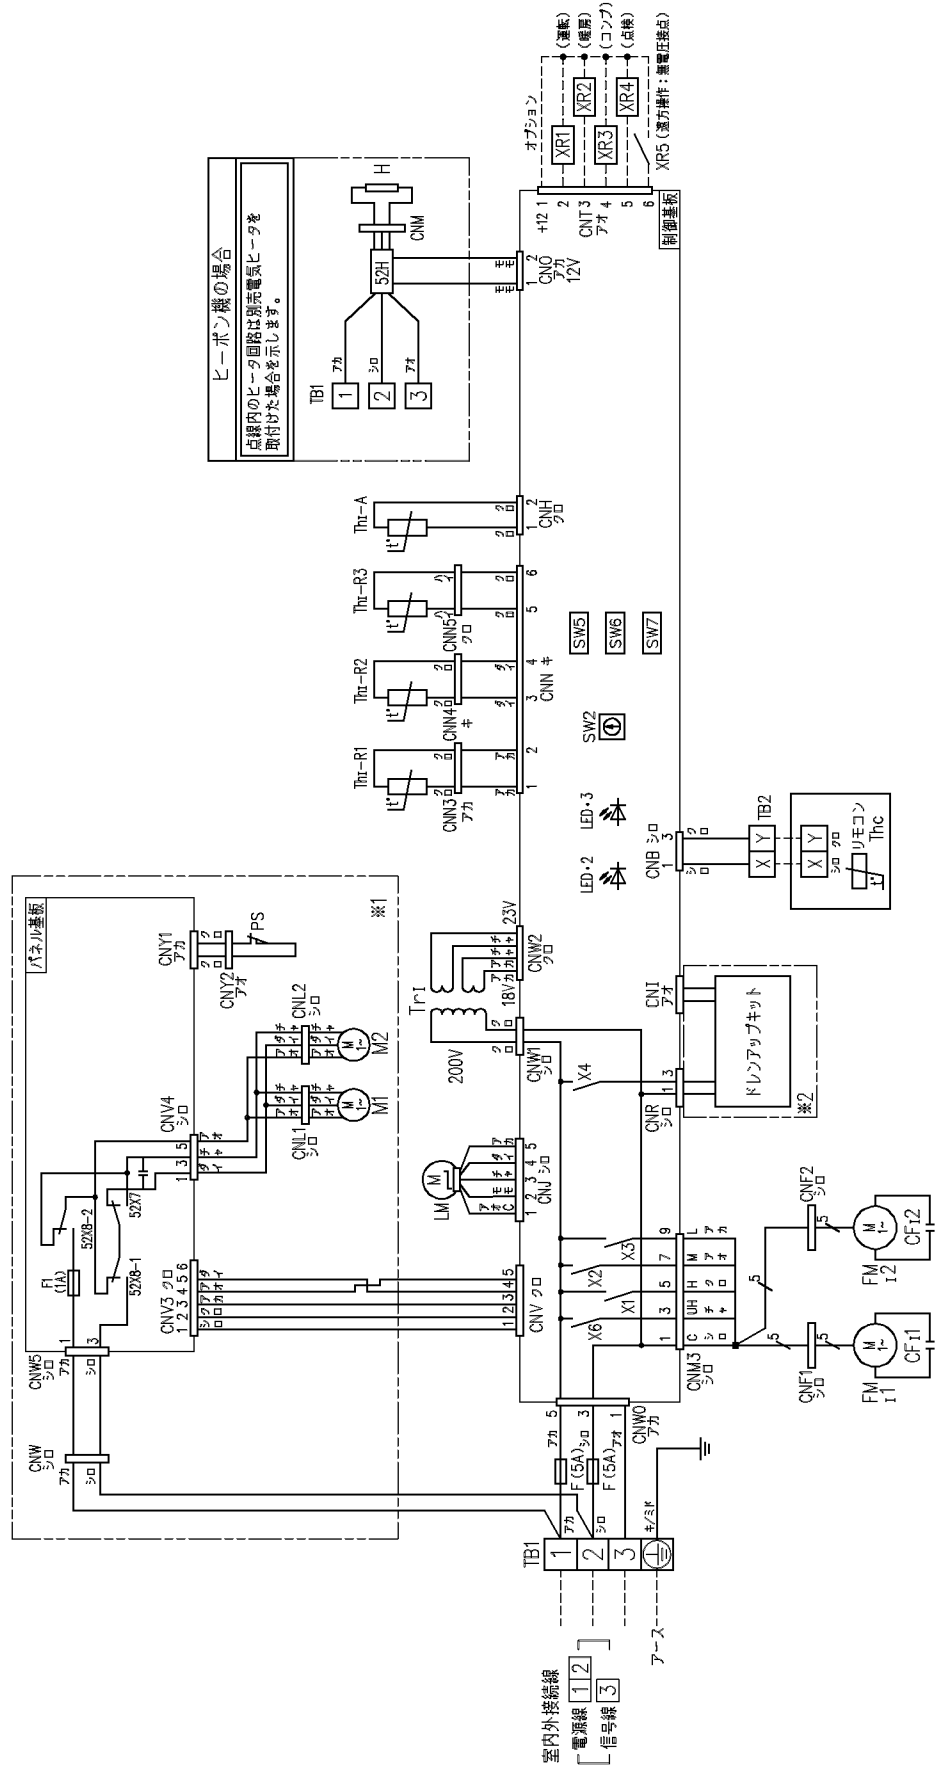

CF11,2	FM1用コンデンサ
CNB~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11,2	ファンモータ (サーモ付)
FS	フロートスイッチ
H	補助ヒータ
LED・2	表示灯 (赤・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
LM	ループパモータ
M1,2	グリッド自動昇降用モータ
PS	パネルスイッチ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機能 稼/子設定
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チャック/ドレン量減
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーモスタ
Th1-A	暖気室温センサー
Th1-R1,2,3	熱気センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
■印	閉路接線子
52H	H用電磁接触器
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
- 延長距離が100mを超える場合はリモコン＜納入仕様書＞をご覧ください。
5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 点検内 (※1印) の回路は自動昇降 (オプション) 無しの場合配線されていません。
7. 点検内 (※2印) の回路はドレンアップキット (オプション) 無しの場合配線されていません。

適用機種
FDEVP503, FDEVP563, FDEVP633, FDEVP633
FDEVXP713, FDEVXP803, FDEVXP1123
FDEVXP1403, FDEVVP1603, FDEVP1603

形式 FDE

名称 室内機配線図 (WIRING)

発行所 笠原

図番 070820 PFA003Z681

別冊 1/1