


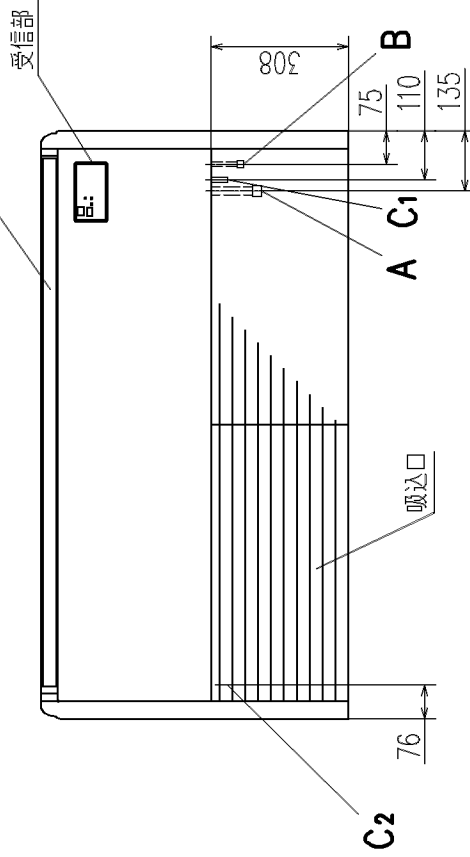


C₁, C₂

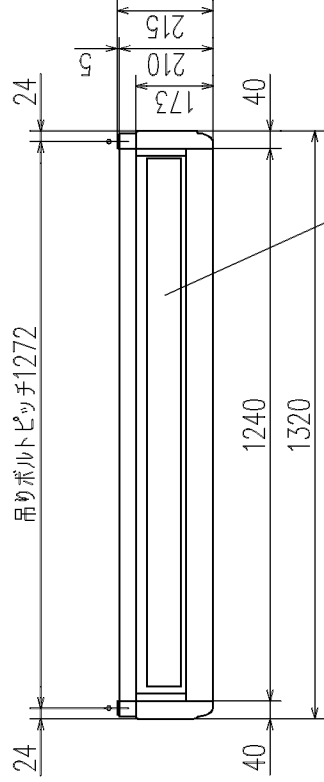


注) ドレンホースはユニット内で10mmの
ドレン勾配をとってください。

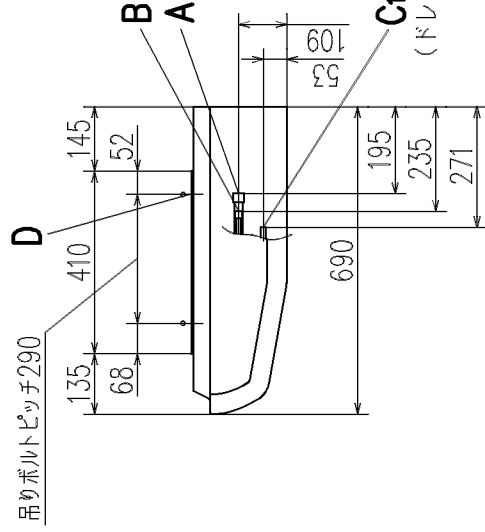


記号	機 種	FDENV	FDENV	FDENV	FDENV	FDENV	FDENV	FDENV	FDENV
A	ガス配管接続口	503	563	633	633	713	803		
B	液配管接続口	φ12.7 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ9.52 (フレア)				
C ₁ , C ₂	ドレン配管接続口			VP20					
D	吊りボルト用穴			(M10又はM8)					
E	後抜き用穴			PEリッド					
F	上抜き用穴			PEリッド					
G	左後ろ抜きドレン用穴			ロックアウト					

リモコン




上方後方取出口位置

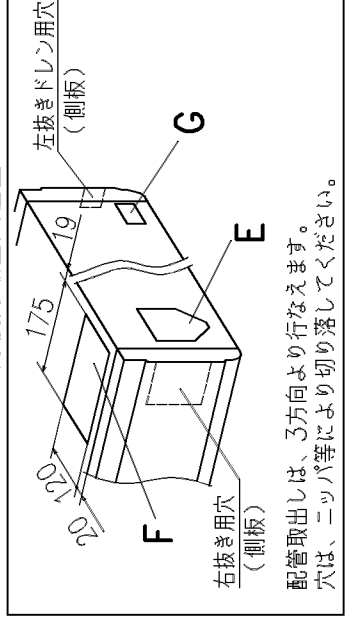

配管取出しは、3方向より行なえます。
穴は、ニッパ等により切り落してください。

据付スペース

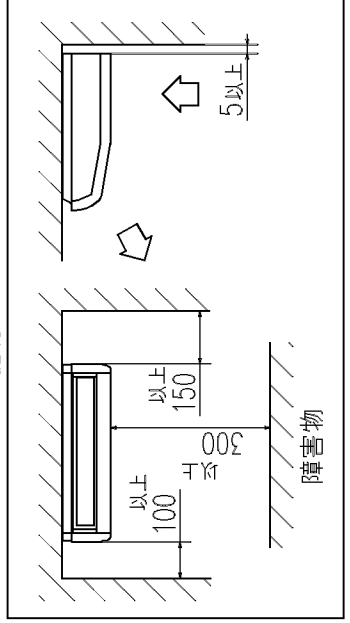

隣接設置の場合は、ユニット間を4500以上離してください。

注(1) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース
正面にあります。

適用機種

FDENV503, FDENV563, FDENV633
FDENV633, FDENVXP713, FDENVXP803

形 式

F DEN

発行

笠原

図 番

070820 PFA003Z683

名 称

室内機外形図 (OUTLINE)

訂 符

1/1