





記号	内 容
A	冷媒ガス側付属配管接続口 $\phi 19.05$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 $\phi 30$ 2ヶ所 (前) $\phi 45$ (横) $\phi 50$ (後)
G	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 25.4$ (ろう付)

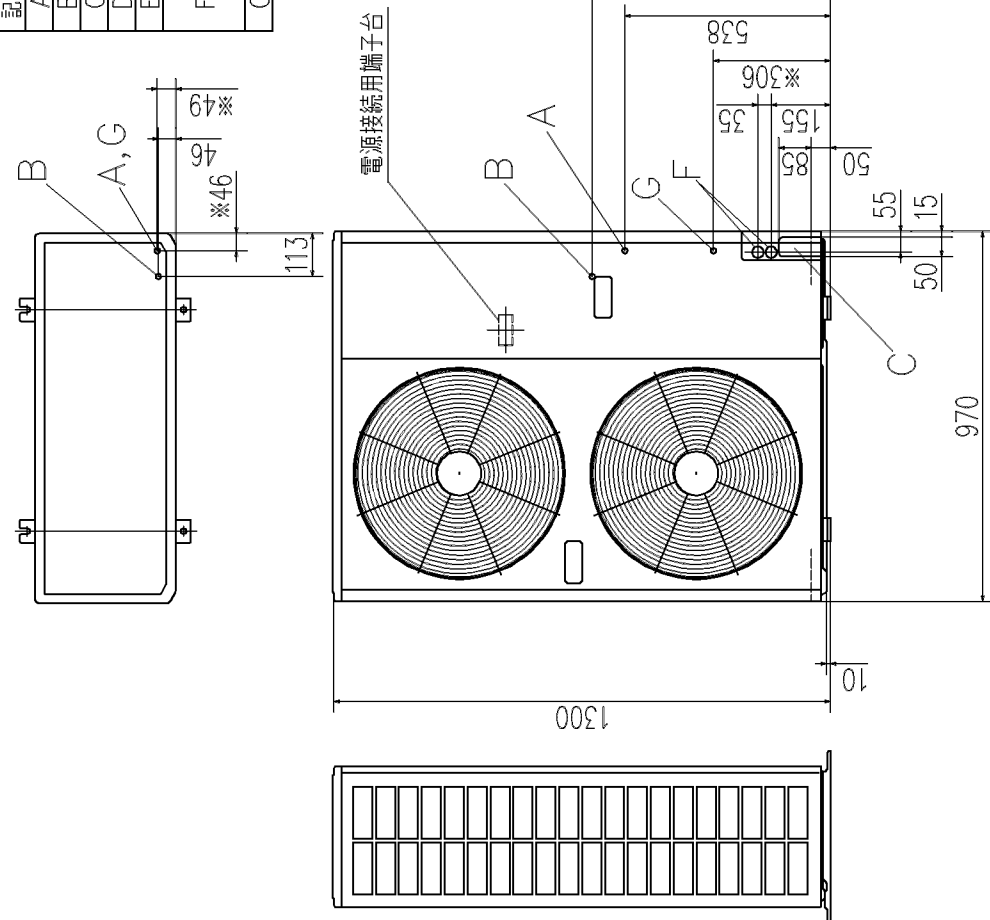

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
(6) 装置銘板は正面右下についています。
(7) 冷媒ガス配管は付属の $\phi 25.4$ 接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。
(8) ※は $\phi 25.4$ 接続用付属配管接続位置を示します。

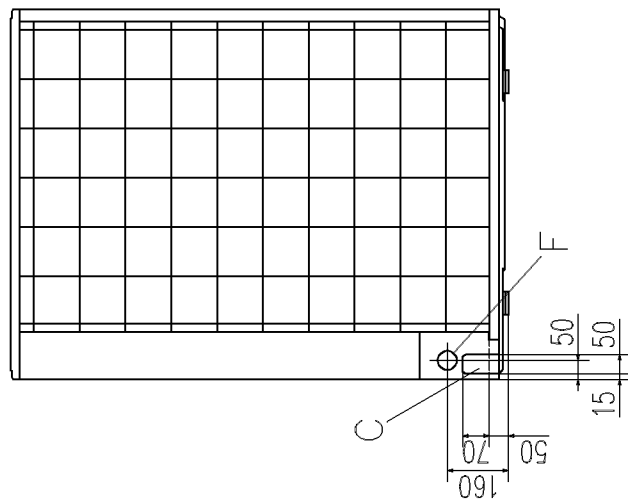

据付例			
	I	II	III
寸	L1 開放	開放	500
法	L2 300	5	開放
	L3 150	300	150
	L4 5	5	5

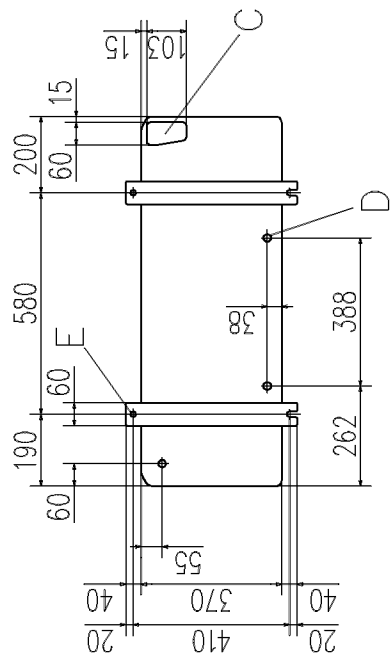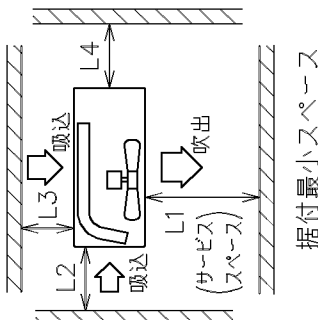

適用機種 FDCXP2243H, FDCXSP2243H
FDCXP2243C

形式 FDC	名称 室外機外形図	訂 符 業 別 I / 1
発行者 笠原	図 番 PCA001Z491	
070731		