


CF1	FM1用コンデンサ
CNB~Z	コネクタ (口印)
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ (サーモ付)
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーモスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
■ 印	閉端接続子

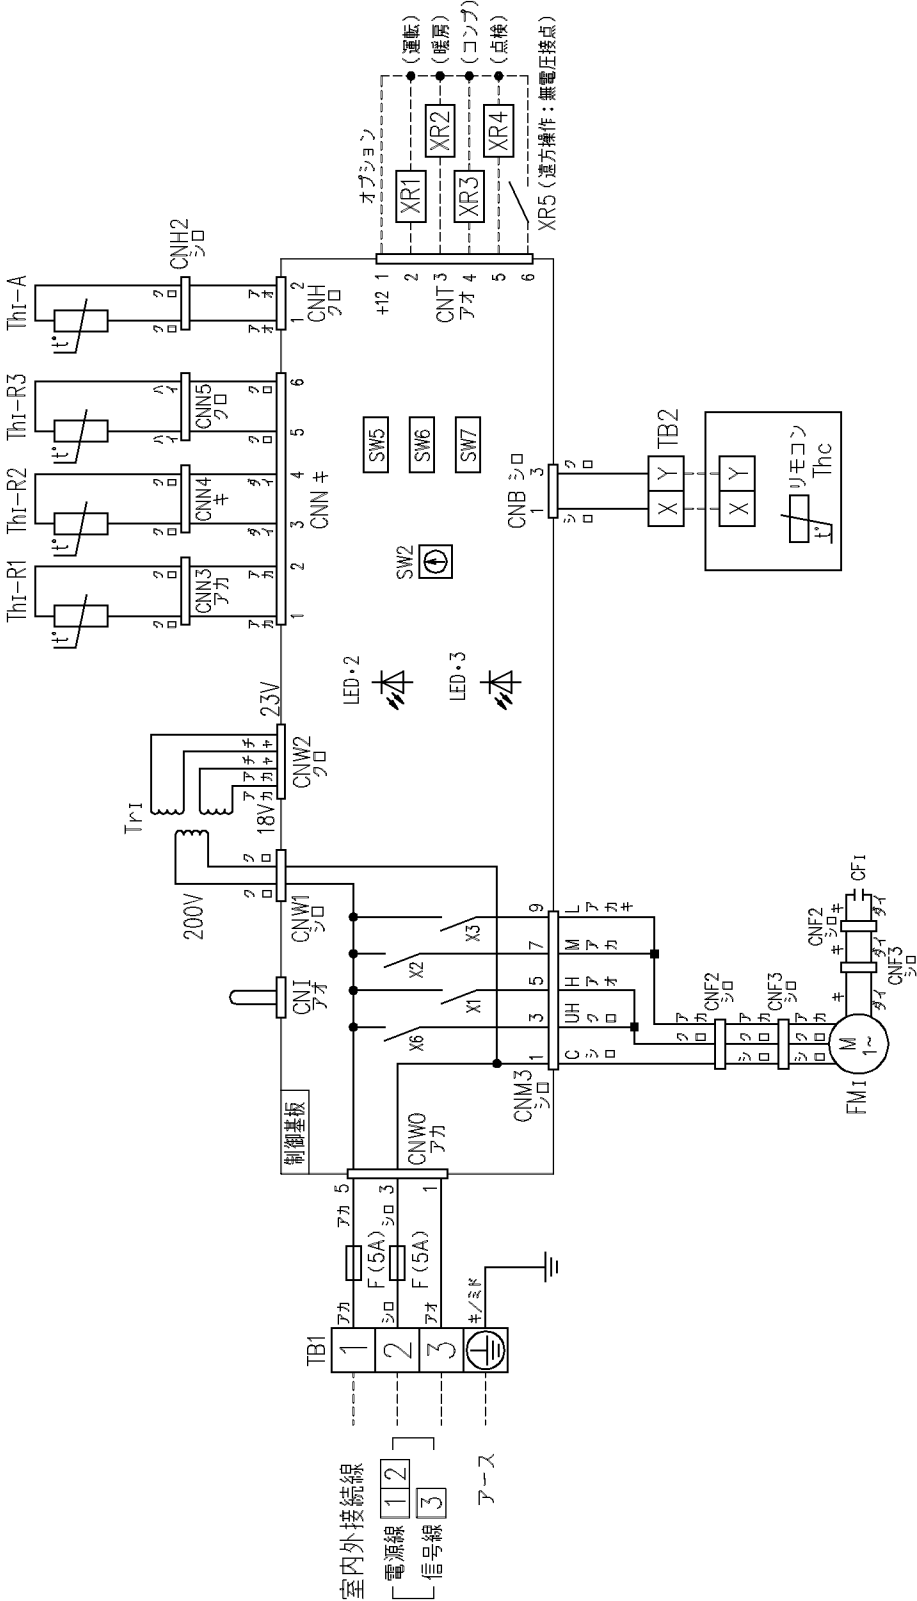

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン仕様の仕様に準拠してください。
5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	SPUP803, 1123, 1403
形 式	SPU
発行	笠原
名 称	室内機配線図 (WIRING)
図 番	PJD001Z189
訂 符	A
業 別	1
070820	1