


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 φ30 3ヶ所

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
(6) 装置銘板は正面右下につけています。

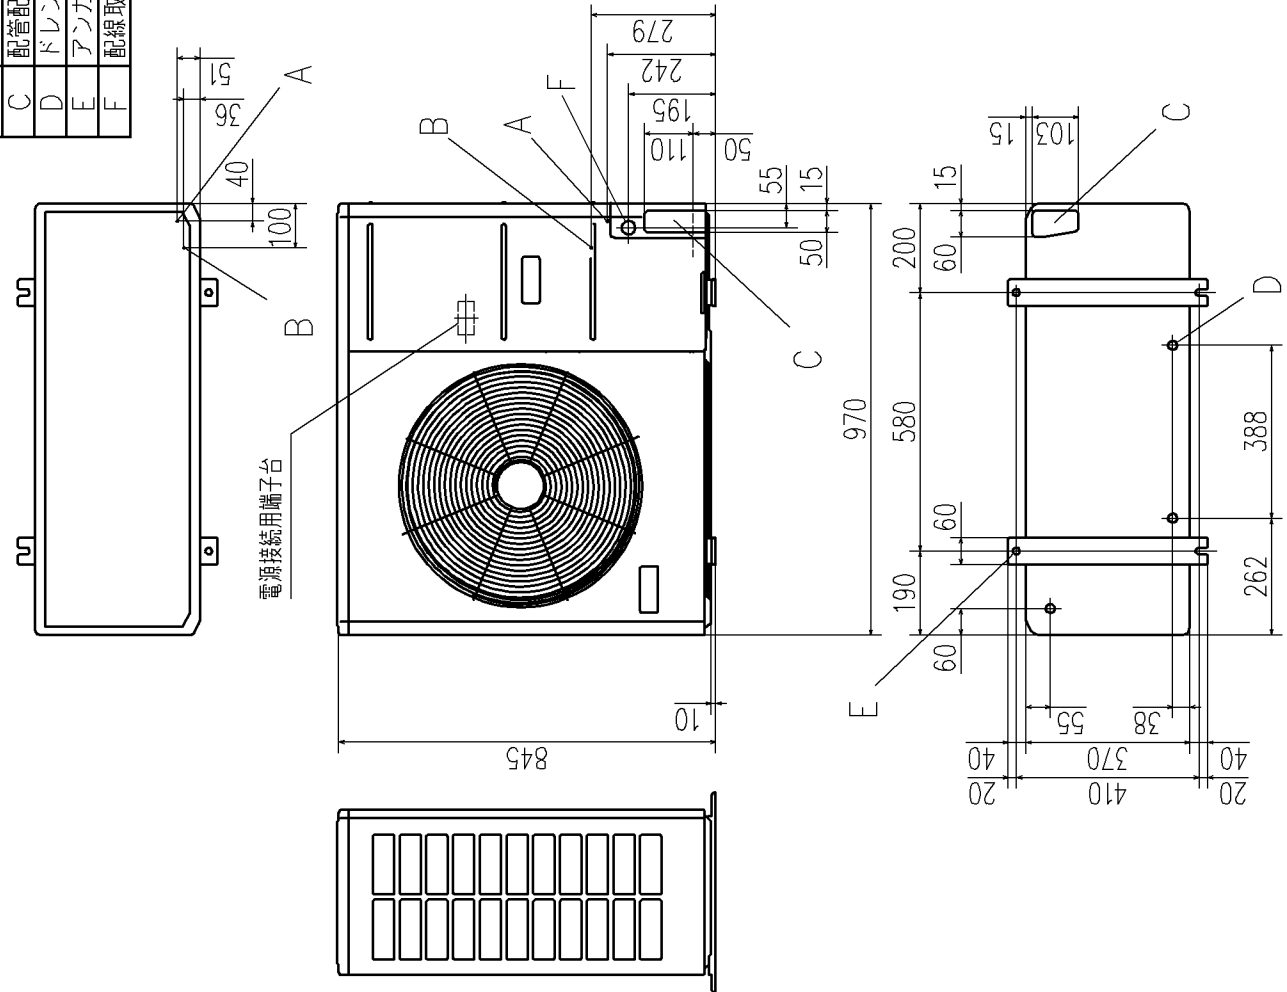

据付例			
I		II	III
L1	開放	開放	500
L2	300	5	開放
L3	150	300	150
L4	5	5	5

適用機種 FDCXP1123HA, CA, FDCXSP1123HA
FDCXP1123H, 1403H, 1603H
FDCXSP1123H, 1403H, 1603H
FDCXP1123C, 1403C, 1603C
FDCVP1123H, FDCVSP1123H

形式 FDC

名称 室外機外形図 (OUTLINE)

発行 小林

図番 08_930_PCA001Z490_A

別 1/1