


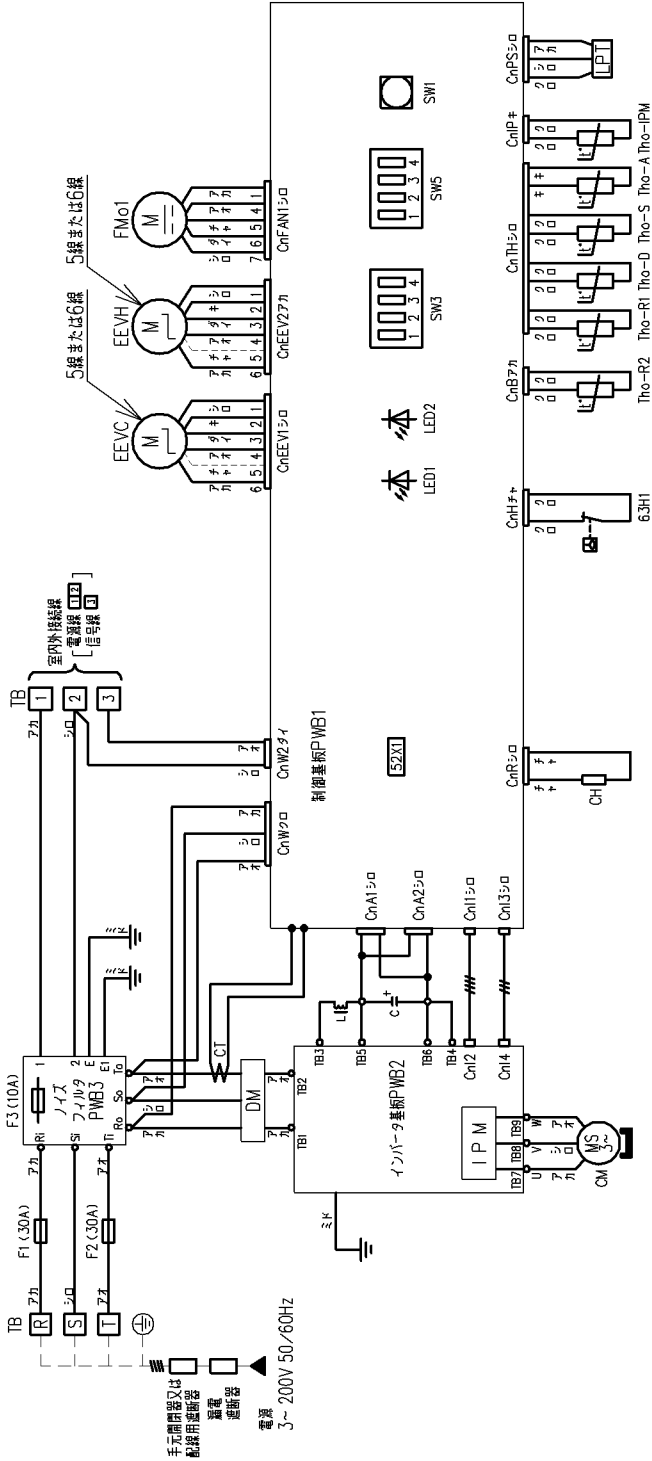

注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
(2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
太さは2mm²(1.6mm以上)以上です。
(3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線などの仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご覧ください。

C	電解コンデンサ
CH	クラックケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	タイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁（冷房用）
EEVH	電子膨張弁（暖房用）
FMo1	送風用電動機
F1,2,3	ヒューズ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
L	リアクタ
LED1	表示灯（緑-マイコン正常表示）
LED2	表示灯（赤-点検表示）
LPT	低圧センサ
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸入空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
Tho-R1,2	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
52X1	補助继电器（CH用）
63H1	高圧圧力開閉器（保護）

記号	名称
SW1	ポンプタオン制御 ON/OFF
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有 OFF 防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試運転 試運転 OFF 試運転 通常運転
SW5-1	ON 既設配管制御 有効 OFF 既設配管制御 無効

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		電源配線	内外接続線	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	アース 太さ ネジ
112	30A, 30mA, 0.1sec以下	30A	30A	5.5mm ² X3	49m 41m 30m	φ1.6 M5
140						
160						

※室内機がタクト機の場合

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		電源配線	内外接続線	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	アース 太さ ネジ
112	30A, 30mA, 0.1sec以下	30A	30A	5.5mm ² X3	43m 36m 28m	φ1.6 M5
140						
160						

適用機種
FDCXP1123C, 1403C, 1603C
FDCXP1123CA
FDCXP1123CD, 1403CD, 1603CD

形式
FDC

名称
室外機配線図 (WIRING)

発行
小林

国番
091026

訂付
1

別
1