


記号	内	容
A	冷媒ガス配管接続口	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 3ヶ所

注(1)四面障壁は不可です。

- (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
- アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
- (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
- (6) 装置銘板は正面右下についています。

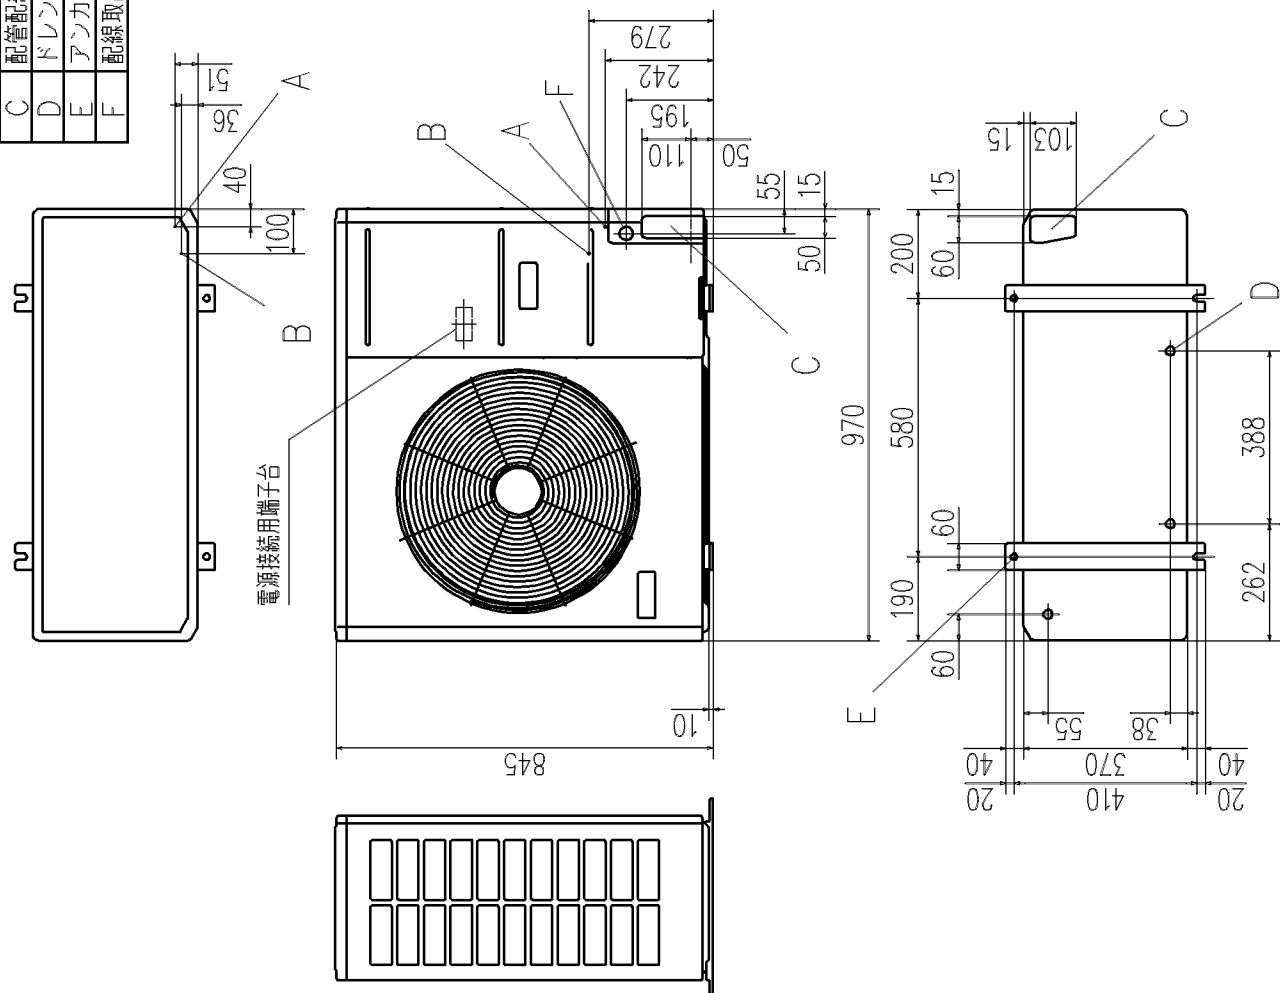

		据付例		
		I	II	III
寸法	L1	開放	開放	500
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	5	5	5

適用機種 FDCXP1121HB, 1401HB, 1601HB
FDCXP1121CB, 1401CB, 1601CB
FDCXP1122HB, 1402HB, 1602HB
FDCXP1122CB, 1402CB, 1602CB

形式 EDCXP

発行者	名称	室外機外形図 (OUTLINE)
-----	----	------------------

笠原 060808 PCA001Z438