


FM1	ファンモータ (サーモ付)
F	ヒューズ
CF1	FM1用コンデンサ
Tr1	トランス
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
Th1-A	暖房空気センサー
Th1-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
X1~3,6	FM用リレー
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
CnB~Z	コネクタ (□印)
TB	端子台 (○印)
■ 印	閉路接線子

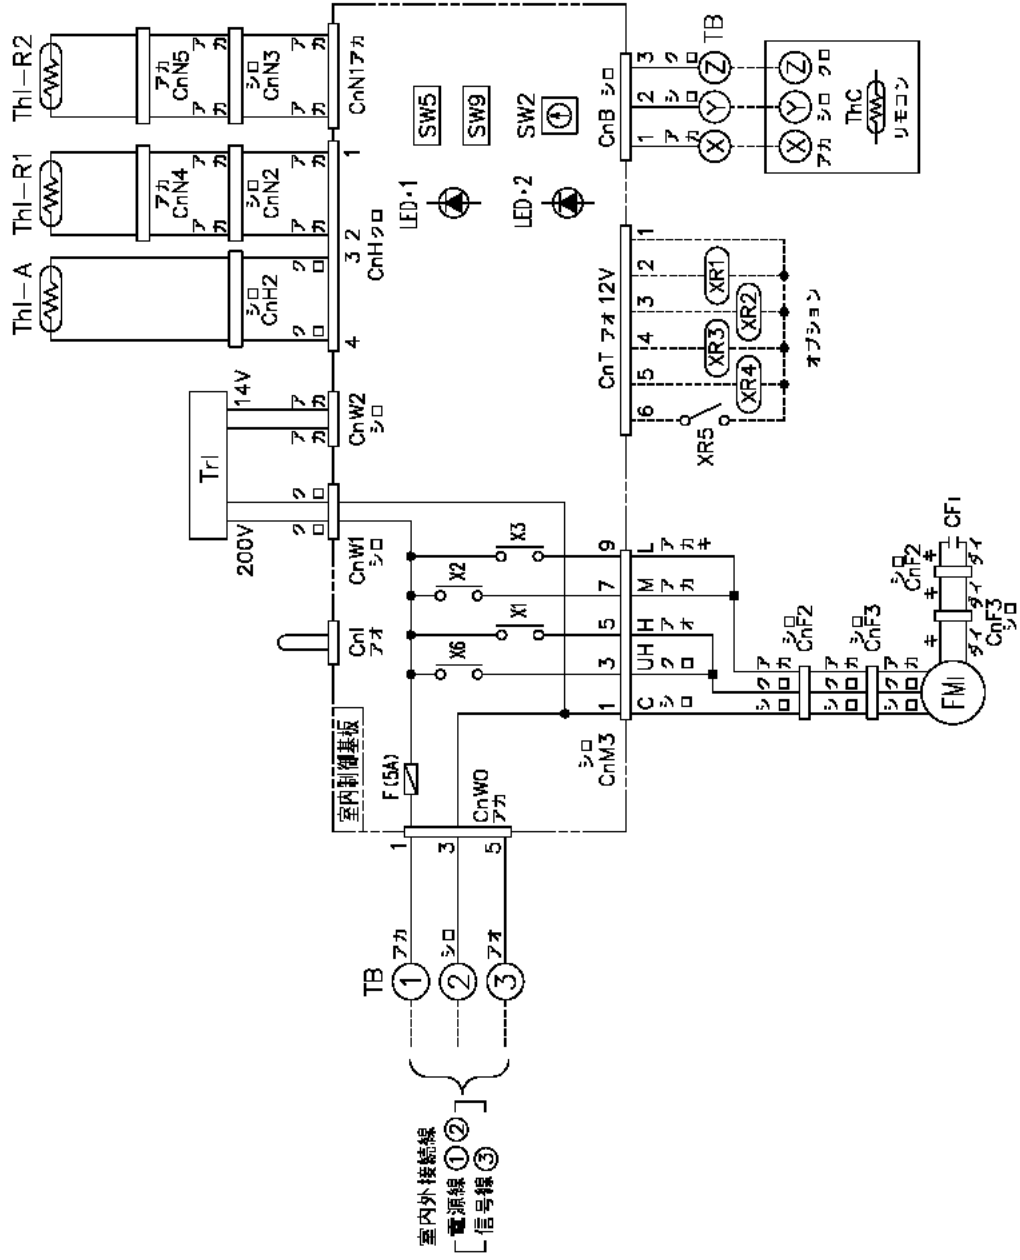

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
3. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、〈客先納入仕様書〉中の「リモコン」の項目をご覧ください。

適用機種		SPUP802, P1122, P1402	
形式	SPU		
発行所	名 称	室内機配線図 (WIRING)	
笠原	図 番	PJD001Z060	
050909	訂 正	1/1	