


CNB~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F200~203	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
LM1~4	ループモータ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	グローバル機 親/子設定
SW6	機番容量切替
SW7-1	運転スイッチ・ドレン試験運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	暖気気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
X4	DM用リレー
■印	閉路接線子

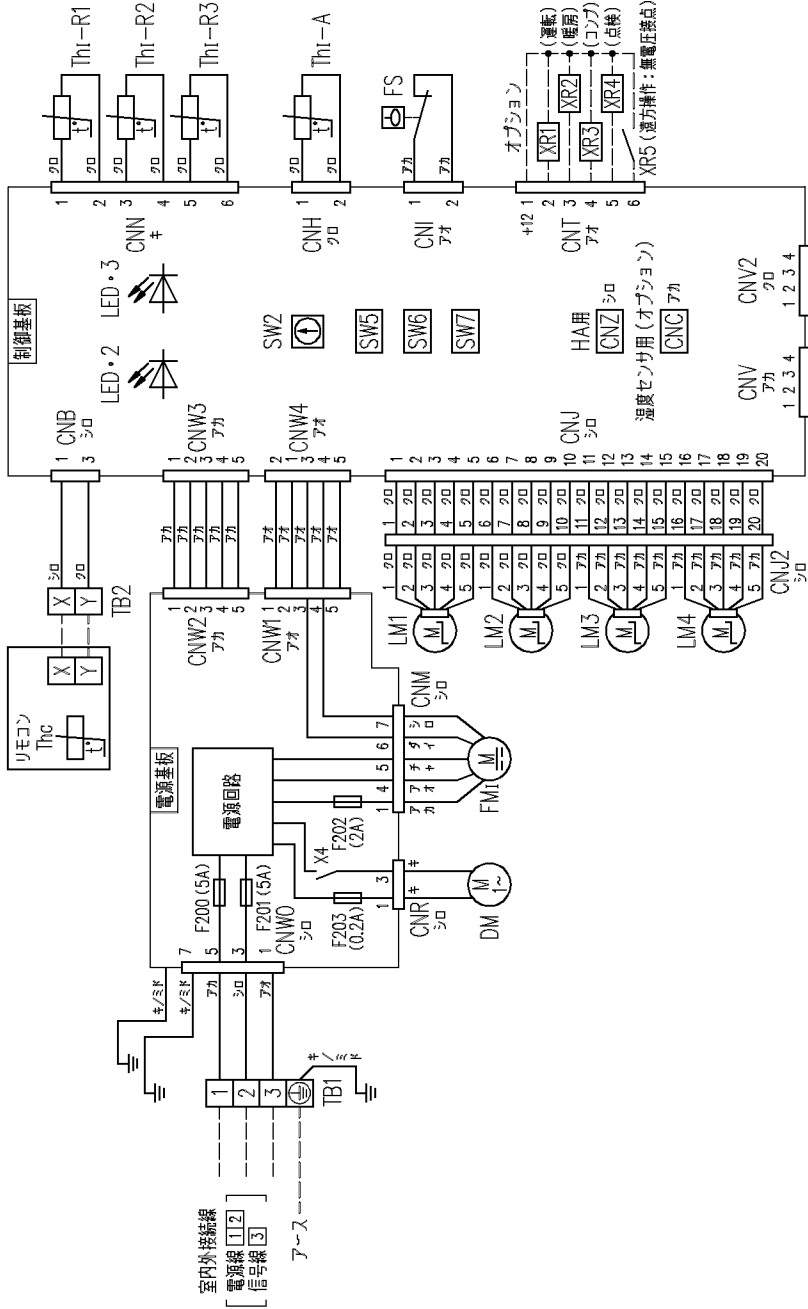

- 記事 1. --- は接地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
3. 室内外接続線は、室外機配線図をご確認ください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコンの仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。
5. リモコン配線は電源線と他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種		FDTP803M,1123M,1403M	
形 式	FDT	パネール	T-PSAM-36W
発行 者		名 称	室内機配線図 (WIRING)
笠原		図 番	071101 PJF000Z025
		訂 符	1/1
		業 別	1