

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

注 (1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。



アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。



(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。

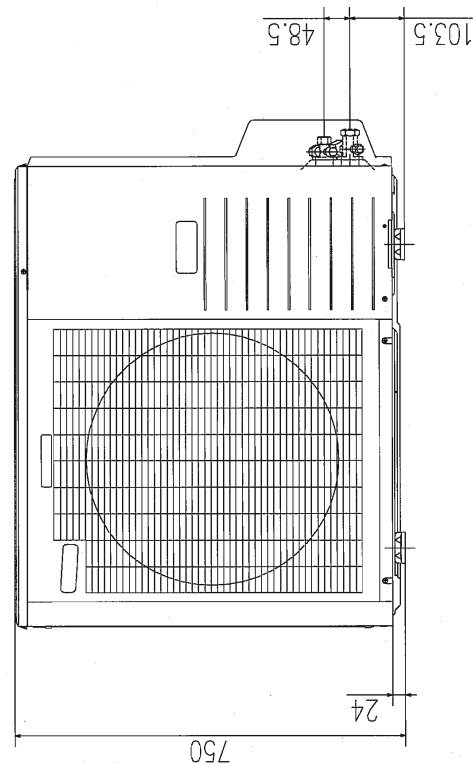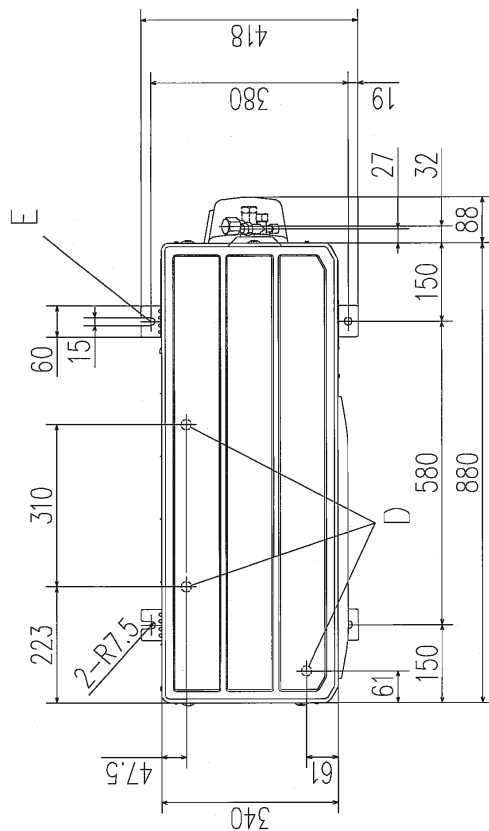

電源接続用端子台

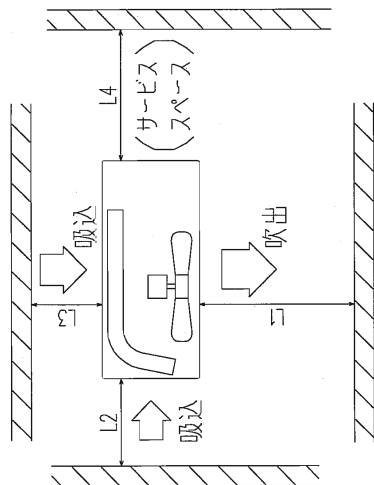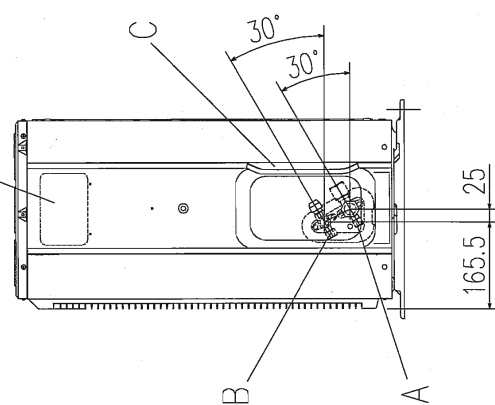

据付最小スペース

寸 法	据 付 例			
	I	II	III	
L1	開放	開放	500	
L2	300	250	250	
L3	100	150	100	
L4	250	250	250	

適用機種

FDCXP803HM

形 式 FDC

名 称 室外機外形図 (OUTLINE)

発行所 笠原

図 番 PCA001Z497

訂 符 1/1

業 別