

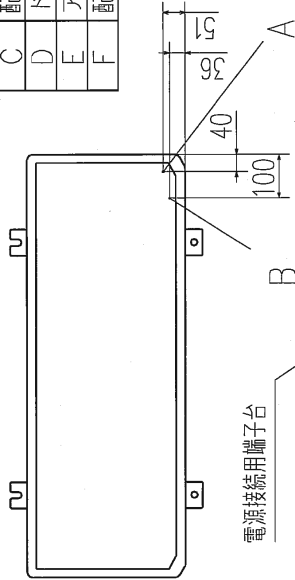
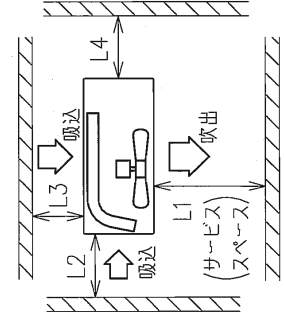
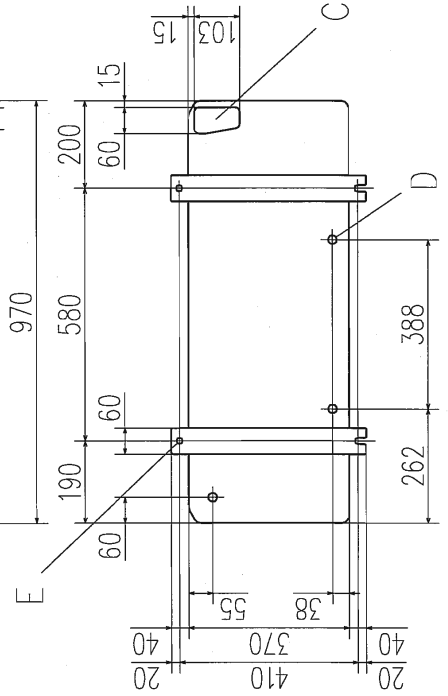
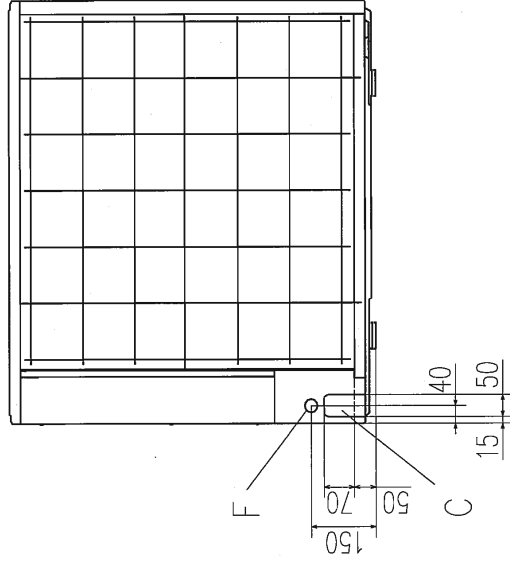
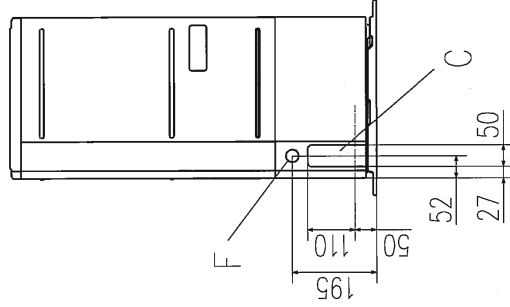


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 φ30 3ヶ所

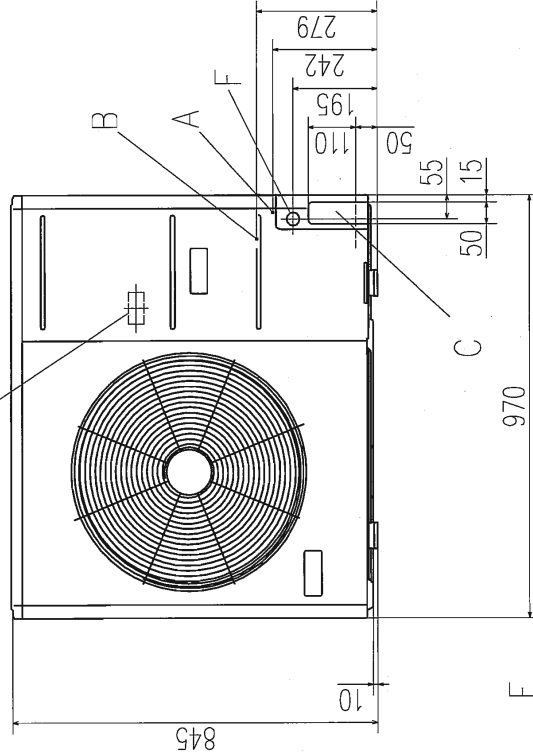

電源接続用端子台

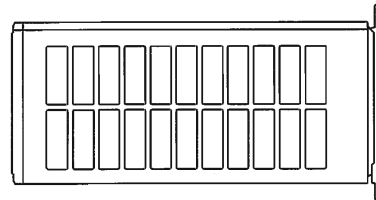

据付最小スペース

据付例			
	I	II	III
寸	L1 開放	開放	500
	L2 300	5	開放
法	L3 150	300	150
	L4 5	5	5

適用機種

FDCXP1123HM, 1403HM

形式 FDC

発行者 笠原 名 称 室外機外形図 (OUTLINE)

図 番 PCA001Z498 訂 符 1/1

注 (1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。

アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。