
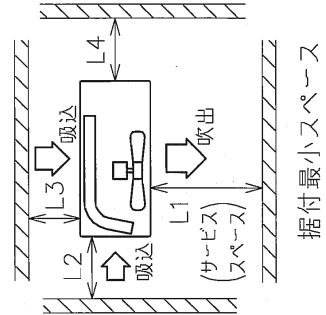
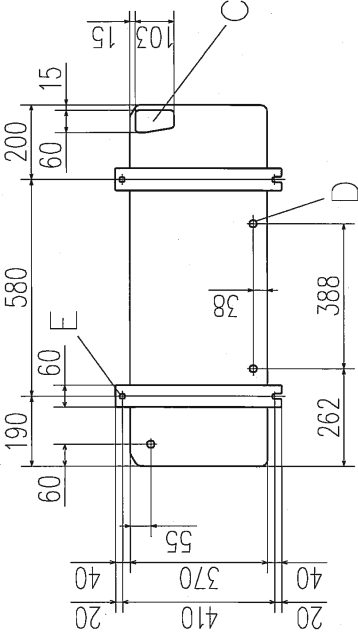
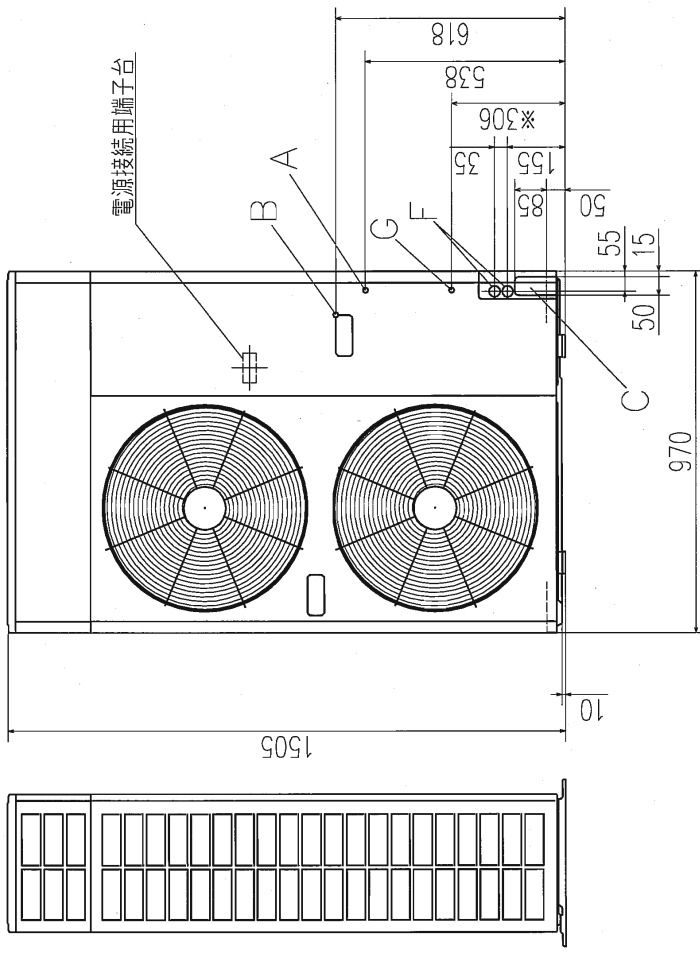


記号	内 容
A	冷媒ガス側付属配管接続口 $\phi 19.05$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴
E	アンカーボルト用穴
F	配線取出口
G	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 25.4$ (ろう付)

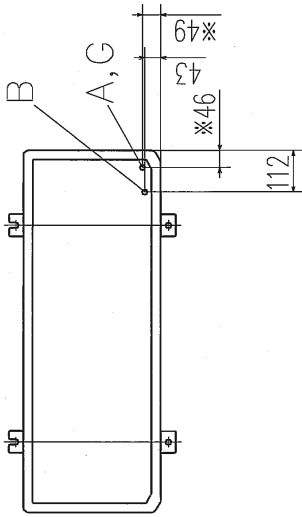

寸法	I	II	III
L1	開放	開放	500
L2	300	5	開放
L3	150	300	150
L4	5	5	5

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニッツは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニッツ上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニッツ高さ以下としてください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。
 (7) 冷媒ガス配管は付属の $\phi 25.4$ 接続用配管を使用し、現地配管と接続してください。
 (8) ※は $\phi 25.4$ 接続用付属配管接続位置を示します。

適用機種 FDCXP2243HM, 2803HM

形式 FDC

発行者 笠原 071203 PCA001Z499

名称 室外機外形図

図番 1/1