
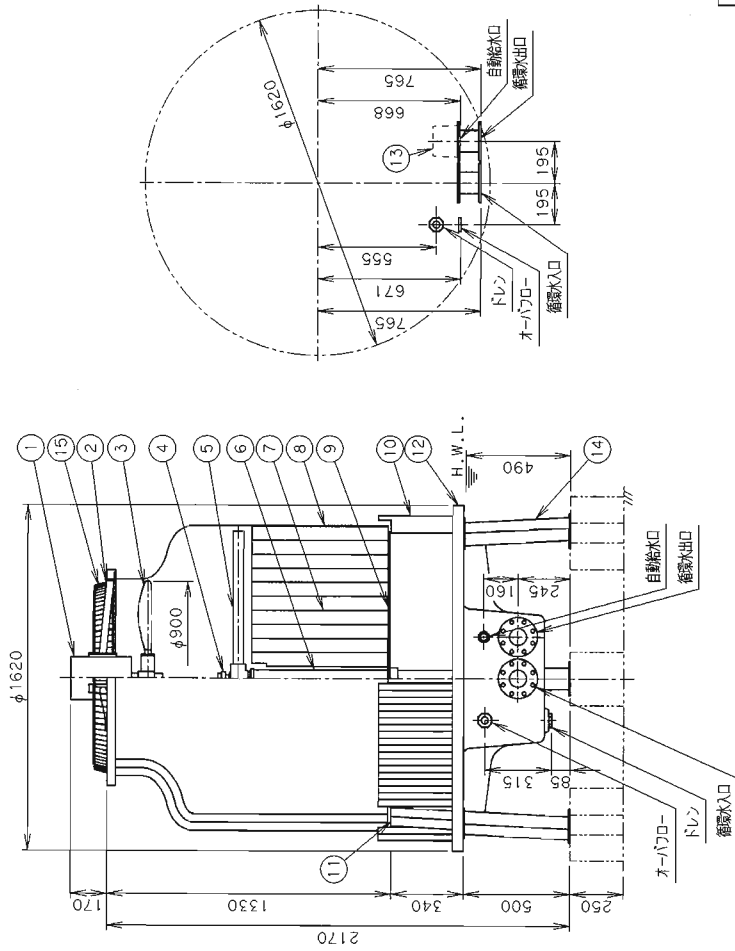


表 1-1 續

項目 仕様	冷却能力		入口温度 ℃	出口温度 ℃	昇冷温度 ℃	水量 L/min	モータ kW×P×台数	電圧値〔A〕 50Hz 60Hz 200V 200V	駆動 方式	ファン 直径 mm/min	配 管 サ イ ズ				給排水圧力	重 量 (kg)					
	kW										配管水 入口	配管水 出口	オーバ フロー	自動 給水口		P.C.D. 数	製品重量	要設置量			
1424	181.4	37	32	27	520	1.5×6×1	7.4	6.8	直結	900	280	80A	80A	25A	25A	15A	0.02~0.3	3	1575	158	328

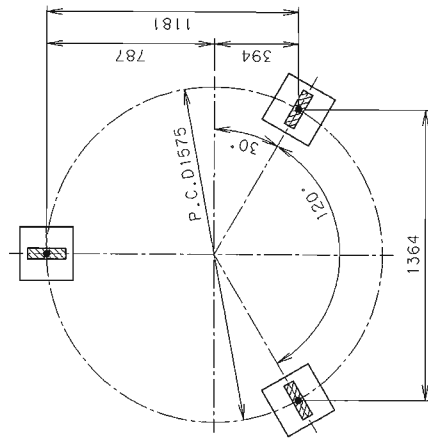

(州)

1. 冷房は4時間以内における冷房作業の火気類が冷却装置に付随しないようご注意ください。
2. 給湯水入口及び冷口配管はフランジ（JIS 10K相当）、その他の配管はソケット（G）を使用します。配管接続口にはフレキ管を誤けるなどして無理な強度をかけるようにしてはなりません。
3. 循環水入口側配管にストレーナを取付けられるよう希望致します。
4. 基礎レベルは出るべき水水平に竣工願います。
5. 基礎ホルンは排水・配管・配線等に接続します。
6. 基礎ホルンは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8(m/s²), 垂直 4.9(m/s²)

刑
準
則

機型指定	型式		MT-40E		平成16年 7月28日 三角 法	B-3040039
機型指定	名称		冷却塔図及び基礎希望図			
承認	承認	調査	設計	作図	   	
三菱重工業株式会社						

コンクリート基礎詳細