
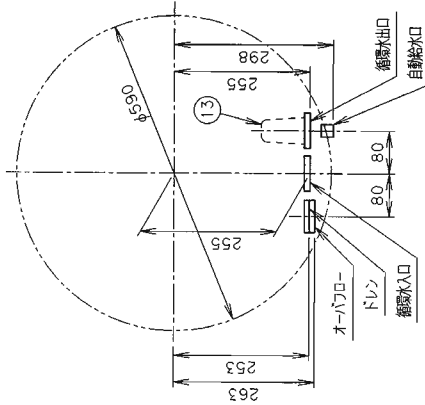
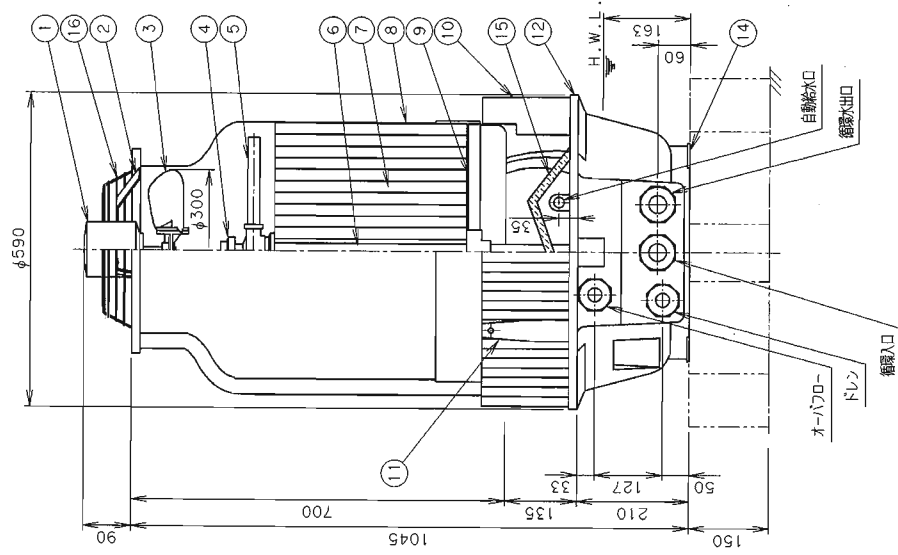
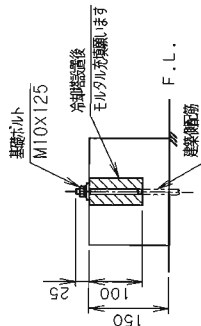



冷 却 塔 仕 様 一 覧 表

項目 仕様	冷却能力		モータ		水量		電流値(A)		駆動 方式	ファン		風量 m³/min	配管サイズ			補給水圧力		基礎		質量(kg)			
	kW	℃	入口温度	出口温度	最高温度	L/min	℃	50Hz		60Hz	直径		回転	管径 入口	管径 出口	オーバ フロー	自動 給水口	MPa	数	P.C.D.	製品質量	選装質量	
0482	13.60		37	32	27	39		0.05x4x1	0.45	0.45	直結	300	25	25A	25A	20A	20A	15A	0.02~0.3	3	440	18	36

品番	部 品 名 称	材 質	科 類	個 数	備 考
1	モータ			1	冷却塔用
2	モータステー	鉄鋼		1組	溶融亜鉛めっき
3	ファン	ガラス繊維強化AS樹脂		1組	低騒音型
4	スプリングラバーヘッド	ポリアセタール樹脂		1	
5	散水パイプ	硬質塩化ビニル樹脂		1組	
6	立上りパイプ	硬質塩化ビニル樹脂		1	
7	充てん材	硬質塩化ビニル樹脂		1組	
8	ケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂		1組	
9	充てん材受	硬質塩化ビニル樹脂		1組	
10	ルーバ	ポリプロピレン樹脂		1組	
11	通風口支柱	ポリプロピレン樹脂		1組	
12	下部水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂		1組	
13	ストレーナ	ポリエチレン樹脂		1組	
14	脚プレート	鉄鋼		1組	溶融亜鉛めっき
15	消音マット	塩化ビニレン樹脂、塩化ニル樹脂		1組	
16	ファンガード	SUS304		1	

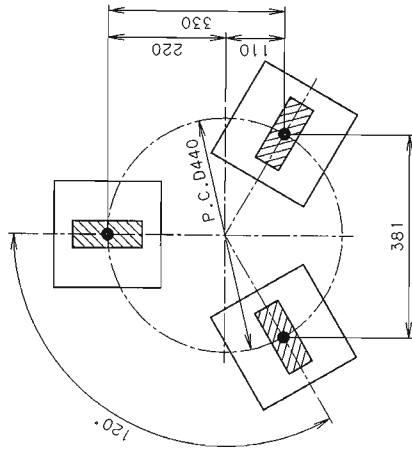

(注)

- 冷却塔周囲に於ける溶接作業等の火は源が冷却塔に付着しないようご注意ください。
- 循環水入口及び出口配管はソケット(C)を使用致します。
配管接続口にはフレキ等を設けるなどして無理な荷重をかけないようにしてください。
- 循環水入口側配管にストレーナを取付けられるよう希望致します。
- 基礎レベルは出来るだけ水平に施工願います。
- 基礎ボルトは建築基準法に準拠願います。
- 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8(m/s²), 垂直 4.9(m/s²)

低 騒 音 型

コンクリート基礎詳細

製造元	名称	承認	調査	設計	作図	型式	図番
	冷却塔及び基礎希望図					MT-3ES	
						平成20年 6月10日	
						三 角 法	
						B-3040055-01	

三菱重工業株式会社

来 歴