
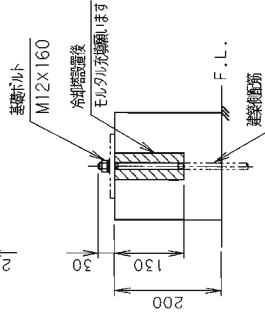

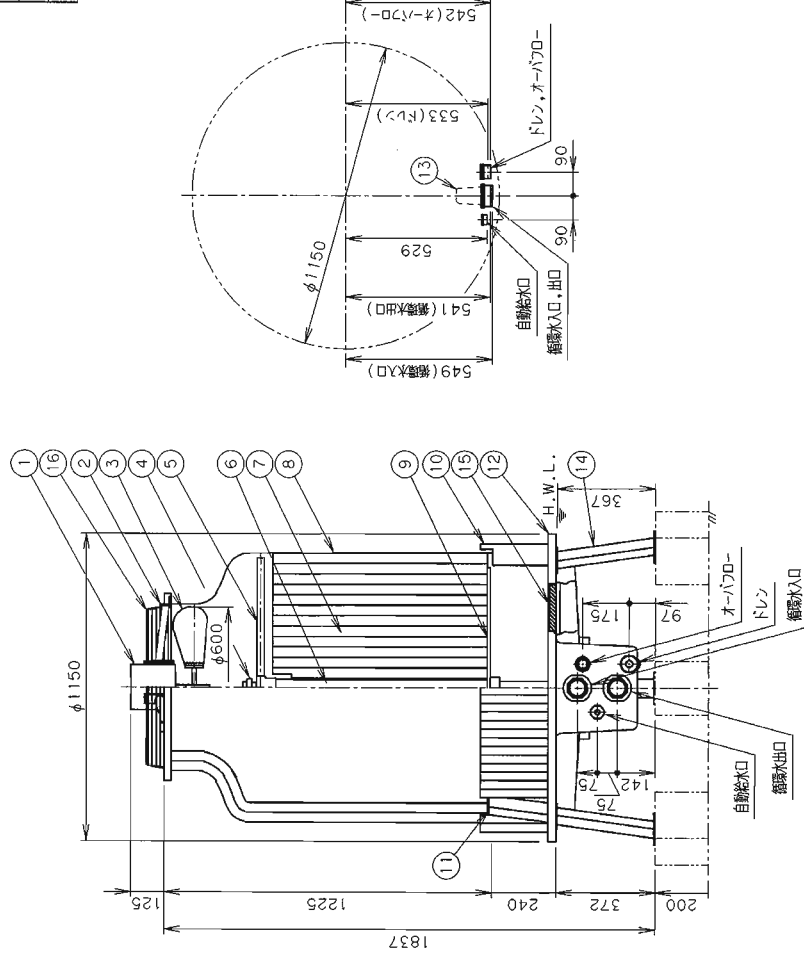


表 號	一	表 數	位 置	指 示	分
--------	---	--------	--------	--------	---

項目 仕様	冷却能力		入口温度	出口温度	凝結温度	水量	モータ	電流値(A)	駆動方式	ファン径	風量	配管サイズ			凝結水圧力	基礎	質量(kg)						
	kW		℃	℃	℃	L/min	kW×P×台数	50Hz 200V	60Hz 200V	φ	m³/min	凝結水 入口	蒸気水 出口	オーバ フロー	自動 給水口	数	P.C.D.	製品質量	運転質量				
1005	90.70		37	32	27	260	0.4×6×1	2.2	2.1	垂直	600	123	50A	50A	25A	25A	15A	0.02~0.3	MPa	3	1210	95	170

品番	部 品 名 称	材 料	個 数	備 考
1	モータ		1	外母管用
2	モーターステー	鉄鋼、銅管	1組	溶融亜鉛めっき
3	ファン	ガラス繊維強化AS樹脂	1組	低騒音型
4	スプリングラベッド	ポリアセタル樹脂	1	
5	取水パイプ	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
6	立上りパイプ	硬質塩化ビニル樹脂	1	
7	充てん材	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
8	本体	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
9	充てん材受	鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
10	ルーバ	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
11	通風口支柱	鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
12	下部水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
13	ストレーナ	ポリエチレン樹脂	1組	
14	脚	鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
15	消音マット	強化ビニレン樹脂、塩化ビニル樹脂	1組	
16	ファンガード	SUS304	1	

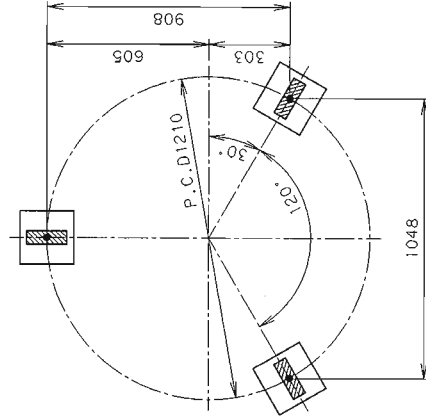

コンクリート造 2階建 鉄骨造 2階建

(州)

1. 冷卻塔周囲に於ける清排水等の火花類が冷卻塔に付着しないようご注意ください。
2. 配管接続口及び出口配管はソケット（G）を使用致します。
配管接続口にはフレキシ管を設けるなどして無理な荷重を付けないようにしてください。
3. 循環水入口配管にストレーナを取付けられるよう希望致します。
4. 基礎レベルは出来るだけ水平に施工願います。
5. 基礎ポルトは建築規格基準に絡結願います。
6. 基礎ポルトは付属してありません。

耐震仕様 水平 9.8(m/s²), 垂直 4.9(m/s²)

低 區 高 利

図面名称	冷却塔図及基礎希望図					製圖者	三 角 法	平成20年 6月10日	MT-20ES	製圖機
名称	承認	調査	設計	作図						
三菱重工業株式会社						B-3040060-01				

[illegible]