
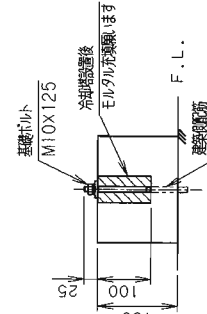





冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度		出口温度		送風速度 ℃	水量 L/min	モータ KW×PX台数	電流値(A) 50Hz 60Hz 200V 200V	駆動方式 直結	ファン 直径 300	風量 m³/min	配管サイズ			基礎 P.C.D. 数	質量(kg)
		℃	℃	℃	℃								循環水 入口	オーバー フロ	ドレン 出口		
0482	9.070	37	32	27	26	0.015×4×1	26	0.015×4×1	200V 200V	直結	300	15	25A	25A	20A	3	17

品番	部品名称	材料	数量	備考
1	モータ		1	冷却塔用
2	モータステー	鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
3	ファン	ガラス繊維強化AS樹脂	1組	超低騒音型
4	スプリングラヘッド	ポリアセタル樹脂	1	
5	散水パイプ	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
6	立上りパイプ	硬質塩化ビニル樹脂	1	
7	布てん材	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
8	ケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
9	充てん材受	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
10	ルーバ	ポリプロピレン樹脂	1組	
11	通風口支柱	ポリプロピレン樹脂	1組	
12	下部水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
13	ストレーナ	ポリエチレン樹脂	1組	
14	脚プレート	鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
15	消音マット	塩化ビニル樹脂、塩化ニル樹脂	1組	
16	ファンガード	SUS304	1	

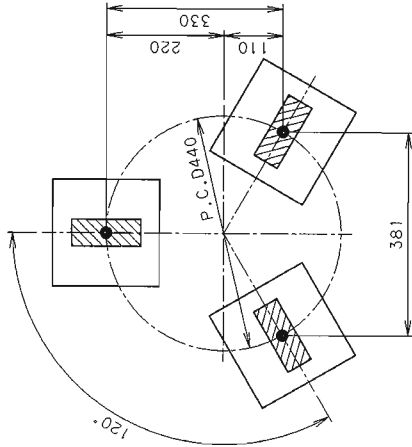

コンクリート基礎詳細

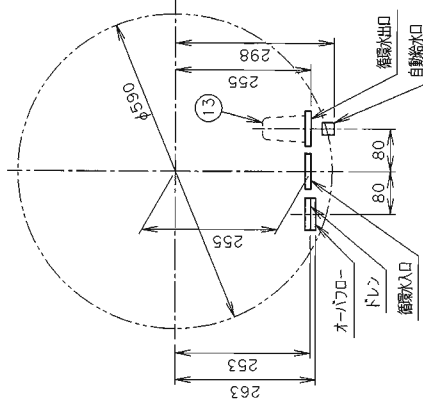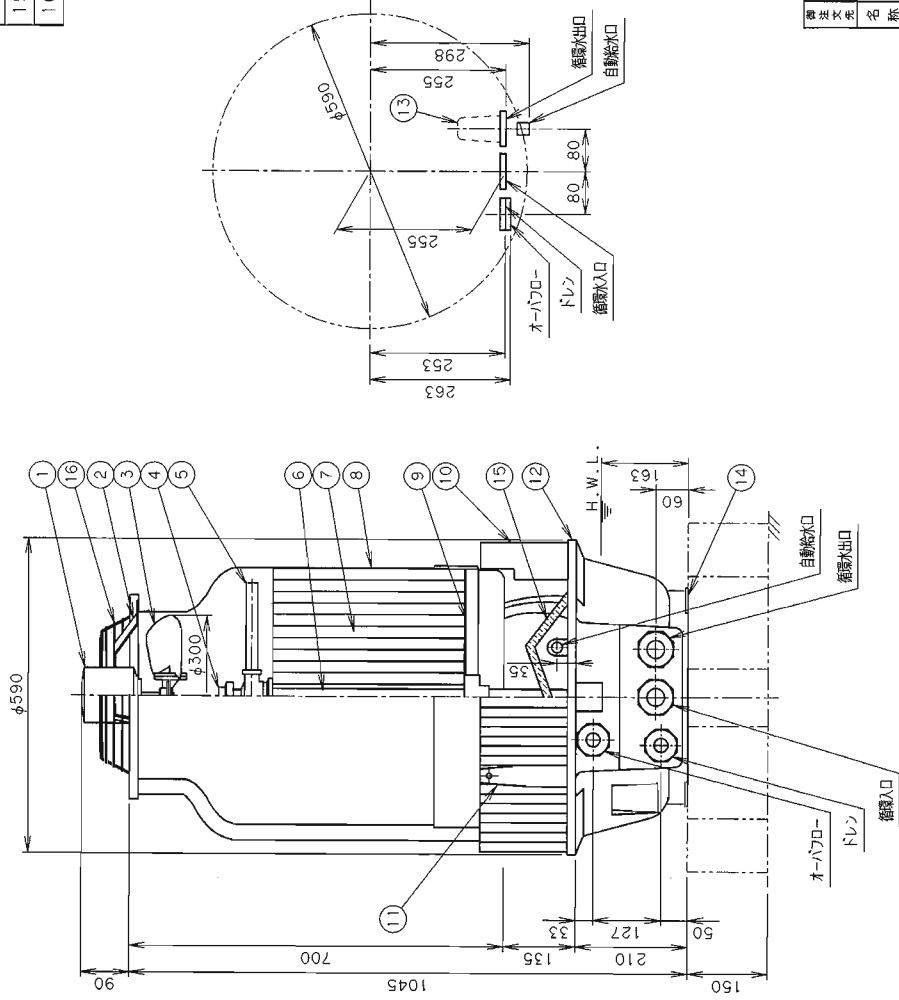

- (注)
- 冷却塔周囲に於ける溶接作業等の火花類が冷却塔に付着しないようご注意ください。
 - 循環水入口及び出口配管はシケット(G)を使用致します。配管接続口にはフレキ等を設けるなどして無理な荷重をかけないようご注意ください。
 - 循環水入口側配管にストレーナを取付けられるよう希望致します。
 - 基礎レベルは出来るだけ水平に施工願います。
 - 基礎ボルトは建築関係者に締結願います。
 - 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8(m/s²), 垂直 4.9(m/s²)

超低騒音型

図名		図番	
冷却塔図及び基礎希望図		MT-2ESS	
作成		平成20年 6月10日	
承認		三角 法	
三菱重工業株式会社		B-3040081-01	