
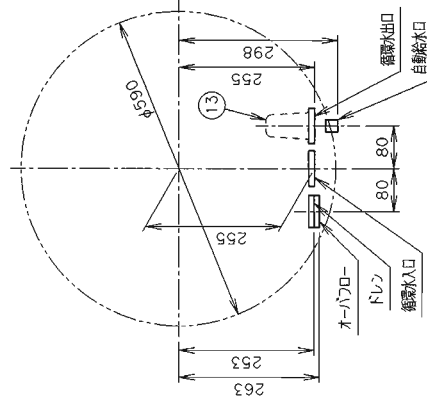
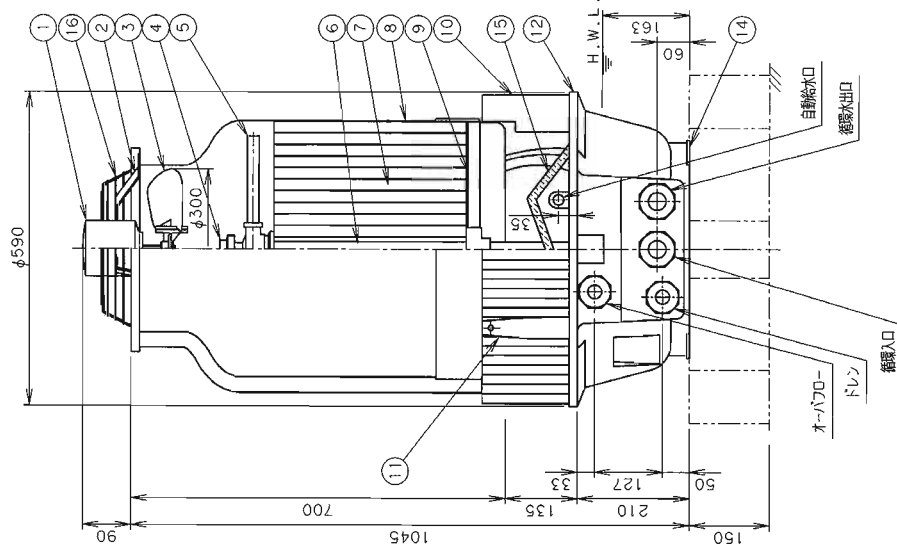


收 費 一 條 仕 指 定 年

項目 仕様	冷却能力		入口温度	出口温度	蒸发温度	水量	モータ		電流値(A)		駆動方式	ファン	風量		配管サイズ				補給水圧力		基礎		質量(kg)	
	kW		℃	℃	℃	L/min	kW	P×台数	50Hz	60Hz	200V	200V	直径	m³/min	配管水入口	配管水出口	オーバードレン	自動給水口	MPa	数	P.C.D.	製品質量	運送質量	
0482	13.60		37	32	27	39	0.04×0.4×1	0.35	0.38	直結	300	25	25A	25A	20A	20A	15A	0.02~0.3	3	440	18	36		

品名	部 品 名 称	材	料	個数	備 考
1	モータ			1	冷却器用
2	モーターステア	鉄鋼		1組	空機型めっさ
3	ファン		ガラス繊維強化AS樹脂	1組	超低温型
4	スプリングラヘッド		ポリアセタル樹脂	1	
5	散水パイプ		硬質塩化ビニル樹脂	1組	
6	立上りパイプ		硬質塩化ビニル樹脂	1	
7	床てん材		硬質塩化ビニル樹脂	1組	
8	ケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
9	床てん树受		硬質塩化ビニル樹脂	1組	
10	ルーパ		ポリプロピレン樹脂	1組	
11	通風口支柱		ポリプロピレン樹脂	1組	
12	下部水櫃		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
13	ストレーナ		ポリエチレン樹脂	1組	
14	脚プレート	鉄鋼		1組	空機用めっさ
15	消音マット		塩化ビニレン樹脂、塩化ニル樹脂	1組	
16	ファンガード		SUS304	1	

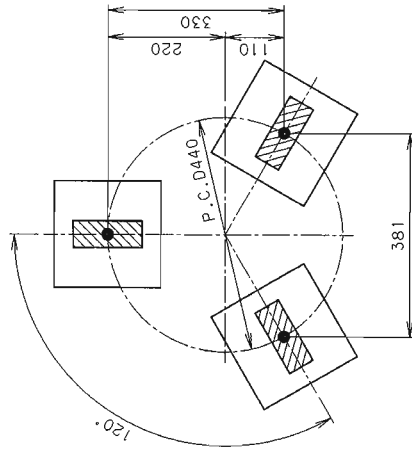

(州)

1. 冷埋塔は、中国に於ける冷埋塔と同等の冷埋塔に付属しないようご注意願います。
2. 循環水フロア及び出口配管にソケット（G）を使用致します。
配管接続にはワッシャー等を通けるなどして無应力荷重を付けないよう
にしてください。
3. 循環水フロア側配管にストレーナを取付けられるよう希望致します。
4. 基礎レベルは出来るだけ水平に施工願います。
5. 基礎ポルトは建築現場に納品致します。
6. 基礎ポルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8(m/s²), 垂直 4.9(m/s²)

超 低 臨 臨 高 科

圖名及比例	冷却塔圖及基礎希望圖					圖名	B-3040082-01
製圖日期	型式					三角法	
MT-3ESS						平成20年 6月10日	
承認	調查	設計	作圖	   			
三菱工業株式							

[illegible]