

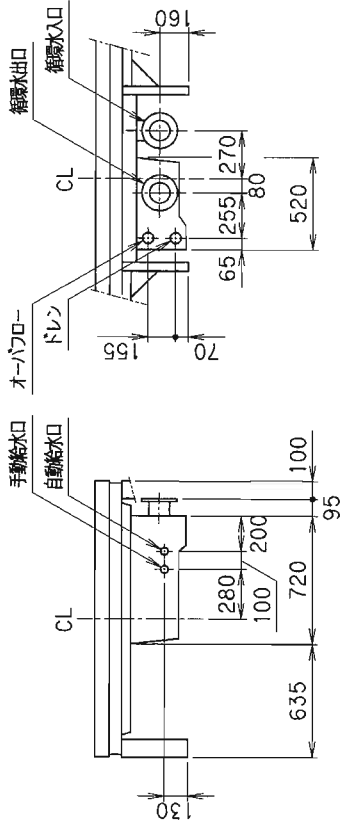
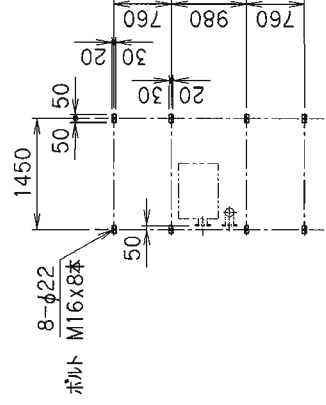


冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力		入口温度/出口温度/送風速度		水量	モータ(総値)	電流値 (A)		駆 動		ファン		配管サイズ (A)				補給水圧力		質量 (kg)				
	kW		℃	℃	m³/h	kW×P×台数	50Hz/200V	60Hz/200V	方式	直径×台数	直結	φ1200x1	直結	100x1	箱型水出口	箱型水出口	ドレン	手配水口	自給水口	MP a	製品質量	運搬質量	
212151D						1.5x12x1	13.8	13.2							100x1	100x1	40x1	40x1	25x1	25x1	0.03~0.3	490	1190
						1.5x14x1																	



配管廻り詳細図

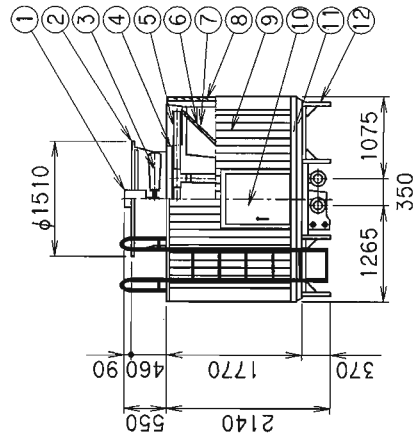

冷却塔外觀色：マンセルN-7

品番	品名	材	料	個数	備	要
1	モータ			1	冷却塔用	
2	ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
3	ファン		耐食アルミ合金铸件	1		
4	上部取水槽		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
5	内部配管		硬質塩化ビニル樹脂	1組		
6	本体骨組		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
7	充塞材		硬質塩化ビニル樹脂	1組		
8	ルーバ		硬質塩化ビニル樹脂	2面		
9	外板		硬質塩化ビニル樹脂	2面		
10	点検口		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		830Hx650W
11	下部水槽(テーパー付)		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
12	下部フレーム		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
13	梯子		鉄鋼・鋼管	1		溶融亜鉛めっき

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
 - 循環水入口及び出口配管(EPTゴム)はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット(短じ)を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
 - 基礎ボルトは付属しておりません。
- 耐震仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型

製造元	名称	型式	MTU-75KSD
承認	調査	設計	作図
平成	20年	6月10日	NTS
図	番	C-3070696-01	

脚プレートボルト穴位置図