

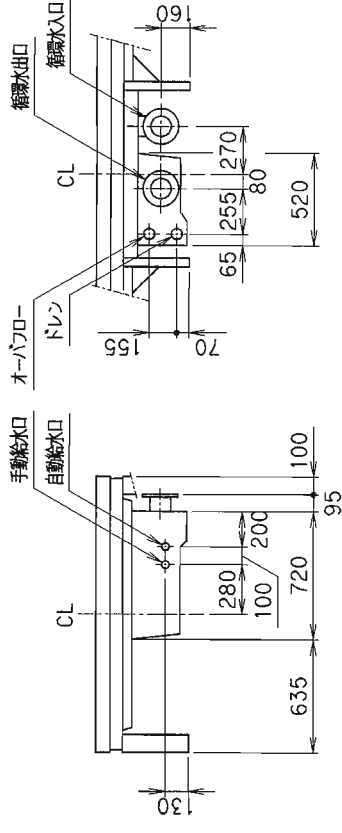
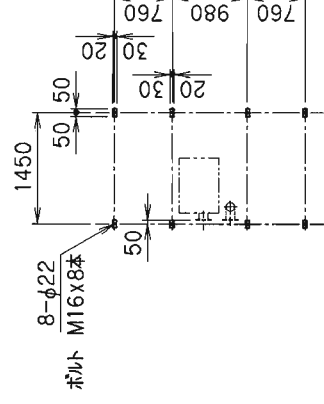


冷却塔仕様一覧表

| 項目<br>仕様 | 冷却能力<br>kW | 入口温度<br>℃ | 出口温度<br>℃ | 水量<br>m <sup>3</sup> /h | モータ(総形)<br>kW×P×台数 | 電流値(A) | 駆動<br>方式 | ファン<br>直径×台数 | 配管サイズ(A) |       |      |      | 締結圧力<br>MPa | 質量(kg) |      |
|----------|------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------|----------|--------------|----------|-------|------|------|-------------|--------|------|
|          |            |           |           |                         |                    |        |          |              | 手給水口     | 自動給水口 | ドレン  | 手給水口 |             | 製品質量   | 運搬質量 |
| 2122210  |            |           |           | 2.2x10x1                | 14.6               | 16.6   | 直結       | φ1200x1      | 100x1    | 100x1 | 40x1 | 25x1 | 0.03~0.3    | 500    | 1200 |
|          |            |           |           |                         |                    |        |          |              | 100x1    | 100x1 | 40x1 | 25x1 |             |        |      |



配管廻り詳細図

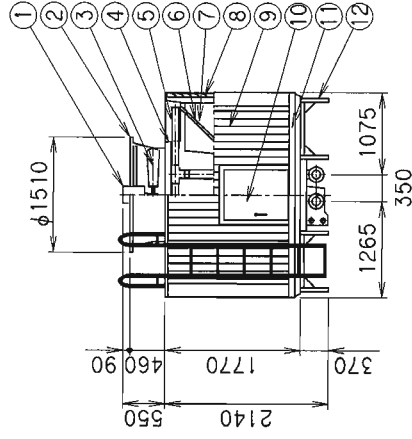

| 品番 | 品名          | 材 | 料               | 個数 | 備    | 要         |
|----|-------------|---|-----------------|----|------|-----------|
| 1  | モータ         |   |                 | 1  | 冷却塔用 |           |
| 2  | ファンケーシング    |   | ガラス繊維強化ポリエスチル樹脂 | 1  |      |           |
| 3  | ファン         |   | 耐食アルミ合金鋳物       | 1  |      |           |
| 4  | 上部散水槽       |   | ガラス繊維強化ポリエスチル樹脂 | 2  |      |           |
| 5  | 内部配管        |   | 硬質塩化ビニル樹脂       | 1組 |      |           |
| 6  | 本体骨組        |   | 鉄鋼              | 1組 |      | 溶融亜鉛めっき   |
| 7  | 充填材         |   | 硬質塩化ビニル樹脂       | 1組 |      |           |
| 8  | ルーバ         |   | 硬質塩化ビニル樹脂       | 2面 |      |           |
| 9  | 外板          |   | 硬質塩化ビニル樹脂       | 2面 |      |           |
| 10 | 点検口         |   | ガラス繊維強化ポリエスチル樹脂 | 1  |      | 830Hx650W |
| 11 | 下部水槽(テーパー付) |   | ガラス繊維強化ポリエスチル樹脂 | 1  |      |           |
| 12 | 下部フレーム      |   | 鉄鋼              | 1組 |      | 溶融亜鉛めっき   |
| 13 | 梯子          |   | 鉄鋼・網管           | 1  |      | 溶融亜鉛めっき   |

冷却塔外観色: マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
- 箱内水入口及び出口配管(EPTゴム)はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット(編み)を使用致します。  
配管接続口には無理な荷重を掛けない様にして下さい。
- 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8(m/s<sup>2</sup>) 垂直 4.9(m/s<sup>2</sup>)

|         |
|---------|
| 低騒音型    |
| 内部配管型   |
| ユニット搬入型 |

| 製造元       |    | 型式 |    | MTU-85KSD        |     |
|-----------|----|----|----|------------------|-----|
| 承認        | 調査 | 設計 | 作図 | 作図月日             | 尺 度 |
| 白丸        | 白丸 | 白丸 | 白丸 | 平成 20年 6月10日     | 1/- |
| 白丸        | 白丸 | 白丸 | 白丸 | 20年 6月10日        | NTS |
| 三菱重工業株式会社 |    |    |    | 図 番 C-3070697-01 |     |

脚プレートボルト穴位置図

|   |   |
|---|---|
| 来 | 産 |
|---|---|