

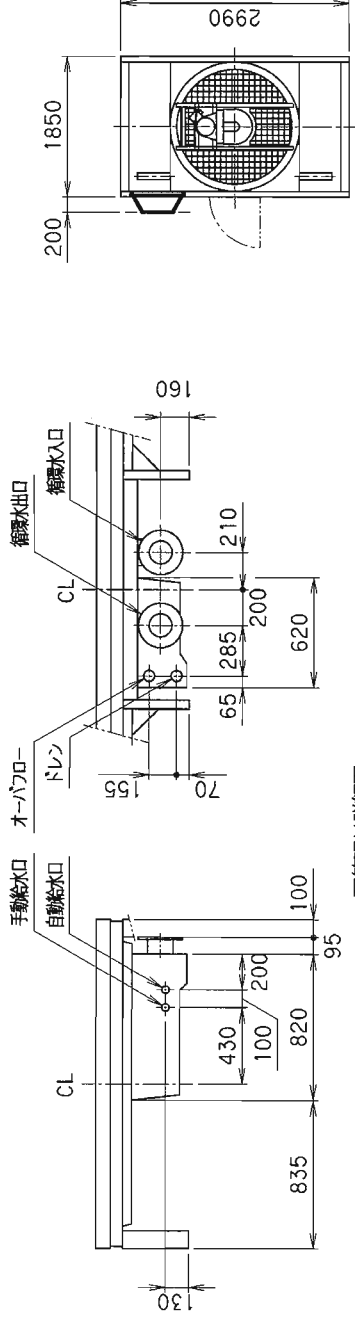


冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	送風量 m³/h	モータ kW×P×台数	電流量 A	駆動 方式	ファン 直径×台数	配管サイズ (A)				補給水圧力 MPa	質量 (kg)	
									オーパロー	ドレン	手動給水口	自動給水口		製品質量	運搬質量
3.15221D				2.2x4x1	10.6	9.8	ベルト	φ1500x1	40x1	40x1	25x1	25x1	0.03~0.3	580	1500

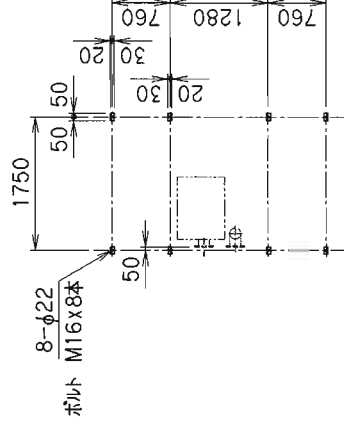

配管廻り詳細図

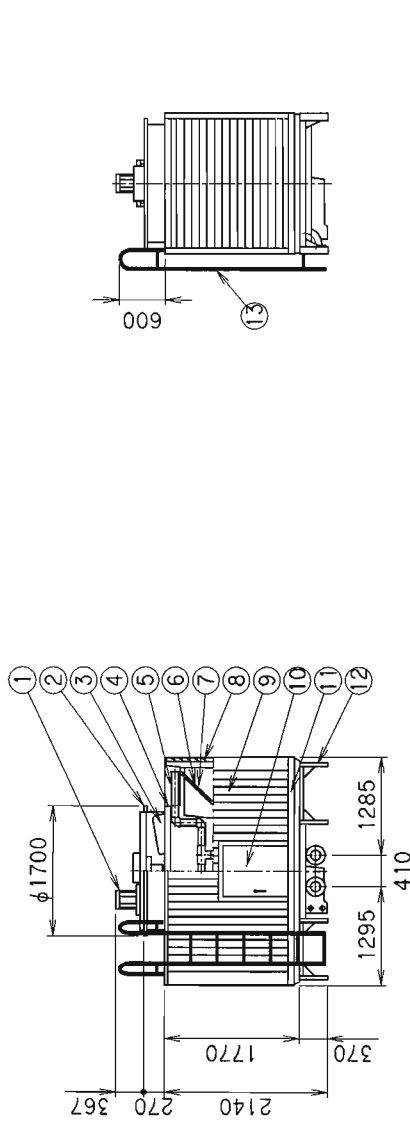

脚プレートボルト穴位置図

品番	品名	材	料	個数	備	要
1	モータ			1		冷却塔用
2	ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
3	ファン		耐食アルミ合金鋳物	1		
4	上部取水槽		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
5	内部配管		硬質塩化ビニル樹脂	1組		
6	本体骨組		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
7	充填材		硬質塩化ビニル樹脂	1組		
8	ルーパ		硬質塩化ビニル樹脂	2面		
9	外板		硬質塩化ビニル樹脂	2面		
10	点検口		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		830Hx650W
11	下部水槽 (テーパー付)		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
12	下部フレーム		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
13	梯子		鉄鋼・鋼管	1		溶融亜鉛めっき

冷却塔外觀色: マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
- 給排水口及び出口配管 (EPTゴム) はJIS10K相当フランジ、その他の配管はシケット (短じ) を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
- 基礎ボルトは付属しておりません。

耐風仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型

製造元	三菱重工	型式	MTU-100KSD
承認	鶴木	調査	白澤
設計	白澤	作図	平成
作図月日	20年 6月10日	尺 度	1/1
第三角法	NTS	図 番	C-3070698-01
三菱重工業株式会社			