

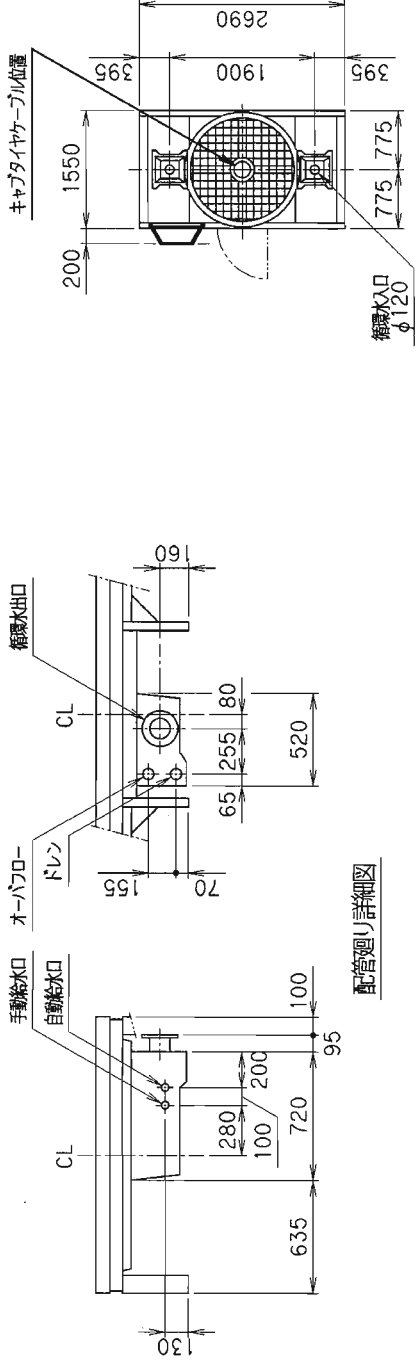
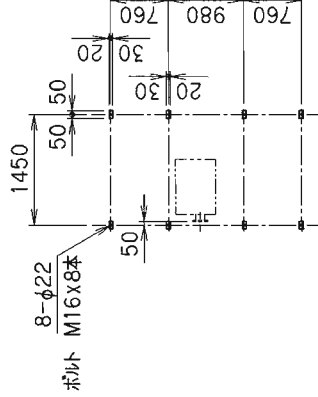


冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度/出口温度/湿球温度		水量 m ³ /h	モータ(総額) kW×P×台数	電流値 (A) 50Hz/200V 60Hz/200V	駆 動 方 式 直巻×台数	配管サイズ (A)			補給水圧力 MPa	質量 (kg)	
		℃	℃					循環水出口 100x1	オーロ- 40x1	ドレン 40x1		手動給水口 25x1	自動給水口 25x1
212151Y				1.5x12x1	13.8	13.2	直結 φ1200x1				0.03~0.3	470	1170
				1.5x14x1									



配管廻り詳細図

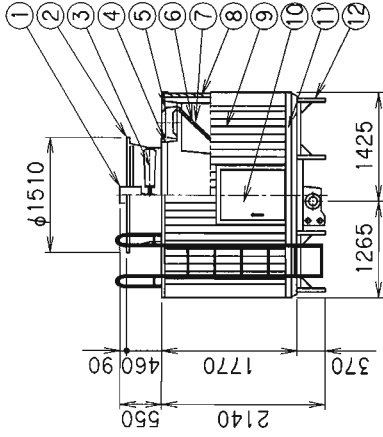

(注)

- 1. 基礎レベルは水平に施工願います。
 - 2. 循環水出口配管(EPTフォーム)はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット(短ど)を使用願います。
 - 3. 基礎ボルトは付属しておりません。
- 耐震仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

低騒音型
外部配管型
ユニット搬入型

製造元						図番	C-3070804-01				
承認	調査	設計	作図	作図	月日	尺 度	第三角法				
名称	冷 却 塔 図					型式	MTU-75KSY				
							平成	20年	6月10日	1/-	NTS

脚プレートボルト穴位置図