

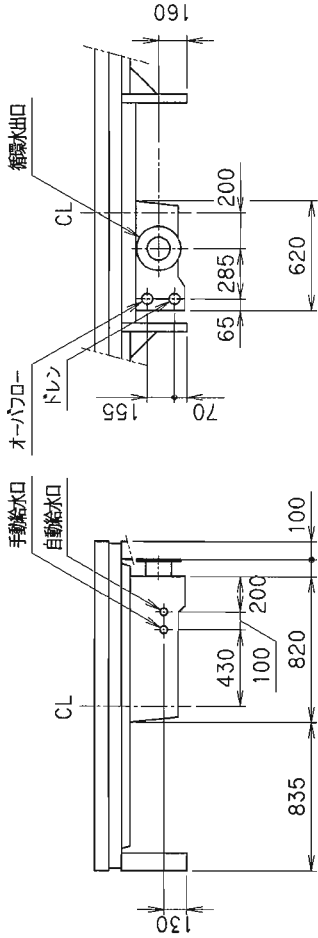
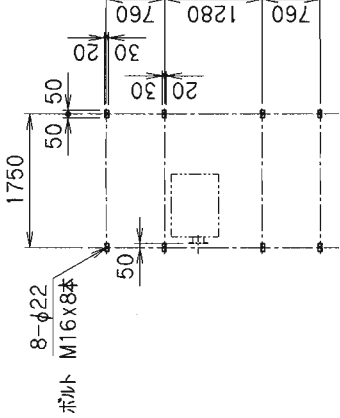



冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	水量 m ³ /h	モータ kW×P×台数	電流値 (A) 50Hz/200V 60Hz/200V	駆動 方式	ファン 直径×台数	配管サイズ (A)				補給水圧力 MPa	質量 (kg)		
									箱型水出口	オールド	ドレン	手動給水口		自動給水口	製品質量	運転質量
315371Y					3.7×4×1	16.0	15.2	ベルト φ1500×1	125×1	40×1	40×1	25×1	25×1	0.03~0.3	570	1490

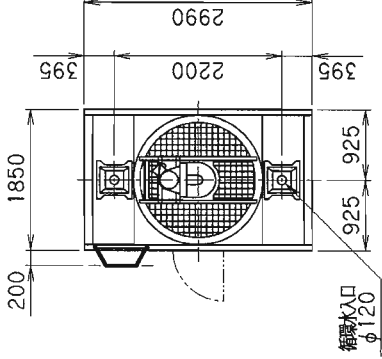

配管廻り詳細図

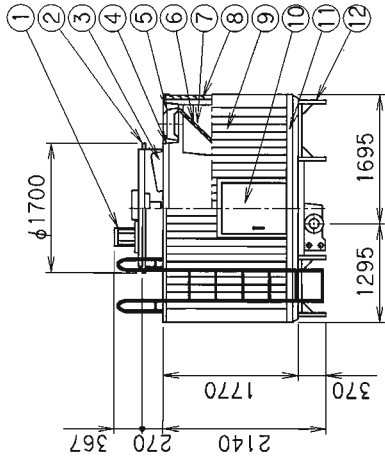

冷却塔外観色：マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
 - 箱型水出口配管 (EPTフォーム) は JIS10K 相当フランジ、その他の配管はソケット (雄ど) を使用願います。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
 - 基礎ボルトは付属しておりません。
- 設置仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

低騒音型
外部配管型
ユニット搬入型

製造元	型式	MTU-125KSY
名称	冷却塔図	
承認	調査	設計
作成	図	平成 20年 6月10日
尺 度	1/-	NTS
第三角法		
三菱重工業株式会社	図 番	C-3070807-01

脚プレートボルト穴位置図