

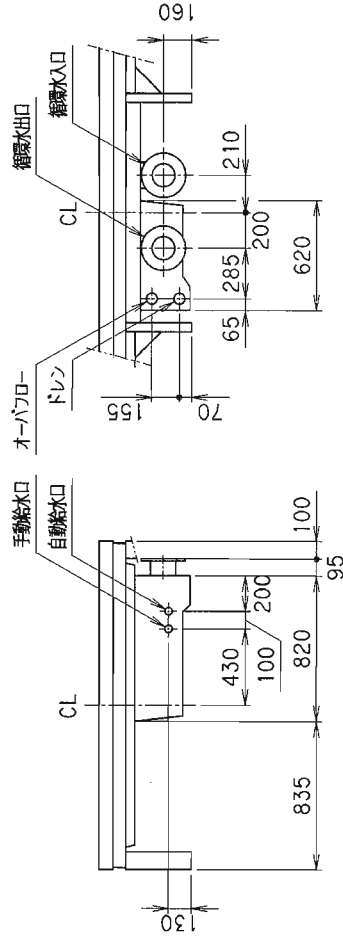
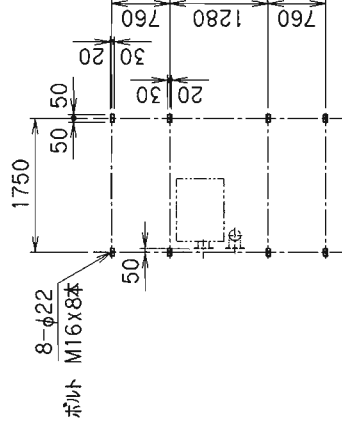



冷却塔仕樣一覽表

項目 仕様	冷熱能力		入口温度		出口温度		流量		モータ		電圧・周波数		駆動方式		ファン		配管サイズ (A)				補給水圧力		質量 (kg)	
	kW		℃	℃	℃	℃	m³/h	W×P×台数	50Hz/200V	60Hz/200V	方式	直径×台数	径×入口	径×出口	オールド	ドレン	手動	自動	MPa	製品質量	選定質量			
315221D								2.2×4×1	9.8	10.6	ベルト	φ1500×1	125×1	125×1	40×1	40×1	25×1	25×1	0.03~0.3	590	1510			

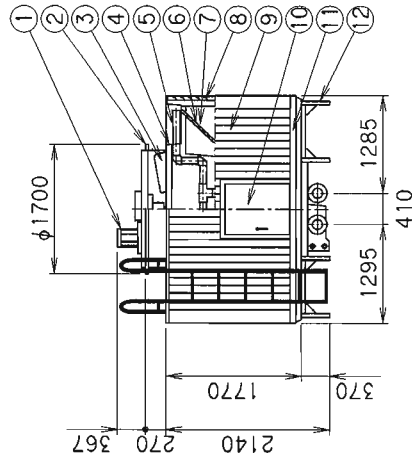

配管廻り詳細図

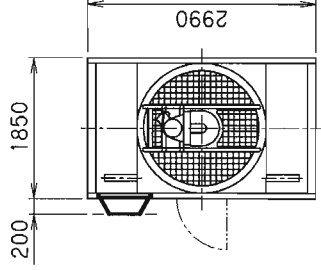

脚プレートボルト穴位置図

来 歷

品名	品名	材	料	個数	荷 要
1	モ-タ			1	冷却格用
2	ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
3	ファン		藍食アルミ合金粉物	1	
4	上置水櫃		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2	
5	内部配管		硬質強化ビニル樹脂	1組	
6	本体骨組		鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
7	充填材		硬質強化ビニル樹脂	1組	
8	ルーパ		硬質強化ビニル樹脂	2面	
9	外板		硬質強化ビニル樹脂	2面	
10	点検口		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	830H×650W
11	下部水櫃(テーパー付)		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
12	下部フレーム		鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
13	梯子		鉄鋼・鋼管	1	溶融亜鉛めっき

冷却塔外觀色：マンセルN-7

(州)

1. 基礎レベルは水平に施工します。
2. 鉛線メトロ及び吐出配管(EPTゴム)は、JIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット(塩)を使用します。
配管接続口には無理な荷重を掛けない様にして下さい。
3. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様	水平	9.8(m/s ²)	垂直	4.9(m/s ²)
------	----	------------------------	----	------------------------

科加鹽低溫

科学出版社

工ニット搬入型

製造年月	型式	MTU-100KSSD				
承認	調査	設計	作図	月日	尺度	第三角法
				平成	1/-	
				20年	6月10日	
				図	書	
三菱重工業株式会社 C-3070718-01						