

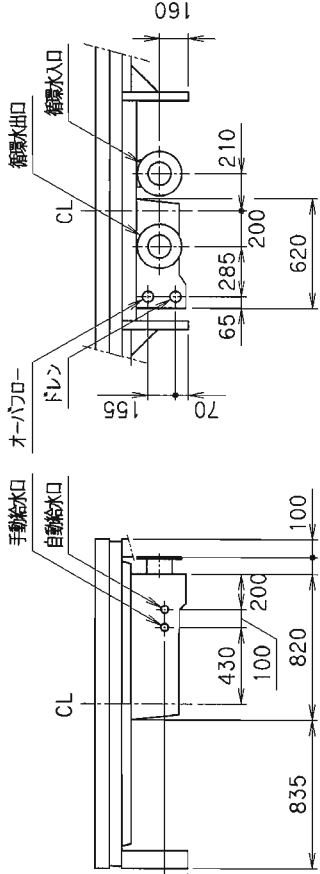
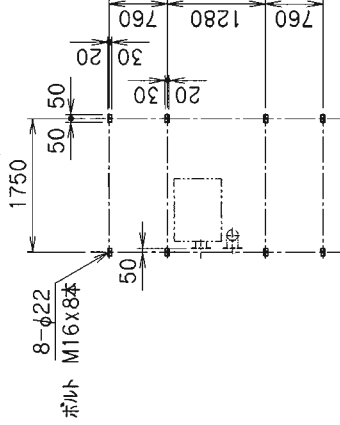


冷 却 塔 仕 様 一 覧 表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	水量 m ³ /h	モータ kW×P×台数	電流値 (A) 50Hz/200V 60Hz/200V	駆動 方式	ファン 直径×台数	配管サイズ (A)				補給水圧力 MPa	質量 (kg)	
									手動給水口	自動給水口	ドレン	オーバーフロー		製品質量	運転質量
3.15371D					3.7x4x1	16.0	15.2	φ1500x1	125x1	125x1	40x1	40x1	0.03~0.3	600	1520



配管廻り詳細図

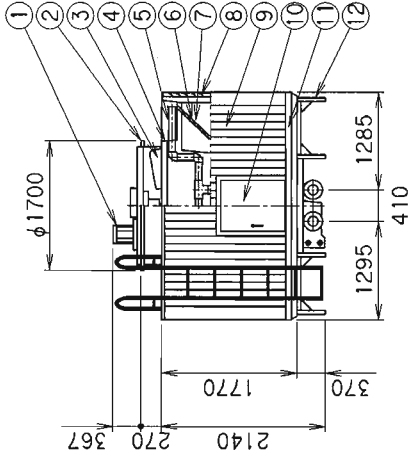

脚プレートボルト穴位置図

品番	品名	材	料	個数	備	要
1	モータ			1		冷却塔用
2	ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
3	ファン		耐食アルミ合金鋳物	1		
4	上部取水槽		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
5	内部配管		硬質塩化ニル樹脂	1組		消融距離めっき
6	本体骨組		鉄鋼	1組		
7	充填材		硬質塩化ニル樹脂	1組		
8	ルーバ		硬質塩化ニル樹脂	2面		
9	外板		硬質塩化ニル樹脂	2面		
10	点検口		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		830H×650W
11	下部水槽 (テーパー付)		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
12	下部フレーム		鉄鋼	1組		消融距離めっき
13	梯子		鉄鋼・鋼管	1		消融距離めっき

冷却塔外觀色：マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
- 循環水入口及び出口配管 (EPTゴム) はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット (短寸) を使用願います。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
- 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

- 超低騒音型
- 内部配管型
- ユニット搬入型

製造元	名称	冷却塔図	型式	MTU-125KSSD
承認	調査	設計	作図	作成
平成	20年	6月10日	NTS	第三角法
三菱重工業株式会社 図 番 C-3070719-01				