

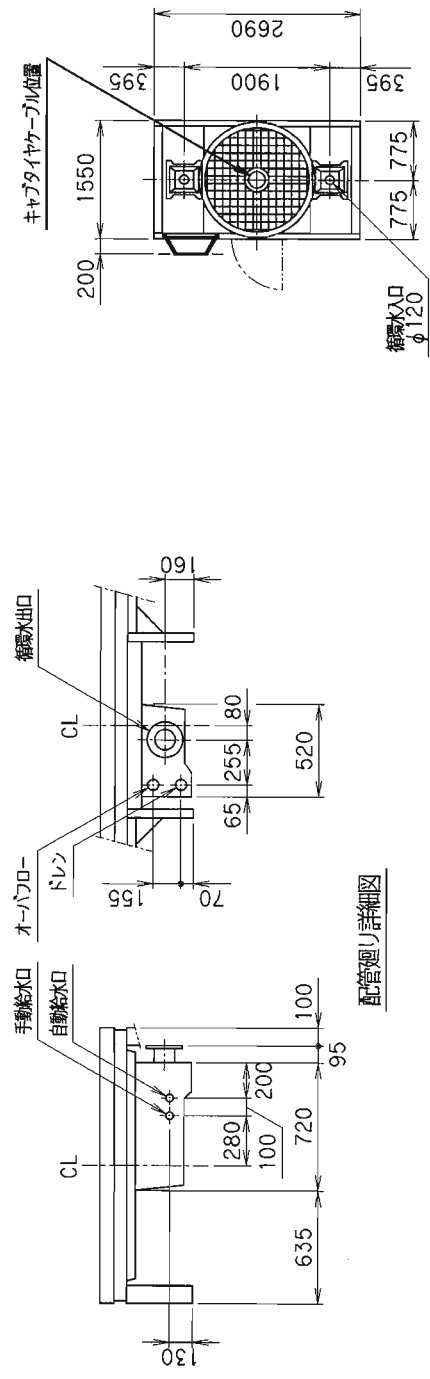
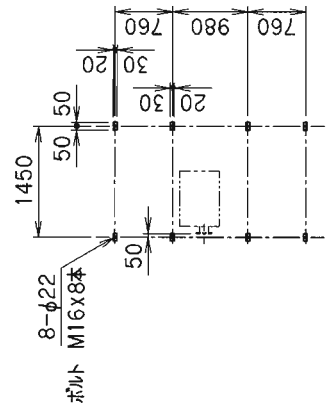


冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	水量 m ³ /h	モータ(総計) kW×P×台数	電流量(A)	駆動 方式	ファン 直径×台数	配管サイズ(A)			補給水圧力 MPa	質量(kg)	
									箱型水出口	オパロ- 40x1	ドレン 40x1	手動給水口 25x1	自動給水口 25x1	運転質量
212221Y				2.2x10x1	14.6	16.6	直結	φ1200x1	100x1	40x1	40x1	0.03~0.3	490	1190
				2.2x12x1										



配管廻り詳細図

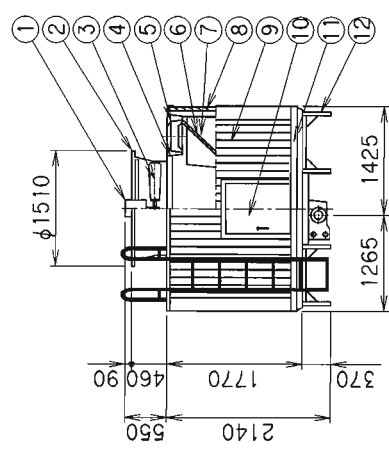

(注)
1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 箱型水出口配管(EPTゴム)はJIS10K相当フランジ、
その他の配管はソケット(短)を使用願います。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
3. 基礎ボルトは付属しておりません。
耐震仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

- 超低騒音型
- 外部配管型
- ユニット搬入型

冷却塔外觀色: マンセルN-7

製造元	三菱電機	型式	MTU-85KSSY
名称	冷却塔	作図	平成
承認	鶴木	設計	白尾
調査	鶴木	作図	平成
承	鶴木	作図	平成
度	20年	月	6月10日
尺	1/-	度	第三角法
図	NTS	番	C-3070825-01

脚プレートボルト穴位置図