

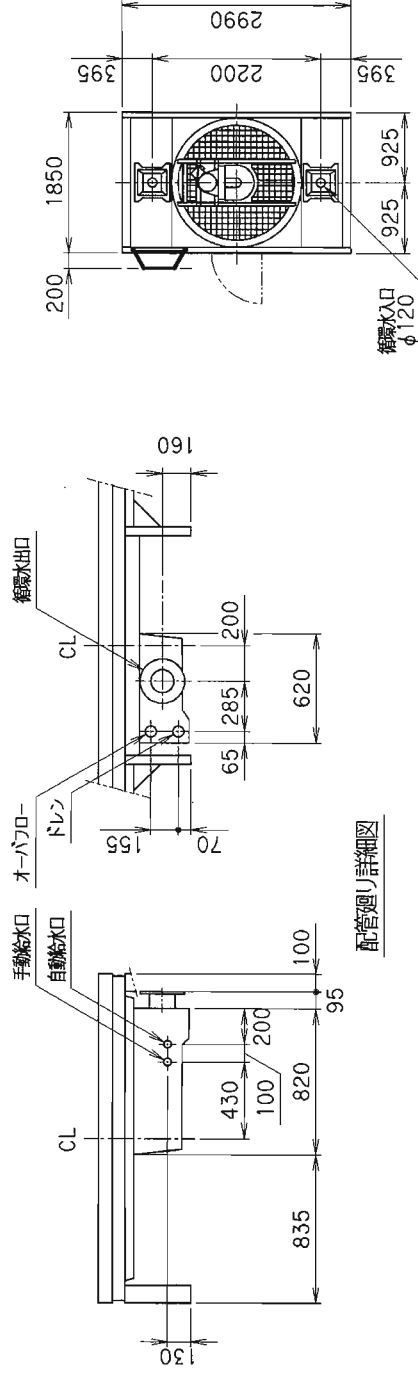
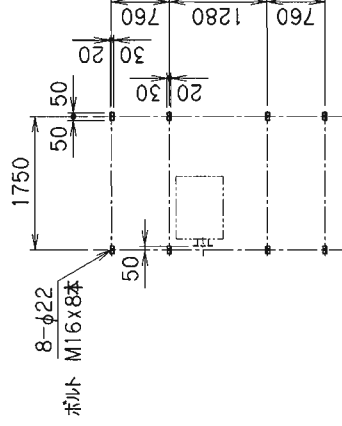


冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	水量 m ³ /h	モータ kW×P×台数	電圧値 (A) 50Hz/200V 60Hz/200V	駆動 方式	ファン 直径×台数	配管サイズ (A)				補給水圧力 MPa	質量 (kg)	
									手動給水口	自動給水口	ドレン	オーバーフロー		製品質量	運送質量
315371Y					3.7×4×1	16.0	15.2	ベルト φ1500×1	125×1	40×1	40×1	25×1	0.03~0.3	580	1500



配管廻り詳細図

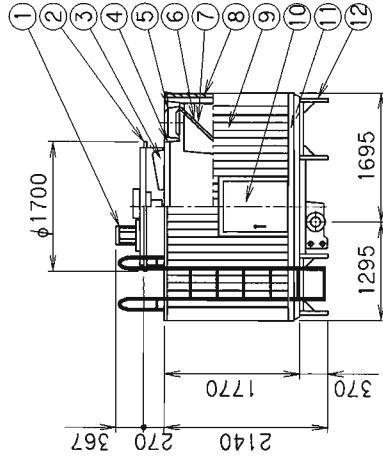

脚プレートボルト穴位置図

品番	品名	材	料	個数	備	要
1	モータ			1		冷却塔用
2	ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
3	ファン		耐食アルミ合金鋳物	1		
4	上部水槽		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
5	散水箱		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
6	本体骨組		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
7	充填材		硬質強化ニール樹脂	1組		
8	ルーパ		硬質強化ニール樹脂	2面		
9	外板		硬質強化ニール樹脂	2面		
10	点検口		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		830H×650W
11	下部水槽 (テーパー付)		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
12	下部フレーム		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
13	梯子		鉄鋼・钢管	1		溶融亜鉛めっき

冷却塔外観色: マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
- 循環水出口配管 (EPTゴム) はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット (鉛) を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
- 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

超低騒音型
外部配管型
ユニット搬入型

製造元	型式	図	番
三菱電機	MTU-125KSSY		
承認	調査	設計	作図
平成	20年	6月10日	NTS
第三	角法		
三菱重工業株式会社			
C-3070827-01			