

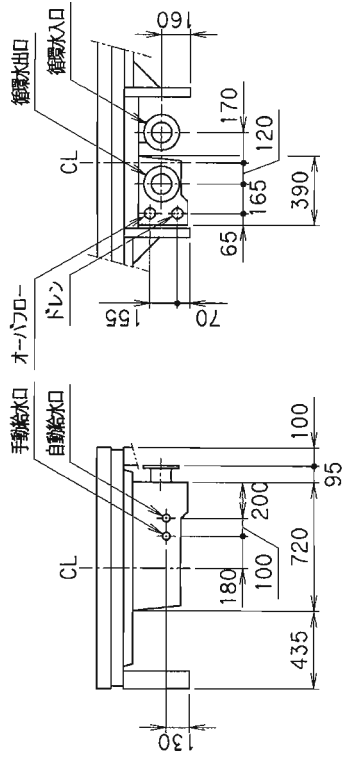
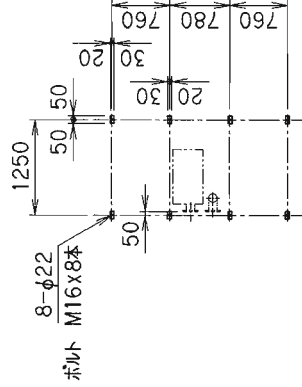


冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	水量 L/min	モータ(総計) kW×P×台数	電流値 (A) 50Hz/200V 60Hz/200V	駆 動 方式	ファン 直径×台数 直結 φ1000x1	配管サイズ (A)				補給水圧力 MPa 0.03~0.3	質量 (kg)		
									オパコ-	箱裏水出口 100x1	箱裏水入口 100x1	箱裏水出口 100x1		手動給水 25x1	自動給水 25x1	製造質量 440
1101010D					1.0x10x1	7.2	8.1	直結 φ1000x1	40x1	100x1	100x1	100x1	25x1	25x1	440	990
					1.0x12x1											



配管廻り詳細図

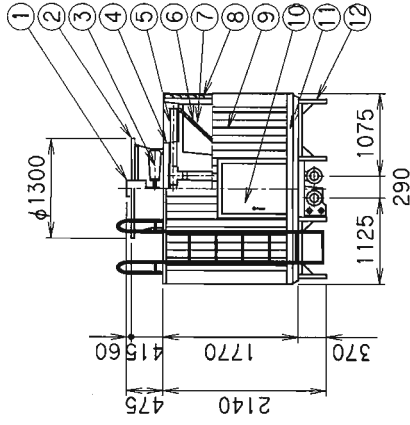

品番	品名	材	料	個数	備	要
1	モータ			1	冷却用	
2	ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
3	ファン		耐食アルミ合金製物	1		
4	上部水櫃		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
5	内部配管		硬質強化ビニル樹脂	1組		
6	本体骨組		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
7	乾選熱交換器		硬質強化ビニル樹脂	1組		
8	ルーバ		硬質強化ビニル樹脂	2面		
9	外板		硬質強化ビニル樹脂	2面		
10	点検口		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		830Hx650W
11	下部水櫃(テーパー付)		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
12	下部フレーム		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
13	梯子		鉄鋼・鋼管	1		溶融亜鉛めっき

冷却塔外観色: マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
- 箱裏水入口及び出口配管(EPTゴム)はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット(塩ビ)を使用願います。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
- 基礎ボルトは付属しておりません。

配管仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型
白煙防止型

製造元	三菱重工	型式	MTPCU-45KSD6
名称	冷却塔	作図	平成 20年 6月10日
承認	鶴木	設計	白尾
調査	鶴木	作図	白尾
尺	1/-	度	第三角法
NTS			
図	三菱重工株式会社	番	C-3070911-01

脚プレートボルト穴位置図