

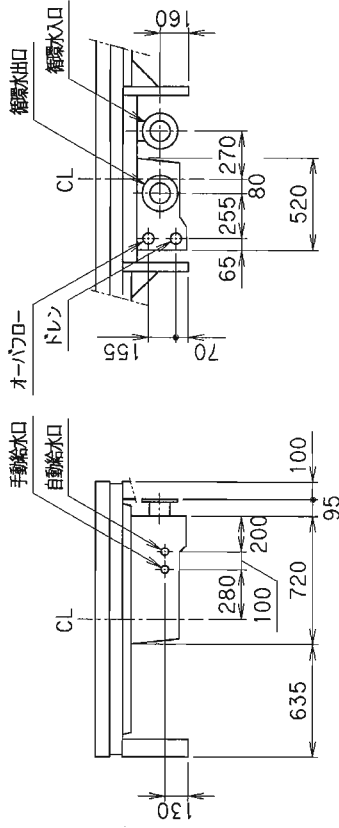
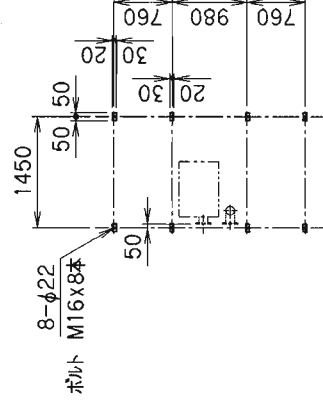


冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	水 m ³ /h	モータ(額定) kW×P×台数	電流値(A)	駆動 方式	ファン 直径×台数	配管サイズ(A)				補給圧力 MPa	質量(kg)	
									手動給水口	自動給水口	ドレン	オーバーフロー		製品質量	運転質量
212221D					2.2×10×1	14.6	16.6	φ1200×1	100×1	100×1	40×1	40×1	0.03~0.3	500	1200
					2.2×12×1										



配管廻り詳細図

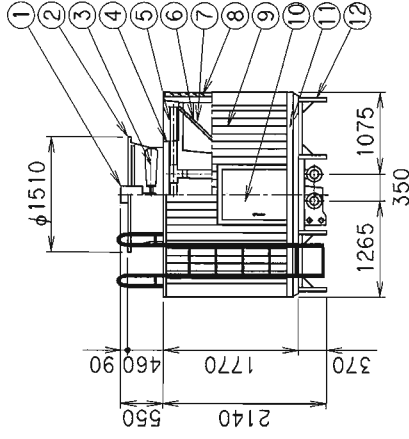

品番	品名	材	料	個数	備	要
1	モータ			1	冷却塔用	
2	ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエスチル樹脂	1		
3	ファン		耐食アルミニウム合金	1		
4	上部散水筒		ガラス繊維強化ポリエスチル樹脂	2		
5	内部配管		硬質強化ポリエスチル樹脂	1組		
6	本体骨組		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
7	乾湿熱交換器		硬質強化ポリエスチル樹脂	1組		
8	ルーバ		硬質強化ポリエスチル樹脂	2面		
9	外板		硬質強化ポリエスチル樹脂	2面		
10	点検口		ガラス繊維強化ポリエスチル樹脂	1		830HX650W
11	下部入機(テーパー付)		ガラス繊維強化ポリエスチル樹脂	1		
12	下部フレーム		鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
13	梯子		鉄鋼・鋼管	1		溶融亜鉛めっき

冷却塔外観色: マンセルN-7

(注)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 箱霧水入口及び出口配管(EPTゴム)はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット(塩ビ)を使用願います。
3. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型
白煙防止型

製造元	名称	型式	MTPCU-75KSD6	第三角法
承認	調査	設計	作図	平成 20年 6月10日
承認	調査	設計	作図	NTS
三菱重工業株式会社				
図番 C-3070913-01				

脚プレートボルト穴位置図

来	歴
---	---