



品番	品名	材	料	個数	摘要
----	----	---	---	----	----

項目	冷却能力 kW	入口温度		出口温度		流量 m ³ /h	モータ kW×P×台数	電流値 (A)		駆動 方式	ファン 直径×台数	配管サイズ (A)			構造式圧力	質量 (kg)			
		℃	℃	℃	℃			箱型入口	箱型出口			カーブ・ドレン	手動式口	自動式口					
仕様								50Hz/200V	60Hz/200V						MP σ	製造質量			
315221D							2.2×4×1	10.6	9.8	ベルト	φ1500×1	125×1	125×1	40×1	25×1	25×1	0.03~0.3	580	1500

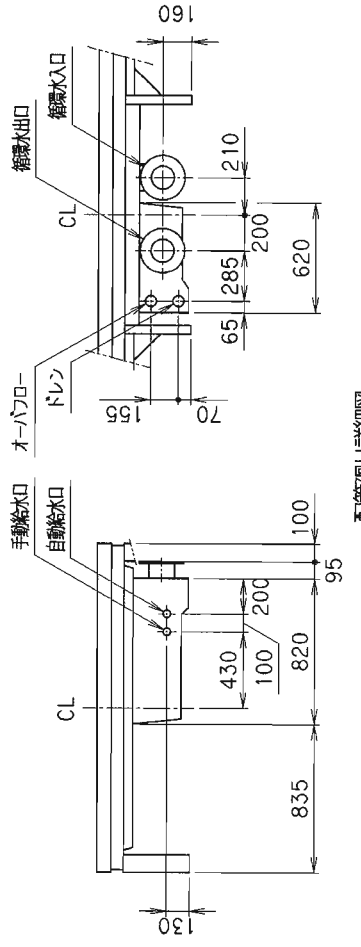

配管廻り詳細図

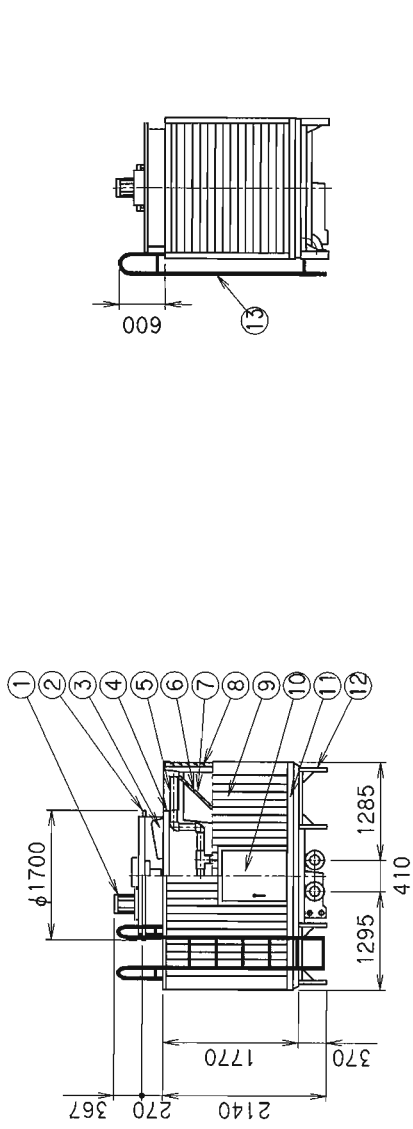

(五)

1. 基礎パールの水平に施工願います。
2. 銅管入口及び田田配管 (EPTエム) は J1S10K 相当フランジ、
その他の配管はソケット (短) を使用致します。
配管接続口には銅管に荷重をかけない様して下さい。
3. 基礎パルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8[m/s²] 垂直 4.9[m/s²]

低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型
白煙防止型

圖樣名稱	製圖用紙	MTPCU-90KSD6				
名稱	型式	冷却塔圖				
承認	調查	設計	作圖	作圖月日	尺寸	第三角法 NTS
				平成 20年 6月10日	1/-	
三菱重工業株式會社						
圖書番						C-3070914-01

脚プレートボルト穴位置図