

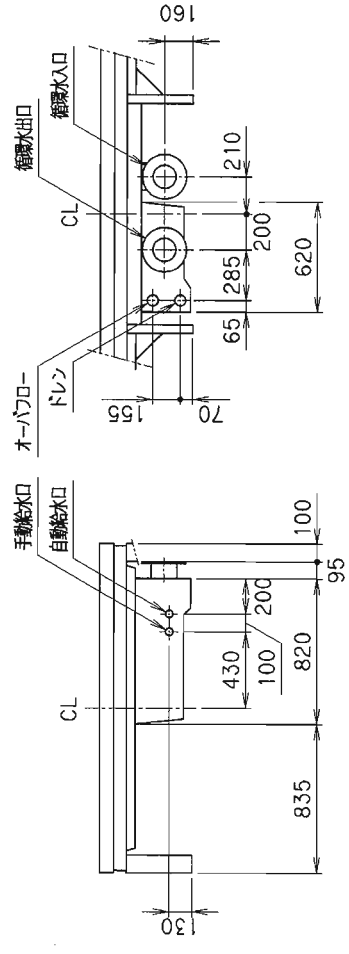
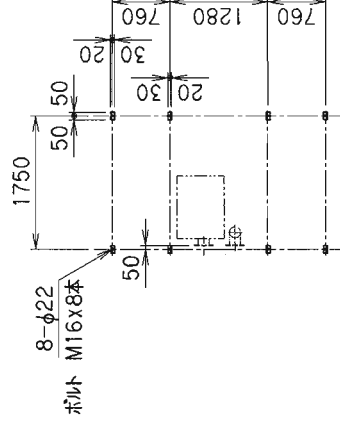



冷却塔仕樣一覽表

項目 仕様	冷卻能力		入口温度		出口温度		水量		モータ		電流値 (A)		駆動方式		ファン		配管サイズ (A)				締結圧力		質量 (kg)	
	kW		℃	℃	℃	℃	m³/h	kW×P×台数	50Hz/200V	60Hz/200V			箱裏水入口	箱裏水出口	オホロ	ドレン	手締り	自動	MPa	製品質量	運送質量			
315371D													125x1	125x1	40x1	40x1	25x1	25x1	0.03~0.3	590	1510			

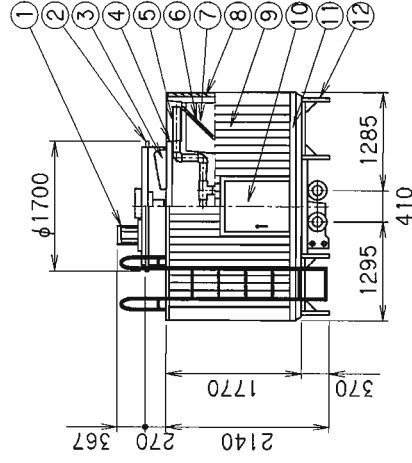

配管廻り詳細図

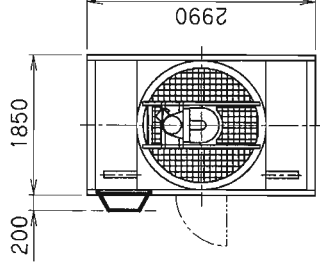

脚プレートボルト穴位置図

来 匪

品名	品名	材	料	仕数	備	要
1 モーター				1	冷却装置	
2 ファンケーシング			ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
3 ファン			腐食アルミ合金発物	1		
4 上部水槽			ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
5 内配管			硬質塩化ビニル樹脂	1組		冷却回路めっき
6 本体骨組			鉄鋼	1組		冷却回路めっき
7 乾燥熱交換器			硬質塩化ビニル樹脂	1組		
8 ルーパ			硬質塩化ビニル樹脂	2面		
9 外板			硬質塩化ビニル樹脂	2面		
10 点検口			ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		830H×650W
11 下部水槽（タープ付）			ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		冷却回路めっき
12 下部フレーム			鉄鋼	1組		冷却回路めっき
13 梯子			鉄鋼・銅管	1		冷却回路めっき

冷却塔外觀色：マンセルN-7

(其)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 給排水入口及び出口配管（EPTゴム）はJIS10K相当フランジ、
その他の配管はソケット（短）を使用致します。
3. 配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
3. 基礎ポルトは付属しておりません。

耐震仕様
水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

低騒音型

内部配管型

ユニット搬入型

自煙防止型

製造完成	型式	MTPCU-100KSD6		第三角法	
承認	調査	設計	作図	尺度	NTS
				1/-	
承認	調査	設計	作図	平成 20年 6月10日	図番 C-3070915-01
冷却塔図			三菱工業株式会社		