


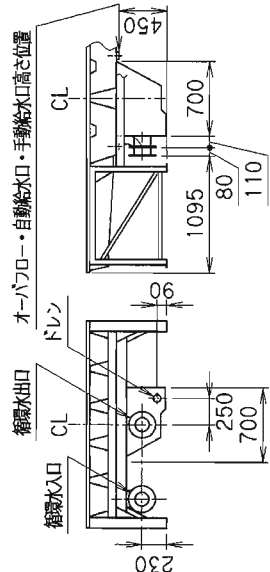
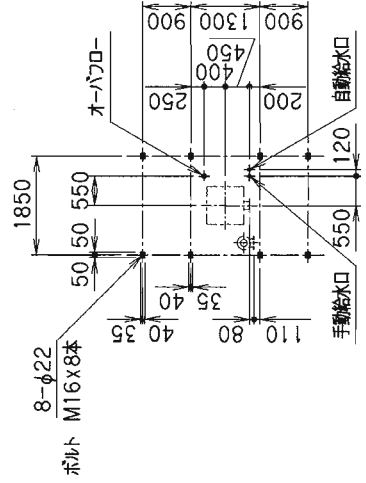


冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度/出口温度/送風温度		水 量 m ³ /h	モータ kW×P×台数	電流値 (A)		駆 動 方 式	ファン		配管サイズ (A)				補給水圧力 MPa	質 量 (kg)			
		℃	℃			50Hz/200V	60Hz/200V		直径×台数	箱型水入口	箱型水出口	オーパロ- ドレン	手動給水口	自動給水口		製品質量	運転質量		
515551D					5.5x4x1	23.8	21.0	ベルト φ1500x1				125x1	125x1	50x1	50x1	32x1	32x1	910	2500

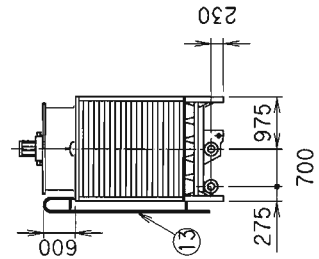

配管廻り詳細図

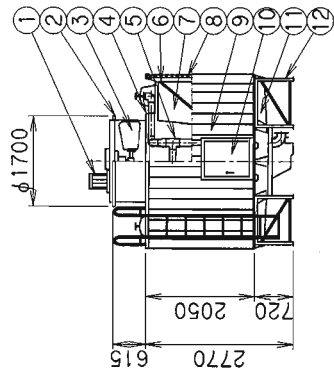

脚プレートボルト穴位置図

品番	品名	材	料	個数	備 考
1	モータ			1	冷却塔用
2	ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
3	ファン		耐食アルミ合金鋳物	1	
4	上部散水槽		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2	
5	内留配管		硬質塩化ビニル樹脂	1組	簡易流量調整弁付
6	本体骨組		鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
7	乾湿熱交換器		硬質塩化ビニル樹脂	1組	
8	ルーパ		硬質塩化ビニル樹脂	2面	
9	外板		硬質塩化ビニル樹脂	2面	
10	点検口		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	830H×650W
11	下部分槽 (テーパ付)		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
12	下部フレーム		鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
13	梯子		鉄鋼・鍍金	1	溶融亜鉛めっき

冷却塔外觀色：マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
 - 箱型水入口及び出口配管 (EPTゴム) は JIS10K 相当フランジ、その他の配管はソケット (鉄鋼) を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
 - 基礎ボルトは付属しておりません。
- 耐震仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

- 超低騒音型
- 内部配管型
- ユニット搬入型
- 白煙防止型

製造元	三菱重工	型式	MTPCU-150KSSD6
名称	冷却塔	作図月日	平成 20年 6月10日
承認	池田	設計	山崎
調査	清水	作成	平成 20年 6月10日
第三角法		尺 度	1/-
		NTS	
三菱重工株式会社		図 番	C-3070937-01