
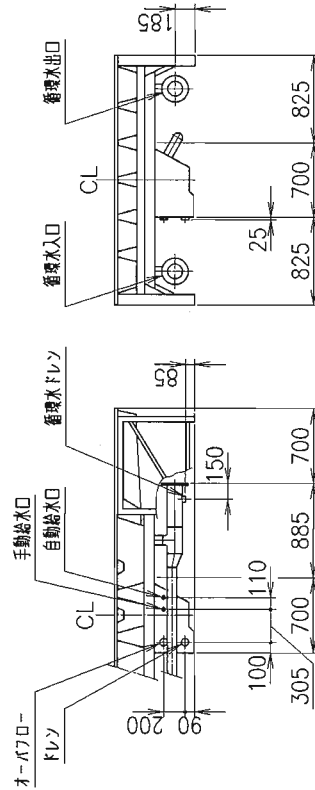


冷却塔仕樣一覽表

[illegible]

配管廻り詳細図
(S=1:50)

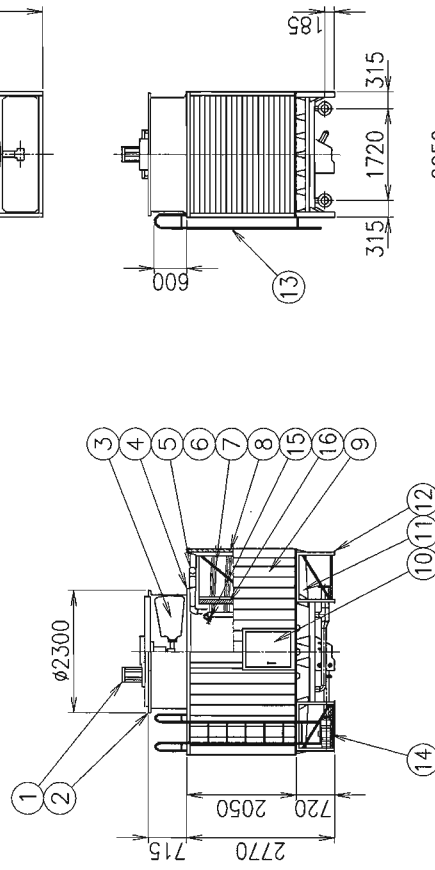

(五)


1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(鉄管)はJIS10Kフランジ。
その他の配管はソケット鉄管を使用致します。
3. 配管接続口には無理な荷重をかける様にして下さい。
4. 加熱換器コイル常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用する。
基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様	水平	9.8 (m/s ²)	垂直	4.9 (m/s ²)
------	----	-------------------------	----	-------------------------

三
古
國
低

外科
管
配
部
内

工ニツト搬入型

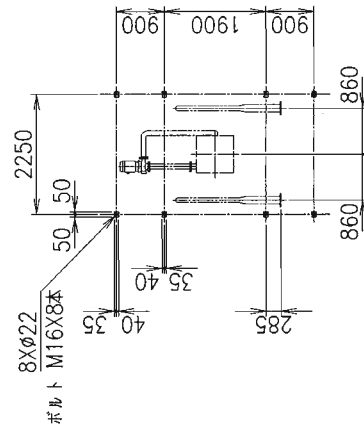

脚プレートホルト穴位置図

御注文先	三菱重工業株式会社	
御使用先	三菱重工業株式会社	
図名	冷 却 塔 図	図番 C-3071029
型式	MTC-U150KSW	尺 寸 1:100
承認	   	作図年月日 2007年11月 9日 校影法 
		REV. 0

番号	調査/内容、理由	年、月、日	調査者