



冷却塔仕樣一覽表

項目 仕様	冷却能力		入口温度	出口温度	冷却球温度	水量	損失水頭	モータ	電流値 (A)		駆動方式	ファン	静圧係数	電流値 (A)		配管サイズ (A)				接続圧力	質量 (kg)			
	kW	℃	℃	℃	℃	L/min	m	kWHP 全値	50Hz/200V	60Hz/200V	方式	直径 x 枚数	kWHP 全値	電機入力 口 型	電機出力 口 型	オーバ フロー	フレッ クス	自動 絞込口	手動 絞込口	静水圧 MPa	重量 kg			
515552W								5.5:4x2	23.8	21.0	ベルト	φ1500x2	1.5x2x2	6.4	6.2	100x2	100x2	50x2	20x2	20x2	40x4	0.03~0.3	3220	7540

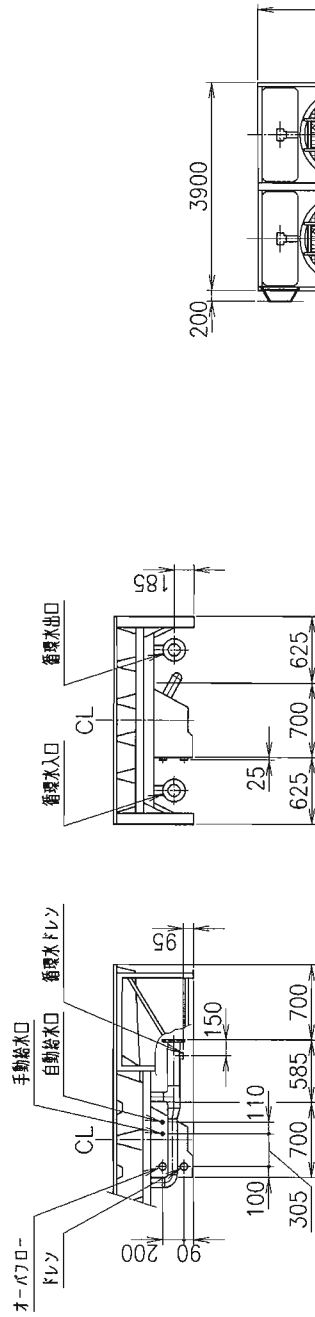

配管廻り詳細図
(S=1:50)

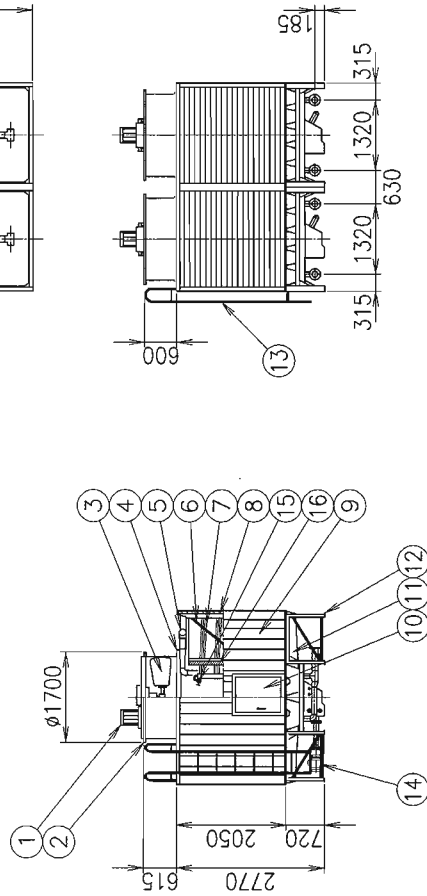

(其)


1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(紫銅)はJIS10Kフランジ、その他の配管はソケット(紫銅)を使用致します。
3. 配管接続口には無理な荷重をかけない様に下さい。
4. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様	水平	9.8 (m/s ²)	垂直	4.9 (m/s ²)
------	----	-------------------------	----	-------------------------

計
如
臨
任

科
領
區
部
區

7-3 搬入型

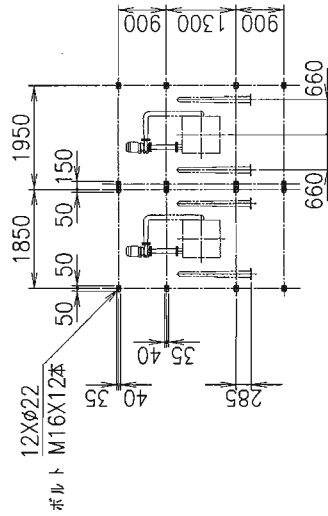

脚ブレートボルト穴位置図

[illegible]

御注文先	備前正統	
品名	型式	MTC-U200KSW
承認済	製作年月日	2007年11月 9日
検査済	尺度	1:100
設計	製図	投影法
製図	図番	REV.
三菱重工株式会社	C-3071031	0