

冷却塔仕樣一覽表

項目 枠番	冷却能力		入口温度		出口温度		送風速度		水量		モータ		電流値 (A)		駆動方式		ファン		熱効率COP		電流値 (A)		配管サイズ (A)						圧縮機圧力		質量 (kg)	
	kW	℃	℃	℃	L/min	m	kWh/kcal/h	50Hz/200V	60Hz/200V	変速機入り口	変速機出口	50Hz/200V	60Hz/200V	変速機入り口	変速機出口	変速機入り口	変速機出口	変速機入り口	変速機出口	変速機入り口	変速機出口	50Hz/200V	60Hz/200V	変速機入り口	変速機出口	変速機入り口	変速機出口	変速機入り口	変速機出口	MPa	製品質量	運搬質量
F18552W							5.5x4x2	23.8	21.0	ベルト	φ1800x2	1.5x2x2	6.4	6.2	125x2	125x2	50x2	50x2	20x2	20x2	40x4	0.03~0.13	3370	8250								

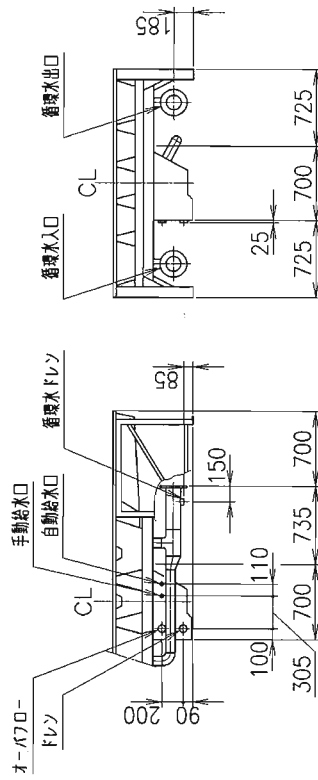
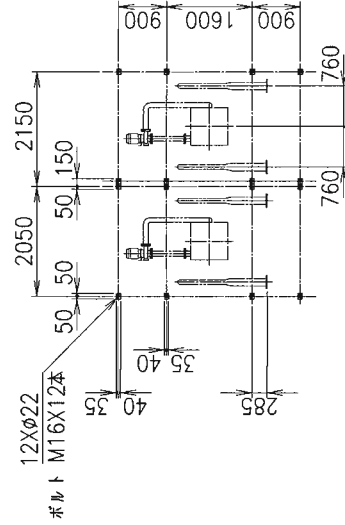
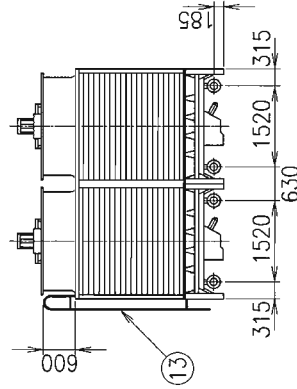
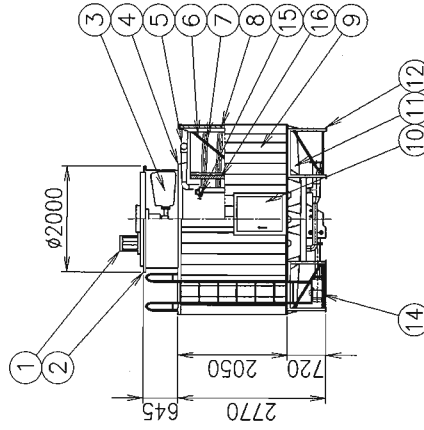
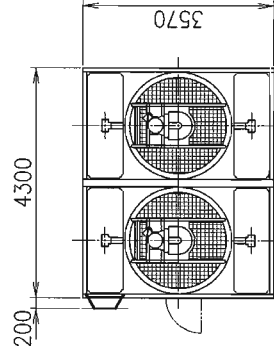


図 詳細配管廻り

$$\overline{(S=1:50)}$$


脚プレートボルト穴位置図

(五)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJS10Kフランジ、
その他の配管はソケット(鉄鋼)を使用致します。
3. 熱交換器コイルは無理な荷重をかける様にして下さい。
配管接続口には標準用高圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎がカルトは付属しておりません。

耐震仕様	水平	9.8 (m/s ²)	垂直	4.9 (m/s ²)
------	----	-------------------------	----	-------------------------

三
加
國
任

計
施
品
第
四

7-“ト搬入型

御注文先	三菱重工業株式会社	
郵便局先	C-3071032	
型式	MTC-U225KSW	
図番	REV.	
承認	作図年月日	尺度
承認	2007年11月 9日	1:100
設計	投影法	
製図	第一角法	

姓 名	副 番 / 氏 名、姓 名	年、月、日	國 籍	新 種 別	次 第