

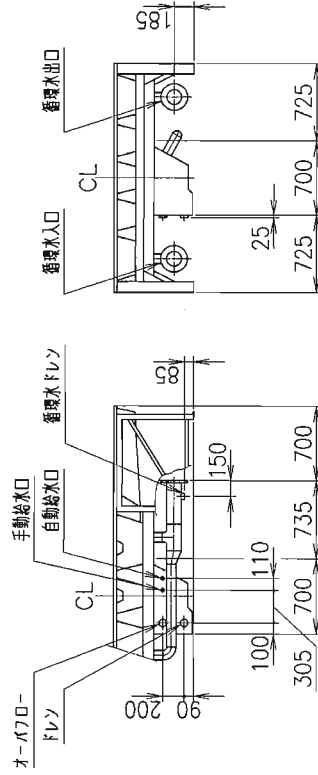


冷却塔仕樣一覽表

項目 枠番	冷却能力	入口温度	出口温度	送風方式	水量	損失係数	モータ	電流値 (A)		駆動方式	ファン	熱効率コップ		電流値 (A)		配管サイズ (A)		増設圧力					
	kW	℃	℃	℃	L/min	m	kWh/t全量	50Hz/200V	60Hz/200V	直達x台数	KHP全量	省温水入ロ	省温水出ロ	オーバフロー	50Hz/200V	60Hz/200V	省温水入ロ	省温水出ロ	MPa				
618553W							5.5x4x3	23.8	21.0	ベルト	φ1800x3	1.5x2x3	6.4	6.2	125x3	125x3	50x3	50x3	20x3	40x6	0.03~0.3	5040	12360

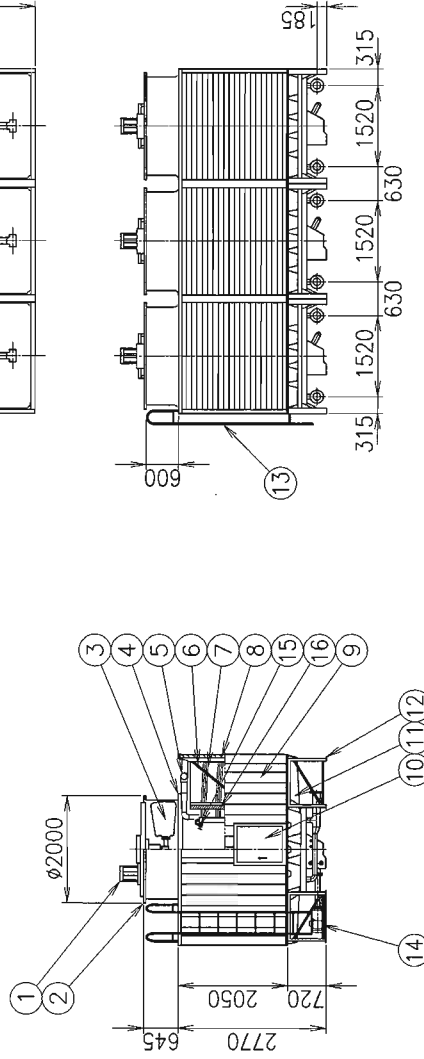

配管廻り詳細図
(S=1:50)

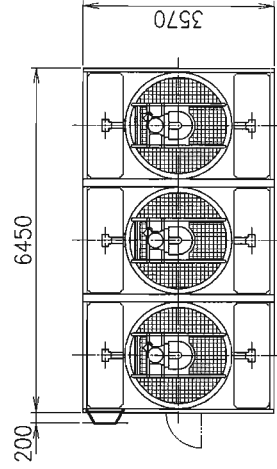


(五)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管（鉄鋼）はJIS10Kフランジ、その他の配管はソケット（鉄鋼）を使用致します。
3. 配管材料は、無理な荷重をかけない様にして下さい。
4. 熱交換器コイルは常耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しております。

耐震仕様	水平	9.8 (m/s ²)	垂直	4.9 (m/s ²)
------	----	-------------------------	----	-------------------------

低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型

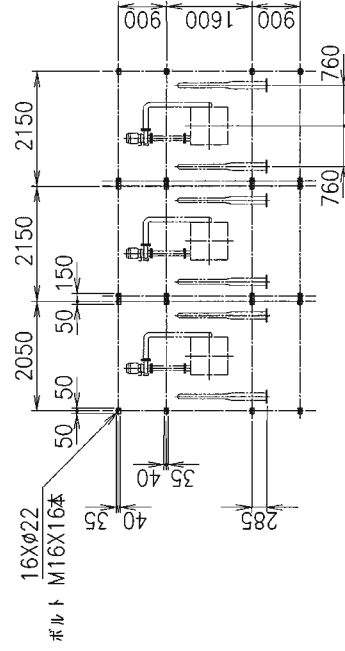

脚ブレートボルト穴位置図

柳井正	御使印鑑
型名	型式 MTC-U330KSW
承認 年月日	作図年月日 2007年11月9日
製 色 紙	尺度 1:100
縮 小 率	投影法
三菱重工業株式会社	図番 C-3071036 REV. 0

姓名	別稱/代名、理由	年、月、日	國籍	職業