

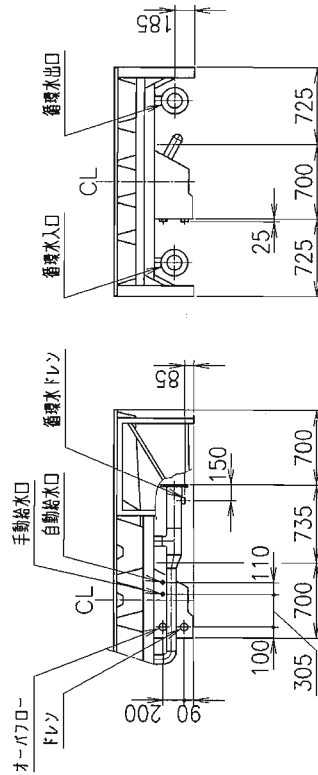


冷却塔仕樣一覽表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	送風速度 L/min	水量 m	モータ kW/匹	電流値 (A)		駆動 方式	ファン 直径 x 長さ	動作電圧		電流値 (A)		配管サイズ (A)						接続圧力 MPa	製造質量 kg	運送質量 kg
							50Hz/200V	60Hz/200V			50Hz/200V	60Hz/200V	香気水 入口	香気水 出口	オイル ポート	フレッド ポート	自動 排水口	手動 排水口					
618553W					5.5x4x3	21.0	23.8	21.0	バルト	Ø1800x3	2.2x2x3	9.0	8.8	125x3/25x3	50x3	50x3	20x3	20x3	40x6	0.03~0.3	5310	12870	

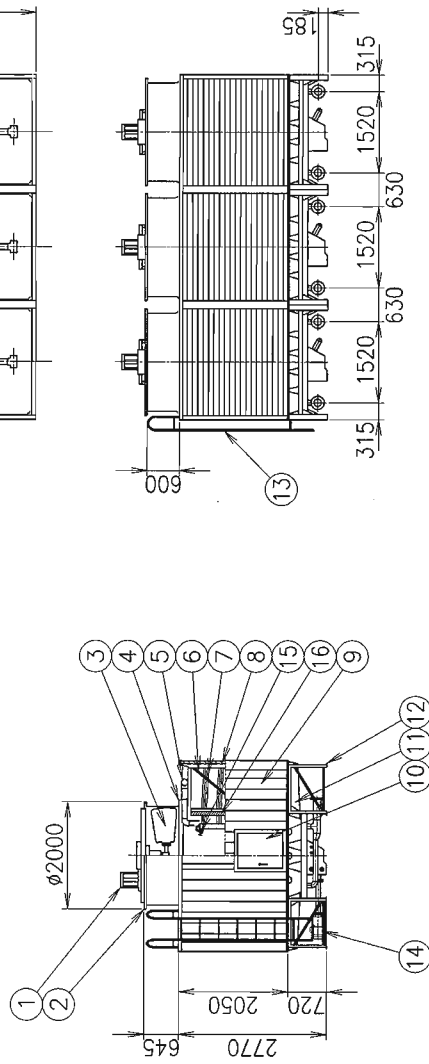

配管廻り詳細図
(S=1:50)

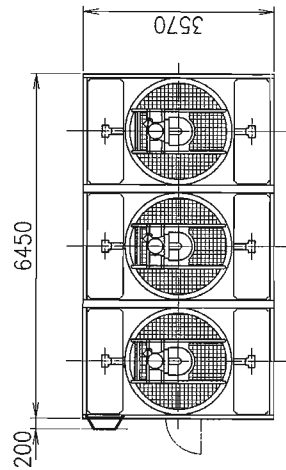

(州)


1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(銅管)はJIS10Kフランジ、その他の配管はソケット(鉄管)を使用致します。
3. 配管接続口には無意味な荷重をかける様にして下さい。
4. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
5. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様	水平 $9.8(\text{m/s}^2)$	垂直 $4.9(\text{m/s}^2)$
耐震仕様	水平 $9.8(\text{m/s}^2)$	垂直 $4.9(\text{m/s}^2)$

三北臨江

五、五、五、五、五

工ニツト搬入型

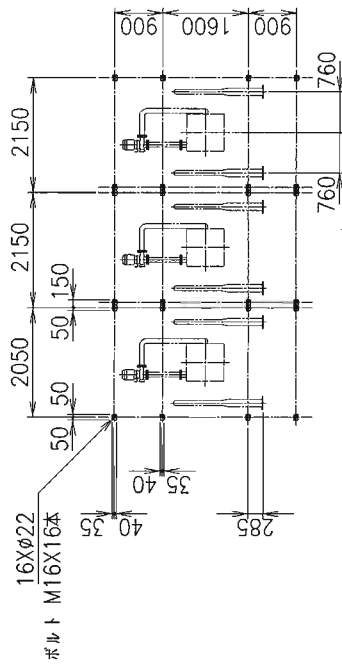

脚プレートボルト穴位置図

備註文先	御使用先	
品名	型式	MTC-U350KSW
产地	作部年月日	尺径
池	2007年11月 9日	1:100
鋼材		投影法
鋼材		REV.
鋼材	図番	C-3071037
鋼材	三菱重工業株式会社	

受審者		製作人/内容・理由		年・月・日	製図	描寫	検印
-----	--	-----------	--	-------	----	----	----