

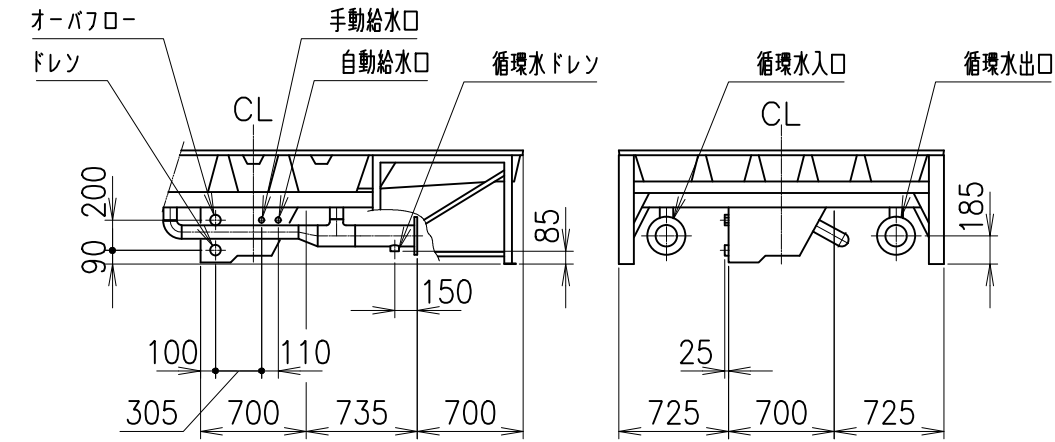
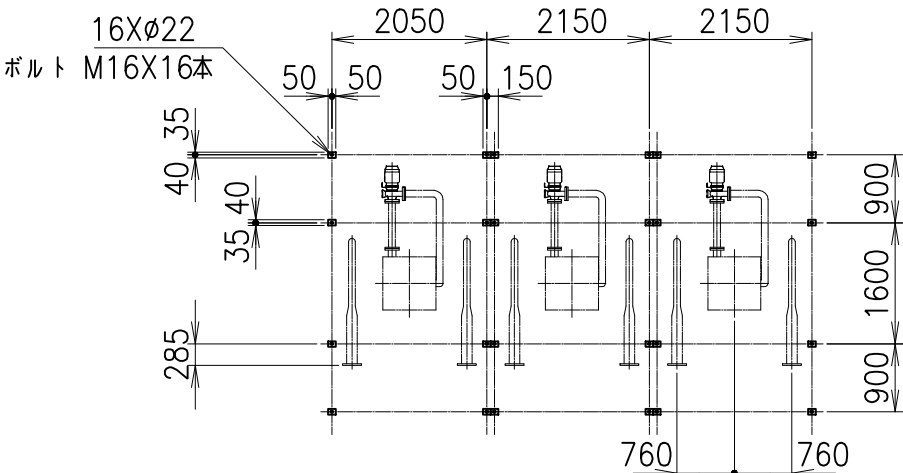
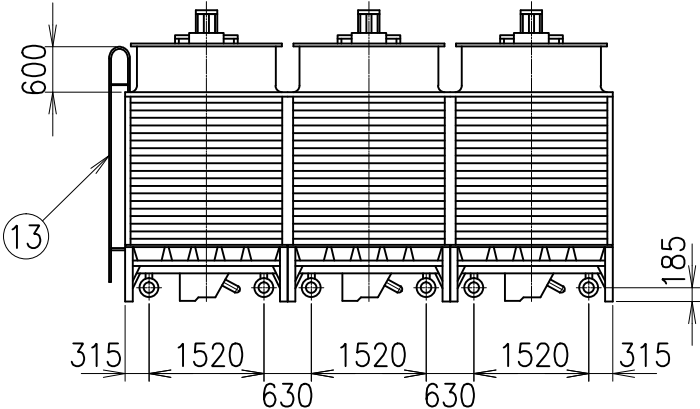


冷 却 塔 仕 様 一 覧 表

項目 枠番	冷却能力	入口温度	出口温度	湿球温度	水 量	損失水頭	モータ	電 流 値 (A)		駆 動 方 式	ファ ン	散布水ポンプ	電 流 値 (A)		配管サイズ(A)							補給水圧力	質 量 (kg)	
	kW	℃	℃	℃	L/min	m	kWxP台数	50Hz/200V	60Hz/200V		直 径 x 台 数	kWxP台数	50Hz/200V	60Hz/200V	循環水 入 口	循環水 出 口	オーバ フロー	ドレン	自動 給水口	手動 給水口	循環水 ドレン	MPa	製品質量	運転質量
618553W							5.5x4x3	23.4	21.4	ベルト	φ1800x3	1.5x2x3	6.4	6.2	125x3	125x3	50x3	50x3	20x3	20x3	40x6	0.03~0.3	5040	12360

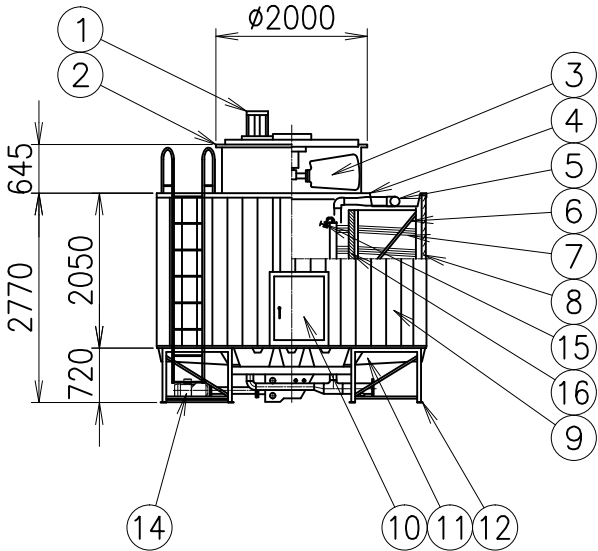

配管廻り詳細図
(S=1:50)

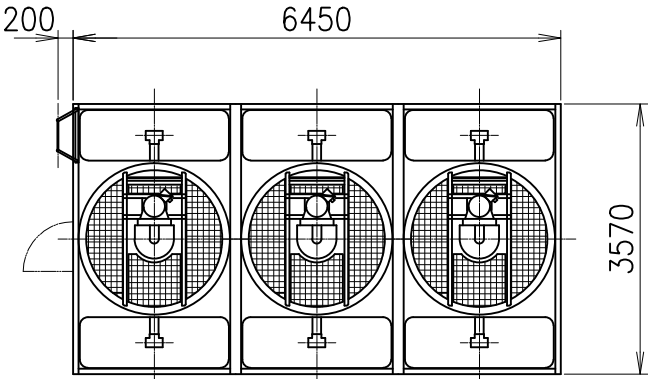

脚プレートボルト穴位置図

品番	品 名	材 料	個数	摘 要
1	モータ		3	冷却塔用
2	ファンケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	3	
3	ファン	耐食アルミ合金鋳物	3	
4	上部散水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	6	
5	内部配管	硬質塩化ビニル樹脂	3組	
6	本体骨組	鉄鋼	3組	溶融亜鉛めっき
7	熱交換器	銅管	3組	
8	ルーバ	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
9	外板	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
10	点検口	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	830H×650W
11	下部水槽(テーパ付)	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	3	セル周連通型
12	下部フレーム	鉄鋼	3組	溶融亜鉛めっき
13	梯子	鉄鋼・鋼管	1	溶融亜鉛めっき
14	散布水ポンプ		3	
15	熱交エア抜きバルブ	青銅	12	
16	エリミネータ	硬質塩化ビニル樹脂	3組	

冷却塔外観色:マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
- 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJIS10Kフランジ、
その他の配管はソケット(鉄鋼)を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
- 熱交換器コイル常用耐圧 0.5〔MPa〕以下で使用願います。
- 基礎ボルトは付属していません。

耐震仕様 水平 9.8〔m/s²〕 垂直 4.9〔m/s²〕

低 騒 音 型

内 部 配 管 型

ユ ニ ッ ト 搬 入 型

御注文先				御使用先			
図名 冷 却 塔 図				型式 MTCW-U240KSW			
承認 長 島	調査 高 橋	設計 山 本	製図 山 本	作図年月日 2015年01月06日	尺度 1:100	投影法 	
三菱重工業株式会社				図番 C-3071096-01			