






冷却塔仕様一覧表

項目	冷却能力		入口温度		出口温度		風量		電流値 (A)		モータ		水量		損失		配管サイズ (A)		電圧		給排水圧力		質量 (kg)	
	型式	kW	℃	℃	℃	L/min	m	kWP×台数	50Hz/200V 60Hz/200V	50Hz/200V 60Hz/200V	方式	行程数/台数	m³/min	kWP×台数	50Hz/200V 60Hz/200V	50Hz/200V 60Hz/200V	50Hz/200V 60Hz/200V	管径 mm	管径 mm	管径 mm	管径 mm	管径 mm	管径 mm	
MTCK-5KS								0.25×8×1	2.3	1.9	直結	φ700×4×1	125	0.25×2×1	1.5	1.4	40	40	25	25	15	15	0.03×0.3	260 450

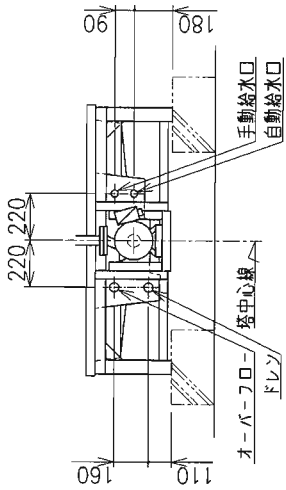

給排水口位置図 (A矢視)

S=1:25

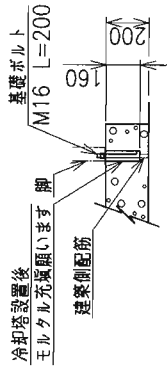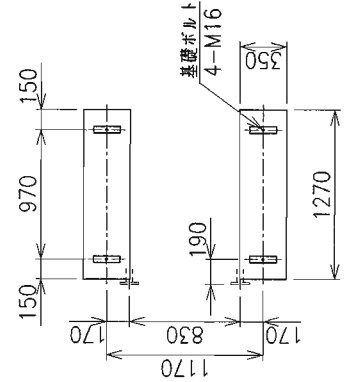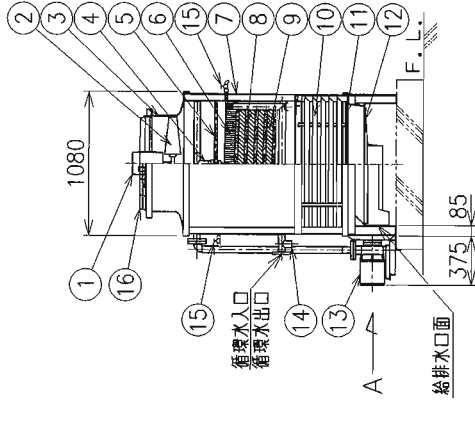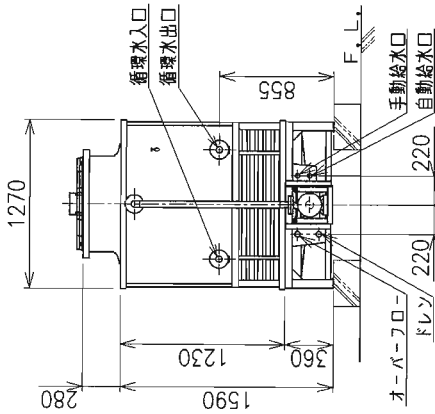

コンクリート基礎希望図

S=1:25

低騒音型

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
- 基礎ボルトは建築側配筋に締結願います。
- 循環水入口及び出口配管 (鉄鋼) は JIS10K フランジ、その他の配管はソケット (塩ビ) を使用致します。
- 配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
- 熱交換器コイル常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。

御注文先

御使用先

図名		図式		図番	
冷却塔図		MTCK-5KS		M-3040697-01	
冷却塔図		2008年 5月 30日		1:40	
三菱重工株式会社		図番		M-3040697-01	

番号	製 番 / 内容・理由	年・月・日	製 図 面 表 歴