

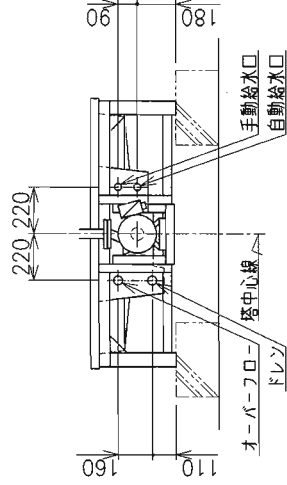


項目	冷却能力	入口温度	出口温度	送風温度	水量	損失水量	モータ (50Hz/60Hz)	電流量 (A)	駆動方式	風量 m ³ /min	風量 KWH/24時間	電流量 (A)	送風サイズ(A)	耐水圧力	質量 (kg)
型式															
M7CK-10MS	kW	℃	℃	℃	L/min	m	0.5×10×1	50Hz/200V 60Hz/200V	直結	φ900×41	180	1.5	50 25 15	MPa	595
							0.5×12×1	4.0	4.8		0.25×2×1	1.4	50 25 15	0.03~0.3	345

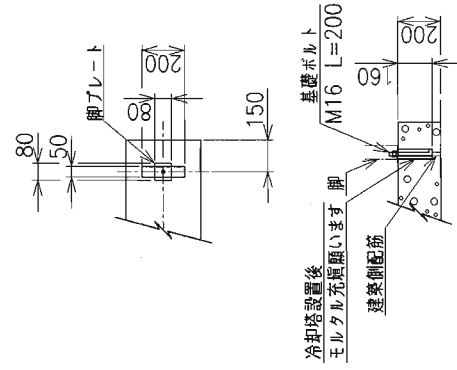

給排水口位置図 (A 矢視)
S=1:25

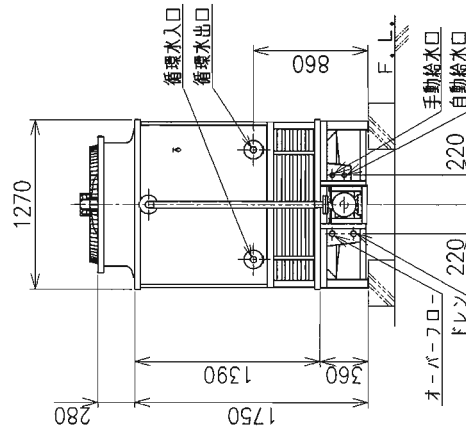

コンクリート基礎希望図

$$\underline{S=1:25}$$

番 号	製 番 / 内 容 ・ 理 由	年・月・日	製 因	計 画	調 査	承 認
--------	-----------------	-------	-----	-----	-----	-----



品番	品名	材	料	個数	商	要
1	モータ			1	冷却専用	
2	ファン				低騒音用	
3	ファンケーシング					
4	スプリングワッヘッド			1		
5	軟水パイプ			1組		
6	エリミネータ			1組		
7	外板			4面		
8	熱交換器			1組		
9	充填材			1組		
10	ループ			4面		
11	消音マット			1組		
12	下卸水端(テーパー付)			1組		
13	散布水ポンプ			1		
14	循環水ドレン			1		
15	熱交換エア枝バルブ			2	40Aノット	
16	ファンガード			1		

(注)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 基礎ボルトは建築側配筋に締結願います。
3. 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJIS10Kフランジ、
その他の配管はソケット(塩ビ)を使用致します。
4. 配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
5. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

三
廿
四
五
低

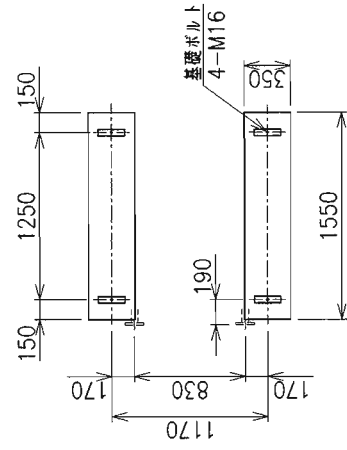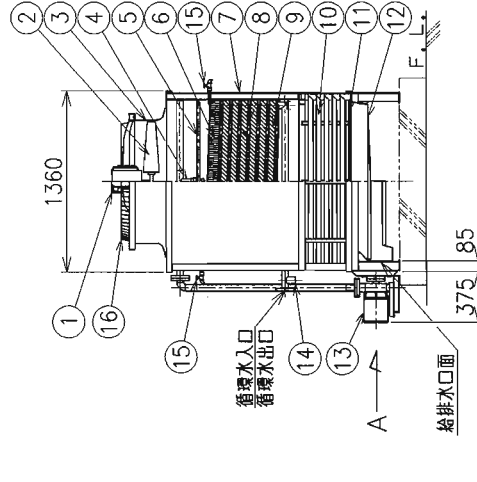

基礎希望図

御注文先	御使用先			
品名	冷 却 塔		型式	MTCK-10KS
商標	  	製水 部	作図年 月日 2008年 5月30日	尺 度 1:40   
三菱重工株式会社			図番	M-3040699-01