
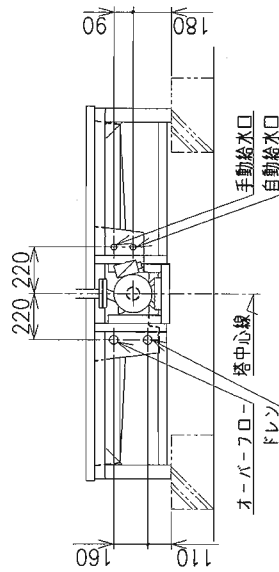



冷却塔仕樣——覽表

項目	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	送風速度 L/min	水量 m	モータ (50Hz) 60Hz kW/P _{右巻}	電流量 (A) 50Hz/200V 60Hz/200V	型動方式	風量 m³/min 送風効率 φ1200×3x1	配管サイズ(A)	質量 (kg)
型式											
MTC-20KS						1.0×10×1	7.2	8.1	255	Φ1200×3x1	970

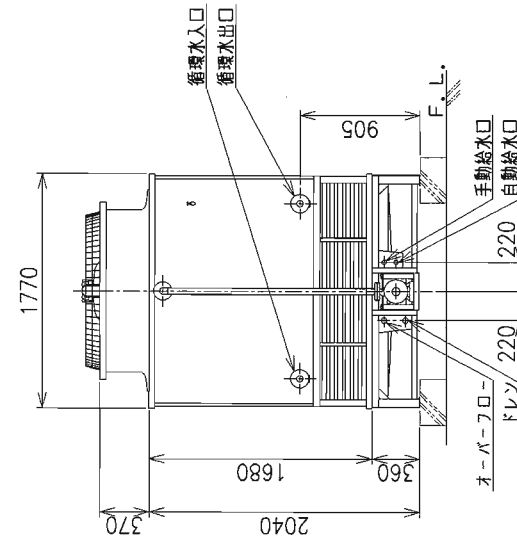

給排水口位置図 (A矢視)

$$\underline{S=1:25}$$


冷却塔設置後
モルタル充填願います

$$\frac{N}{200}$$

建築創配筋

1

「ソク・リット」

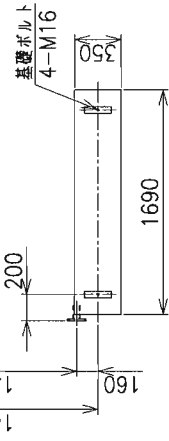
 $\zeta = 1.25$ 

图 望 希 礎 基

图 望 希 礎 基

品番	品名	材	料	個数	施	要
1	モータ			1	冷却用	
2	ファン			1	低騒音用	
3	ファンケーシング		新食アルミ合金製物			
4	スプリングウーヘッド		ガスアミ強化ポリエスチル樹脂	1		
5	散水パイプ		ポリセチレン樹脂	1組		
6	エリミネータ		硬質強化ビニル樹脂	1組		
7	外板		硬質強化ビニル樹脂	4面		
8	熱交換器		銅管	1組		
9	充填材		硬質強化ビニル樹脂	1組		
10	ルーバ		硬質強化ビニル樹脂	4面		
11	消音マット		強化ビニル樹脂	1組		
12	下部水櫃（テーパー付）		ガスアミ強化ポリエスチル樹脂	1		
13	散水ホソブ			1		
14	循環水ドレン		鉄鋼	2		
15	熱交換エア抜きバルブ		鉄鋼	2		40Aソケット
16	ファンガード		ステンレス鋼	1		

(共)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 基礎ボルトは建築制配筋に準拠願います。
3. 循環水入口及び出口配管(鉄管)はJIS10Kフランジ、
その他の配管はソケット(塩ビ)を使用致します。
4. 配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
5. 熱交換器コイル常用耐压 0.5 (MPa) 以下で使用願います。

耐震仕様
水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

計扣隱低

型注文	型度用記	
型圖	型式	MTCK-20KS
   	作業年月日 2008年 5月 30日	尺数 1.40
冷 却 塔 図		 投影法
三菱重工業株式会社		
M-3040701-01		

番号	製番/内容・理由	年・月・日	製図	設計	調査	承認
----	----------	-------	----	----	----	----