



表 說 一 集 仁 如 后

品番	品名	材	料	個数	摘 要
1	モータ			1	冷却塔用
2	ファン		耐食アルミ合金鋳物	1	低騒音用
3	ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
4	スプリングローヘッド		ポリアセタール樹脂	1	
5	散水パイプ		硬質塩化ビニル樹脂	1組	
6	エリミネータ		硬質塩化ビニル樹脂	1組	
7	外板		鉄鋼	4面	
8	熱交換器		銅管	1組	
9	充煤材		硬質塩化ビニル樹脂	1組	
10	ルーバ		硬質塩化ビニル樹脂	4面	
11	消音マツト		塩化ビニリデン、塩化ビニル樹脂	1組	
12	下部水槽（テーパー付）		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
13	散布水ポンプ			1	
14	循環水ポンプ		鉄鋼	2	40Aノケット
15	熱交換器抜きバルブ		青銅	2	

冷却能力	入口 温度	出口 温度	凝結 温度	水量	相対 湿度	モータ	現 動 方 式	フ　ァ　ン	風　量	散　布　水　ポ　ン　プ	配　管　サ　イ　ズ(A)				質　量(kg)		
											給排水 入口	給排水 出口	オーバー フロー	自動 ドレン			
kW	℃	℃	℃	L/min	m	KW x P x V	Hz x A x S	毎分 x 枚 x 6	m³/min	KW x P x V	x H x Z x A x S	65	65	25	15	635	1080
	℃	℃	℃	L/min	m	KW x P x V	Hz x A x S	φ1200 x 4 x 1	305	0.4 x 2	200 50 2.1 x 1 220 60 1.9	65	65	25	15	635	1080

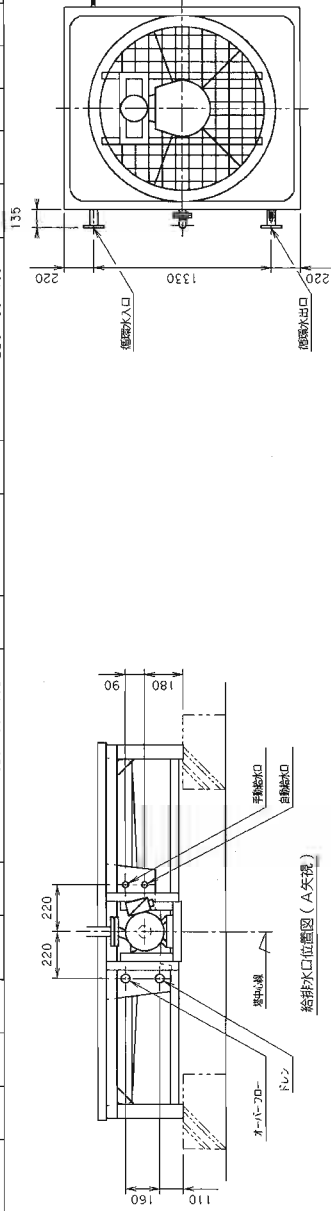

給排水口位置図 (A矢視)

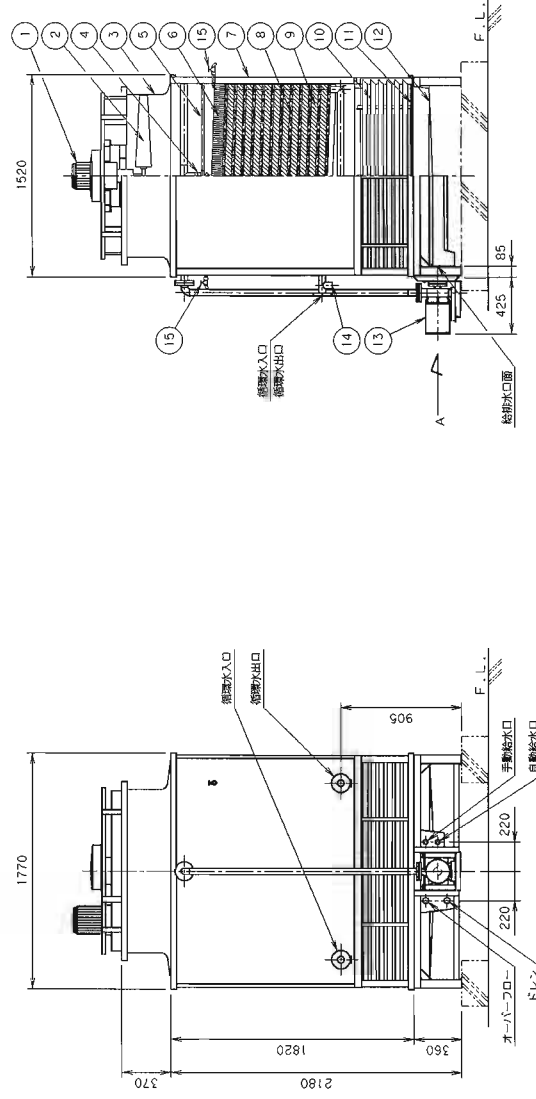


(州)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 基礎ボルトは建築規則筋に締結願います。
3. 循環水入口及び出口配管はJIS 10Kフランジ、その他の配管はソケット（平行なめい）を使用致します。配管接続口にはフレキ等を設けるなどして無理な荷重をかけない様にしてください。
4. 補給圧力圧力は 0.03~0.3MPa の範囲で使用願います。
5. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5MPa 以下で使用願います。
6. 梯子取付位置は打ち合せにて決定願います。

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²), 垂直 4.9 (m/s²)

低 區 高 利

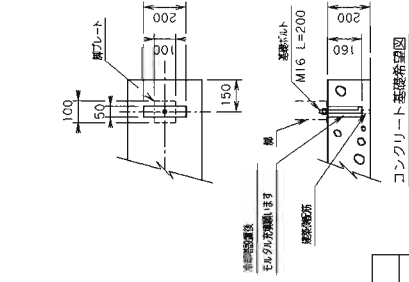[illegible]

コンクリート基礎希望図