

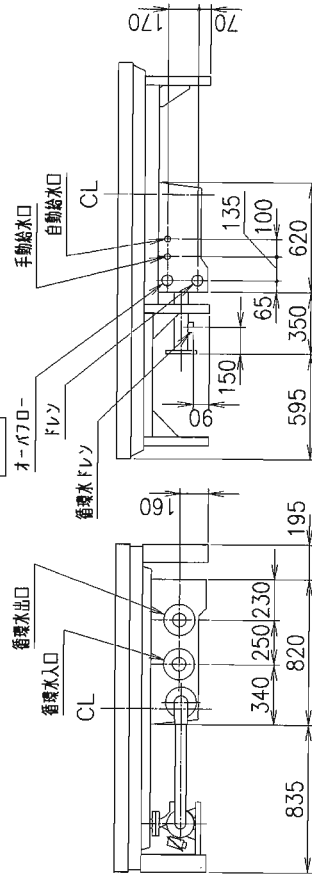
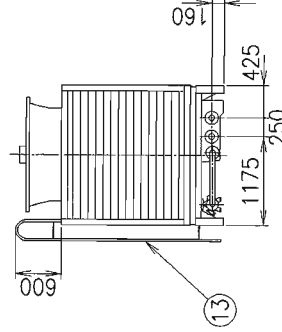


冷却塔仕樣一覽表

項目	冷却能力 kW	入口温度 (50℃)		出口温度 (55℃)		流量 L/min	水量 m	電圧損失 m	電流値 (A)		駆動 方式	ファン 直径×台数	集熱モジュール 50Hz/200V 60Hz/200V	配管サイズ(A)					電圧×圧力 MPa	質量 (kg)			
		10℃	℃	℃	℃				高圧水 入口	循環水 出口				オーバー フロー	自動 排水口	手動 排水口							
仕様																							
012151W				13.8	13.2	直径 φ1200×1	0.4×2×1	2.1	2.0	65×1	55×1	40×1	15×1	15×1	40×2	0.03~0.3	790	1810					

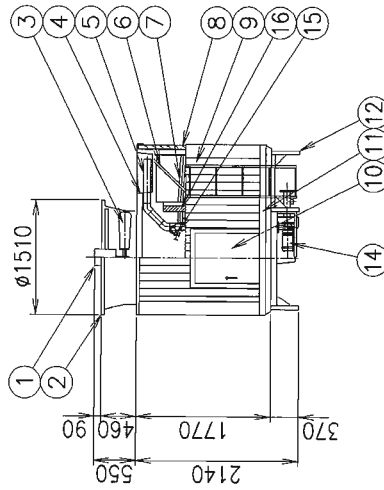

配管廻り詳細図
(S=1:30)

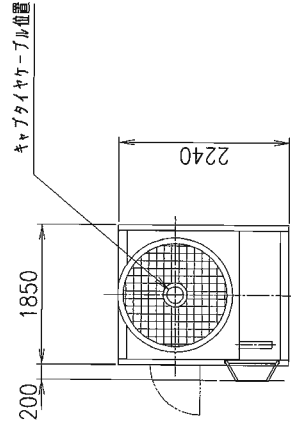


(五)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(軟管)は、1/10Kワランジ、
その他の配管はソケット(青銅)を使用致します。
3. 配管接合部には無理な荷重をかけない様にして下さい。
3. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

超低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型

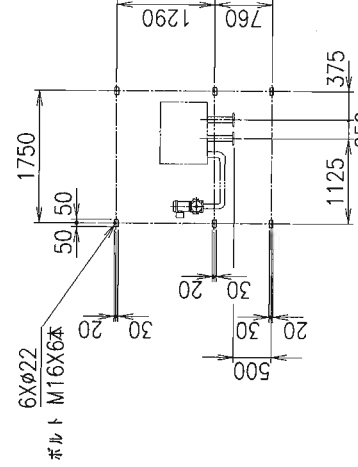

脚アプレートボルト穴位置図

社印文宛	郵便番号	型式	MTC-U30KSSW			
			製品写真	作図年月日	尺度	投影法
				2008年04月10日	1:70	
			製造 	設計 	検査 	図番
			三菱重工業株式会社			REV. 1
			C-3071049-01			